

Legende

- Konfliktpotenzial^I**
 Hoch
 Mittel
 Gering
 Nicht bewertet

- Untersuchungsgebiet^I**
 Untersuchungsgebiet

- Ziele^I**
 K3 Potenzielfläche Konverter
 Netzverknüpfungspunkt


- Korridor^I**
 SG03 DC Erdkabel

- Sonstige Planzeichen**
Leitungsbestand^{II}
 110-kV Freileitung
 220-kV Freileitung
 380-kV Freileitung

- Verkehrswege^{III}**
 Bahnlinie elektrifiziert
 Bahnlinie nicht elektrifiziert
 Bundesstraße
 Bundesautobahn

- Verwaltungsgrenzen^{IV}**
 Bundesland
 Landkreis/Kreis
 Gemeinde

Quellenangaben
^I Gutachterliche Erhebung
 Amprion (2022)
^{II} Basis DLM (2022)
^{III} Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGLN 2023); Geobasis NRW (2023)
^{IV} Hintergrundkarte: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023). Datenquellen: https://sdx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_05.07.2023.pdf



Vorhabenträger:



Amprion Offshore GmbH
 Robert-Schuman-Straße 7
 44263 Dortmund
 Germany



PUN GbR
 c./o. **IBL Umweltplanung GmbH**
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany

Vorhaben:


OFFSHORE NETZANBINDUNGSSYSTEME
LanWin1 & LanWin3 (Landtrassen)
Variantenvergleich


Kartentitel:

Karte 1: Konfliktbereiche für Schutzgut
Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit
Blattschnitt 1 - DC Erdkabel

erstellt durch
IBL Umweltplanung GmbH
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany

Blattgröße: A1	Maßstab: 1:50000
Gezeichnet: IBL, mc	Status: rev 1-00
Bearbeitet: IBL, mc	Stand: 05.07.2023
Geprüft: IBL, uj	Blatt-Nr.: 1
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N	




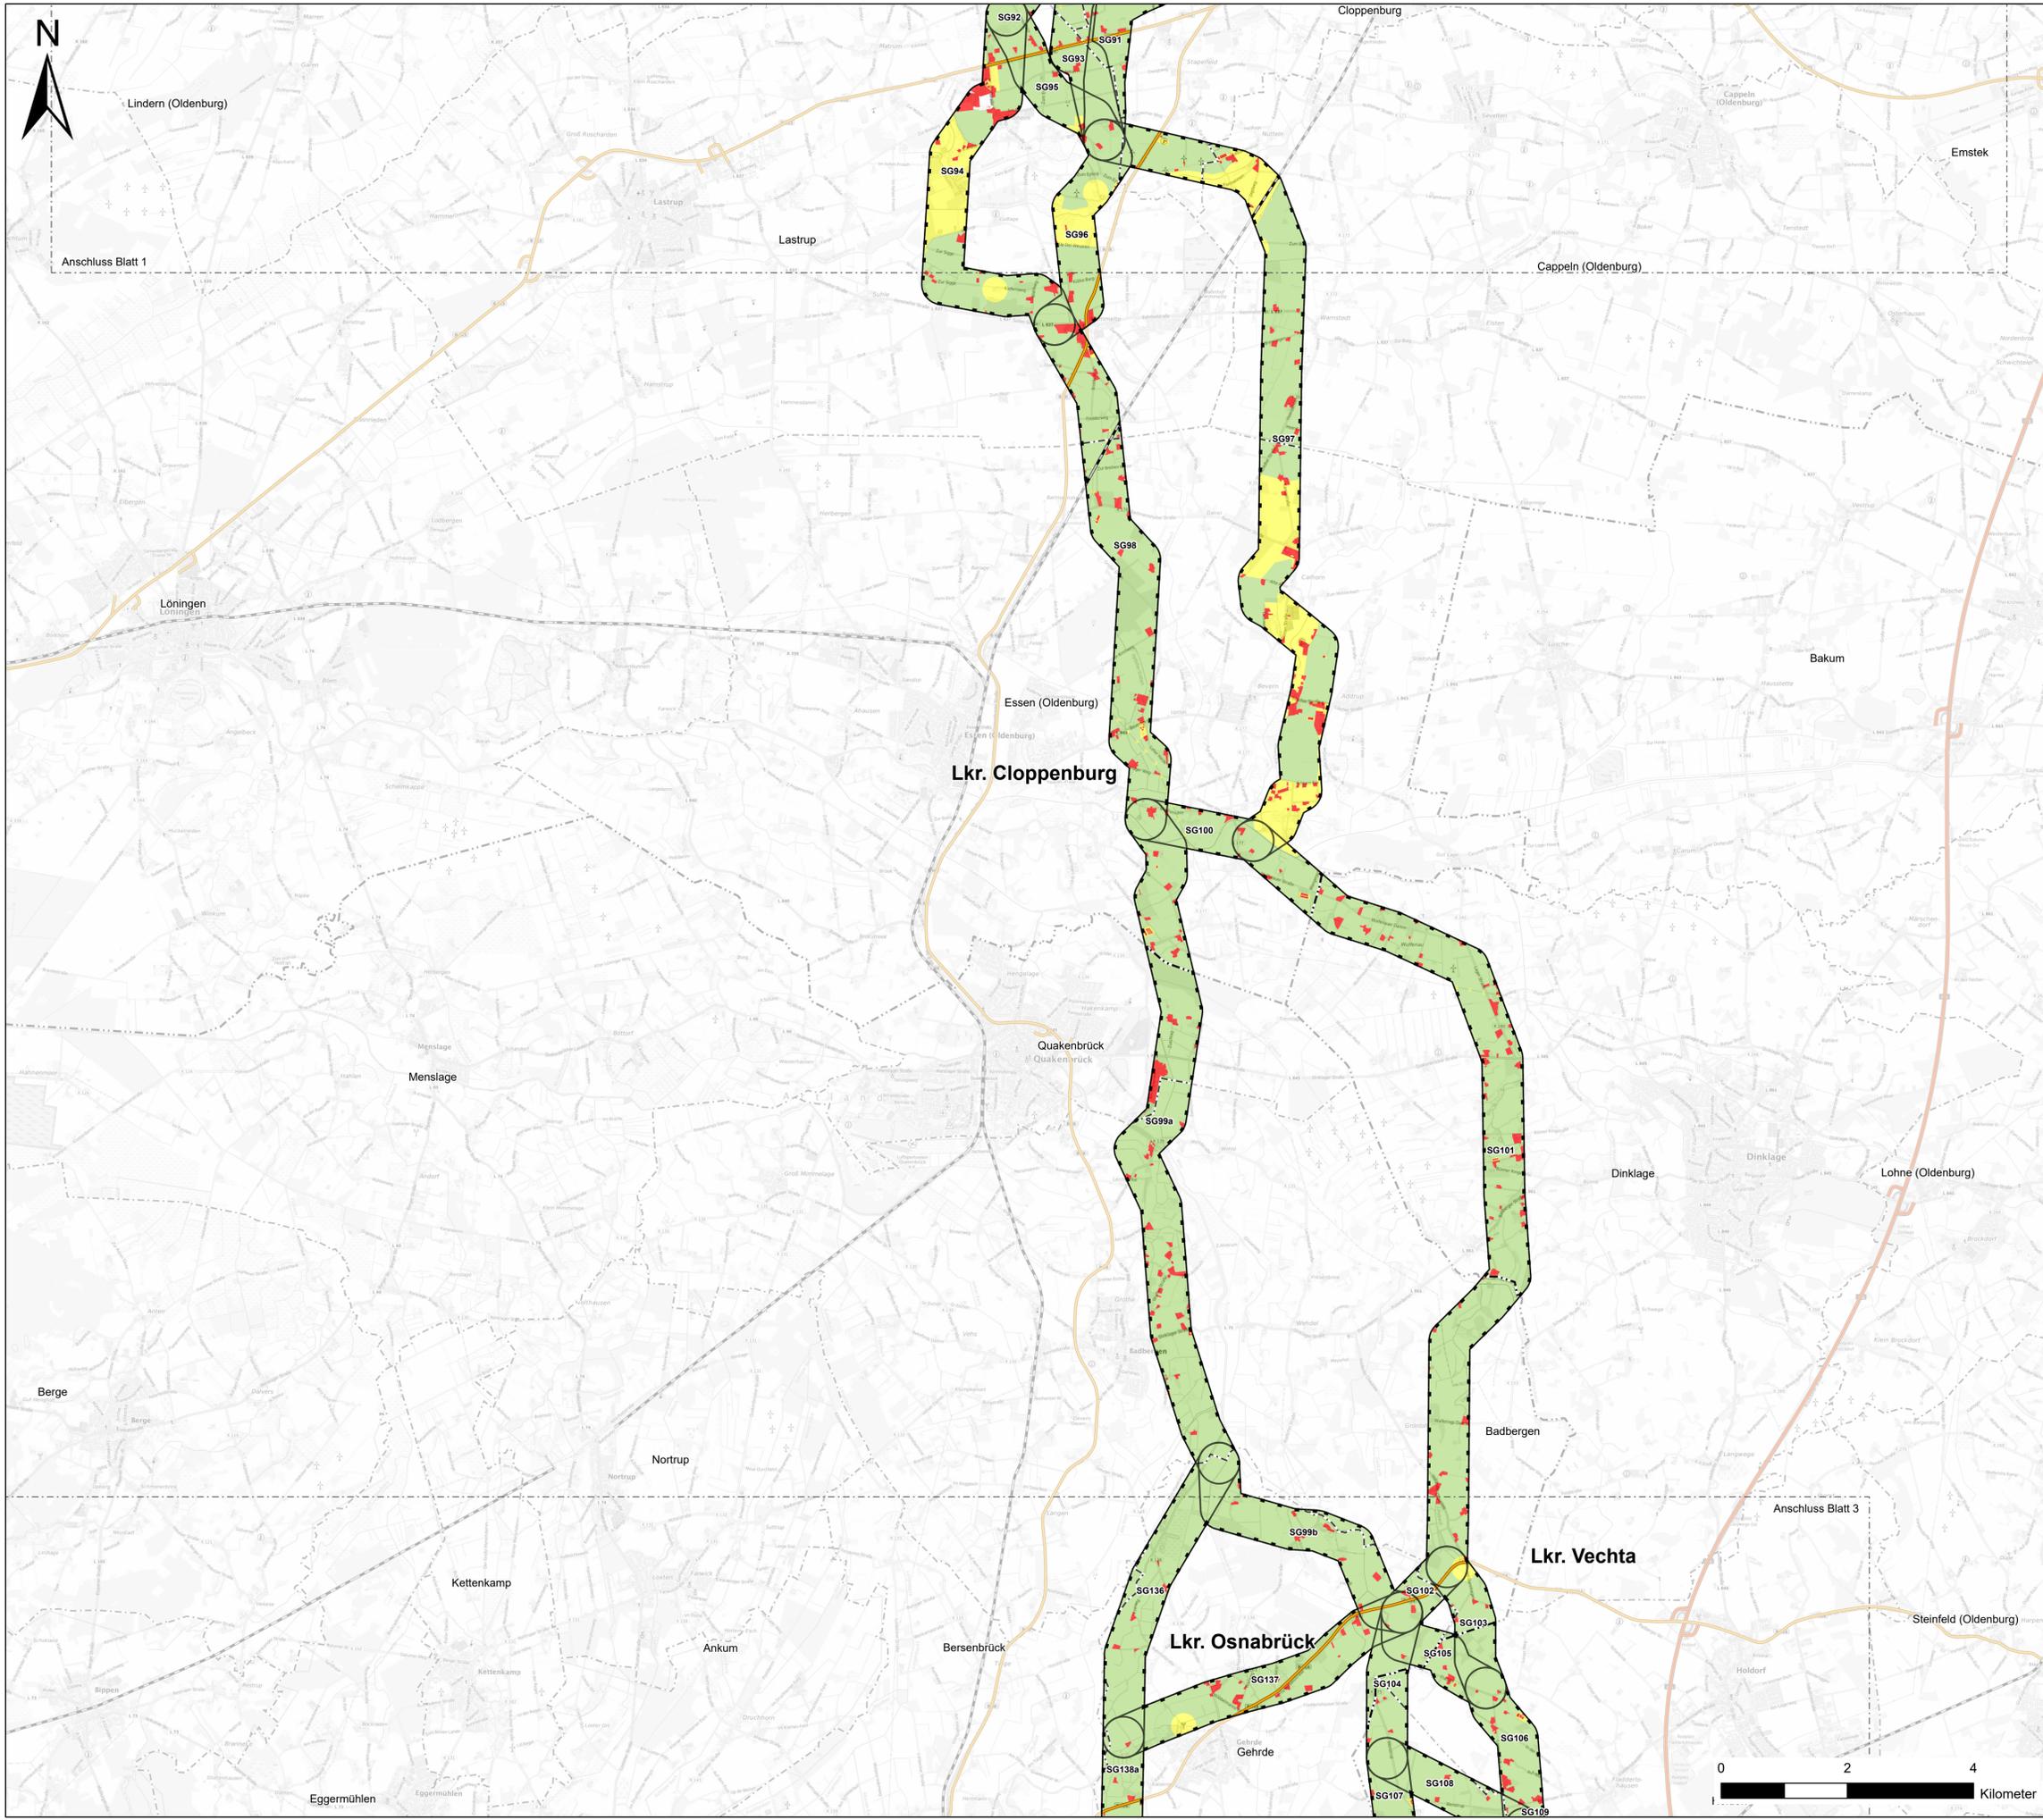

- Legende**
- Konfliktpotenzial^I**
- Hoch
 - Mittel
 - Gering
 - Nicht bewertet
- Untersuchungsgebiet^I**
- Untersuchungsgebiet
- Ziele^I**
- K3 Potenzielfläche Konverter
 - Netzverknüpfungspunkt
- Korridor^I**
- SG03 DC Erdkabel
- Sonstige Planzeichen**
- Leitungsbestand^{II}**
- 110-kV Freileitung
 - 220-kV Freileitung
 - 380-kV Freileitung
- Verkehrswege^{III}**
- Bahnlinie elektrifiziert
 - Bahnlinie nicht elektrifiziert
 - Bundesstraße
 - Bundesautobahn
- Verwaltungsgrenzen^{IV}**
- Bundesland
 - Landkreis/Kreis
 - Gemeinde

Quellenangaben

^I Gutachterliche Erhebung
^{II} Amprion (2022)
^{III} Basis DLM (2022)
^{IV} Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGLN 2023); Geobasis NRW (2023)
 Hintergrundkarte: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_05.07.2023.pdf



Vorhabenträger:

 **Amprion Offshore GmbH**
 Robert-Schuman-Straße 7
 44263 Dortmund
 Germany

Auftragnehmer:

 **PUN GbR**
 c./o. **IBL Umweltplanung GmbH**
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany


Vorhaben:


OFFSHORE NETZANBINDUNGSSYSTEME
LanWin1 & LanWin3 (Landtrassen)
Variantenvergleich

Kartentitel:

Karte 1: Konfliktbereiche für Schutzgut
Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit
Blattschnitt 2 - DC Erdkabel

erstellt durch	IBL Umweltplanung GmbH Bahnhofstr. 14a 26122 Oldenburg Germany	Blattgröße: A1	Maßstab: 1:50000
Gezeichnet:	IBL, mc	Status:	rev 1-00
Bearbeitet:	IBL, mc	Stand:	05.07.2023
Geprüft:	IBL, uj	Blatt-Nr.:	2
Referenzsystem:	ETRS 1989 UTM Zone 32N		



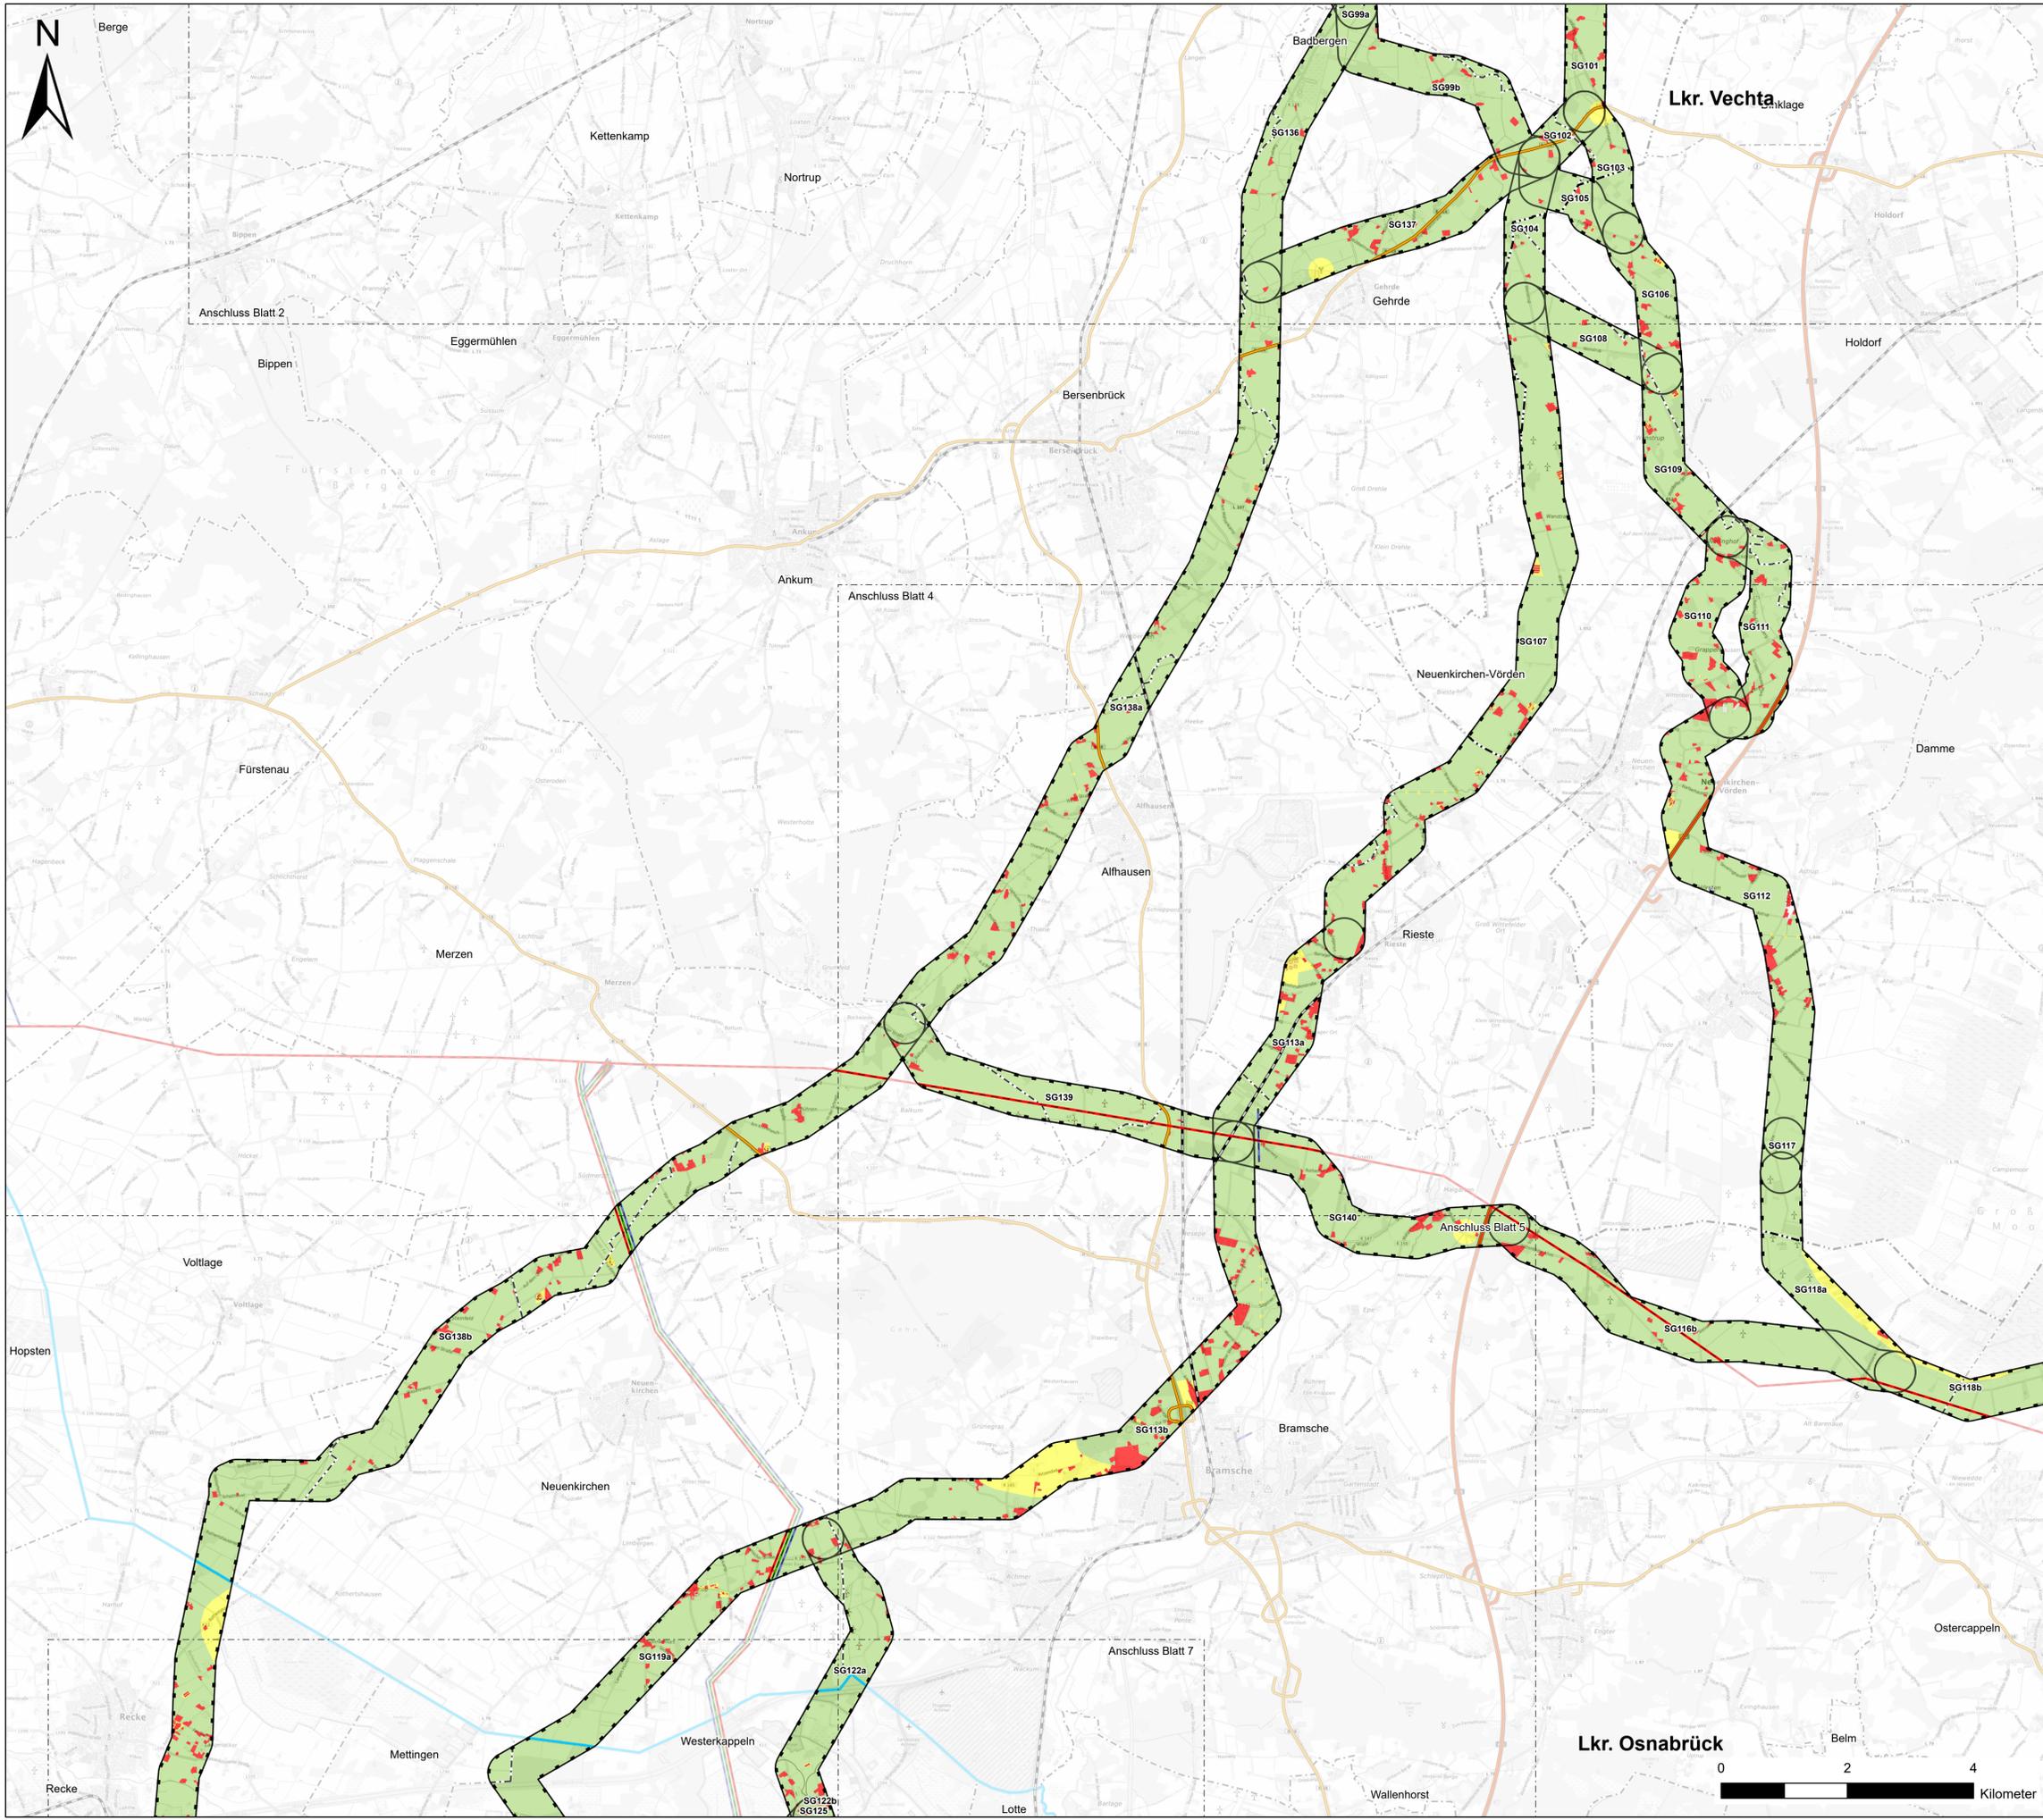

Legende

- Konfliktpotenzial^I**
- Hoch
 - Mittel
 - Gering
 - Nicht bewertet

Untersuchungsgebiet^I

- Untersuchungsgebiet

Ziele^I

- K3 Potenzielfläche Konverter
- Netzverknüpfungspunkt

Korridor^I


- SG03 DC Erdkabel

Sonstige Planzeichen

- Leitungsbestand^{II}**
- 110-kV Freileitung
 - 220-kV Freileitung
 - 380-kV Freileitung
- Verkehrswege^{III}**
- Bahnlinie elektrifiziert
 - Bahnlinie nicht elektrifiziert
 - Bundesstraße
 - Bundesautobahn
- Verwaltungsgrenzen^{IV}**
- Bundesland
 - Landkreis/Kreis
 - Gemeinde

Quellenangaben

^I Gutachterliche Erhebung
^{II} Amprion (2022)
^{III} Basis DLM (2022)
^{IV} Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGLN 2023); Geobasis NRW (2023)
 Hintergrundkarte: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_05.07.2023.pdf



Vorhabenträger:



Amprion Offshore GmbH
 Robert-Schuman-Straße 7
 44263 Dortmund
 Germany

Auftragnehmer:



PUN GbR
 c./o. **IBL Umweltplanung GmbH**
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany

Vorhaben:

OFFSHORE NETZANBINDUNGSSYSTEME
LanWin1 & LanWin3 (Landtrassen)
Variantenvergleich


Kartentitel:


Karte 1: Konfliktbereiche für Schutzgut
Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit
Blattschnitt 3 - DC Erdkabel

erstellt durch

IBL Umweltplanung GmbH
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany

Blattgröße: A1	Maßstab: 1:50000
Gezeichnet: IBL, mc	Status: rev 1-00
Bearbeitet: IBL, mc	Stand: 05.07.2023
Geprüft: IBL, uj	Blatt-Nr.: 3
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N	




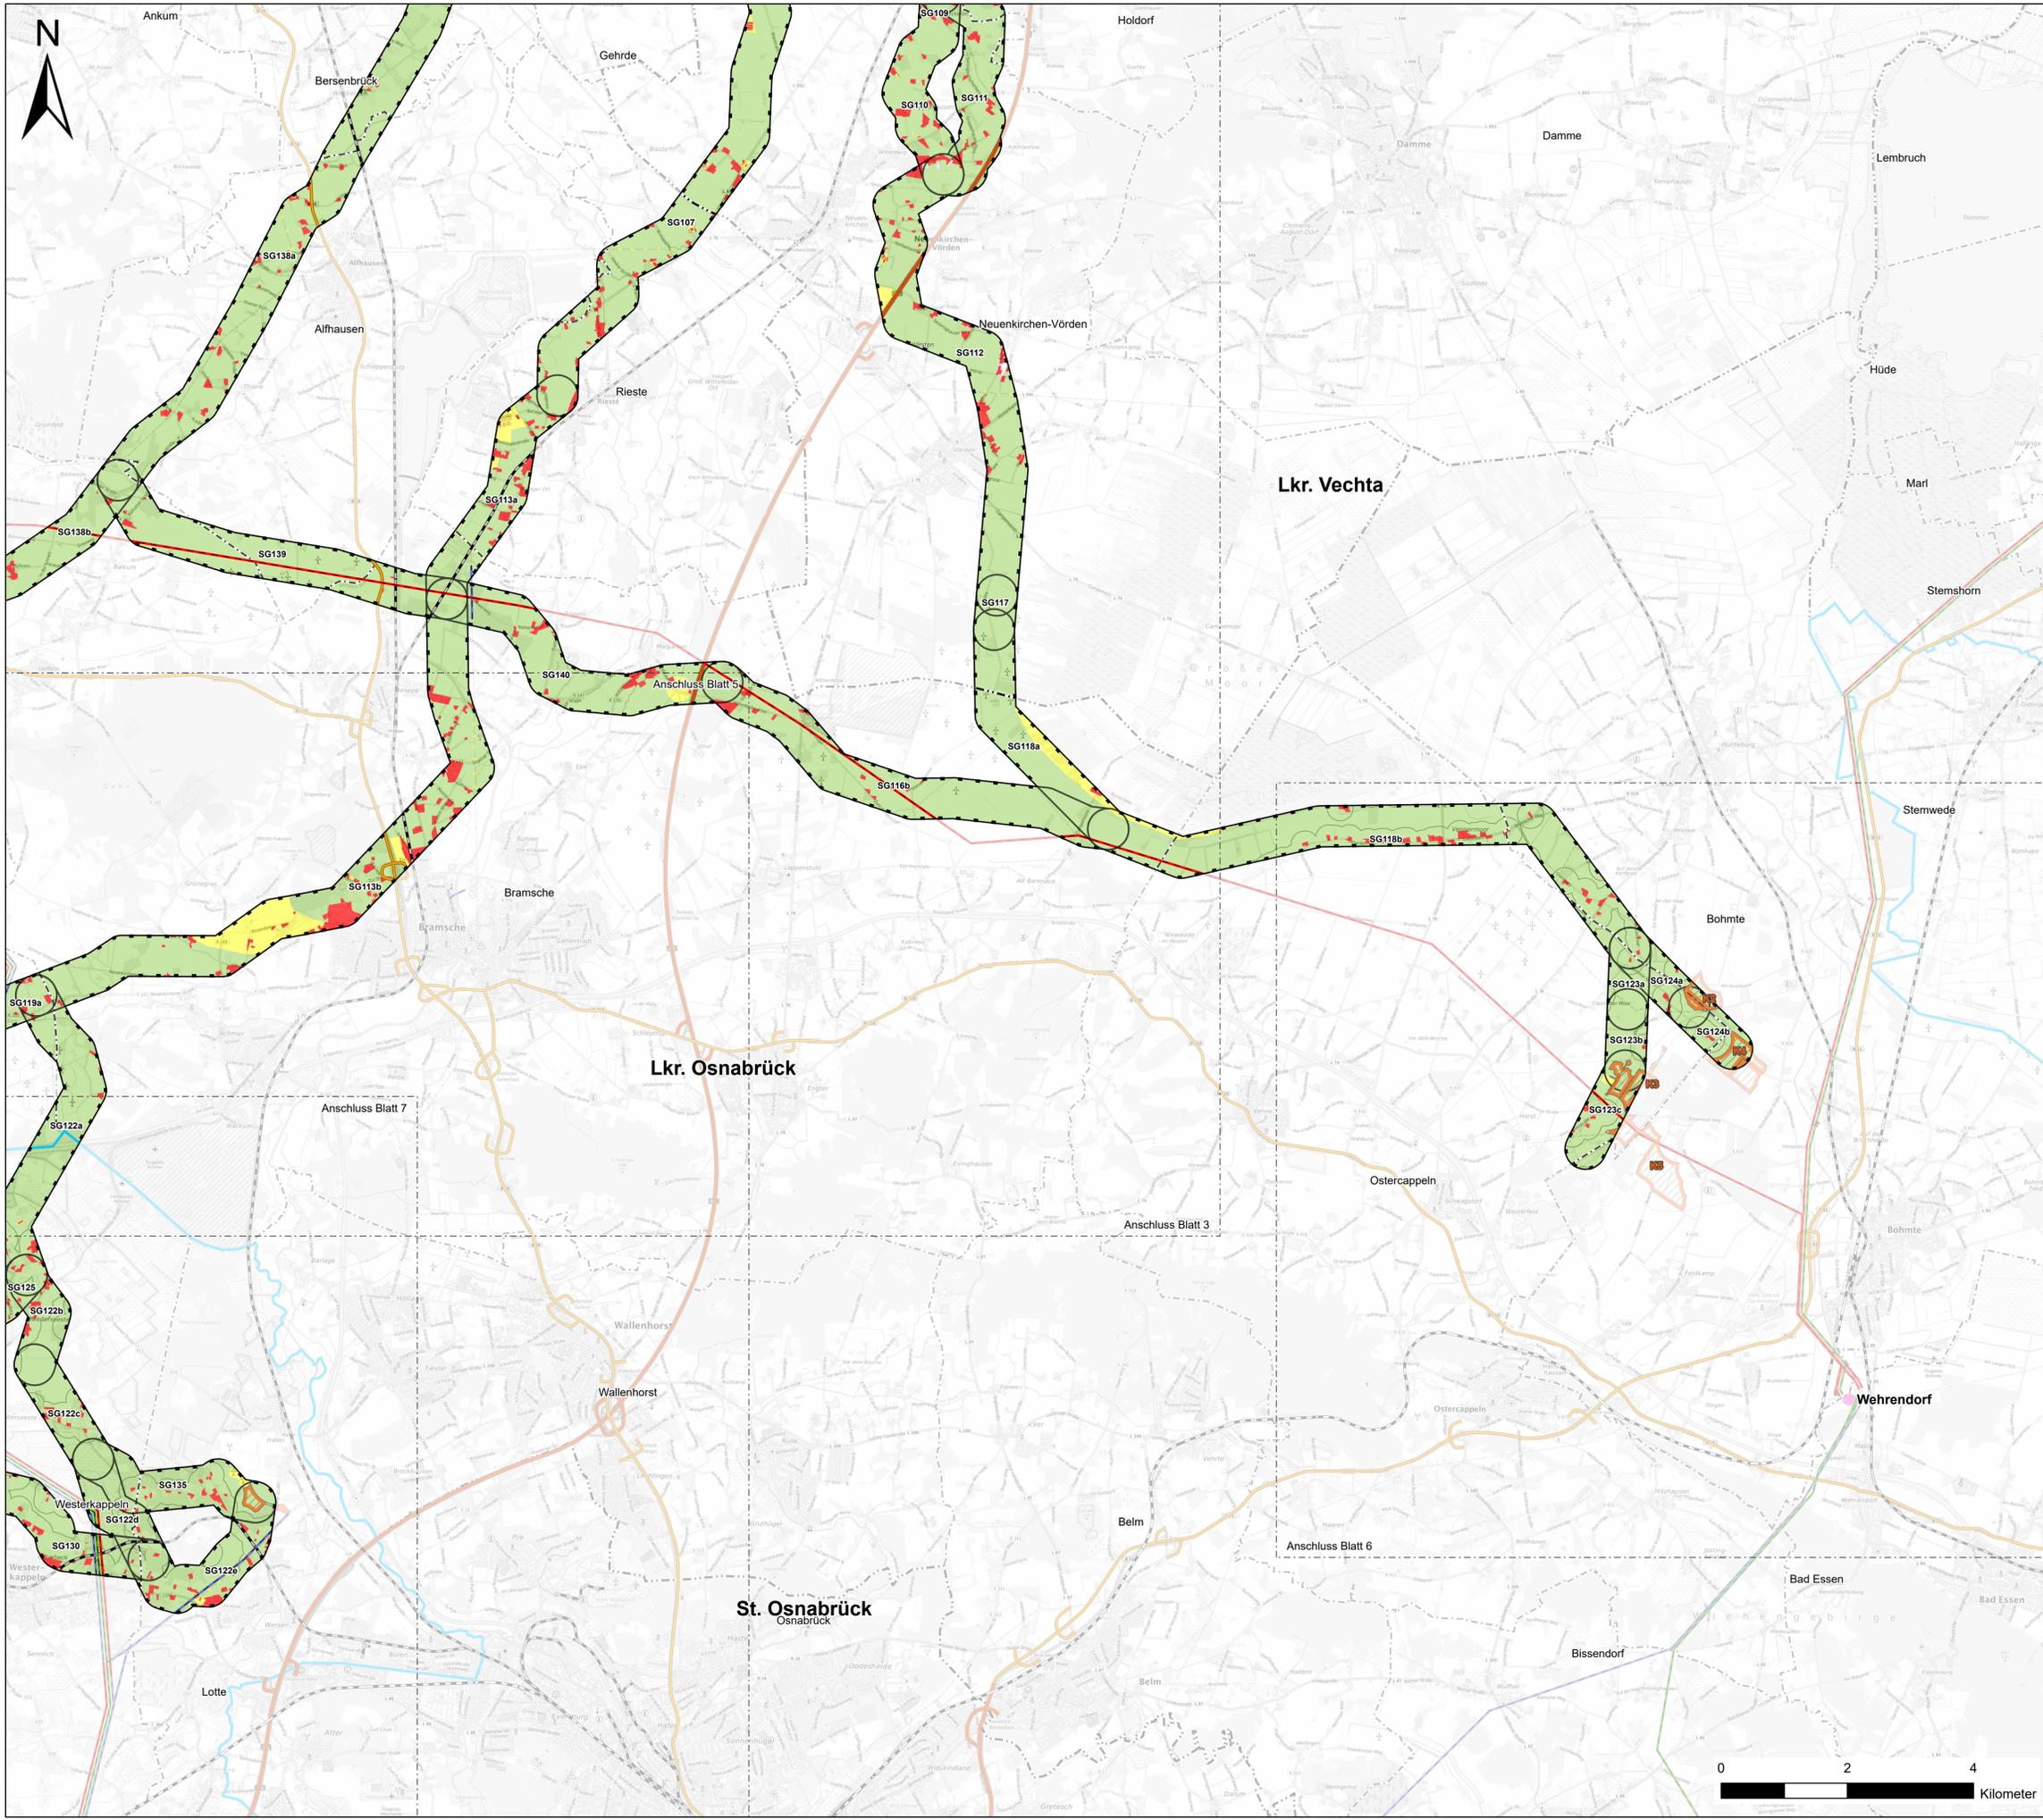

- Legende**
- Konfliktpotenzial^I**
 - Hoch
 - Mittel
 - Gering
 - Nicht bewertet
 - Untersuchungsgebiet^I**
 - Untersuchungsgebiet
 - Ziele^I**
 - K3 Potenziellfläche Konverter
 - Netzverknüpfungspunkt
 - Korridor^I**
 - SG03 DC Erdkabel
 - Sonstige Planzeichen**
 - Leitungsbestand^{II}**
 - 110-kV Freileitung
 - 220-kV Freileitung
 - 380-kV Freileitung
 - Verkehrswege^{III}**
 - Bahnlinie elektrifiziert
 - Bahnlinie nicht elektrifiziert
 - Bundesstraße
 - Bundesautobahn
 - Verwaltungsgrenzen^{IV}**
 - Bundesland
 - Landkreis/Kreis
 - Gemeinde

Quellenangaben

^I Gutachterliche Erhebung
 Amprion (2022)
^{II} Basis DLM (2022)
^{III} Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGLN 2023); Geobasis NRW (2023)
^{IV} Hintergrundkarte: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023). Datenquellen: https://sax.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_05.07.2023.pdf



Vorhabenträger:

 **Amprion Offshore GmbH**
 Robert-Schuman-Straße 7
 44263 Dortmund
 Germany

Auftragnehmer:

 **PUN GbR**
 c./o. IBL Umweltplanung GmbH
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany


Vorhaben:


**OFFSHORE NETZANBINDUNGSSYSTEME
 LanWin1 & LanWin3 (Landtrassen)
 Variantenvergleich**

Kartentitel:

**Karte 1: Konfliktbereiche für Schutzgut
 Menschen, insbesondere die menschliche
 Gesundheit
 Blattschnitt 4 - DC Erdkabel**

erstellt durch	IBL Umweltplanung GmbH Bahnhofstr. 14a 26122 Oldenburg Germany	Blattgröße: A1	Maßstab: 1:50000
Gezeichnet:	IBL, mc	Status:	rev 1-00
Bearbeitet:	IBL, mc	Stand:	05.07.2023
Geprüft:	IBL, uj	Blatt-Nr.:	4
Referenzsystem:	ETRS 1989 UTM Zone 32N		




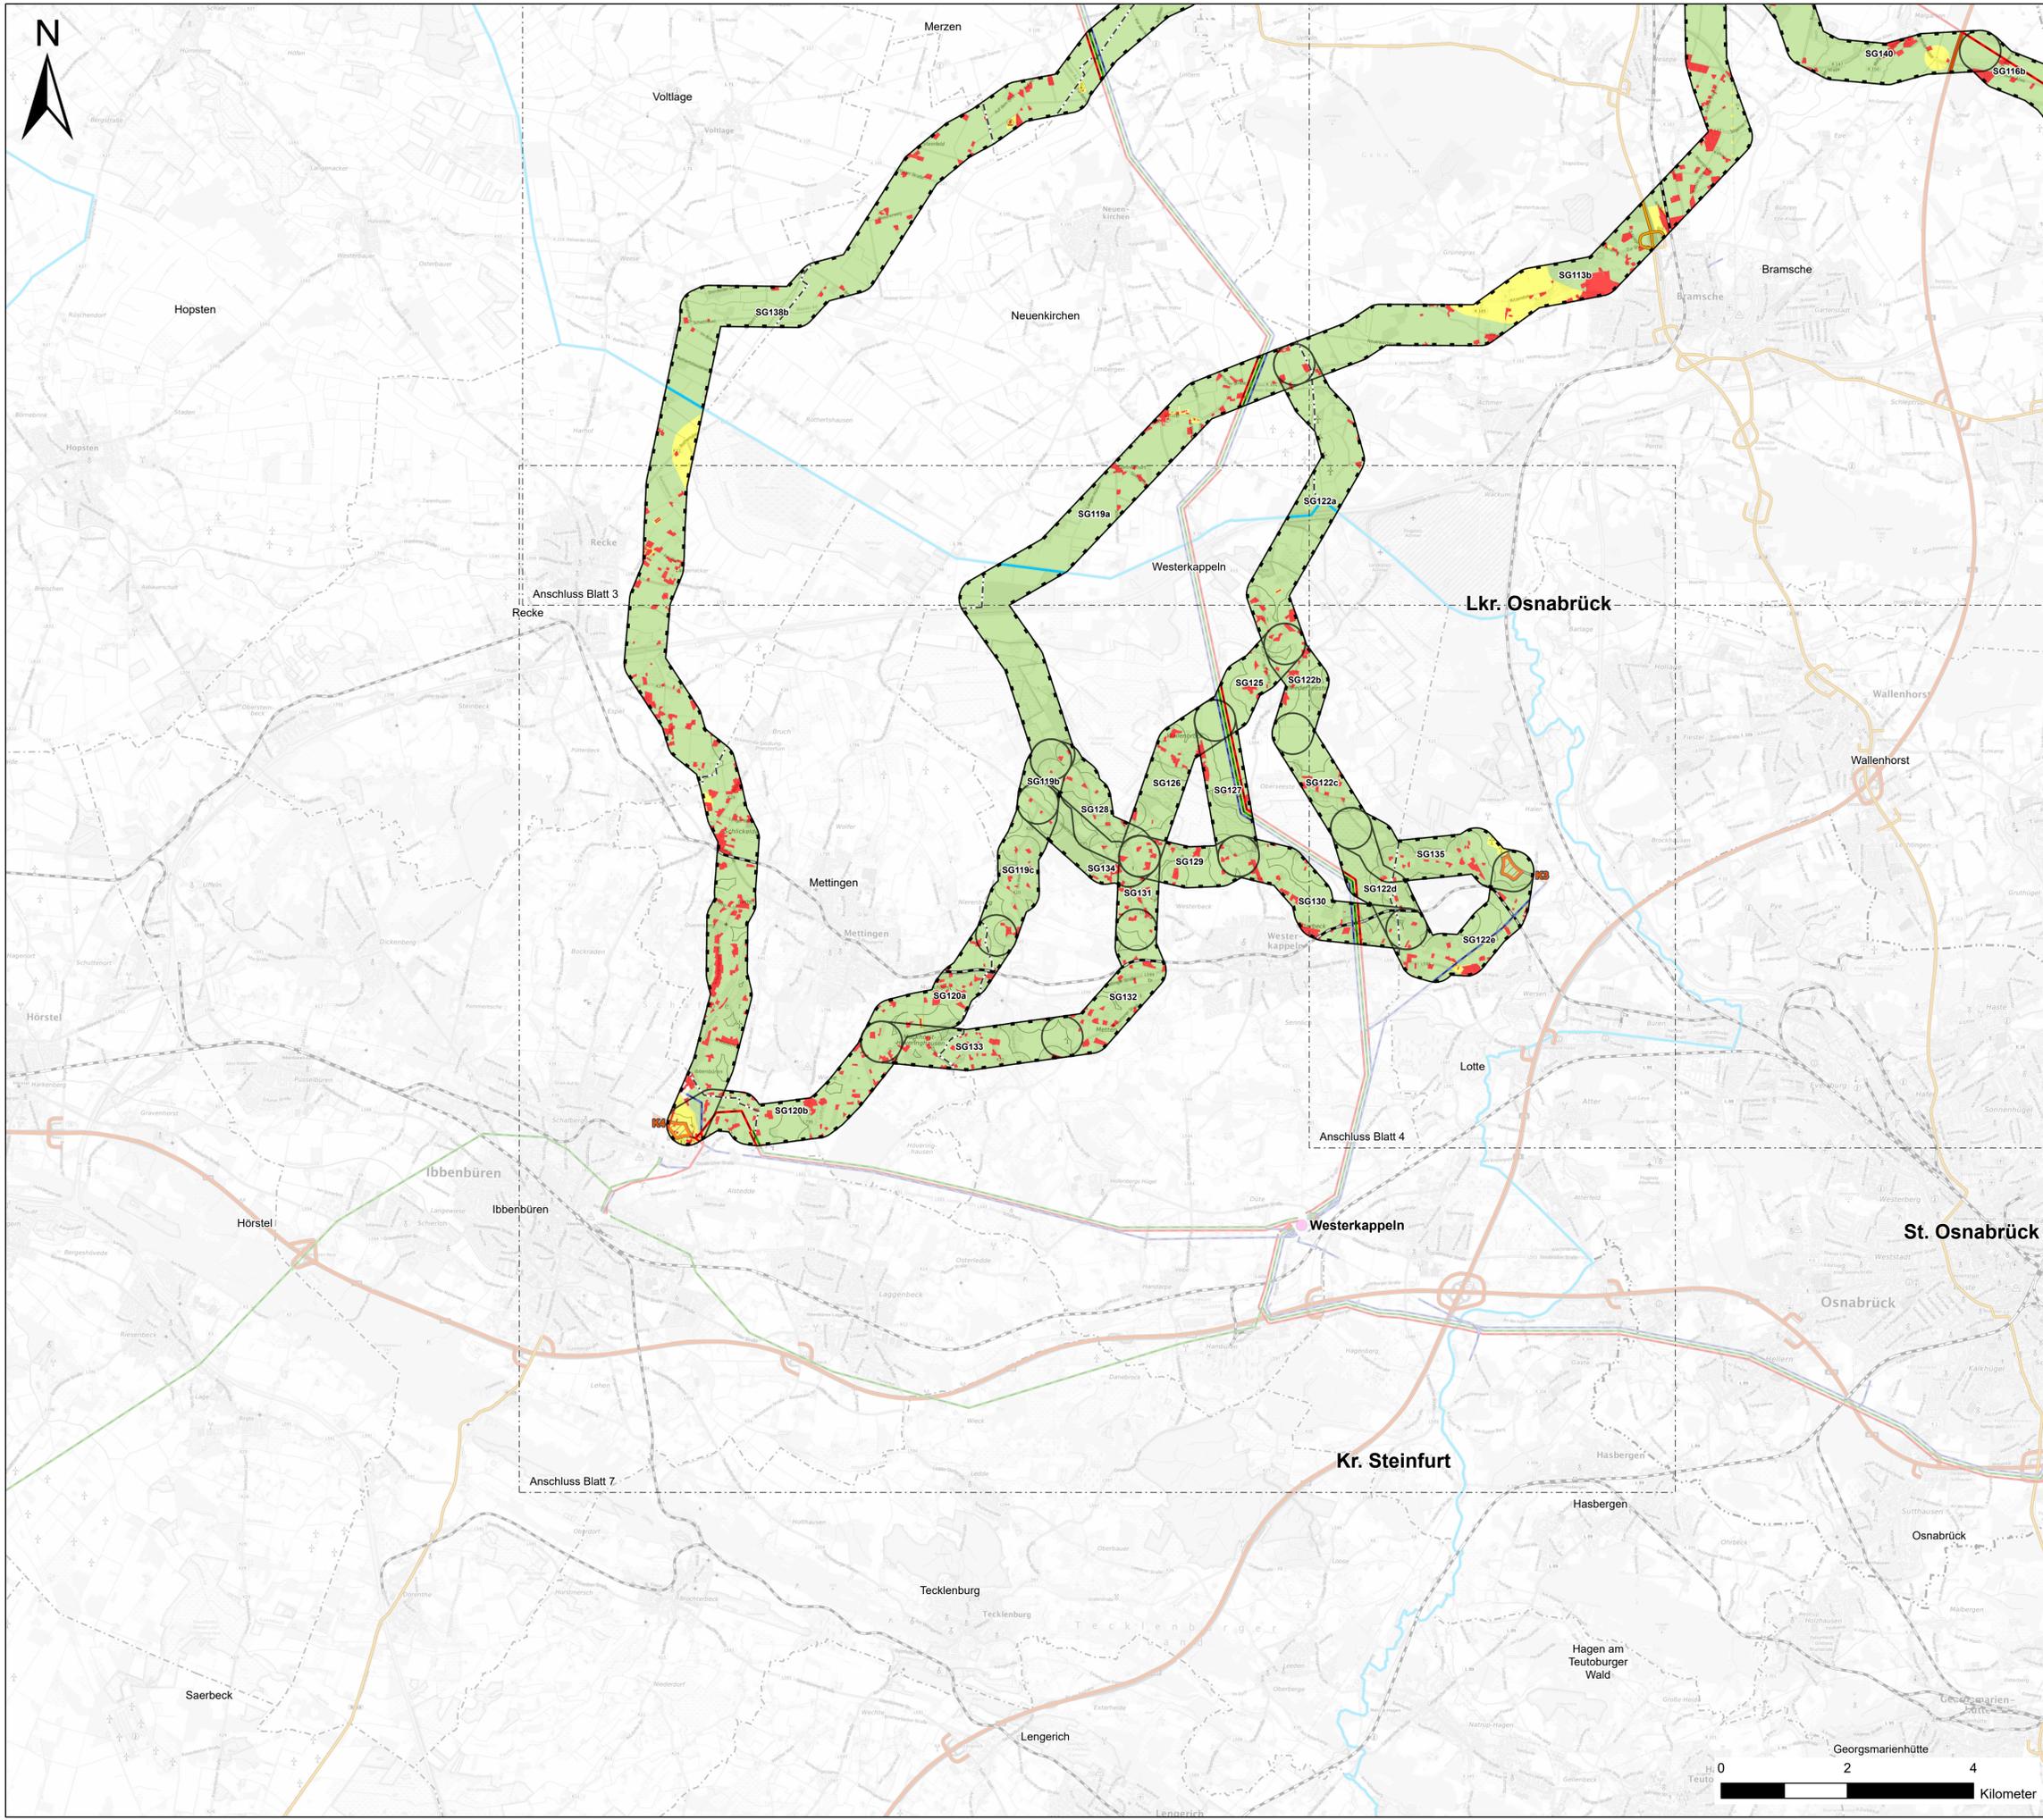

- Legende**
- Konfliktpotenzial^I**
- Hoch
 - Mittel
 - Gering
 - Nicht bewertet
- Untersuchungsgebiet^I**
- Untersuchungsgebiet
- Ziele^I**
- K3 Potenziellfläche Konverter
 - Netzverknüpfungspunkt
- Korridor^I**
- SG03 DC Erdkabel
- Sonstige Planzeichen**
- Leitungsbestand^{II}**
- 110-kV Freileitung
 - 220-kV Freileitung
 - 380-kV Freileitung
- Verkehrswege^{III}**
- Bahnlinie elektrifiziert
 - Bahnlinie nicht elektrifiziert
 - Bundesstraße
 - Bundesautobahn
- Verwaltungsgrenzen^{IV}**
- Bundesland
 - Landkreis/Kreis
 - Gemeinde

Quellenangaben

^I Gutachterliche Erhebung
 Amprion (2022)
^{II} Basis DLM (2022)
^{III} Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGLN 2023); Geobasis NRW (2023)
 Hintergrundkarte: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023). Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_05.07.2023.pdf



Vorhabenträger:

 **Amprion Offshore GmbH**
 Robert-Schuman-Straße 7
 44263 Dortmund
 Germany

Auftragnehmer:

 **PUN GbR**
 c./o. IBL Umweltplanung GmbH
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany


Vorhaben:

**OFFSHORE NETZANBINDUNGSSYSTEME
 LanWin1 & LanWin3 (Landtrassen)
 Variantenvergleich**

Kartentitel:

**Karte 1: Konfliktbereiche für Schutzgut
 Menschen, insbesondere die menschliche
 Gesundheit
 Blattschnitt 5 - DC Erdkabel**


erstellt durch	IBL Umweltplanung GmbH Bahnhofstr. 14a 26122 Oldenburg Germany	Blattgröße: A1	Maßstab: 1:50000
Gezeichnet:	IBL, mc	Status:	rev 1-00
Bearbeitet:	IBL, mc	Stand:	05.07.2023
Geprüft:	IBL, uj	Blatt-Nr.:	5
Referenzsystem:	ETRS 1989 UTM Zone 32N		

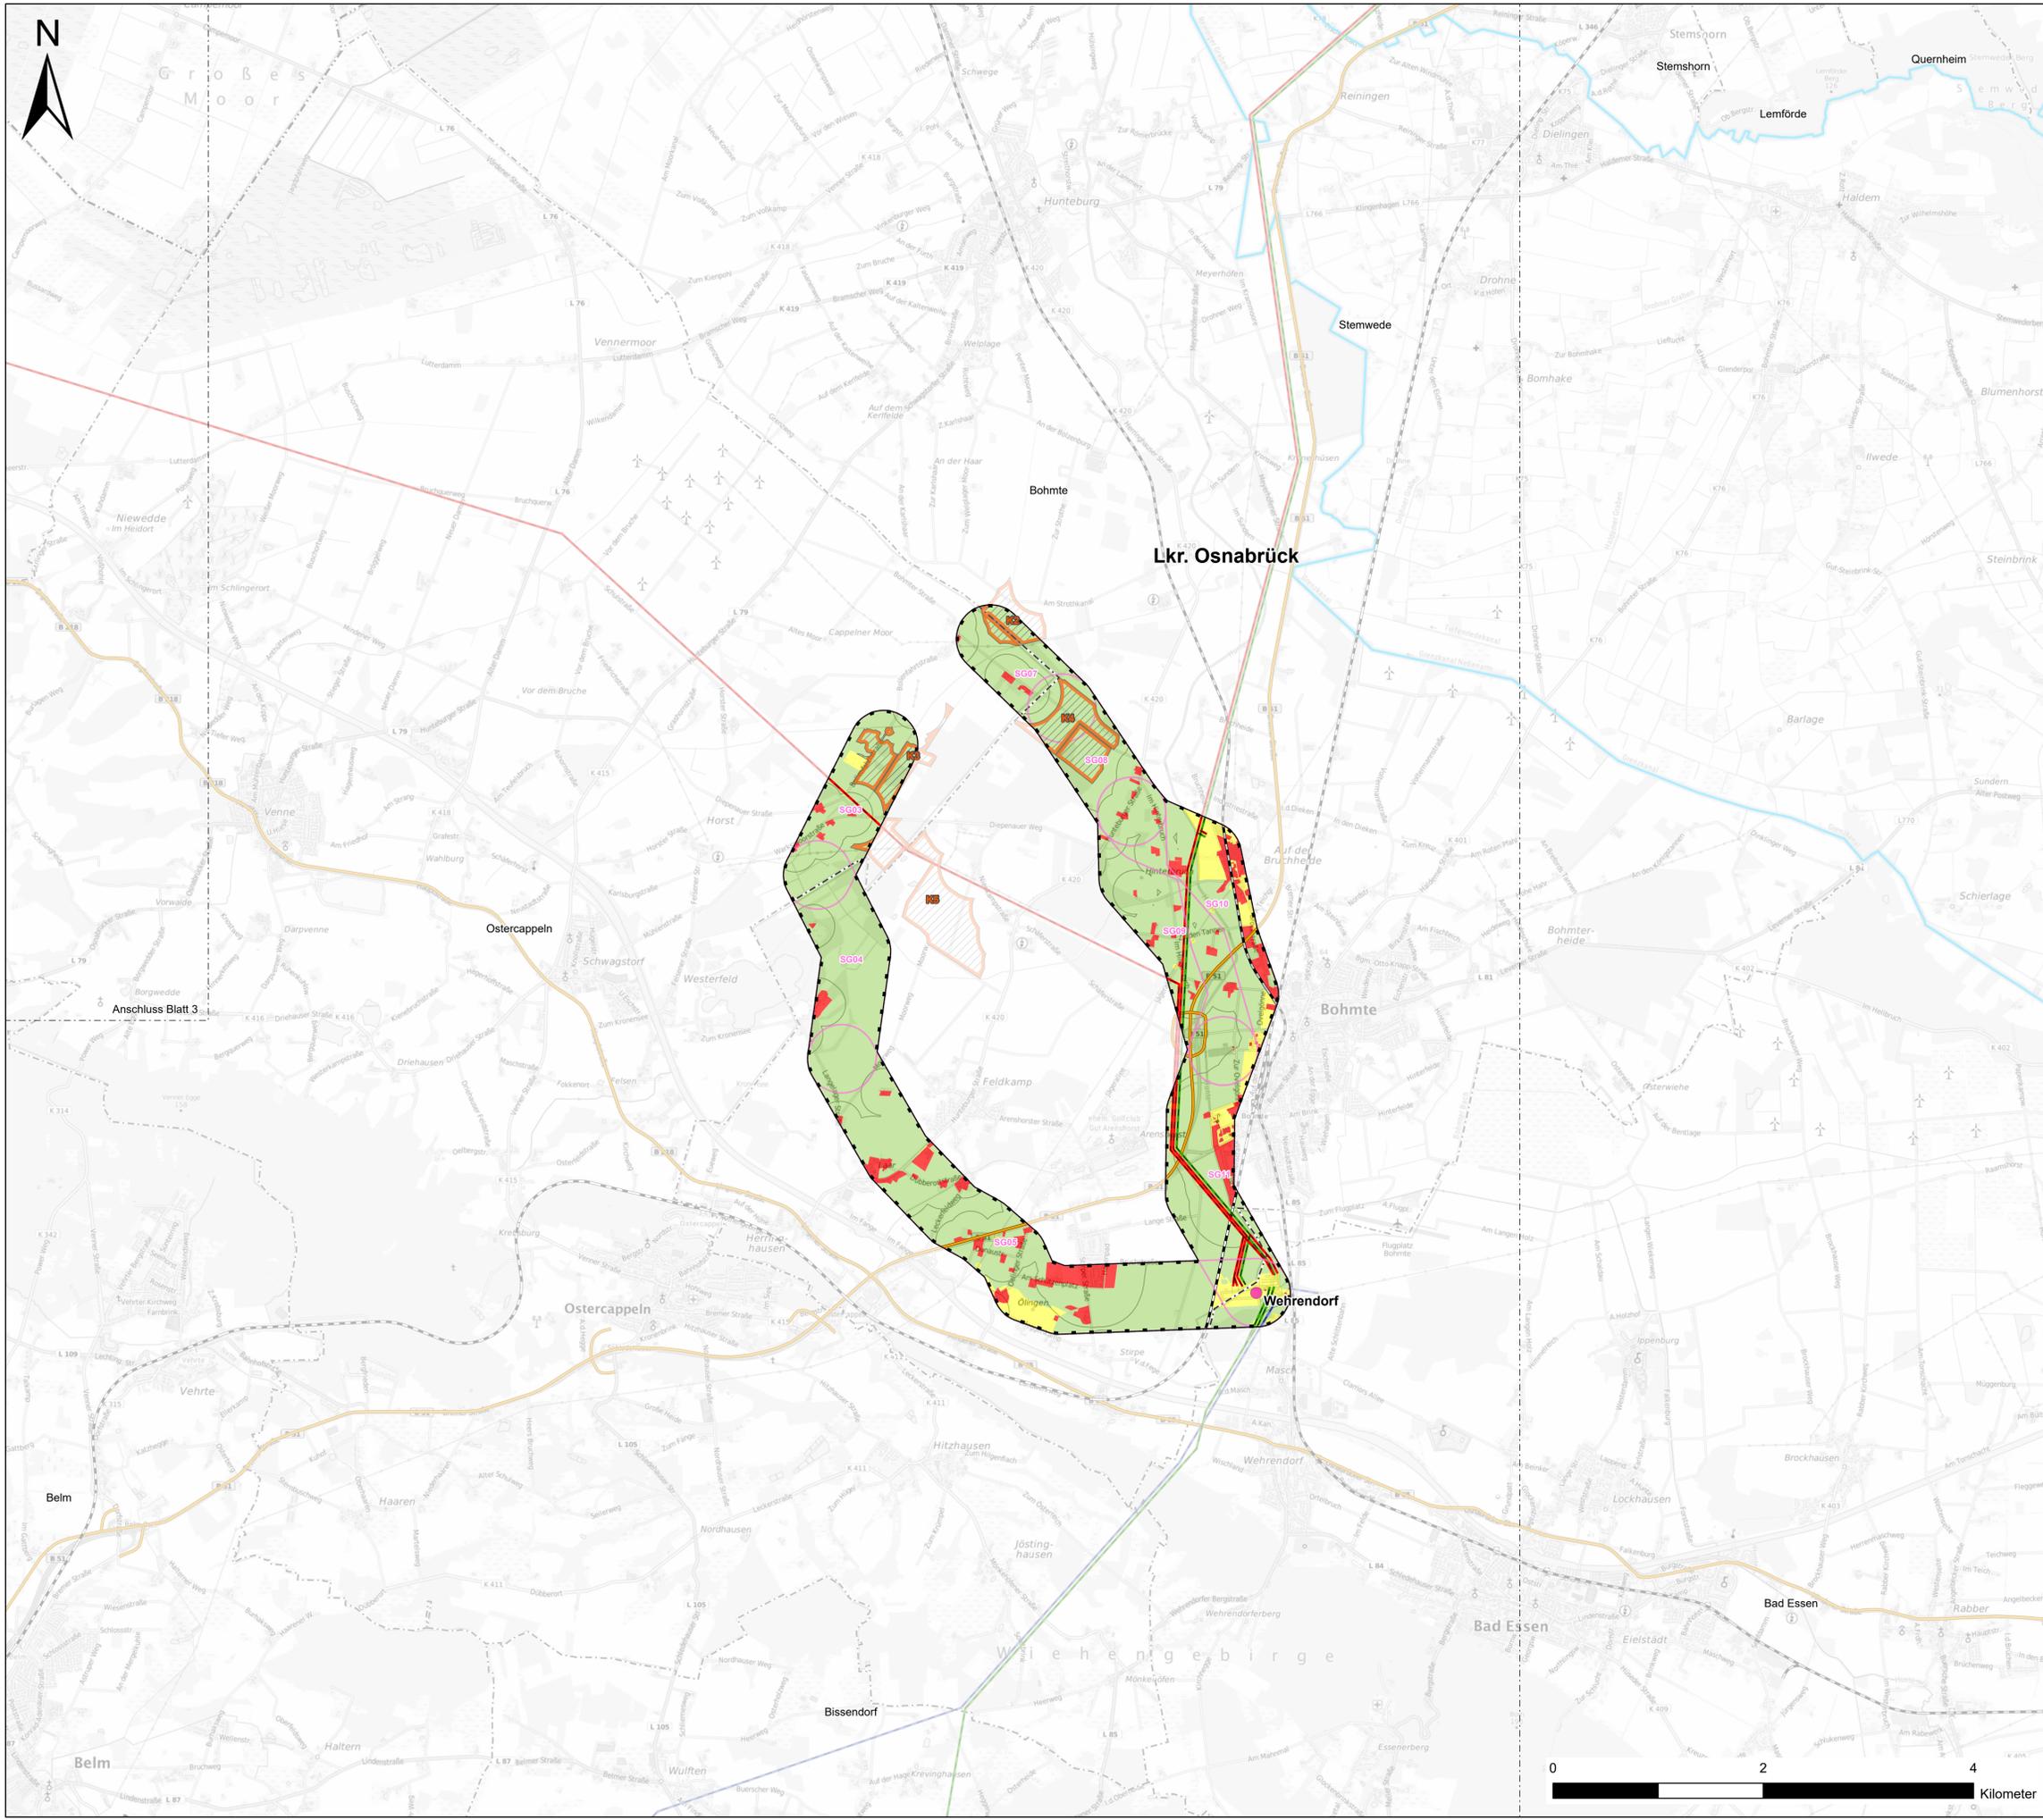

Legende

- Konfliktpotenzial¹**
- Hoch
- Mittel
- Gering
- Nicht bewertet
- Untersuchungsgebiet¹**
- Untersuchungsgebiet
- Ziele¹**
- K3 Potenziellfläche Konverter
- Netzverknüpfungspunkt
- Korridor¹**
- SG03 AC Erdkabel
- Sonstige Planzeichen**
- Leitungsbestand²**
- 110-kV Freileitung
- 220-kV Freileitung
- 380-kV Freileitung
- Verkehrswege³**
- Bahnlinie elektrifiziert
- Bahnlinie nicht elektrifiziert
- Bundesstraße
- Bundesautobahn
- Verwaltungsgrenzen⁴**
- Bundesland
- Landkreis/Kreis
- Gemeinde

Quellenangaben
¹ Gutachterliche Erhebung
² Amprion (2022)
³ Basis DLM (2022)
⁴ Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGLN 2023); Geobasis NRW (2023)
 Hintergrundkarte: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023). Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_05.07.2023.pdf



Vorhabenträger:



Amprion Offshore GmbH
 Robert-Schuman-Straße 7
 44263 Dortmund
 Germany

Auftragnehmer:



PUN GbR
 c./o. IBL Umweltplanung GmbH
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany

Vorhaben:

**OFFSHORE NETZANBINDUNGSSYSTEME
 LanWin1 & LanWin3 (Landrassen)
 Variantenvergleich**


Kartentitel:


**Karte 1: Konfliktbereiche für Schutzgut
 Menschen, insbesondere die menschliche
 Gesundheit
 Blattschnitt 6 - AC Erdkabel**



erstellt durch
IBL Umweltplanung GmbH
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany

Blattgröße: A1	Maßstab: 1:30000
Gezeichnet: IBL, mc	Status: rev 1-00
Bearbeitet: IBL, mc	Stand: 05.07.2023
Geprüft: IBL, uj	Blatt-Nr.: 6
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N	



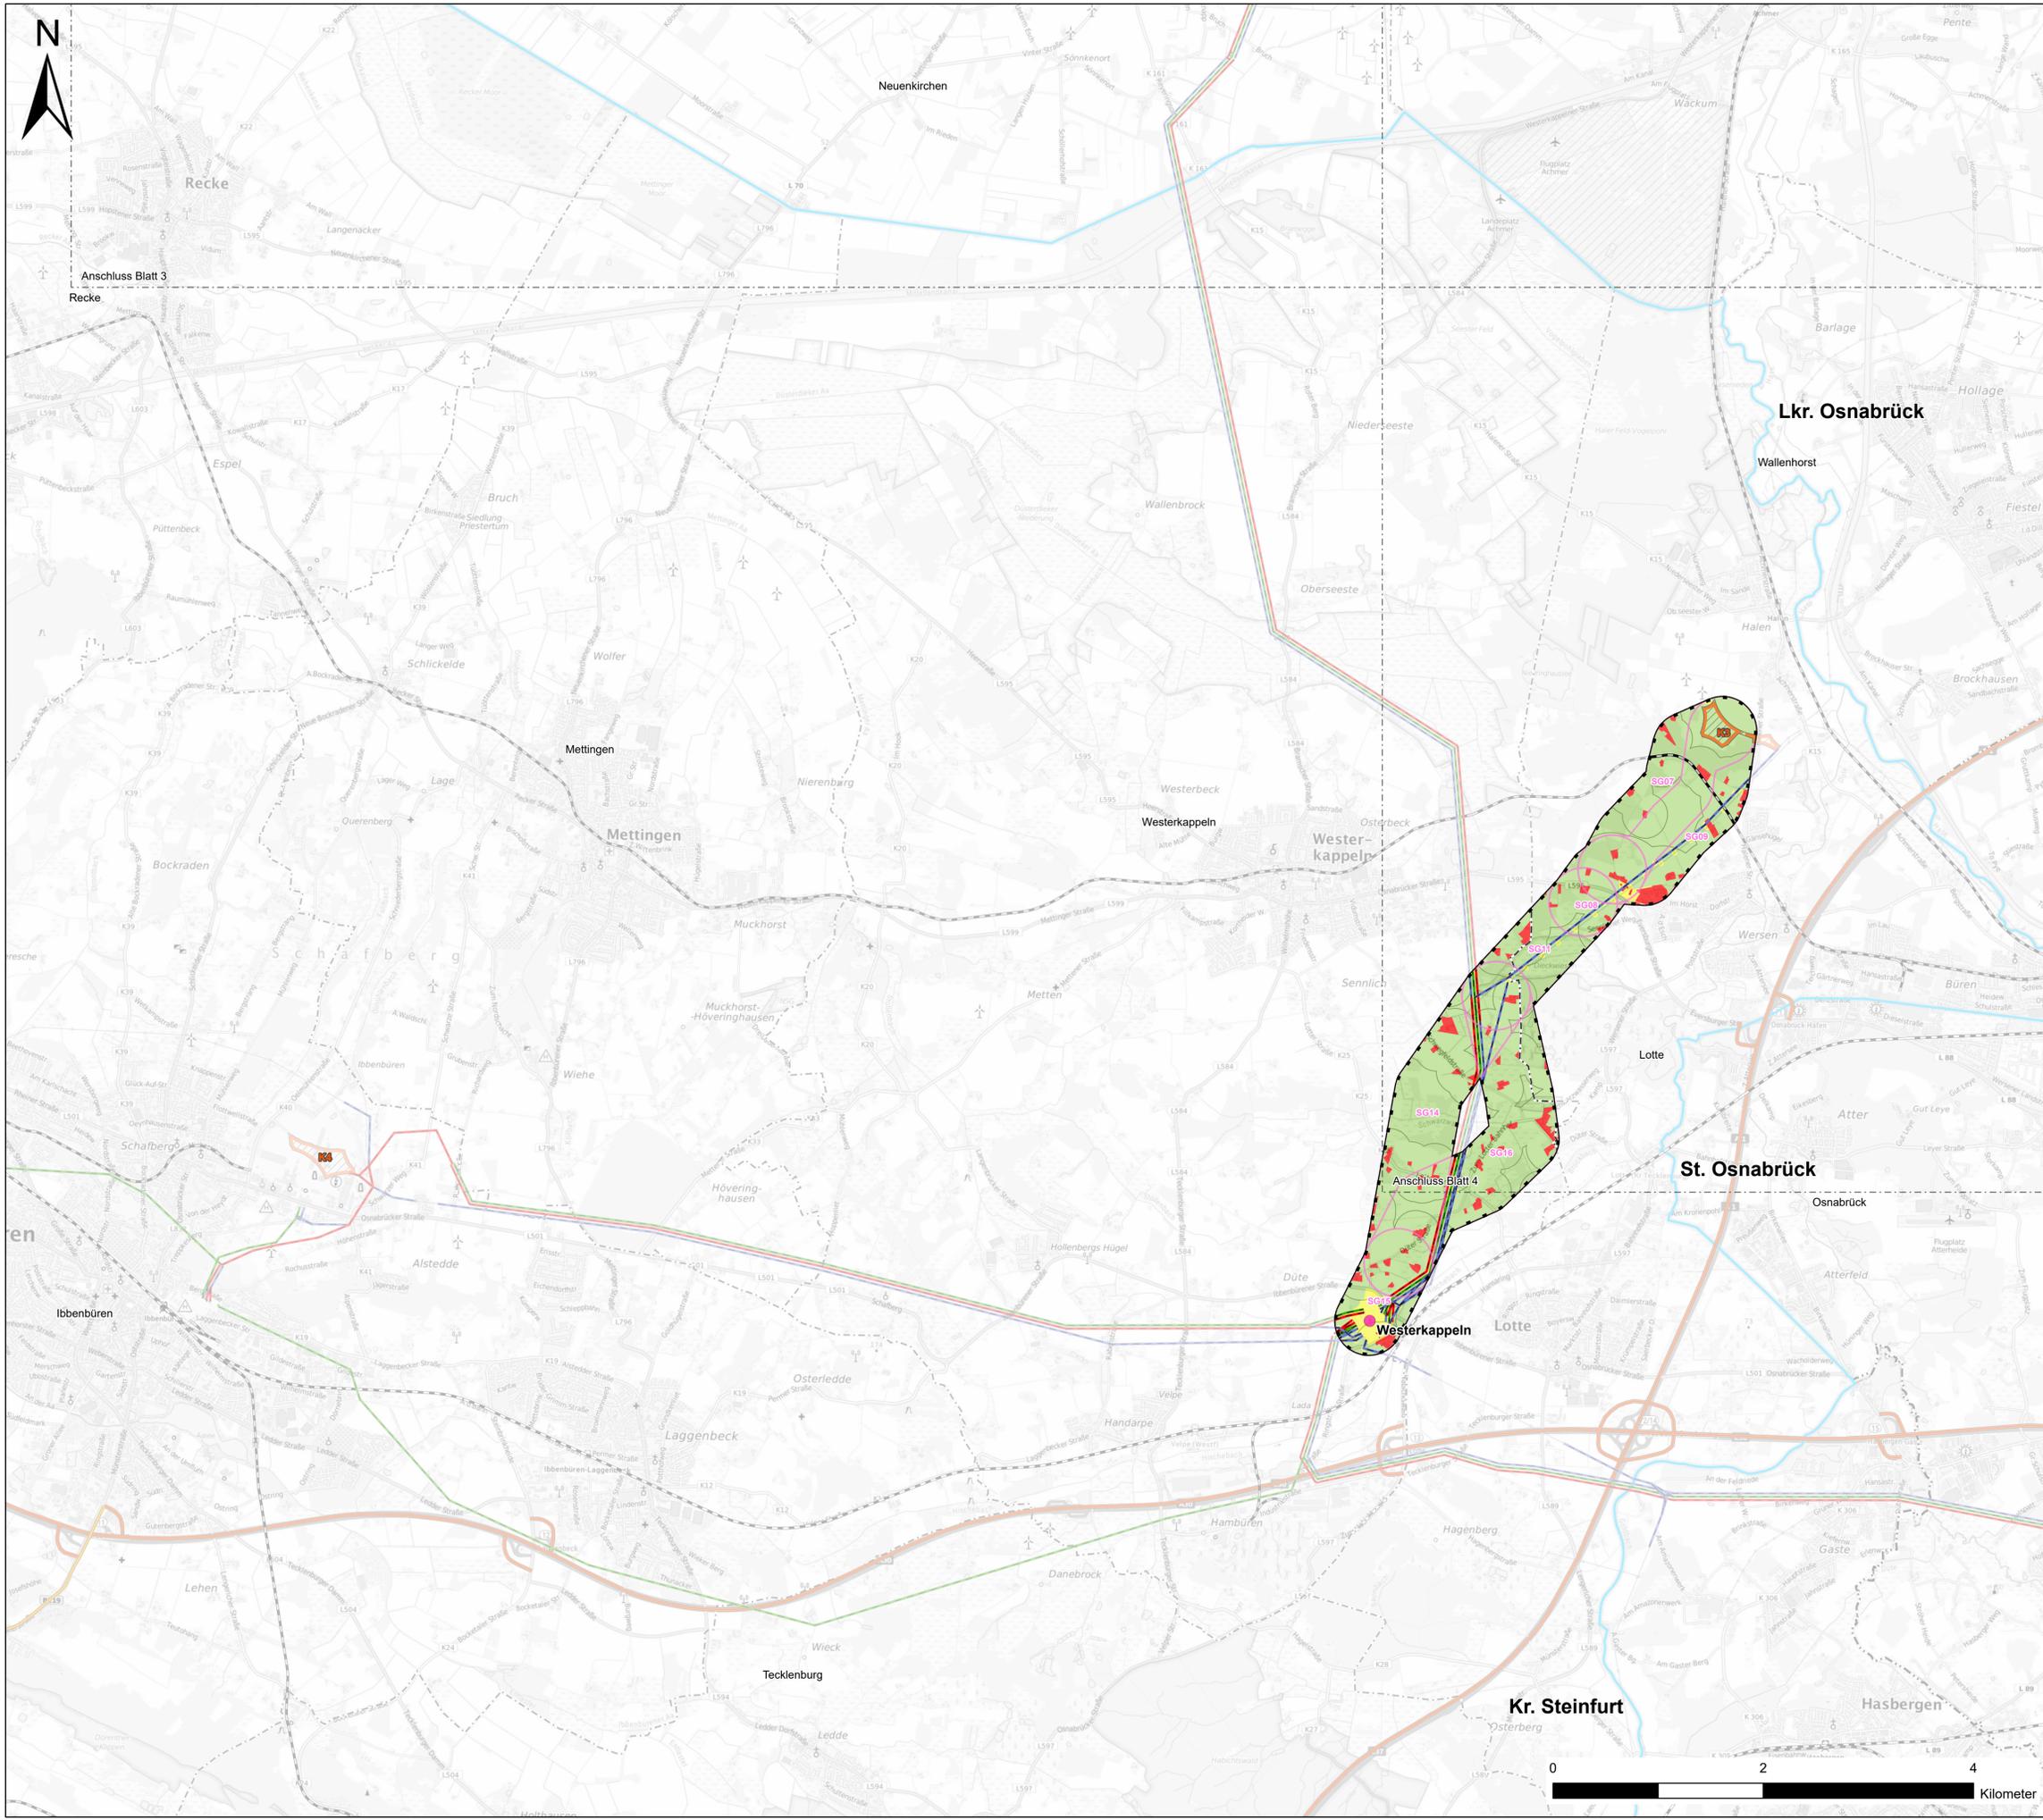

Legende

Konfliktpotenzial^I

- Hoch
- Mittel
- Gering
- Nicht bewertet

Untersuchungsgebiet^I

- Untersuchungsgebiet

Ziele^I

- K3 Potenzielfläche Konverter
- Netzverknüpfungspunkt

Korridor^I

- SG03 AC Erdkabel

Sonstige Planzeichen

Leitungsbestand^{II}

- 110-kV Freileitung
- 220-kV Freileitung
- 380-kV Freileitung

Verkehrswege^{III}


- Bahnlinie elektrifiziert
- Bahnlinie nicht elektrifiziert
- Bundesstraße
- Bundesautobahn

Verwaltungsgrenzen^{IV}

- Bundesland
- Landkreis/Kreis
- Gemeinde

Quellenangaben

^I Gutachterliche Erhebung
^{II} Amprion (2022)
^{III} Basis DLM (2022)
^{IV} Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGLN 2023); Geobasis NRW (2023)
 Hintergrundkarte: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023). Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_05.07.2023.pdf



Vorhabenträger:



Amprion Offshore GmbH
 Robert-Schuman-Straße 7
 44263 Dortmund
 Germany

Auftragnehmer:



PUN GbR
 c./o. IBL Umweltplanung GmbH
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany

Vorhaben:
OFFSHORE NETZANBINDUNGSSYSTEME
LanWin1 & LanWin3 (Landtrassen)
Variantenvergleich


Kartentitel:
Karte 1: Konfliktbereiche für Schutzgut
Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit
Blattschnitt 7 - AC Erdkabel

erstellt durch



IBL Umweltplanung GmbH
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany


Blattgröße: A1	Maßstab: 1:30000
Gezeichnet: IBL, mc	Status: rev 1-00
Bearbeitet: IBL, mc	Stand: 05.07.2023
Geprüft: IBL, uj	Blatt-Nr.: 7
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N	

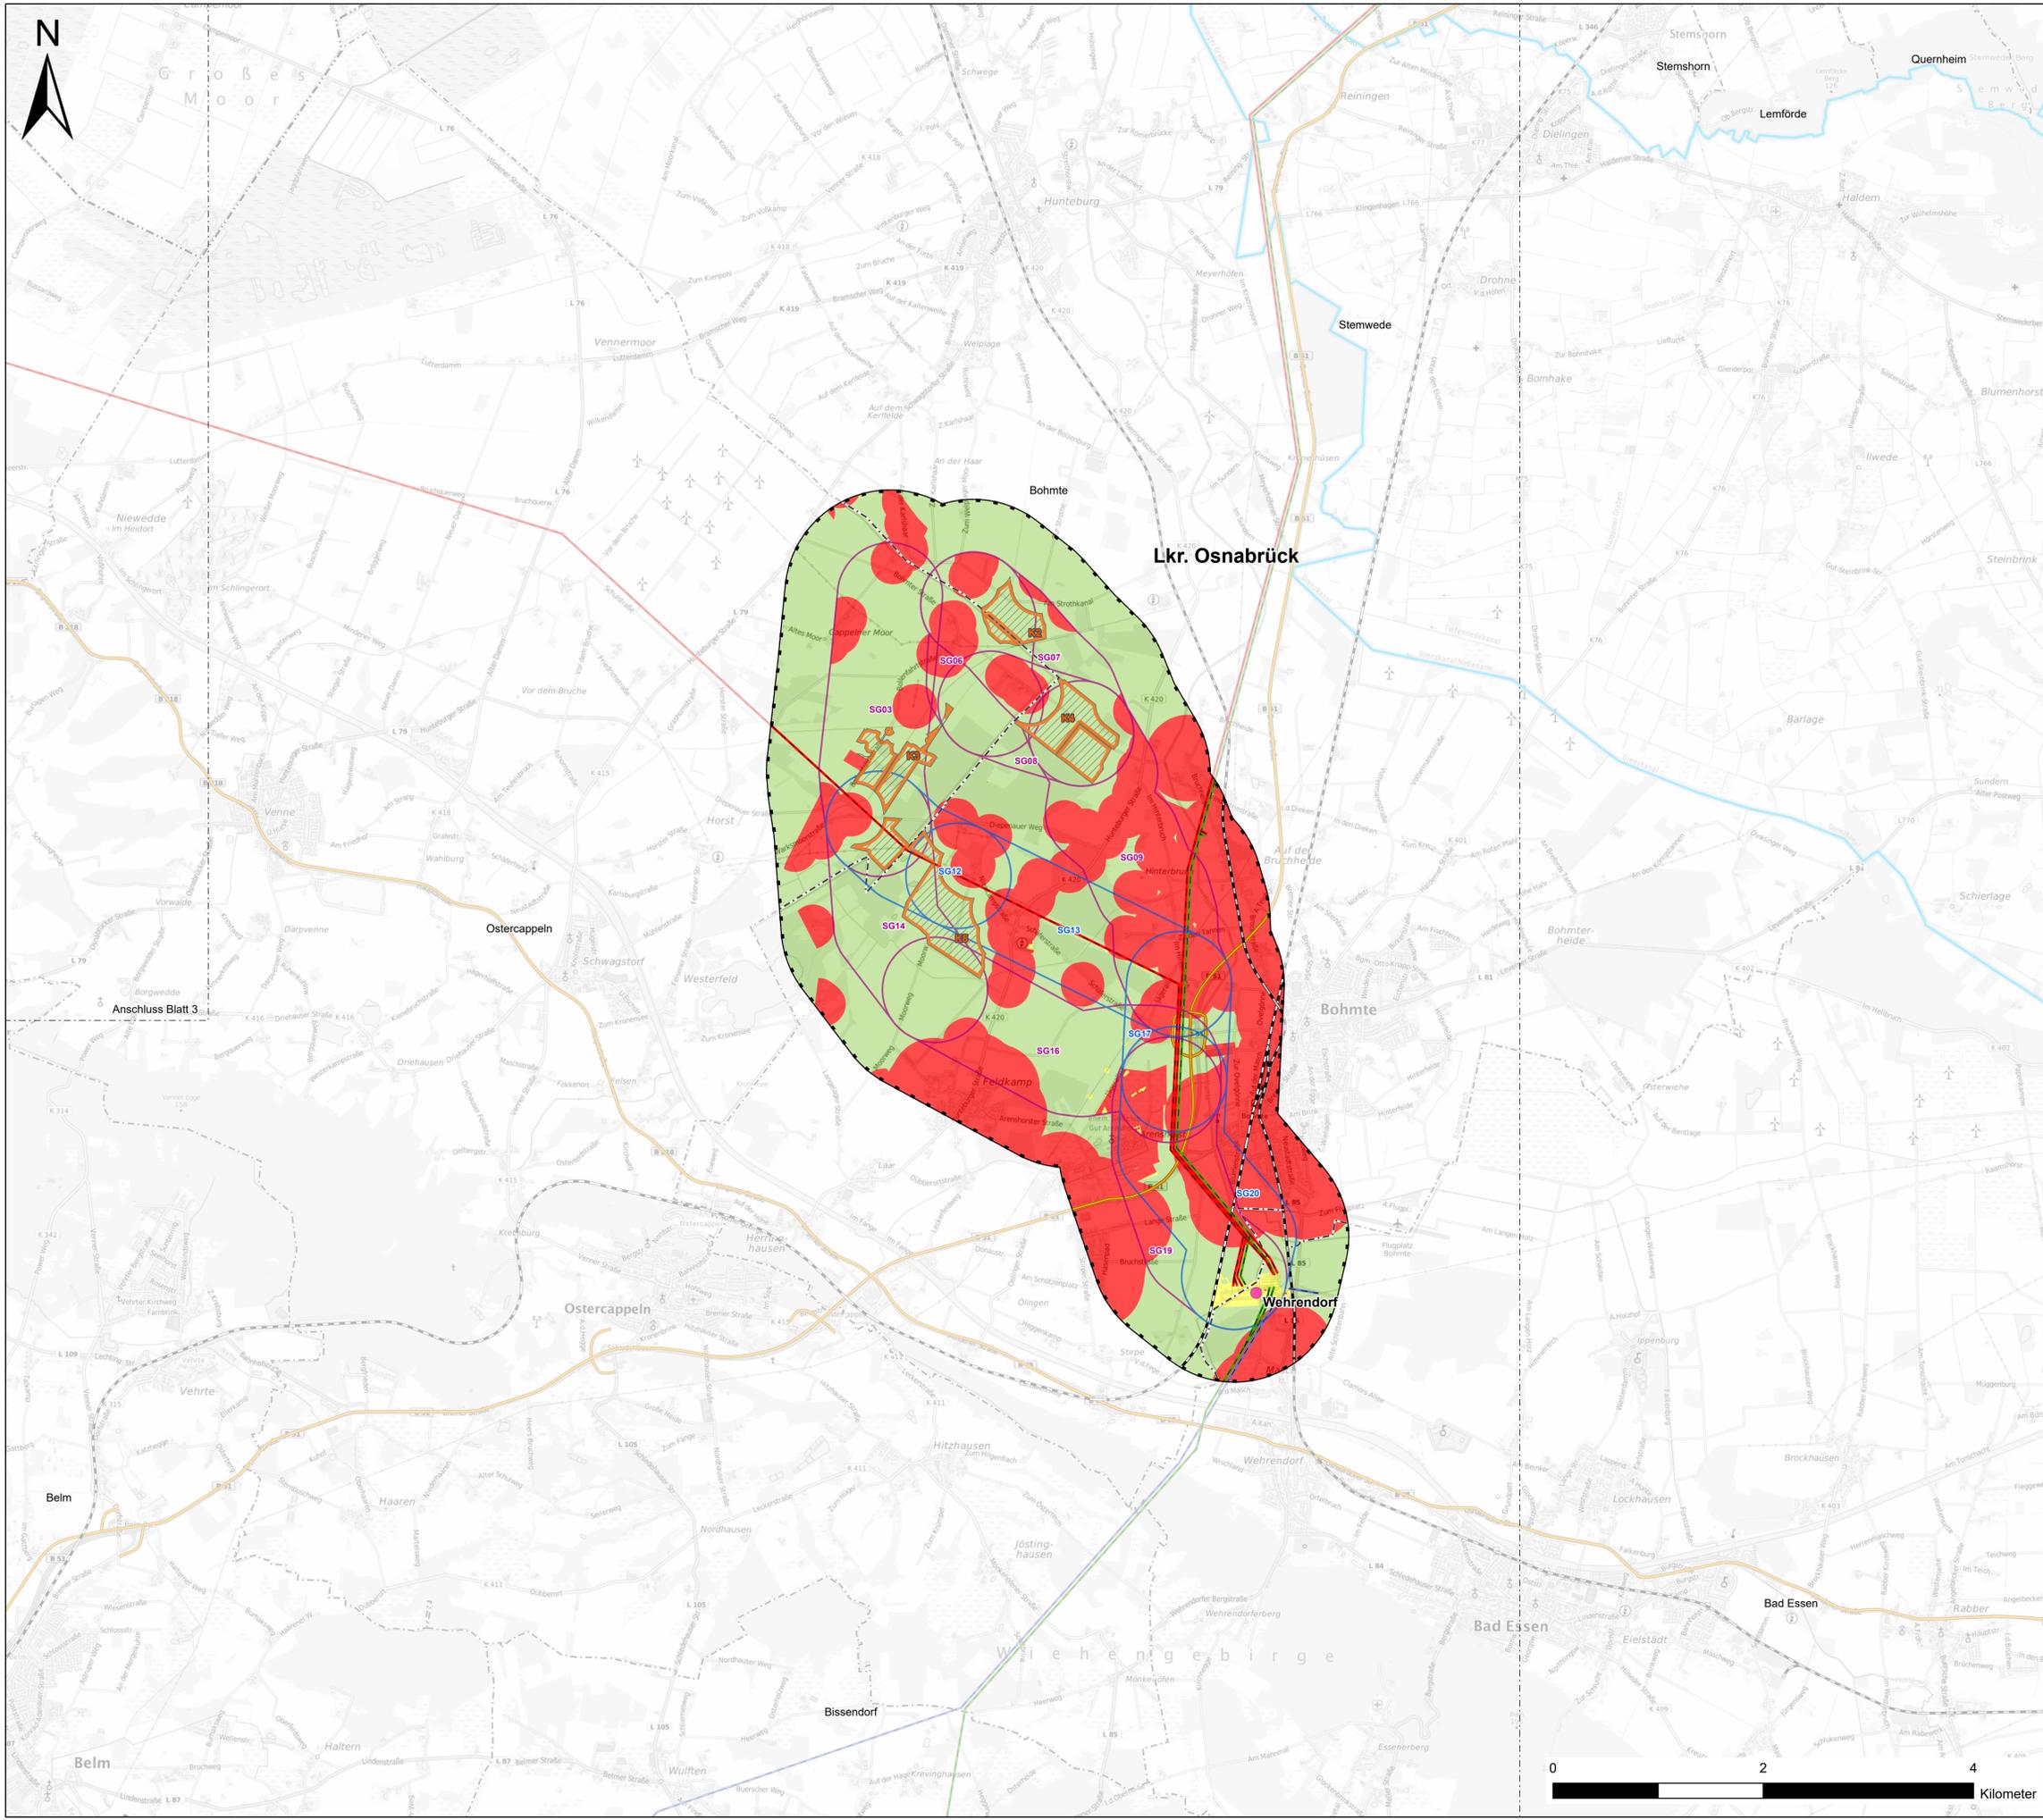

- Legende**
- Konfliktpotenzial¹**
- Hoch
 - Mittel
 - Gering
 - Nicht bewertet
- Untersuchungsgebiet¹**
- Untersuchungsgebiet
- Ziele¹**
- K3 Potenzielfläche Konverter
 - Netzverknüpfungspunkt
- Korridor¹**
- SG12b AC Bündelung
 - SG03 AC Freileitung
- Sonstige Planzeichen**
- Leitungsbestand²**
- 110-kV Freileitung
 - 220-kV Freileitung
 - 380-kV Freileitung
- Verkehrswege³**
- Bahnlinie elektrifiziert
 - Bahnlinie nicht elektrifiziert
 - Bundesstraße
 - Bundesautobahn
- Verwaltungsgrenzen⁴**
- Bundesland
 - Landkreis/Kreis
 - Gemeinde

Quellenangaben

¹ Gutachterliche Erhebung
² Amprion (2022)
³ Basis DLM (2022)
⁴ Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGLN 2023); Geobasis NRW (2023)
 Hintergrundkarte: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023). Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_05.07.2023.pdf



Vorhabenträger:

 **Amprion Offshore GmbH**
 Robert-Schuman-Straße 7
 44263 Dortmund
 Germany

Auftragnehmer:

 **PUN GbR**
 c./o. **IBL Umweltplanung GmbH**
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany


Vorhaben:


**OFFSHORE NETZANBINDUNGSSYSTEME
 LanWin1 & LanWin3 (Landrassen)
 Variantenvergleich**

Kartentitel:

**Karte 1: Konfliktbereiche für Schutzgut
 Menschen, insbesondere die menschliche
 Gesundheit
 Blattschnitt 6 - AC Freileitung**

	erstellt durch	IBL Umweltplanung GmbH	Blattgröße:	A1	Maßstab:	1:30000
		Bahnhofstr. 14a	Gezeichnet:	IBL, mc	Status:	rev 1-00
		26122 Oldenburg	Bearbeitet:	IBL, mc	Stand:	05.07.2023
		Germany	Geprüft:	IBL, uj	Blatt-Nr.:	6
		Referenzsystem:	ETRS 1989 UTM Zone 32N			




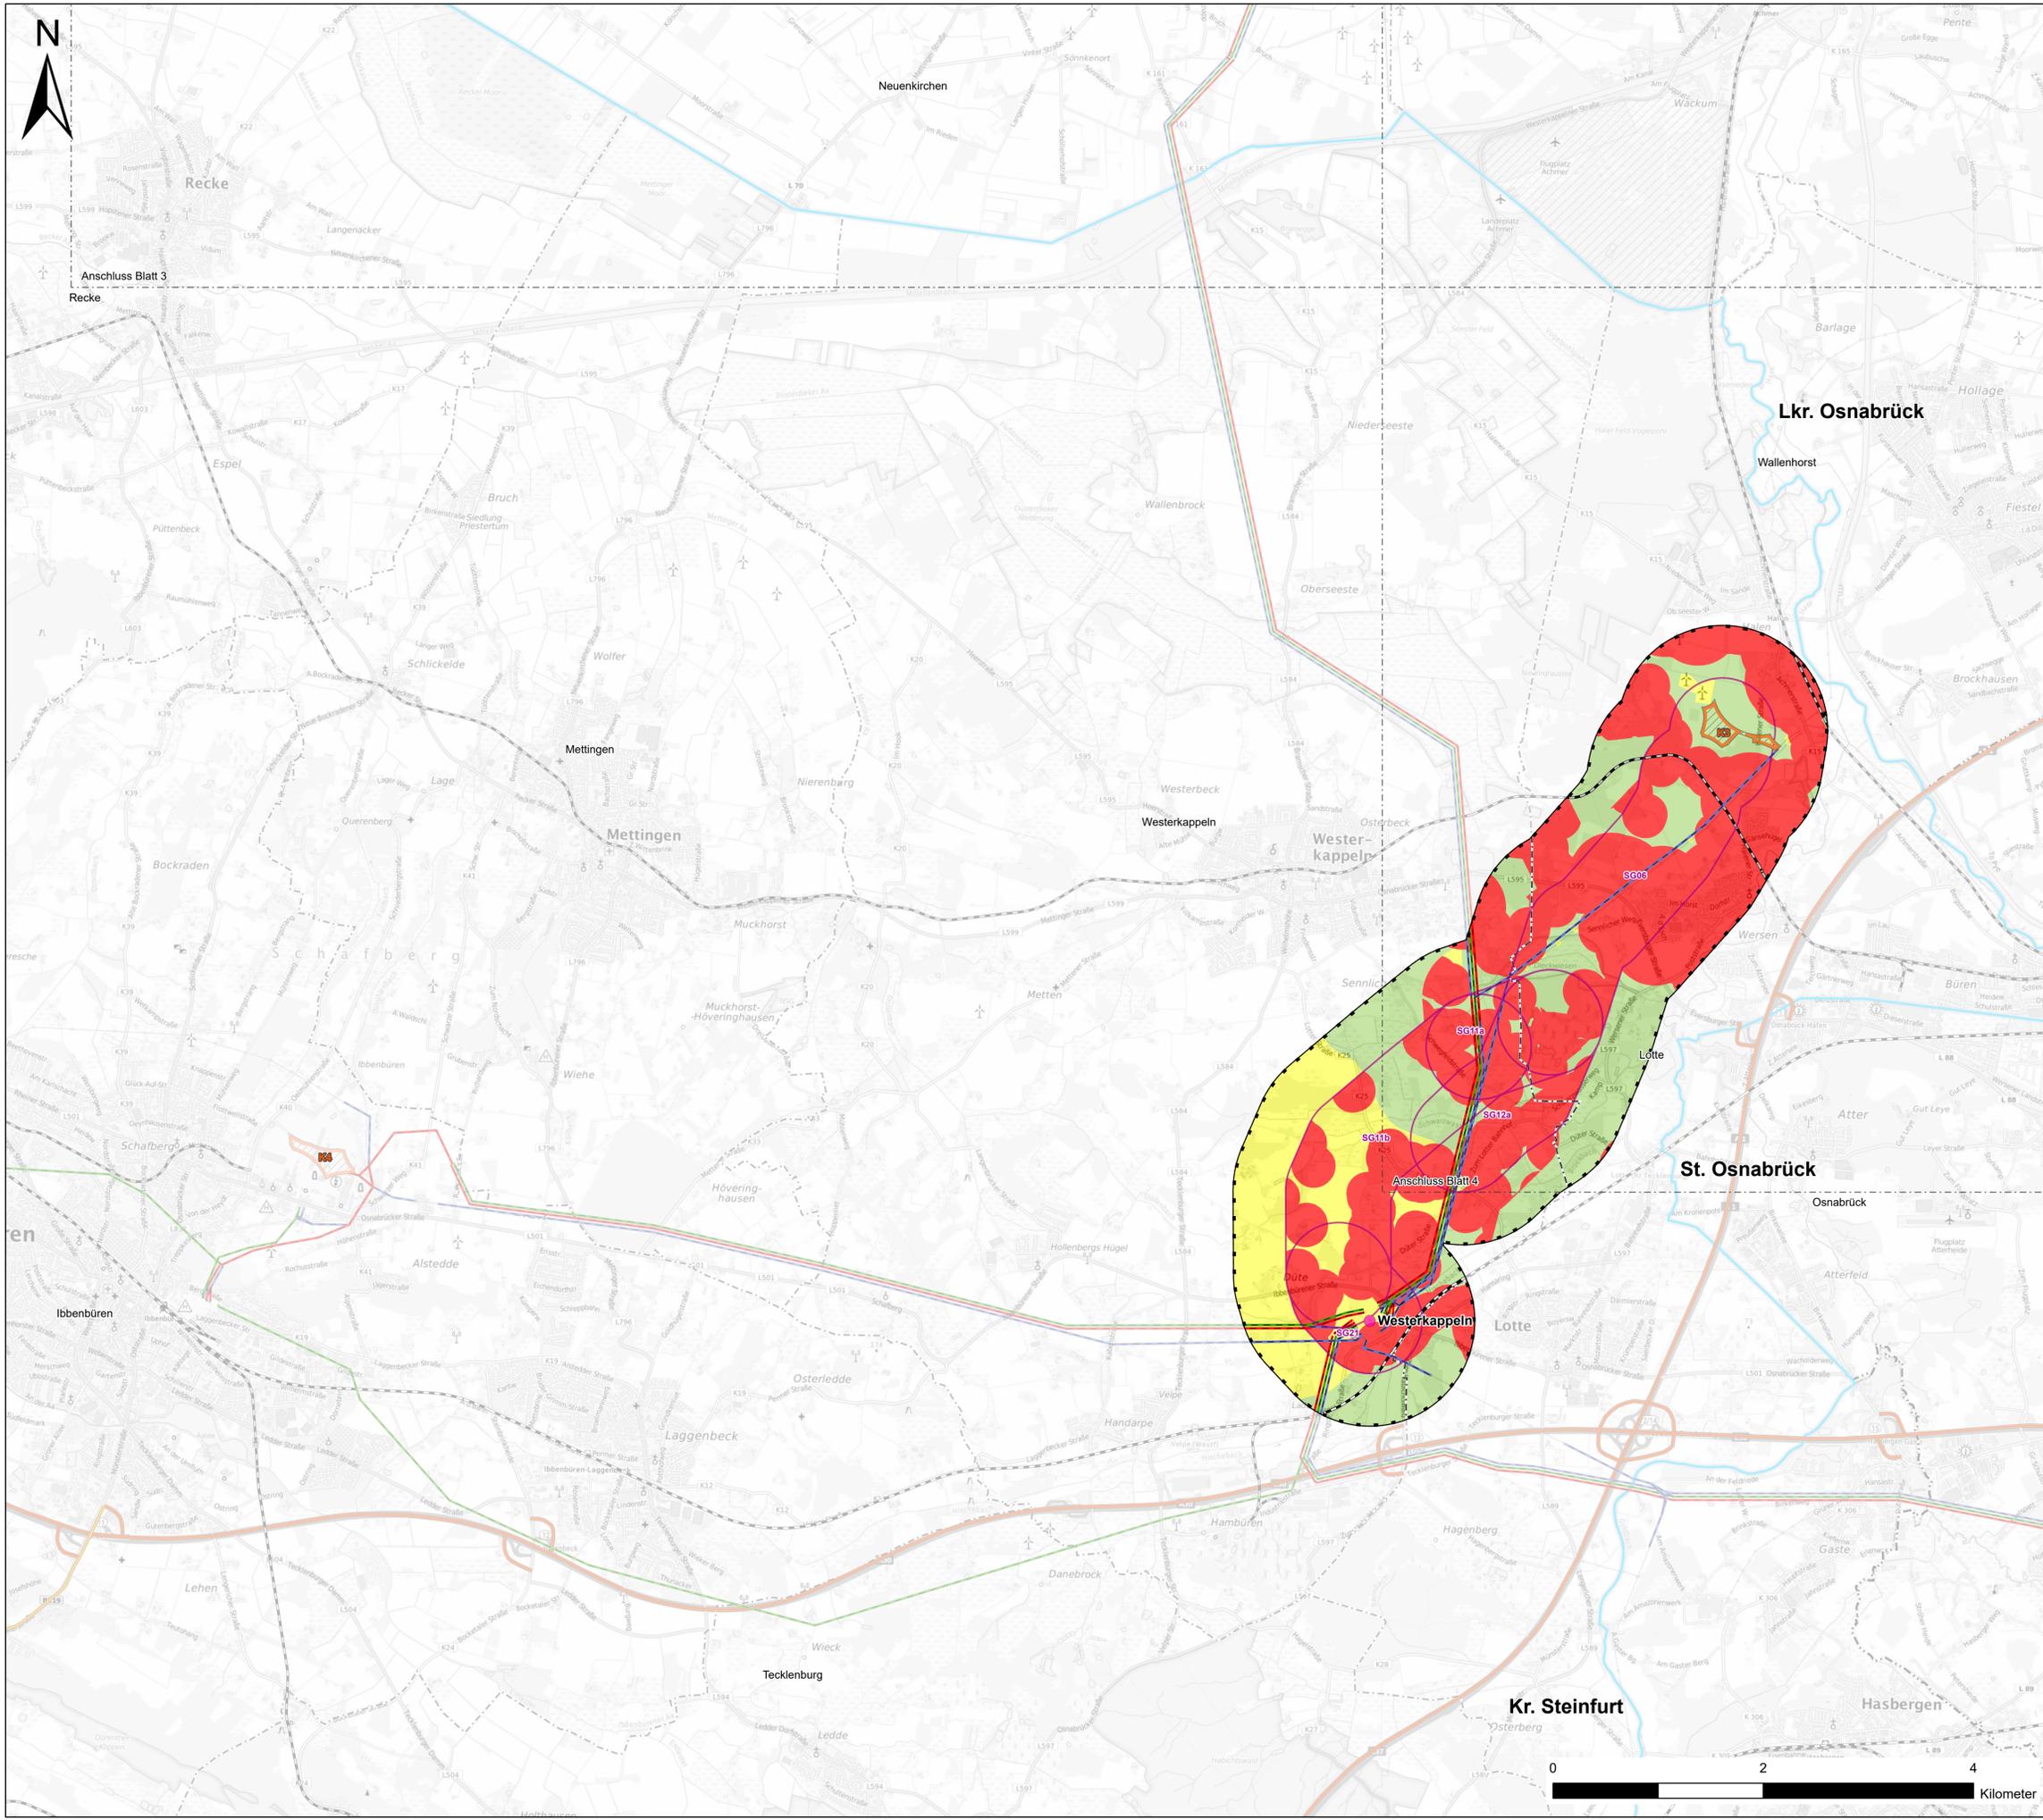

Legende

- Konfliktpotenzial^I**
 - Hoch
 - Mittel
 - Gering
 - Nicht bewertet
- Untersuchungsgebiet^I**
 - Untersuchungsgebiet
- Ziele^I**
 - K3 Potenzielfläche Konverter
 - Netzverknüpfungspunkt
- Korridor^I**
 - SG03 AC Freileitung
- Sonstige Planzeichen**
- Leitungsbestand^{II}**
 - 110-kV Freileitung
 - 220-kV Freileitung
 - 380-kV Freileitung
- Verkehrswege^{III}**
 - Bahnlinie elektrifiziert
 - Bahnlinie nicht elektrifiziert
 - Bundesstraße
 - Bundesautobahn
- Verwaltungsgrenzen^{IV}**
 - Bundesland
 - Landkreis/Kreis
 - Gemeinde

Quellenangaben
^I Gutachterliche Erhebung
^{II} Amprion (2022)
^{III} Basis DLM (2022)
^{IV} Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGLN 2023); Geobasis NRW (2023)
 Hintergrundkarte: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023). Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_05.07.2023.pdf



Vorhabenträger:
Amprion Offshore GmbH
 Robert-Schuman-Straße 7
 44263 Dortmund
 Germany


Auftragnehmer:
PUN GbR
 c./o. **IBL Umweltplanung GmbH**
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany

Vorhaben:
OFFSHORE NETZANBINDUNGSSYSTEME
LanWin1 & LanWin3 (Landtrassen)
Variantenvergleich

Kartentitel:
Karte 1: Konfliktbereiche für Schutzgut
Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit
Blattschnitt 7 - AC Freileitung

	erstellt durch	IBL Umweltplanung GmbH Bahnhofstr. 14a 26122 Oldenburg Germany	Blattgröße: A1	Maßstab: 1:30000
	Gezeichnet:	IBL, mc	Status:	rev 1-00
	Bearbeitet:	IBL, mc	Stand:	05.07.2023
	Geprüft:	IBL, uj	Blatt-Nr.:	7
Referenzsystem:		ETRS 1989 UTM Zone 32N		



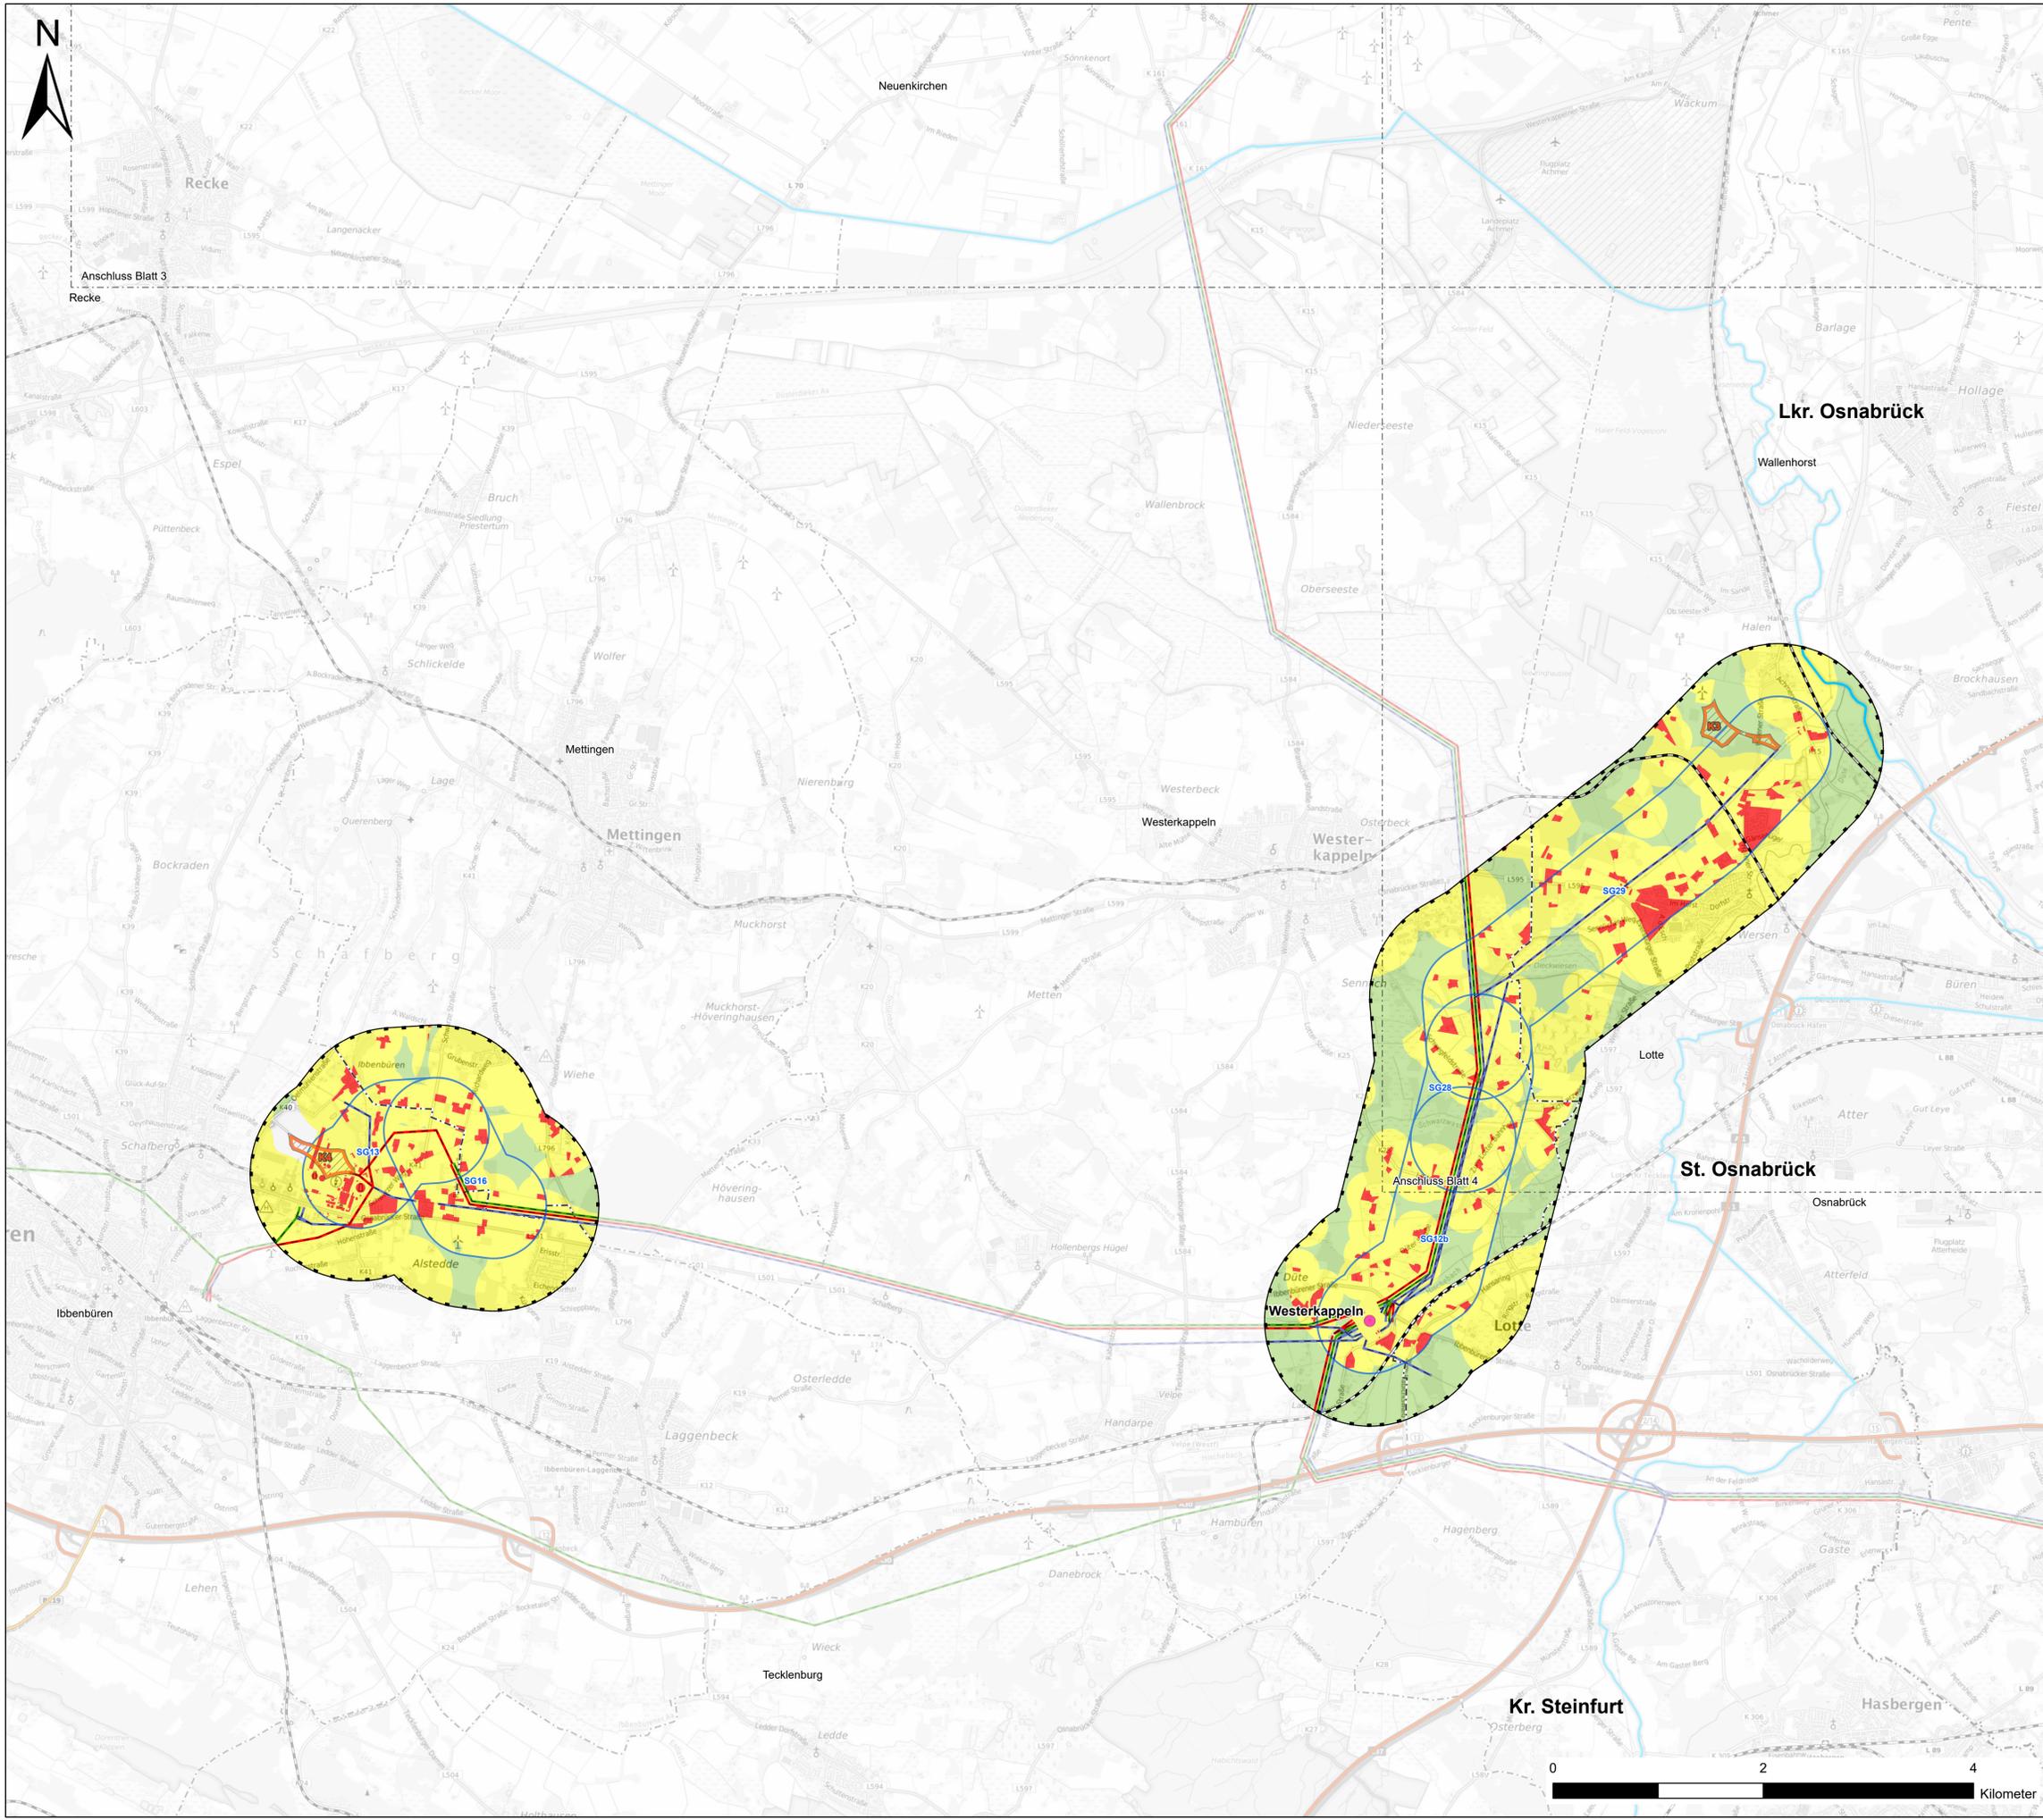

Legende

- Konfliktpotenzial^I**
- Hoch
 - Mittel
 - Gering
 - Nicht bewertet

- Untersuchungsgebiet^I**
- Untersuchungsgebiet

- Ziele^I**
- K3 Potenzielfläche Konverter
 - Netzverknüpfungspunkt

- Korridor^I**
- SG03 AC Bündelung


- Sonstige Planzeichen**
- Leitungsbestand^I**
- 110-kV Freileitung
 - 220-kV Freileitung
 - 380-kV Freileitung

- Verkehrswege^{III}**
- Bahnlinie elektrifiziert
 - Bahnlinie nicht elektrifiziert
 - Bundesstraße
 - Bundesautobahn

- Verwaltungsgrenzen^{IV}**
- Bundesland
 - Landkreis/Kreis
 - Gemeinde

Quellenangaben

^I Gutachterliche Erhebung
^{II} Amprion (2022)
^{III} Basis DLM (2022)
^{IV} Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGLN 2023); Geobasis NRW (2023)
 Hintergrundkarte: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023). Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_05.07.2023.pdf



Vorhabenträger:



Amprion Offshore GmbH
 Robert-Schuman-Straße 7
 44263 Dortmund
 Germany

Auftragnehmer:



PUN GbR
 c./o. IBL Umweltplanung GmbH
 Bahnhofstr. 14a
 26122 Oldenburg
 Germany

Vorhaben:
OFFSHORE NETZANBINDUNGSSYSTEME
LanWin1 & LanWin3 (Landtrassen)
Variantenvergleich

Kartentitel:
Karte 1: Konfliktbereiche für Schutzgut
Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit
Blattschnitt 7 - AC Bündelung

 IBL Umweltplanung GmbH Bahnhofstr. 14a 26122 Oldenburg Germany	Blattgröße: A1	Maßstab: 1:30000
	Gezeichnet: IBL, mc	Status: rev 1-00
	Bearbeitet: IBL, mc	Stand: 05.07.2023
	Geprüft: IBL, uj	Blatt-Nr.: 7
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N		