

Anlandungspunkt
Hilgenriedersiel

03.04

NDS_103

Hagermarsch
LK Aurich

Dornum
LK Aurich

Kläranlage

NDS_104

Großsheide
LK Aurich

Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)




Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 01
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010		Ing.- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				


© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

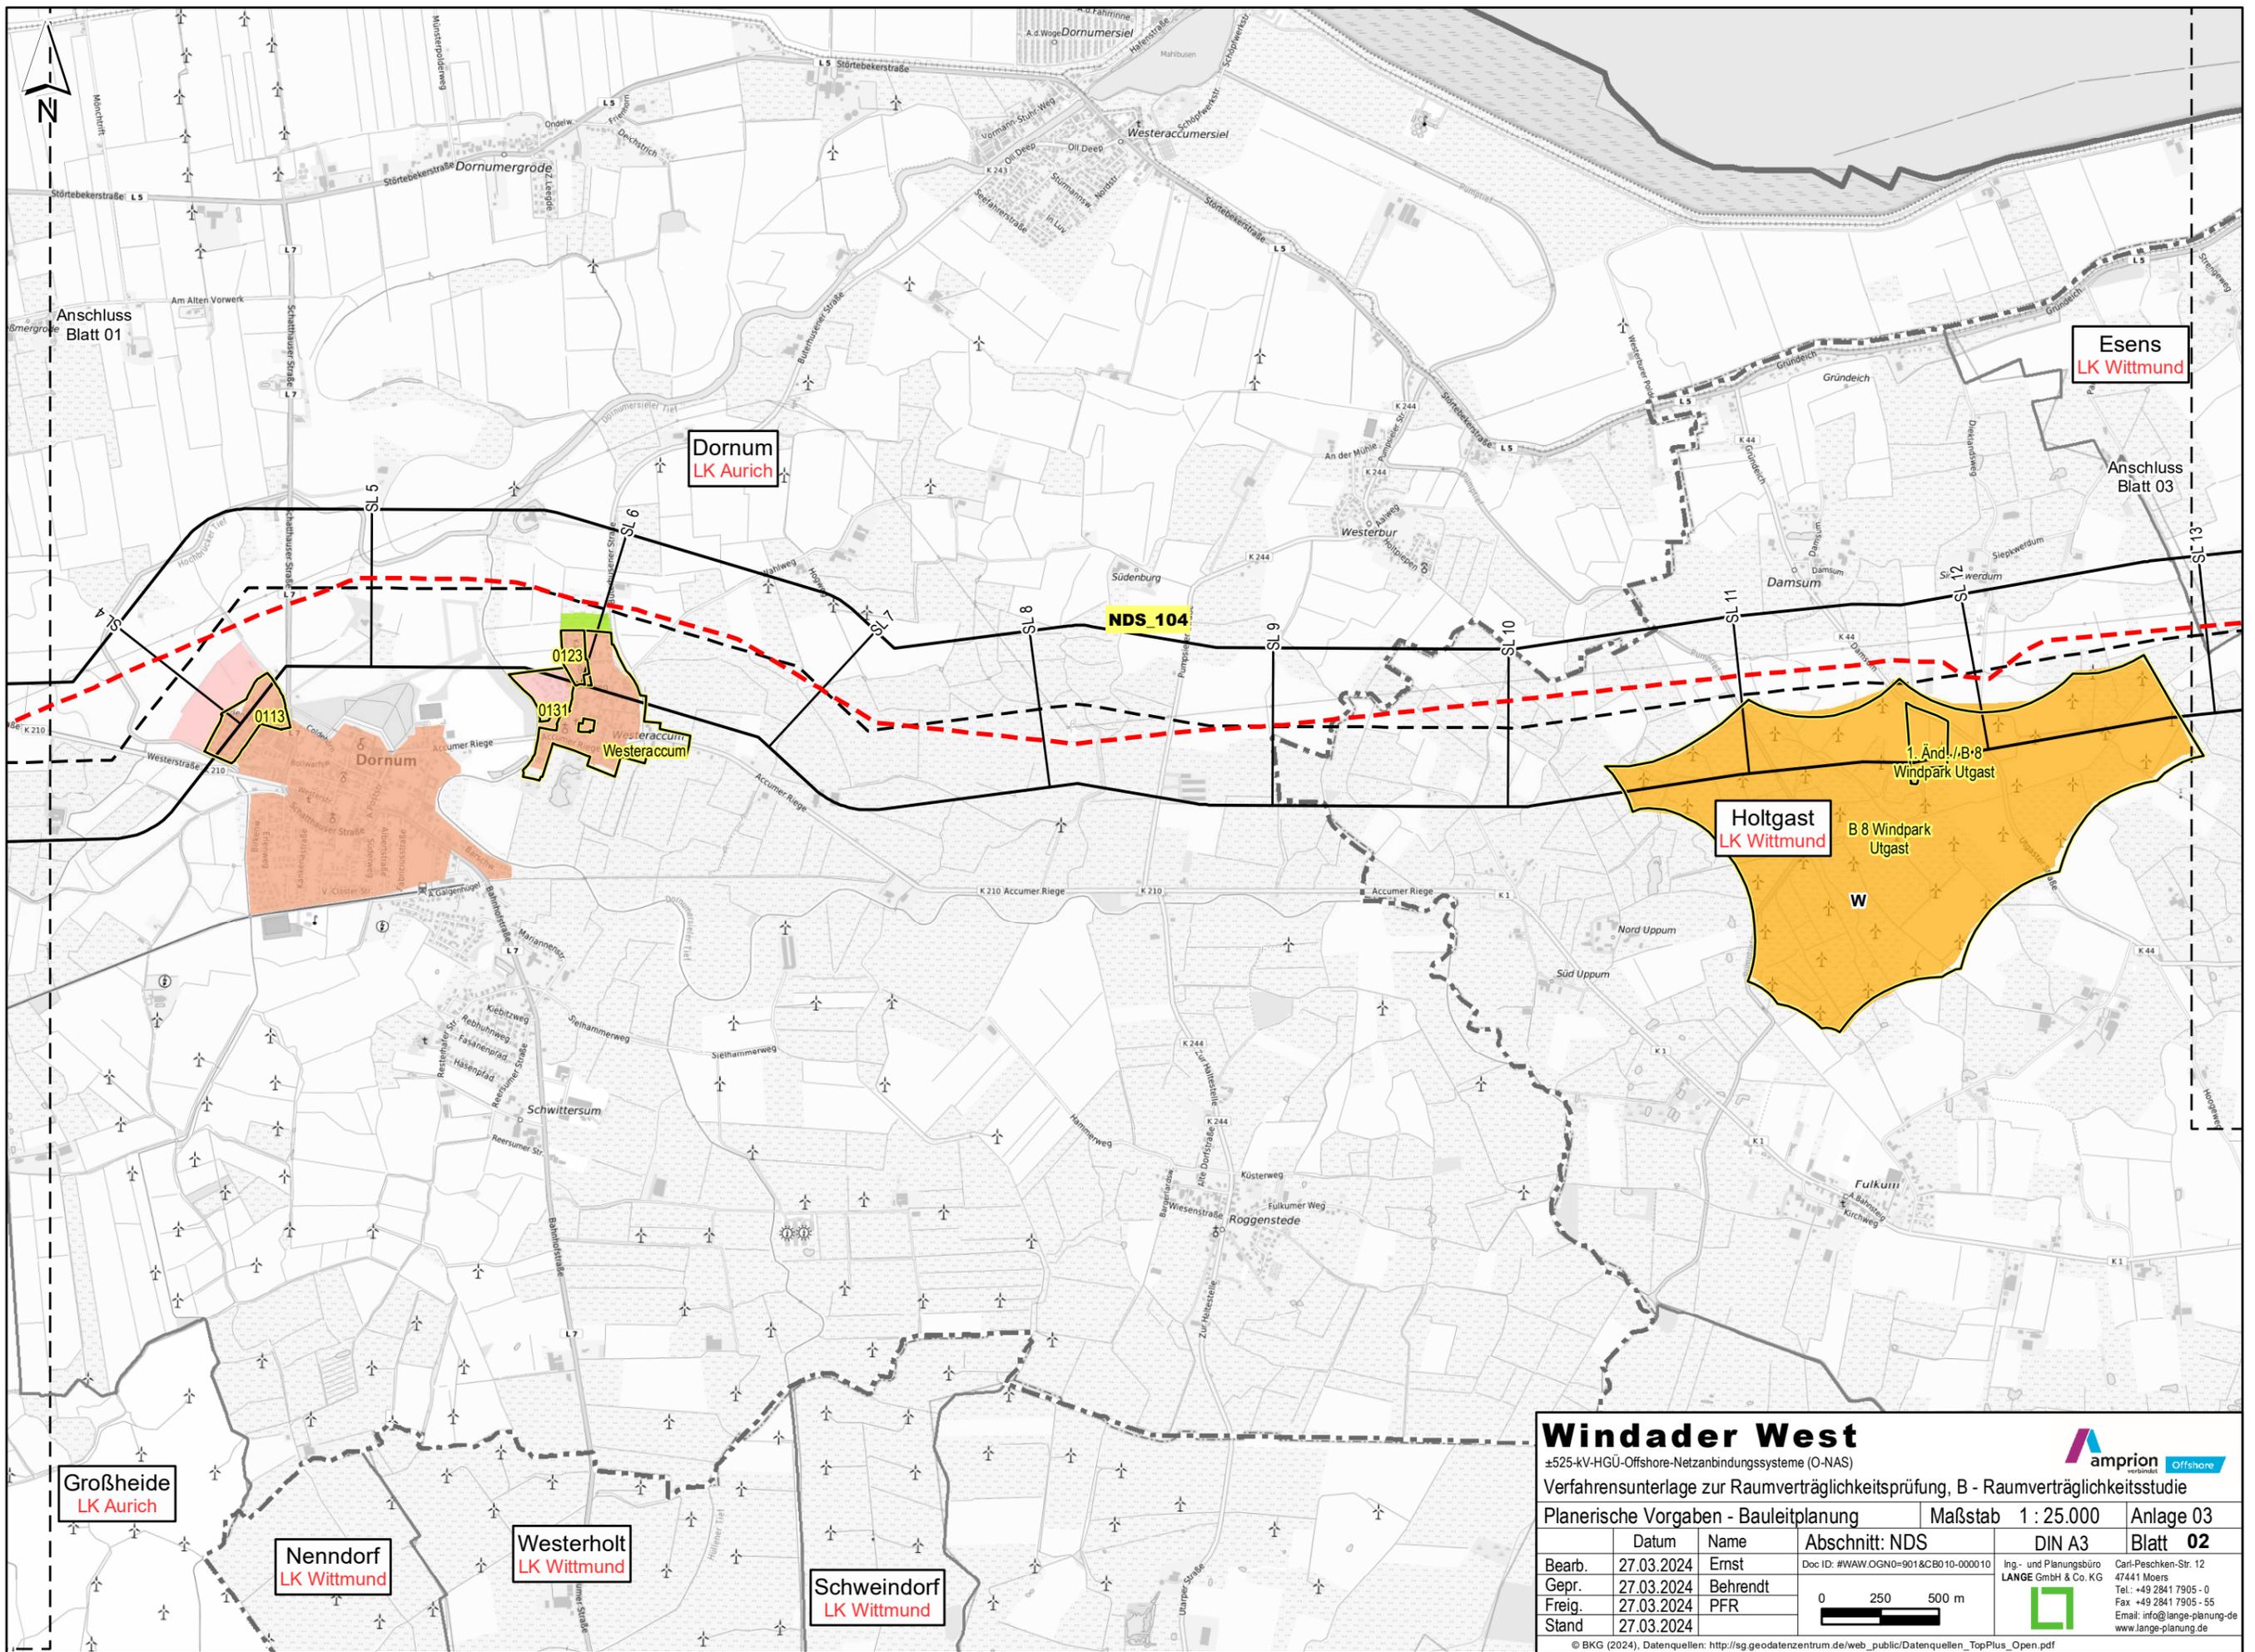

Windader West


±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 02
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.0GN0=901&CB010-000010	Ing- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG 	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf



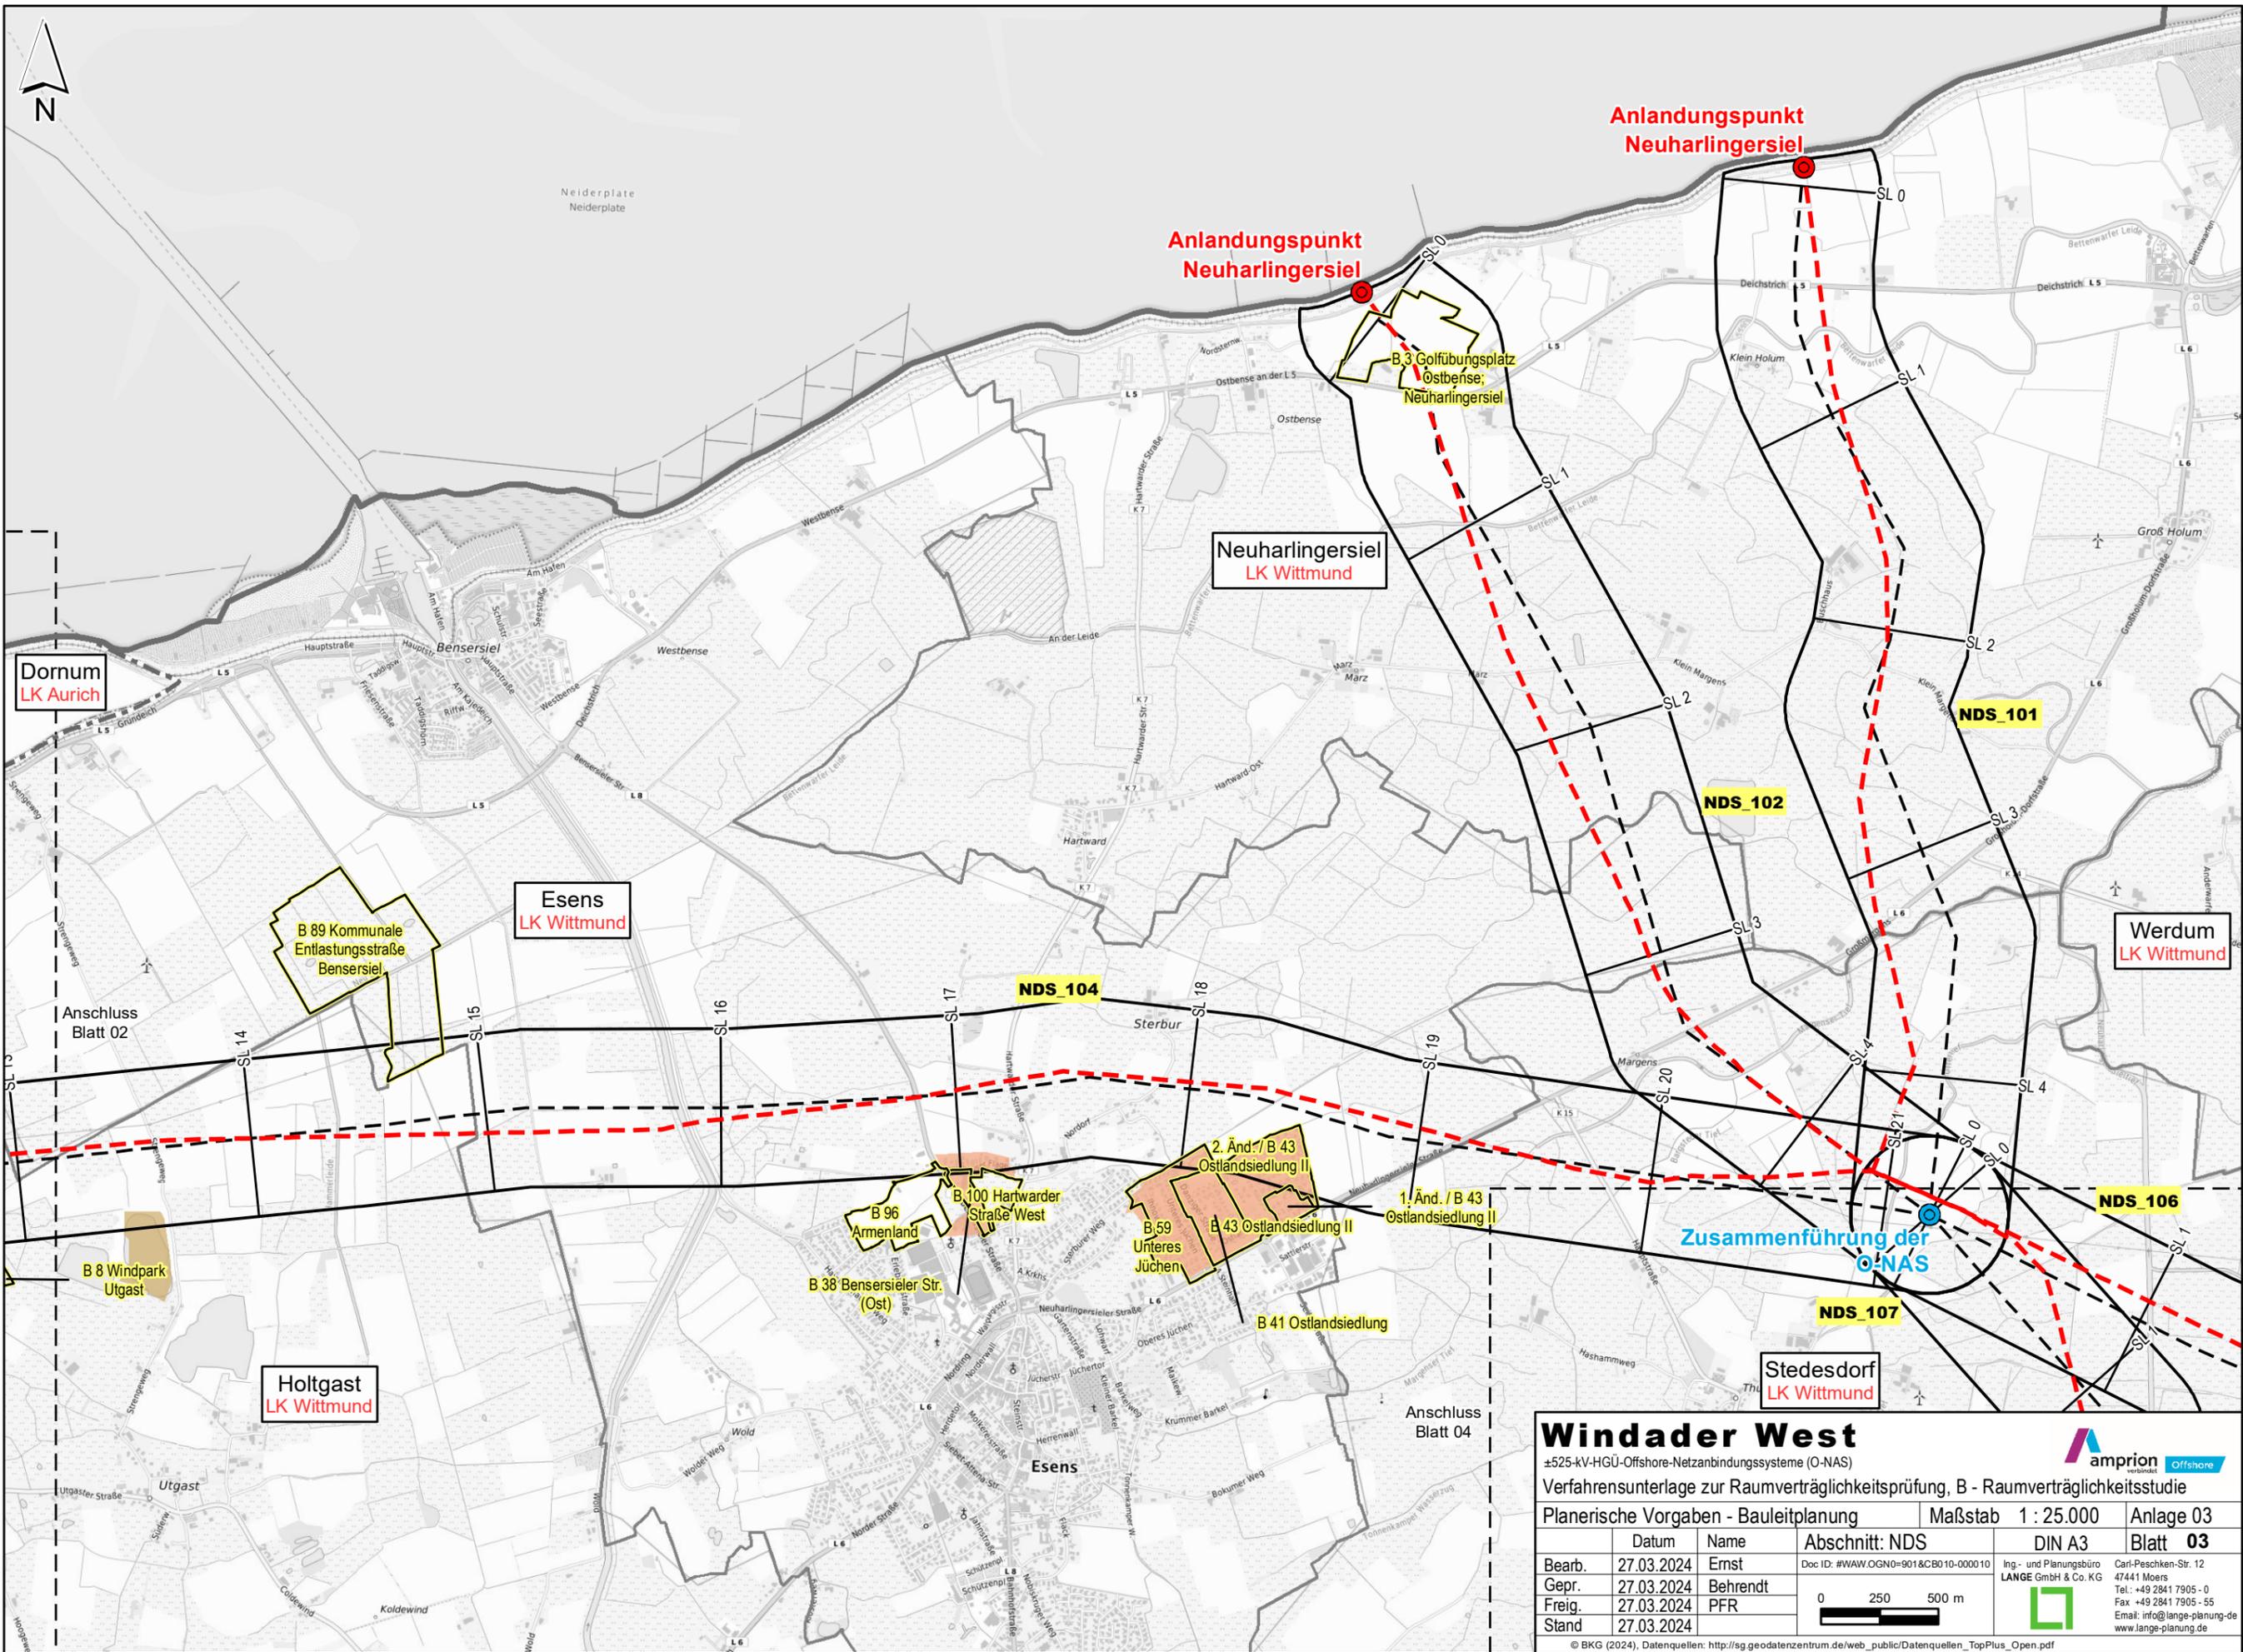

Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanschluss (O-NAS)

Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie


Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 03
Bearb.	27.03.2024	Ernst			Blatt 03
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf



Ing- und Planungsbüro
LANGE GmbH & Co. KG
Carl-Peschken-Str. 12
47411 Moers
Tel.: +49 2841 7905 - 0
Fax: +49 2841 7905 - 55
Email: info@lange-planung.de
www.lange-planung.de

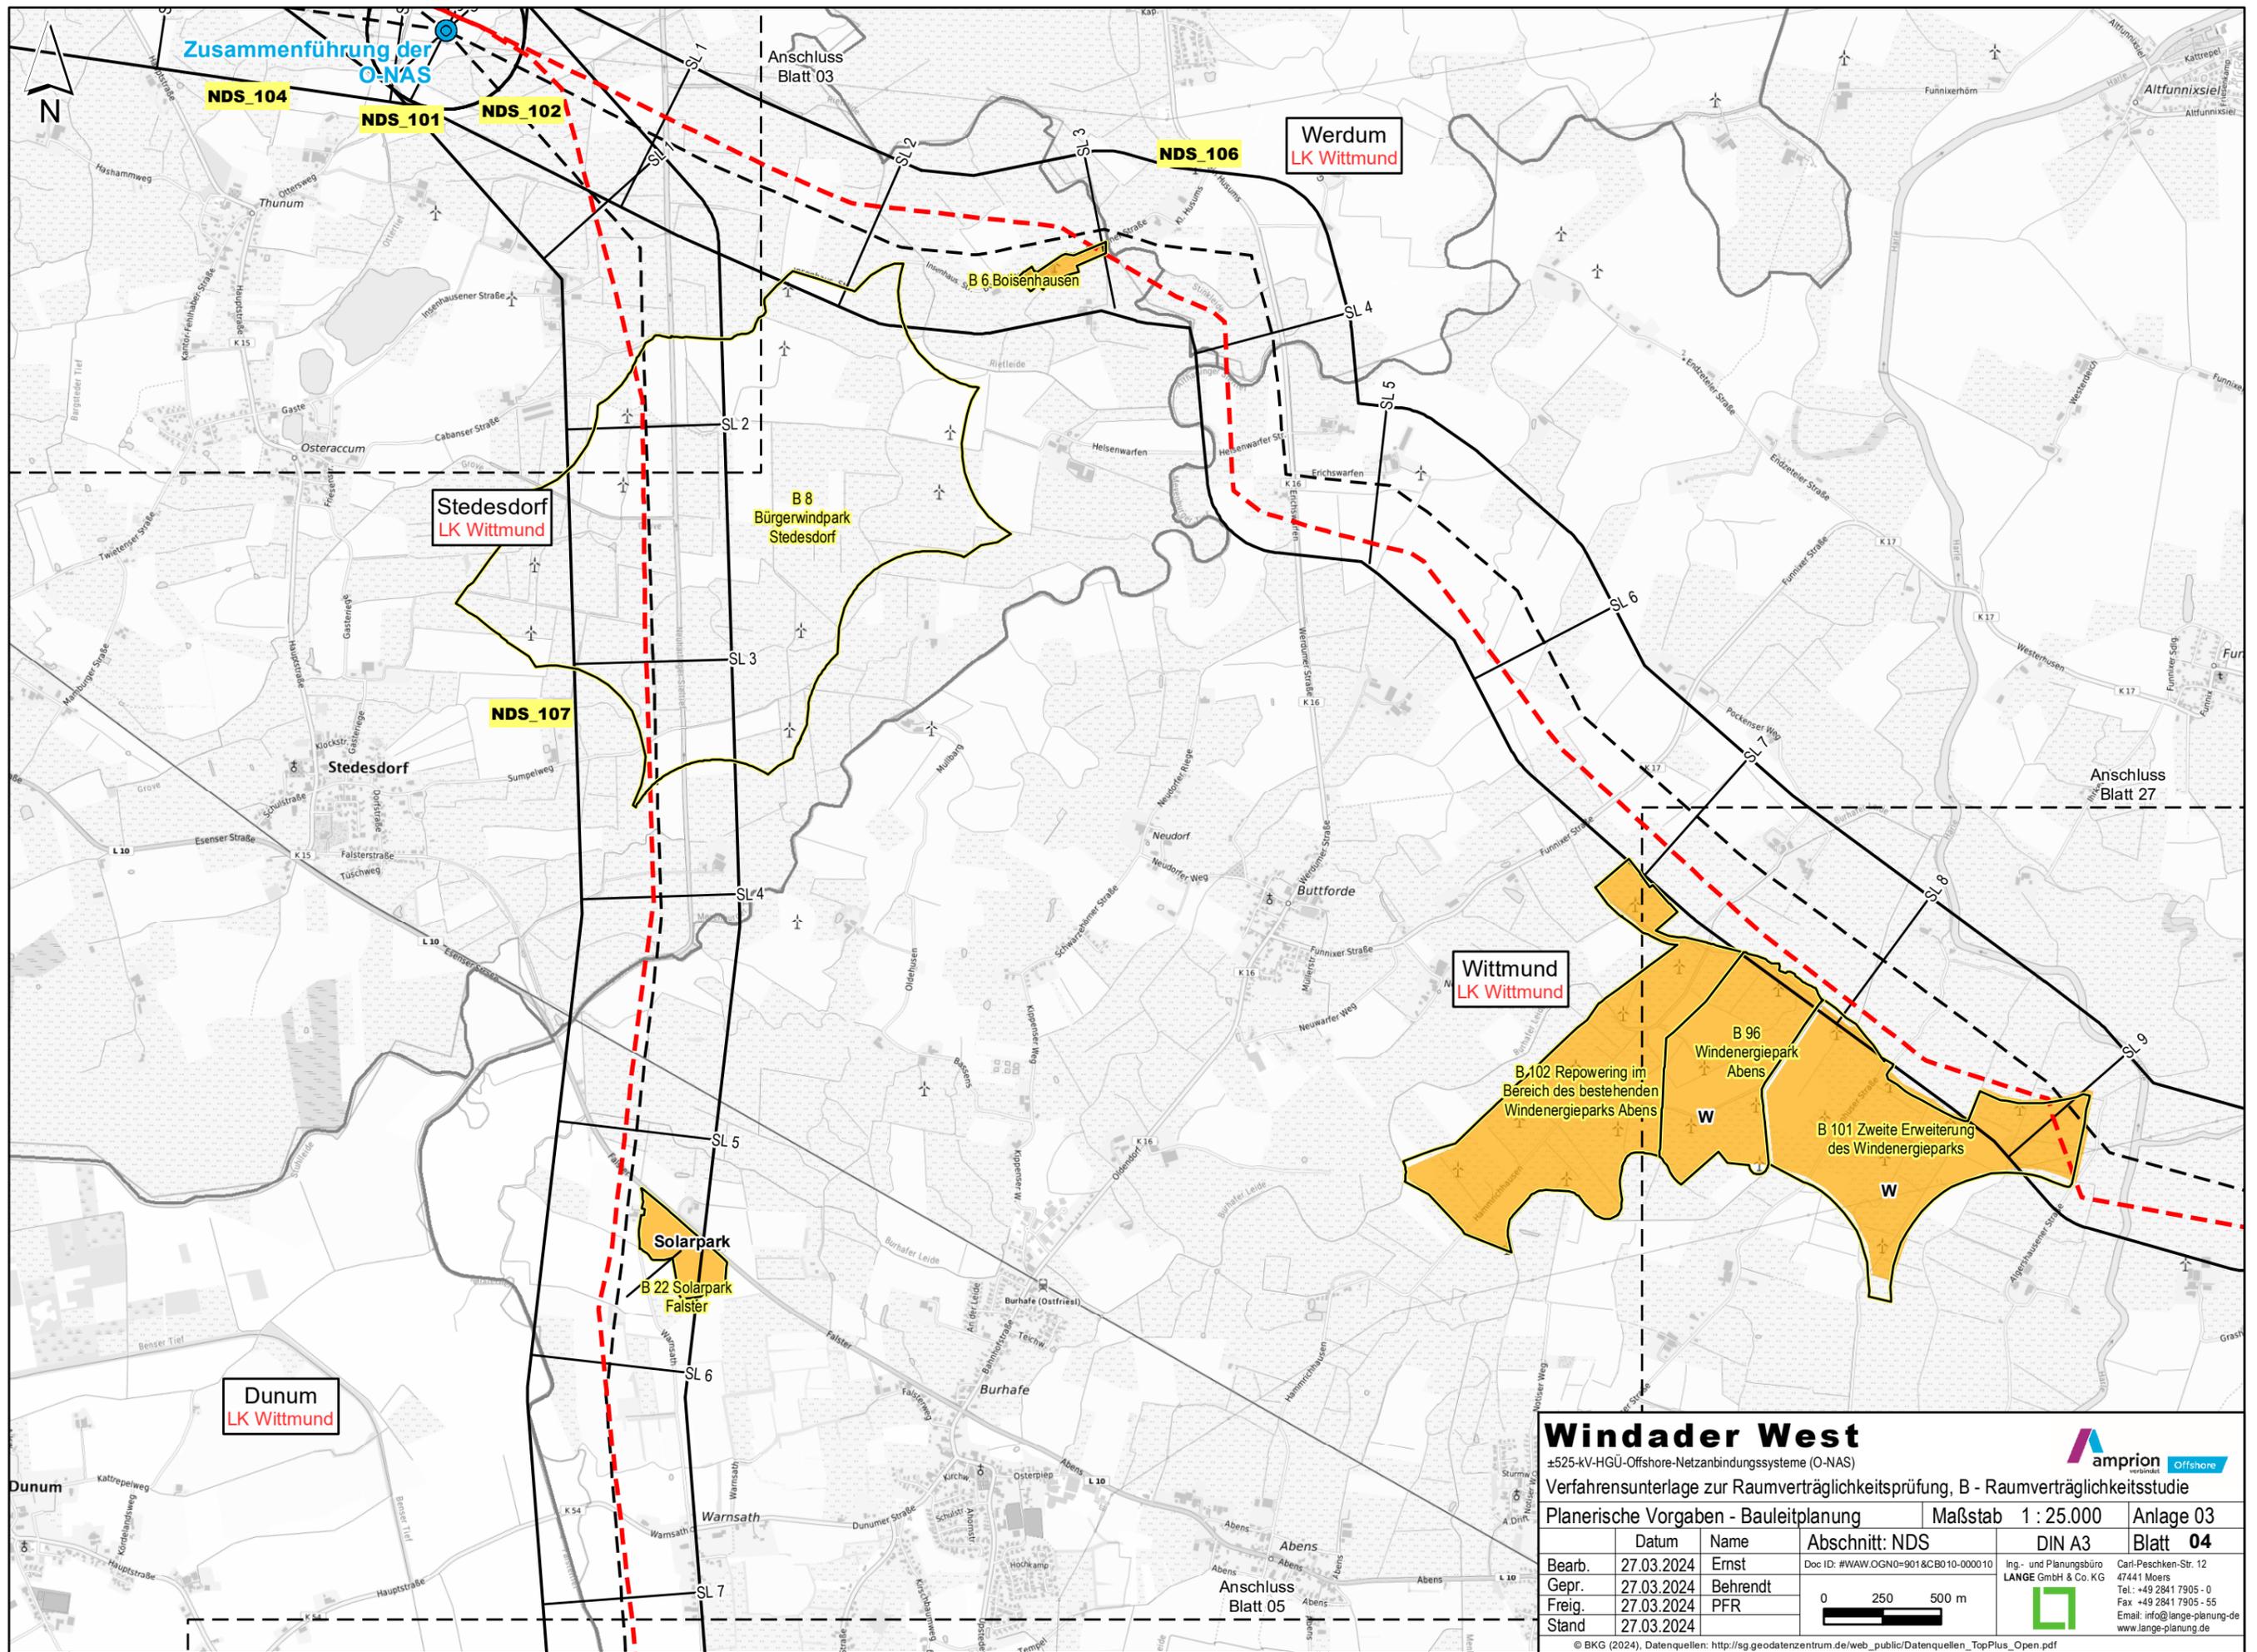


Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

amprion Offshore
verbündet

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung		Maßstab 1 : 25.000	Anlage 03
	Datum	Name	Abchnitt: NDS
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Ing- und Planungsbüro
Freig.	27.03.2024	PFR	LANGE GmbH & Co. KG
Stand	27.03.2024		Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

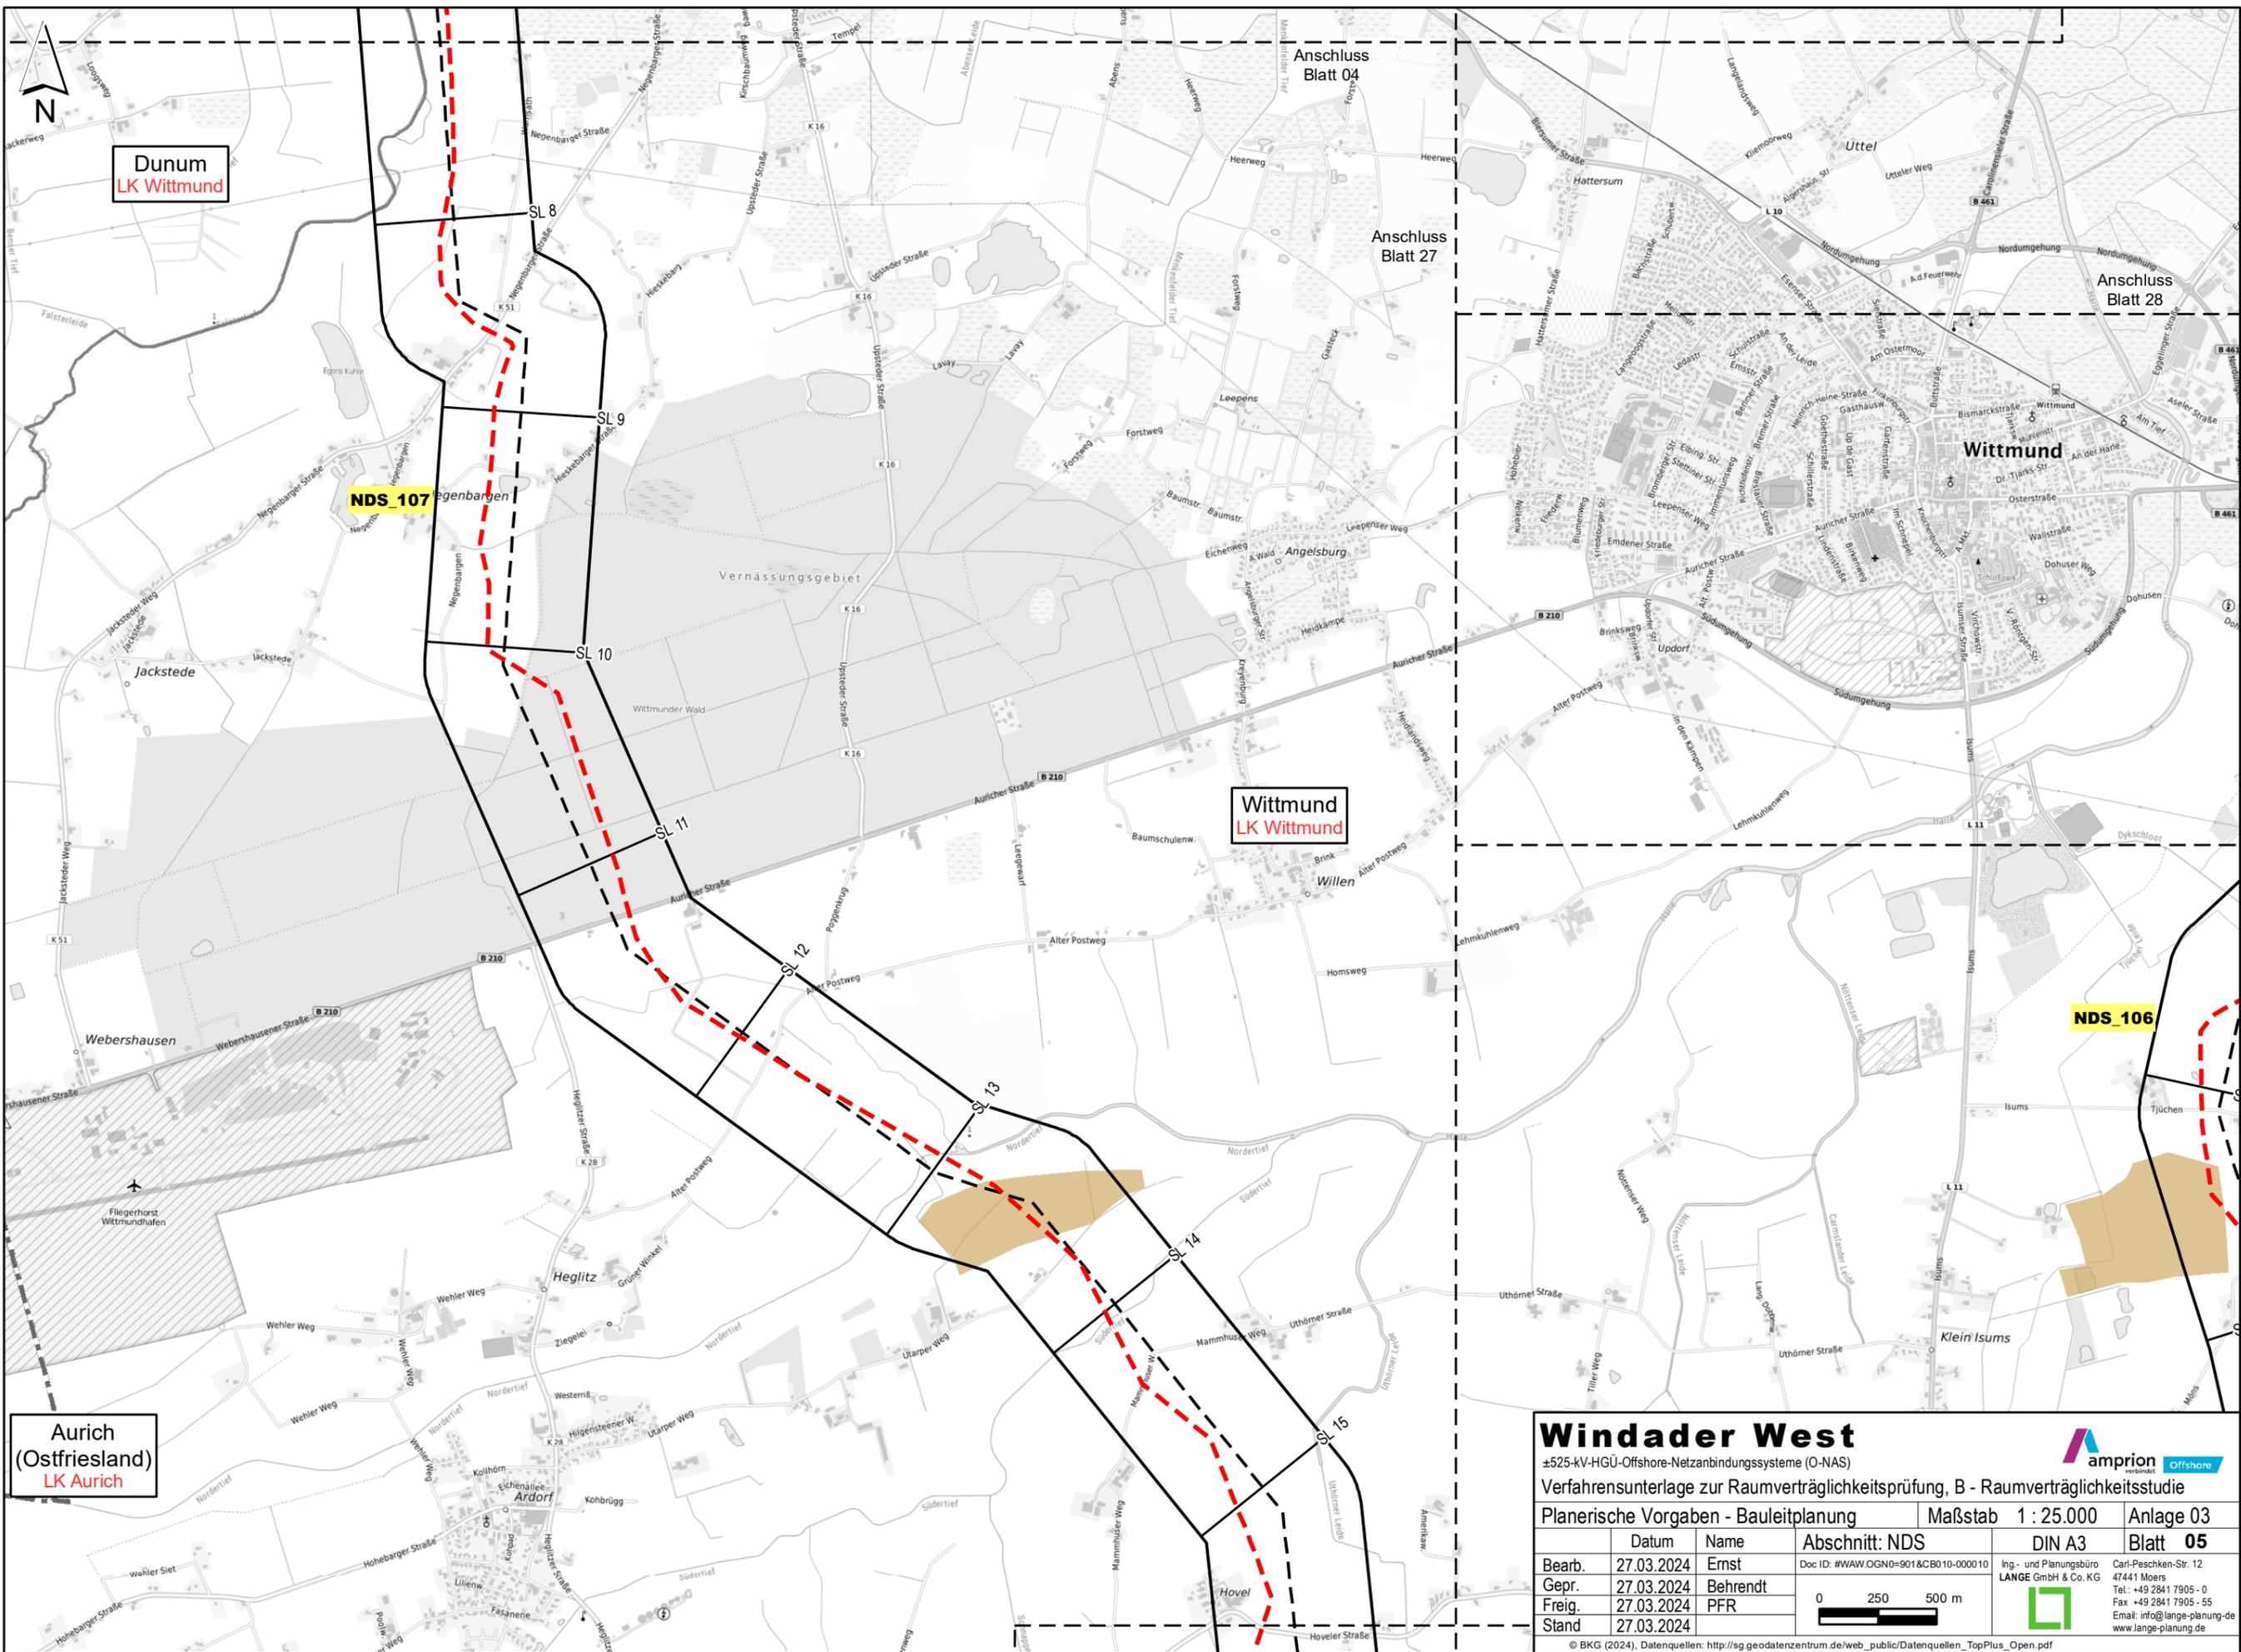

Dunum
LK Wittmund

Wittmund
LK Wittmund


Aurich
(Ostfriesland)
LK Aurich

Windader West
±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanschluss (O-NAS)
Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 05
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.0GN0=901&CB010-000010	 Ing.- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de	
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

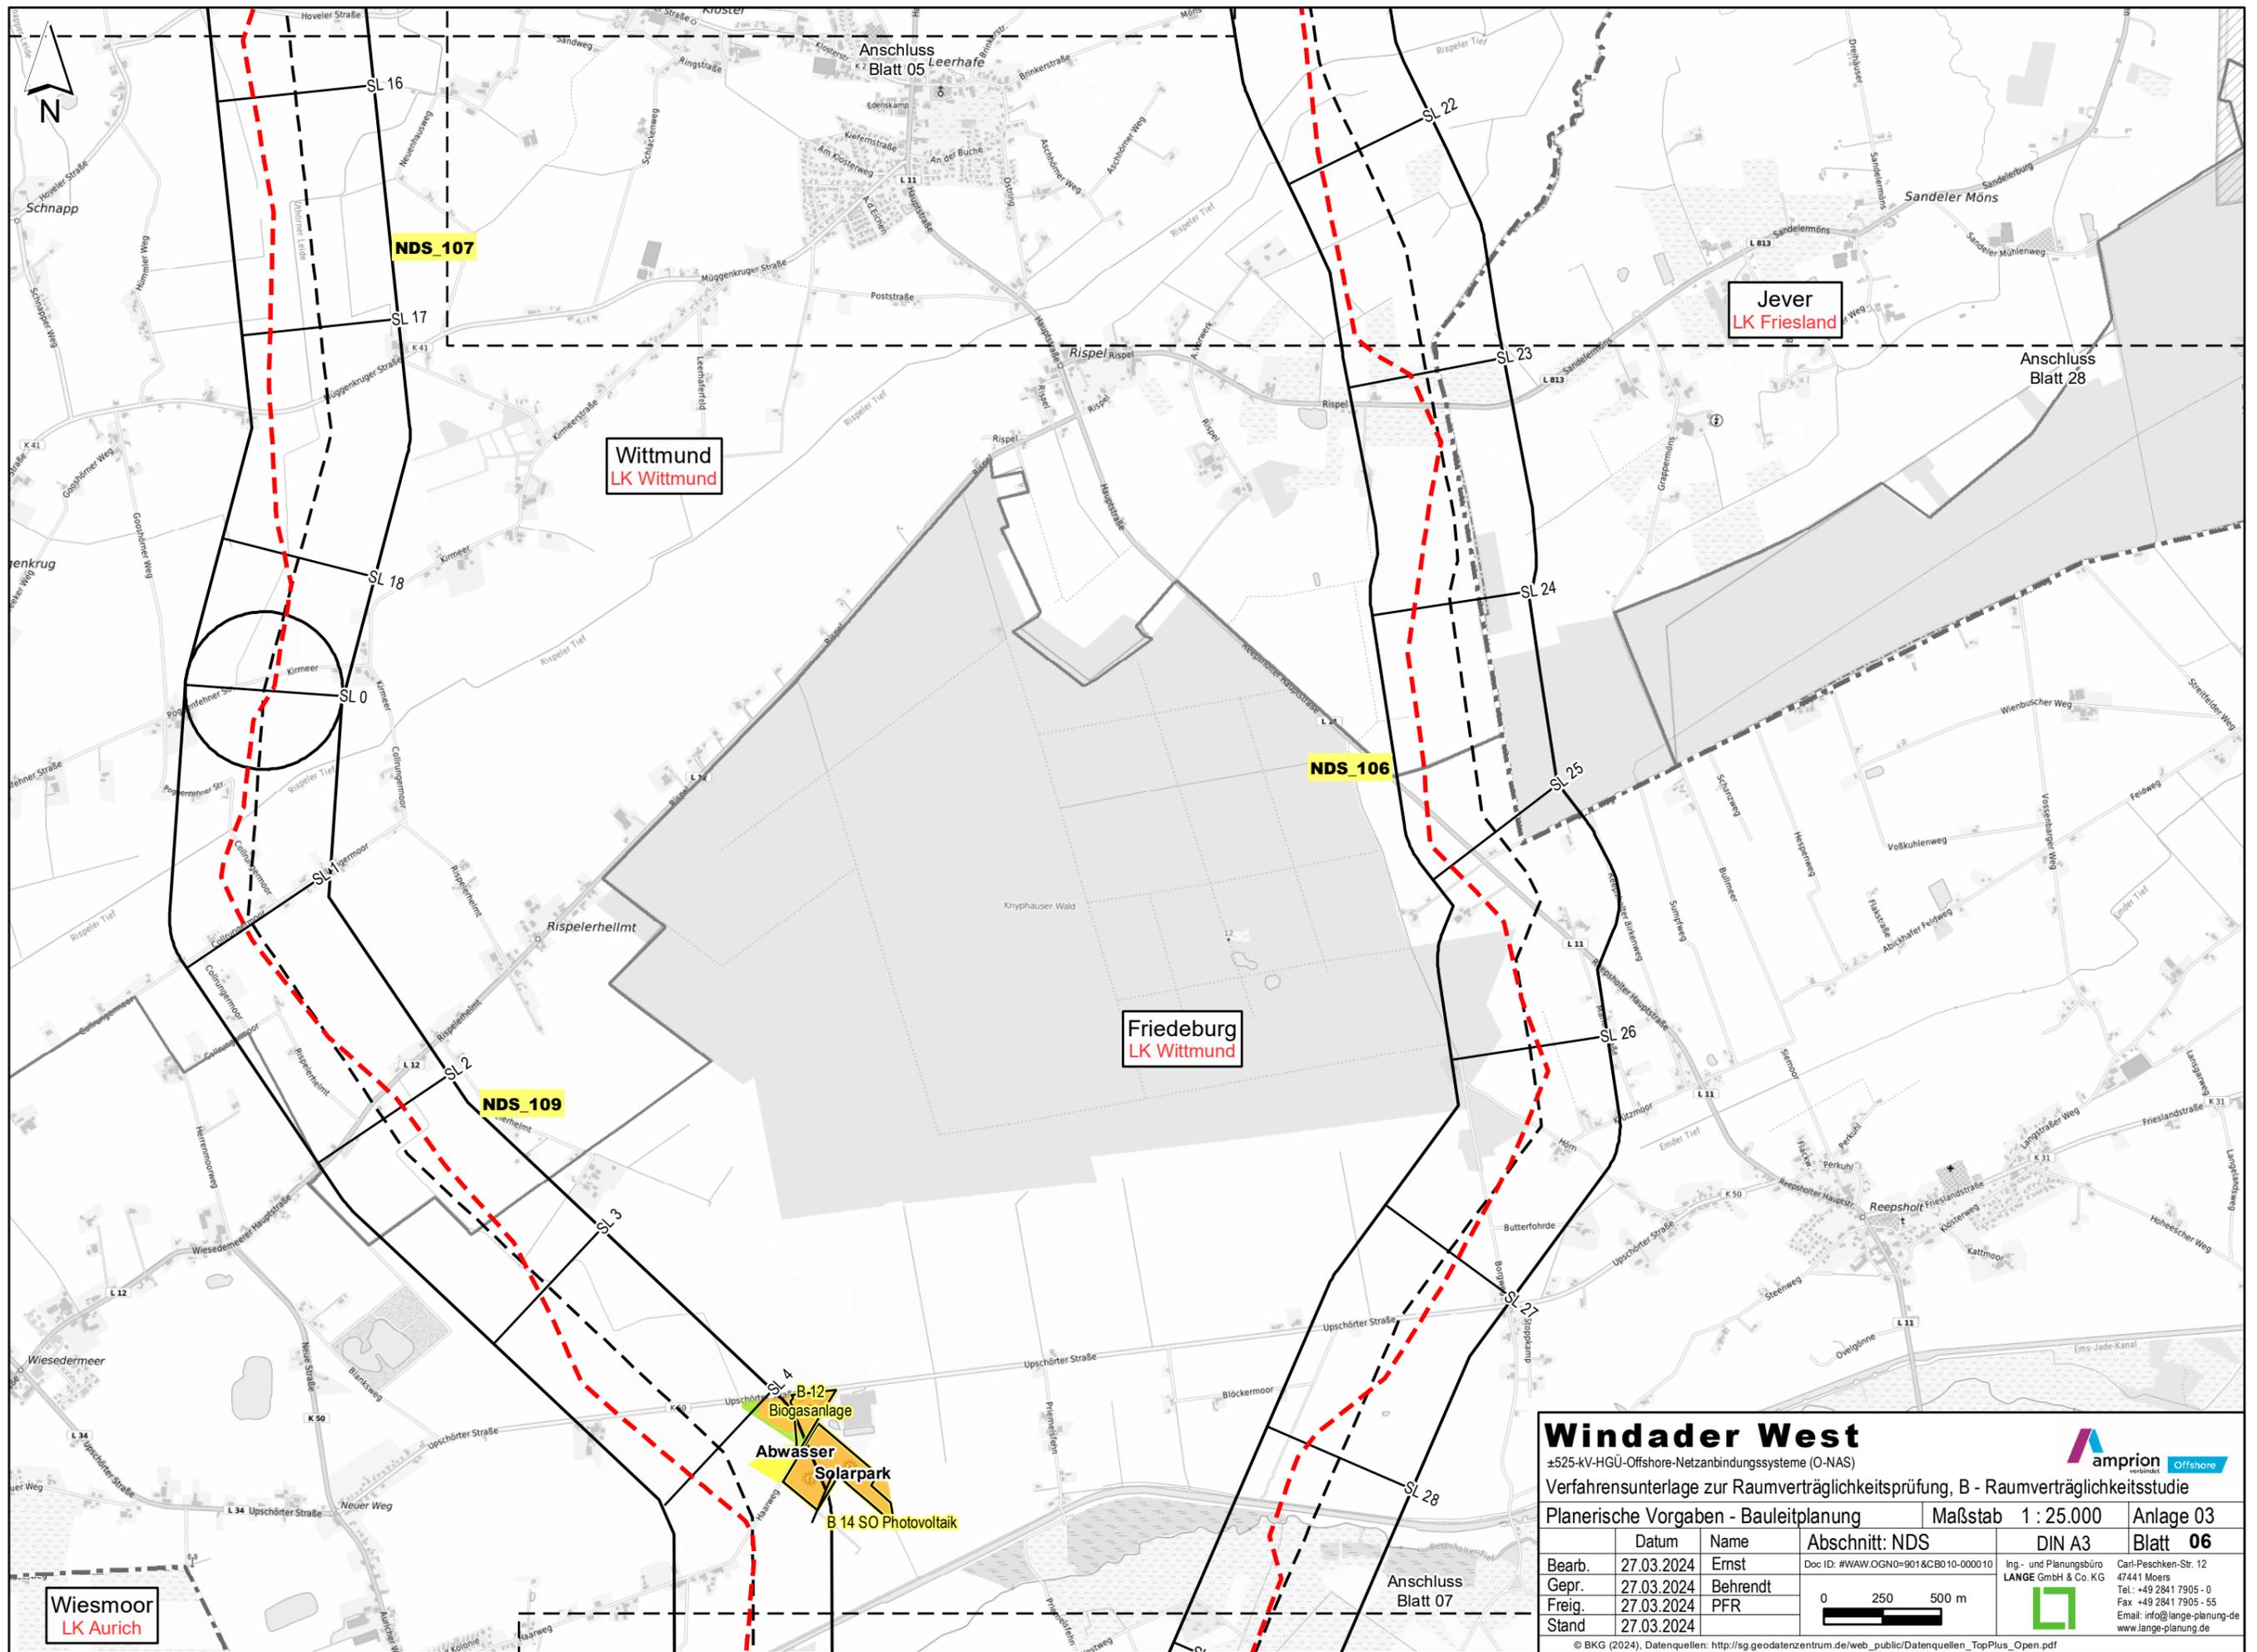


Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie



Planerische Vorgaben - Bauleitplanung		Maßstab 1 : 25.000	Anlage 03
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Ing- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG
Freig.	27.03.2024	PFR	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Stand	27.03.2024		

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

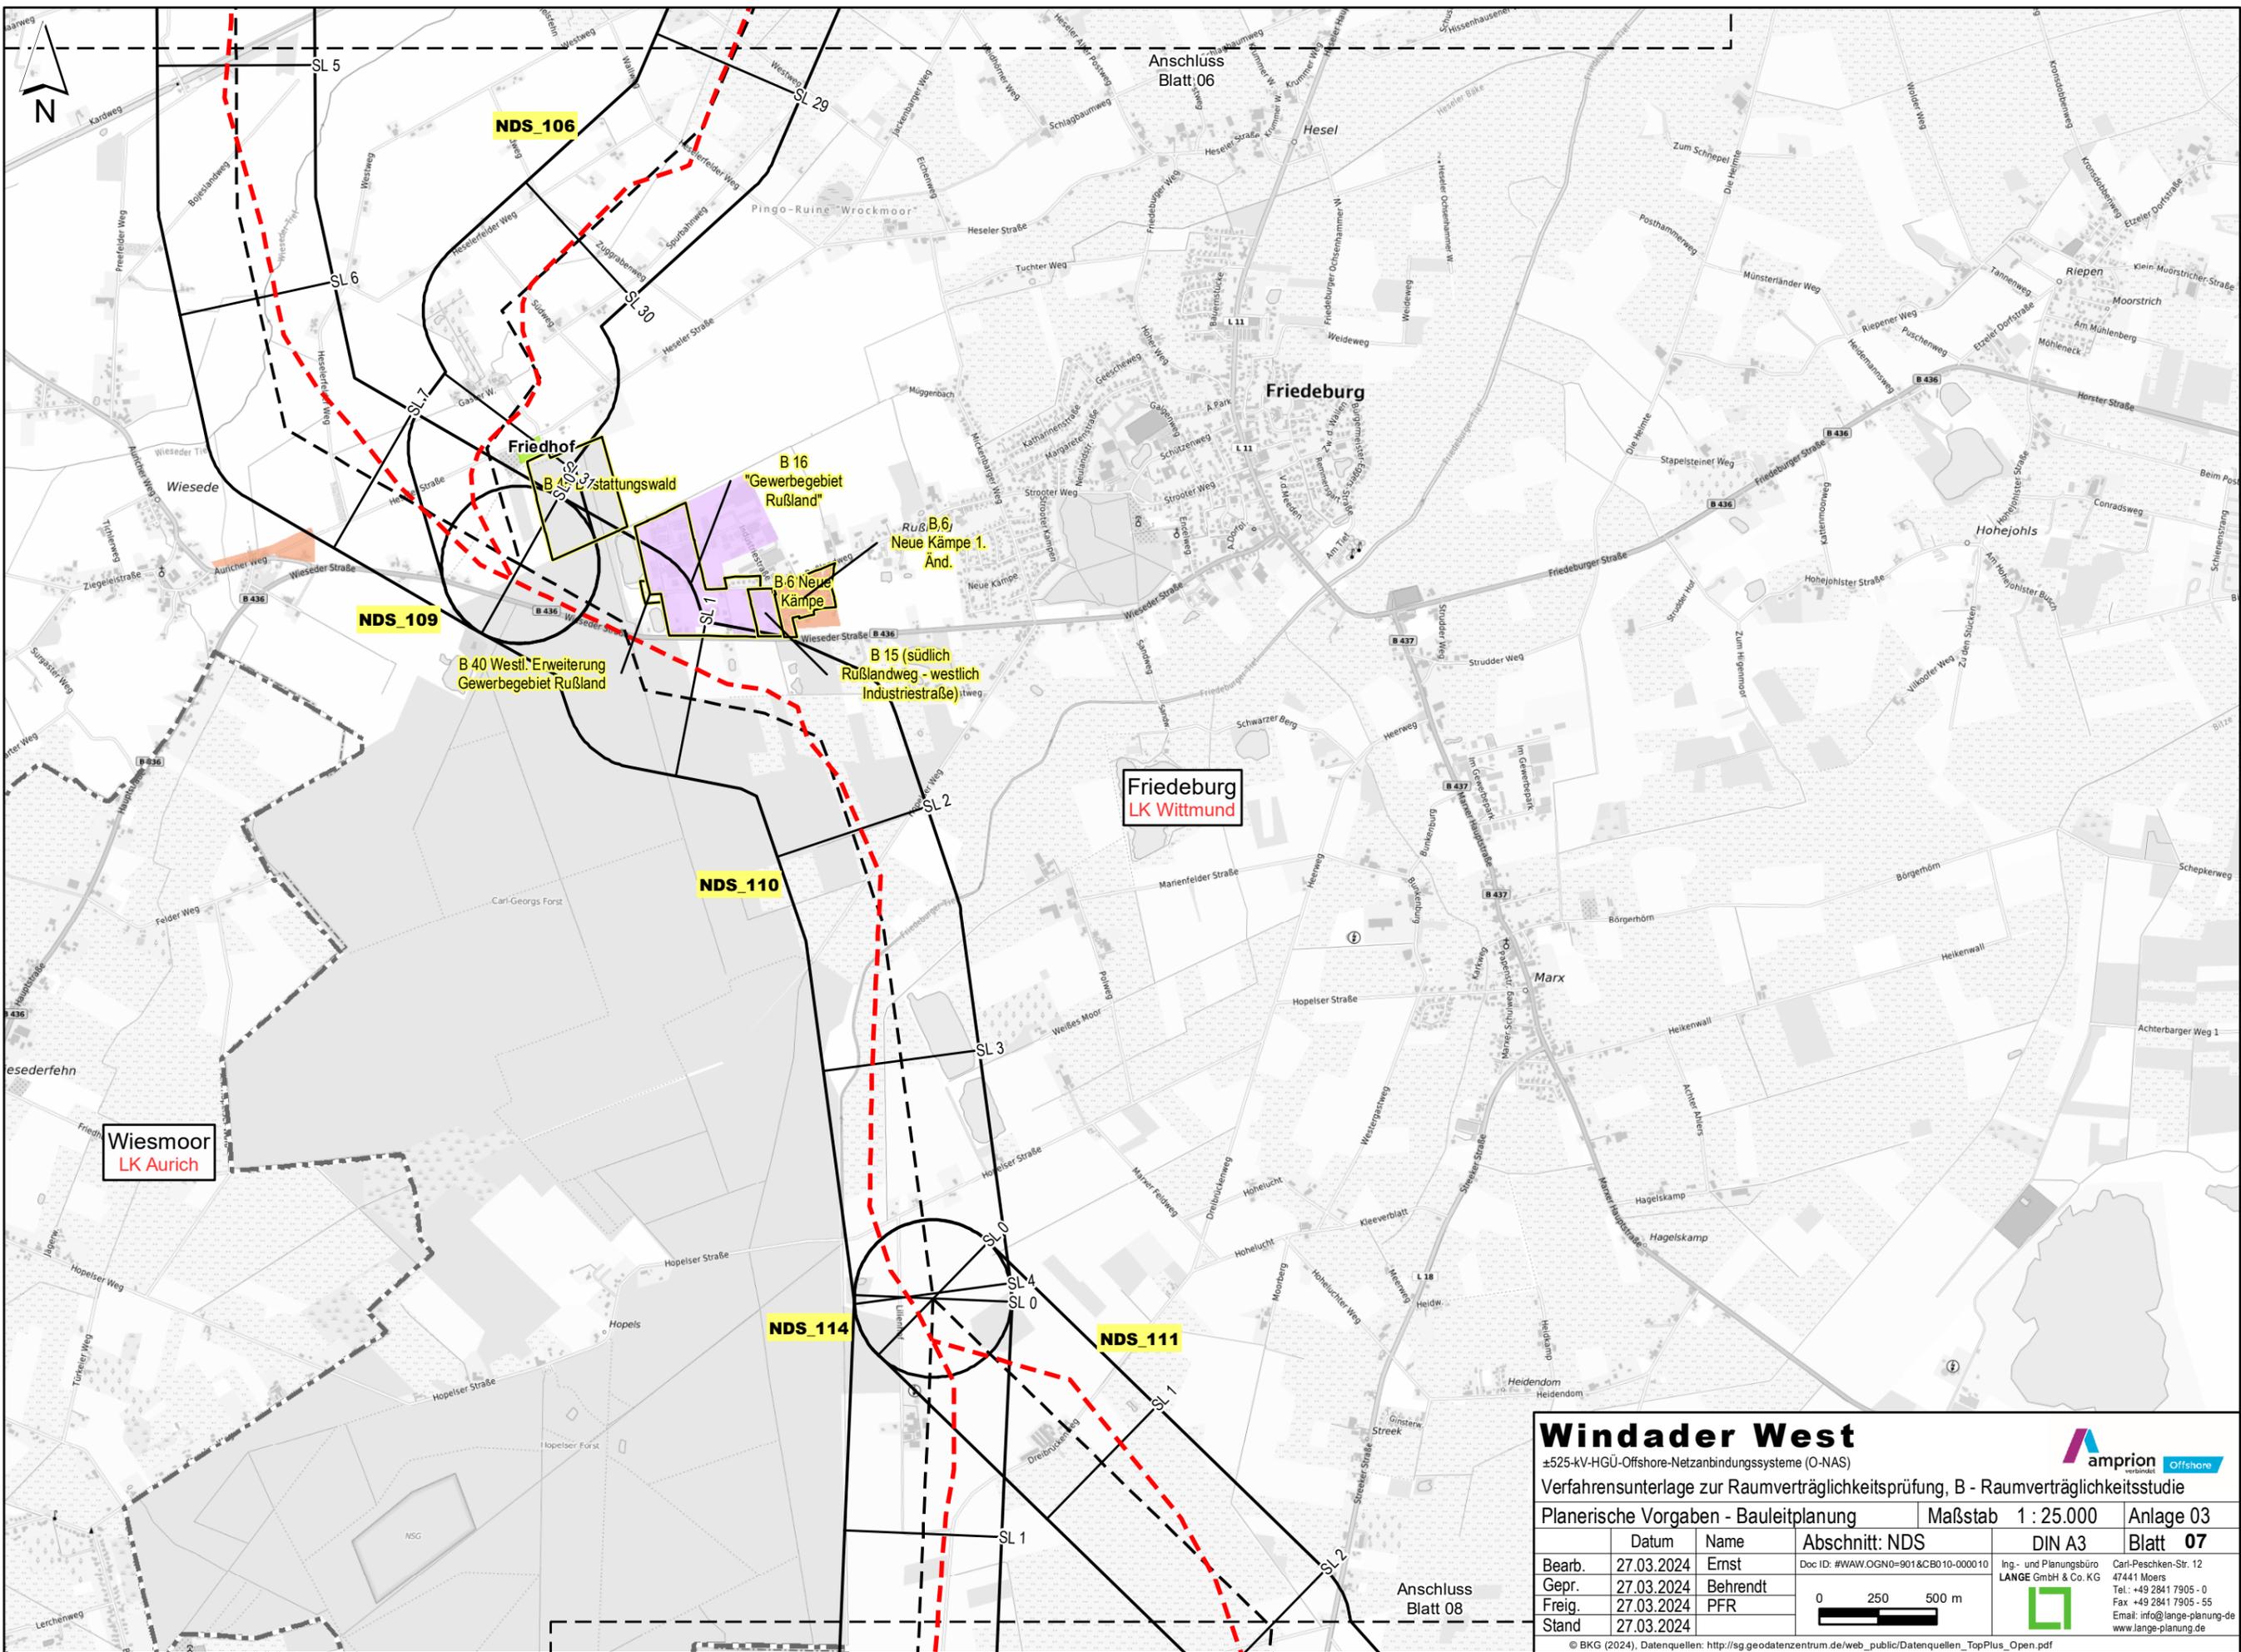


Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie



Planerische Vorgaben - Bauleitplanung		Maßstab 1 : 25.000	Anlage 03
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.0GN0=901&CB010-000010
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Ing- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG
Freig.	27.03.2024	PFR	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Stand	27.03.2024		

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

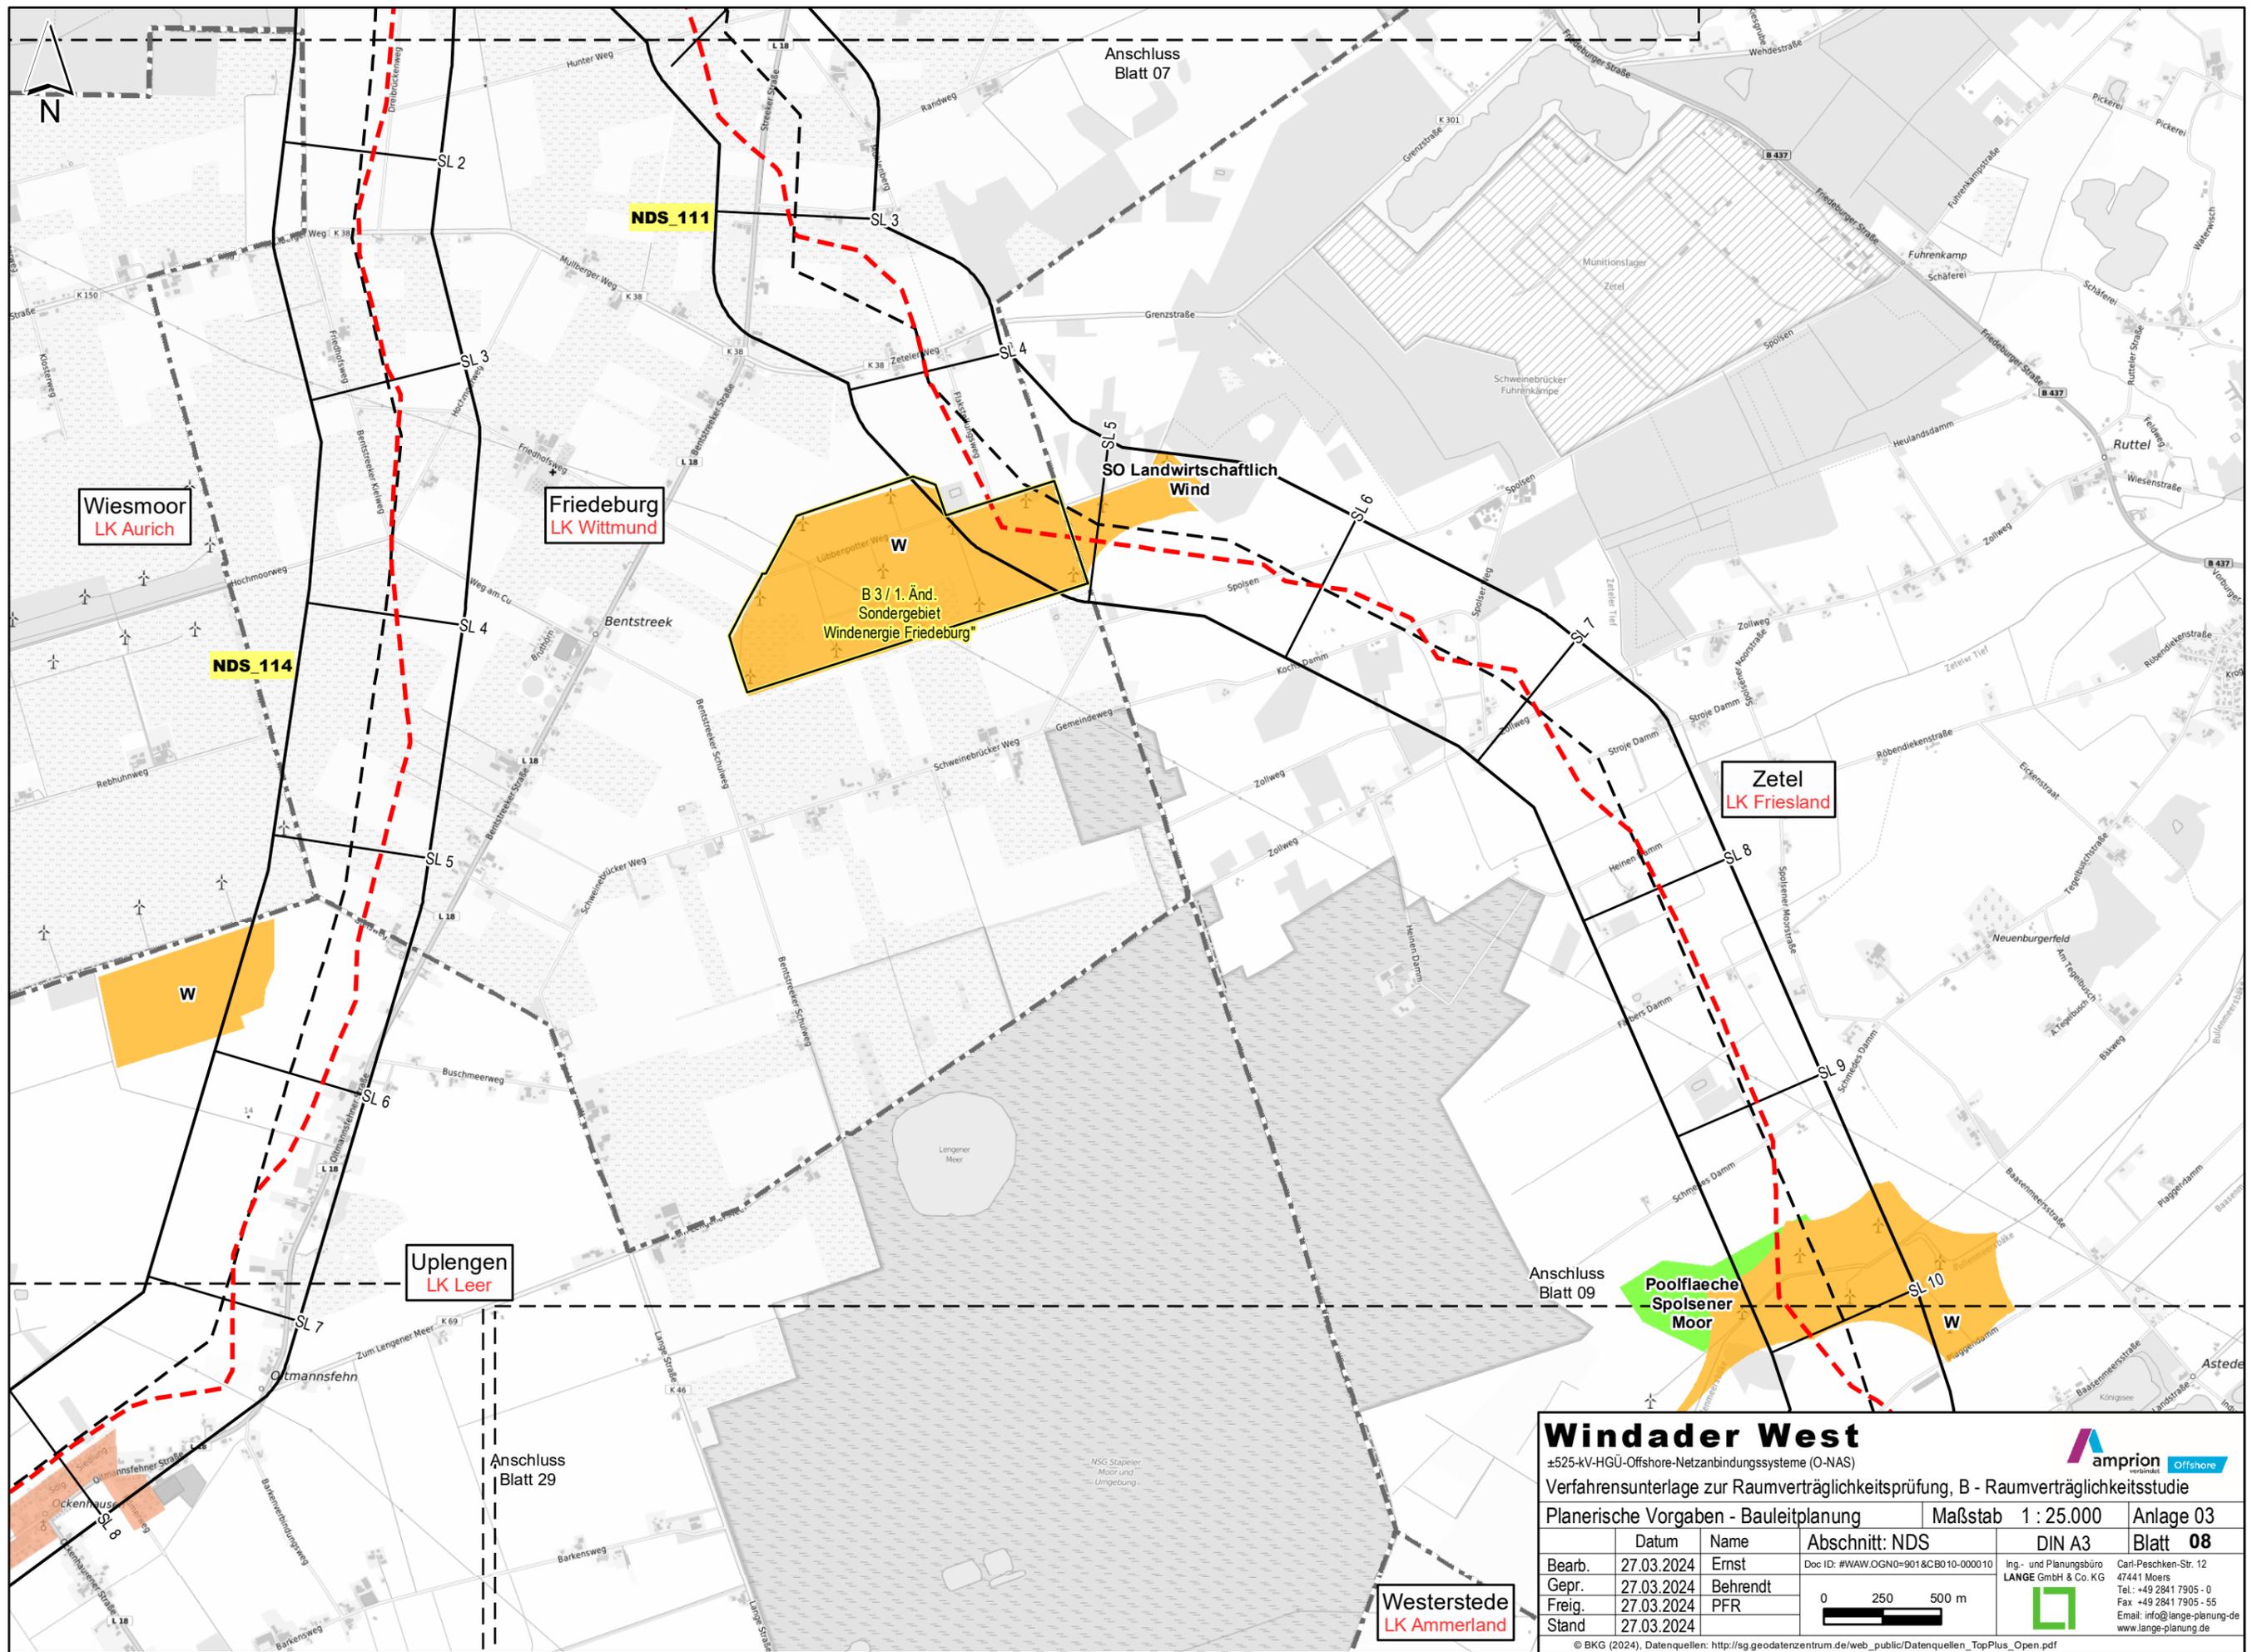

Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 08
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010		Ing.- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				


Maßstab 1 : 25.000

Anlage 03

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

Westerstede
LK Ammerland



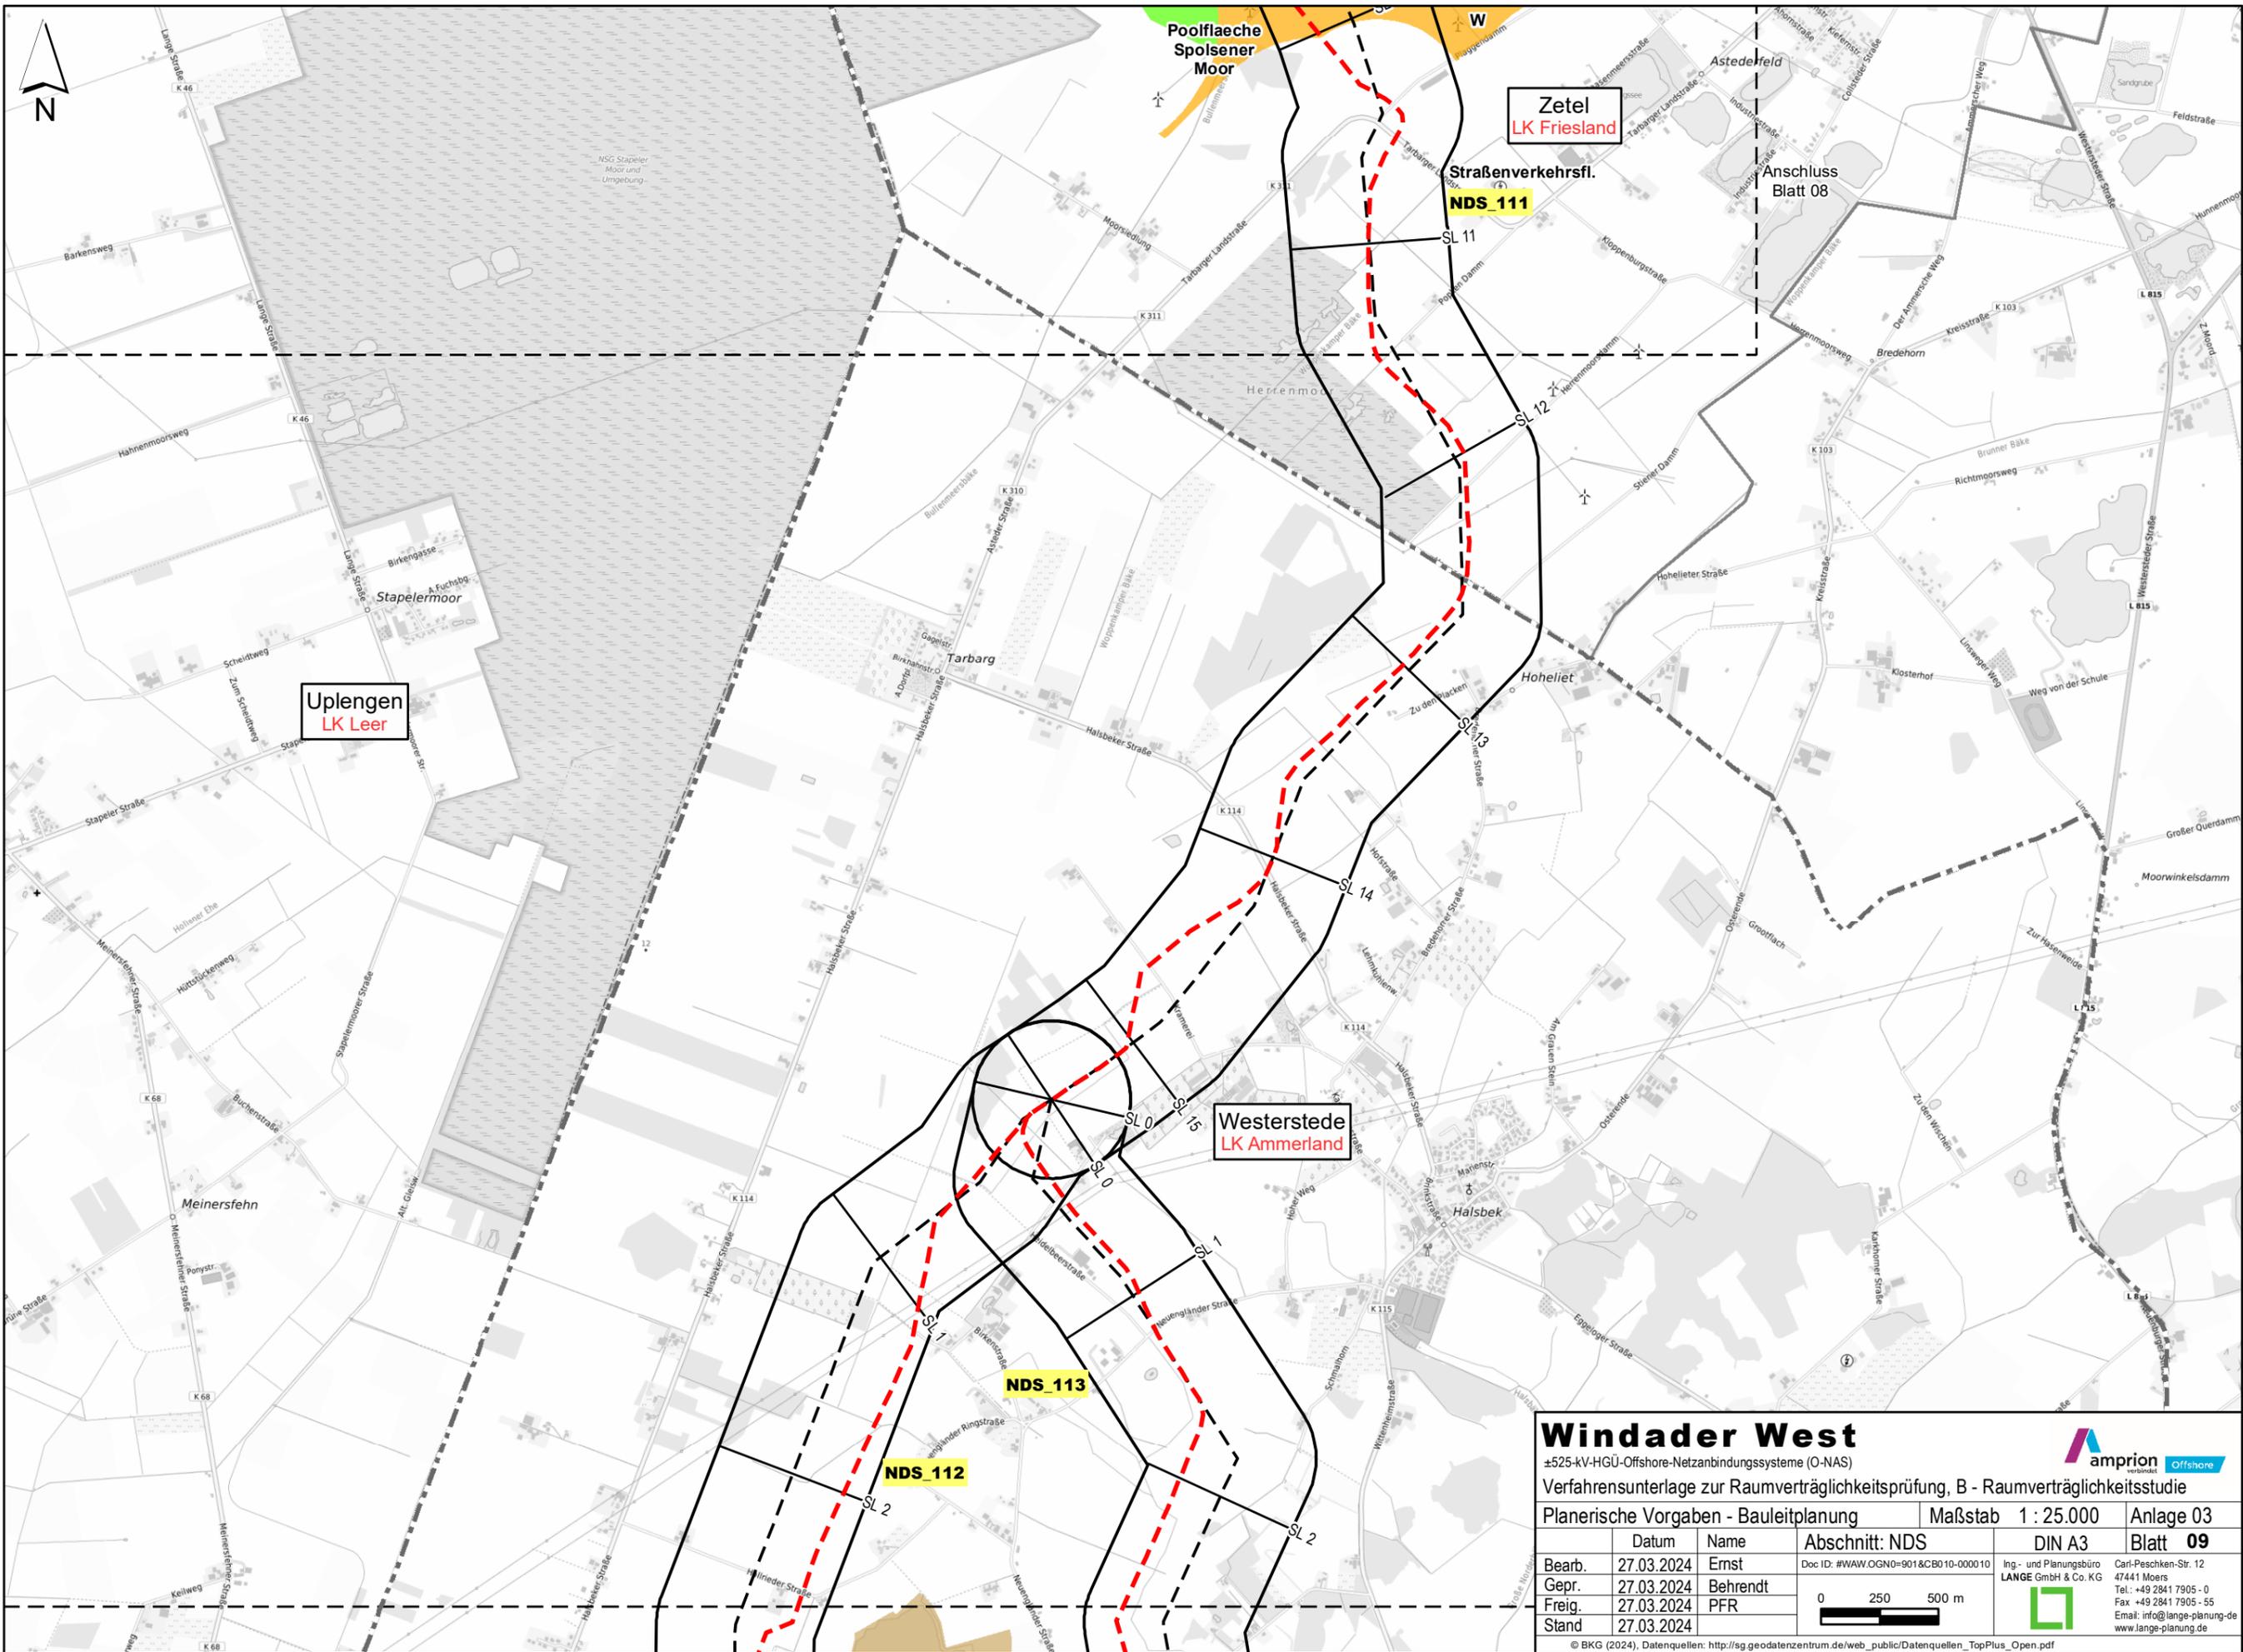


Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)


Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 09
Bearb.	27.03.2024	Ernst			Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024), Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf



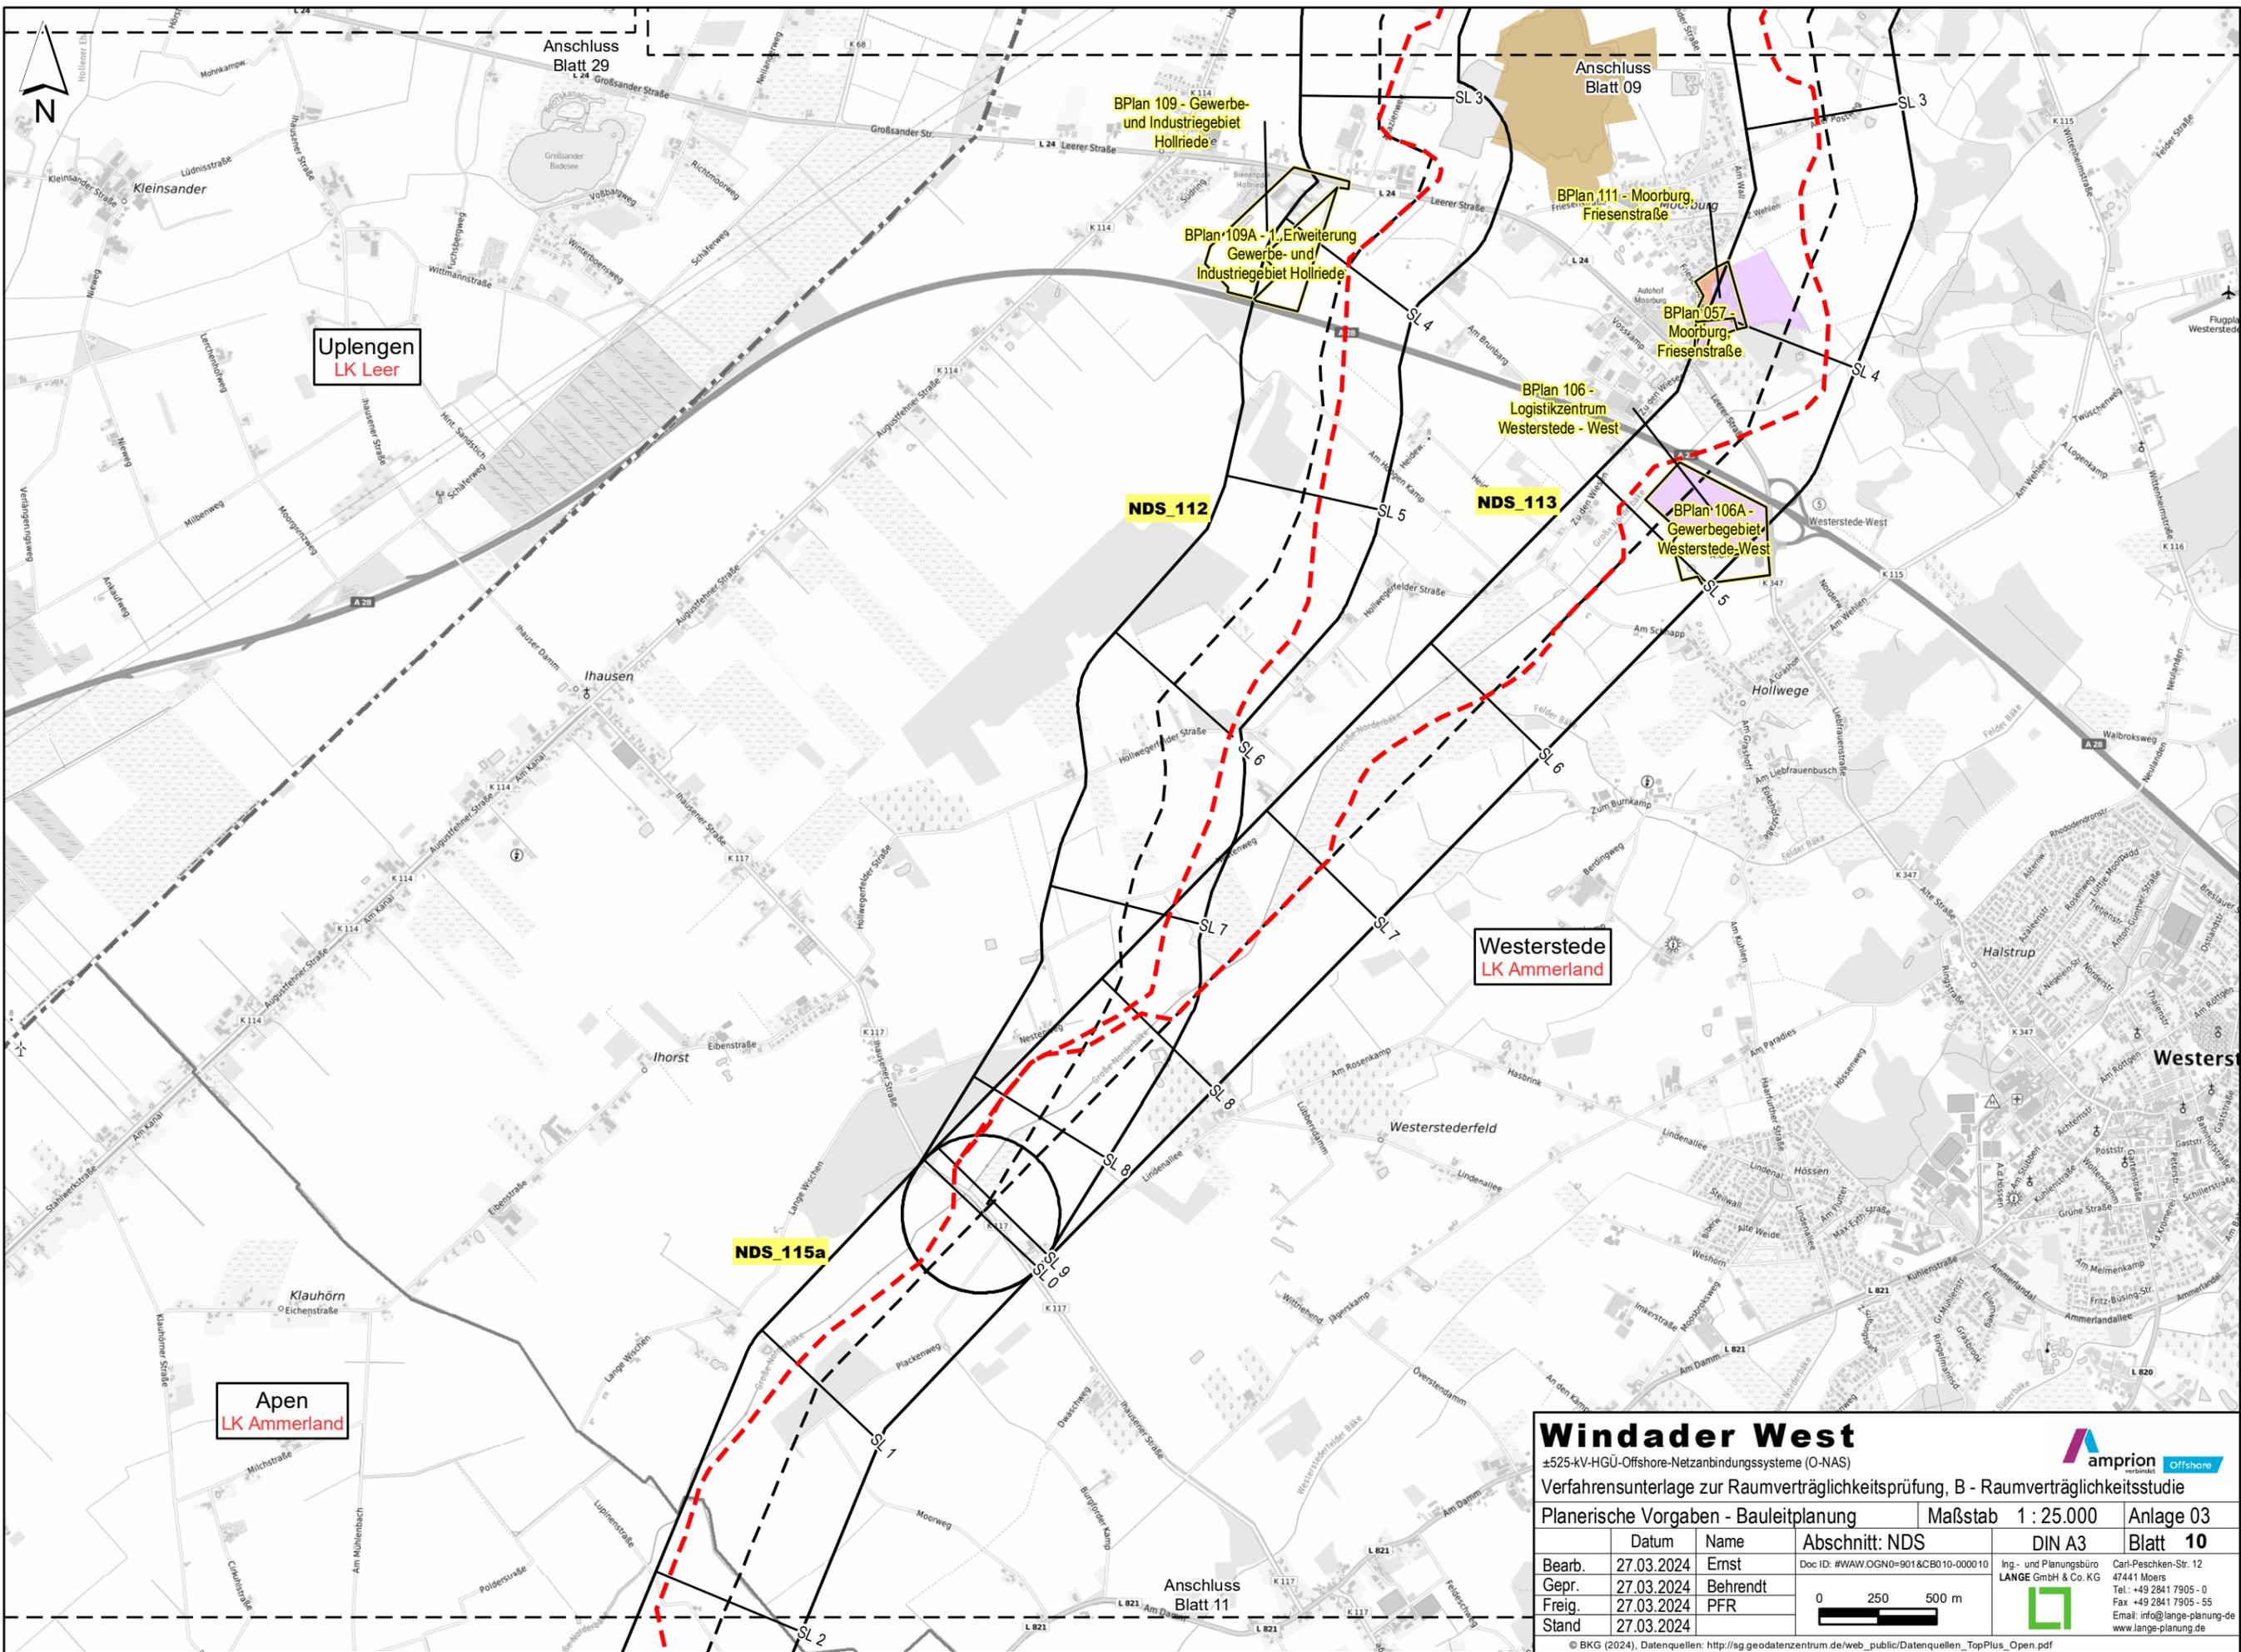


Windader West


±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 10
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.0GN0=901&CB010-000010	Ing- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf



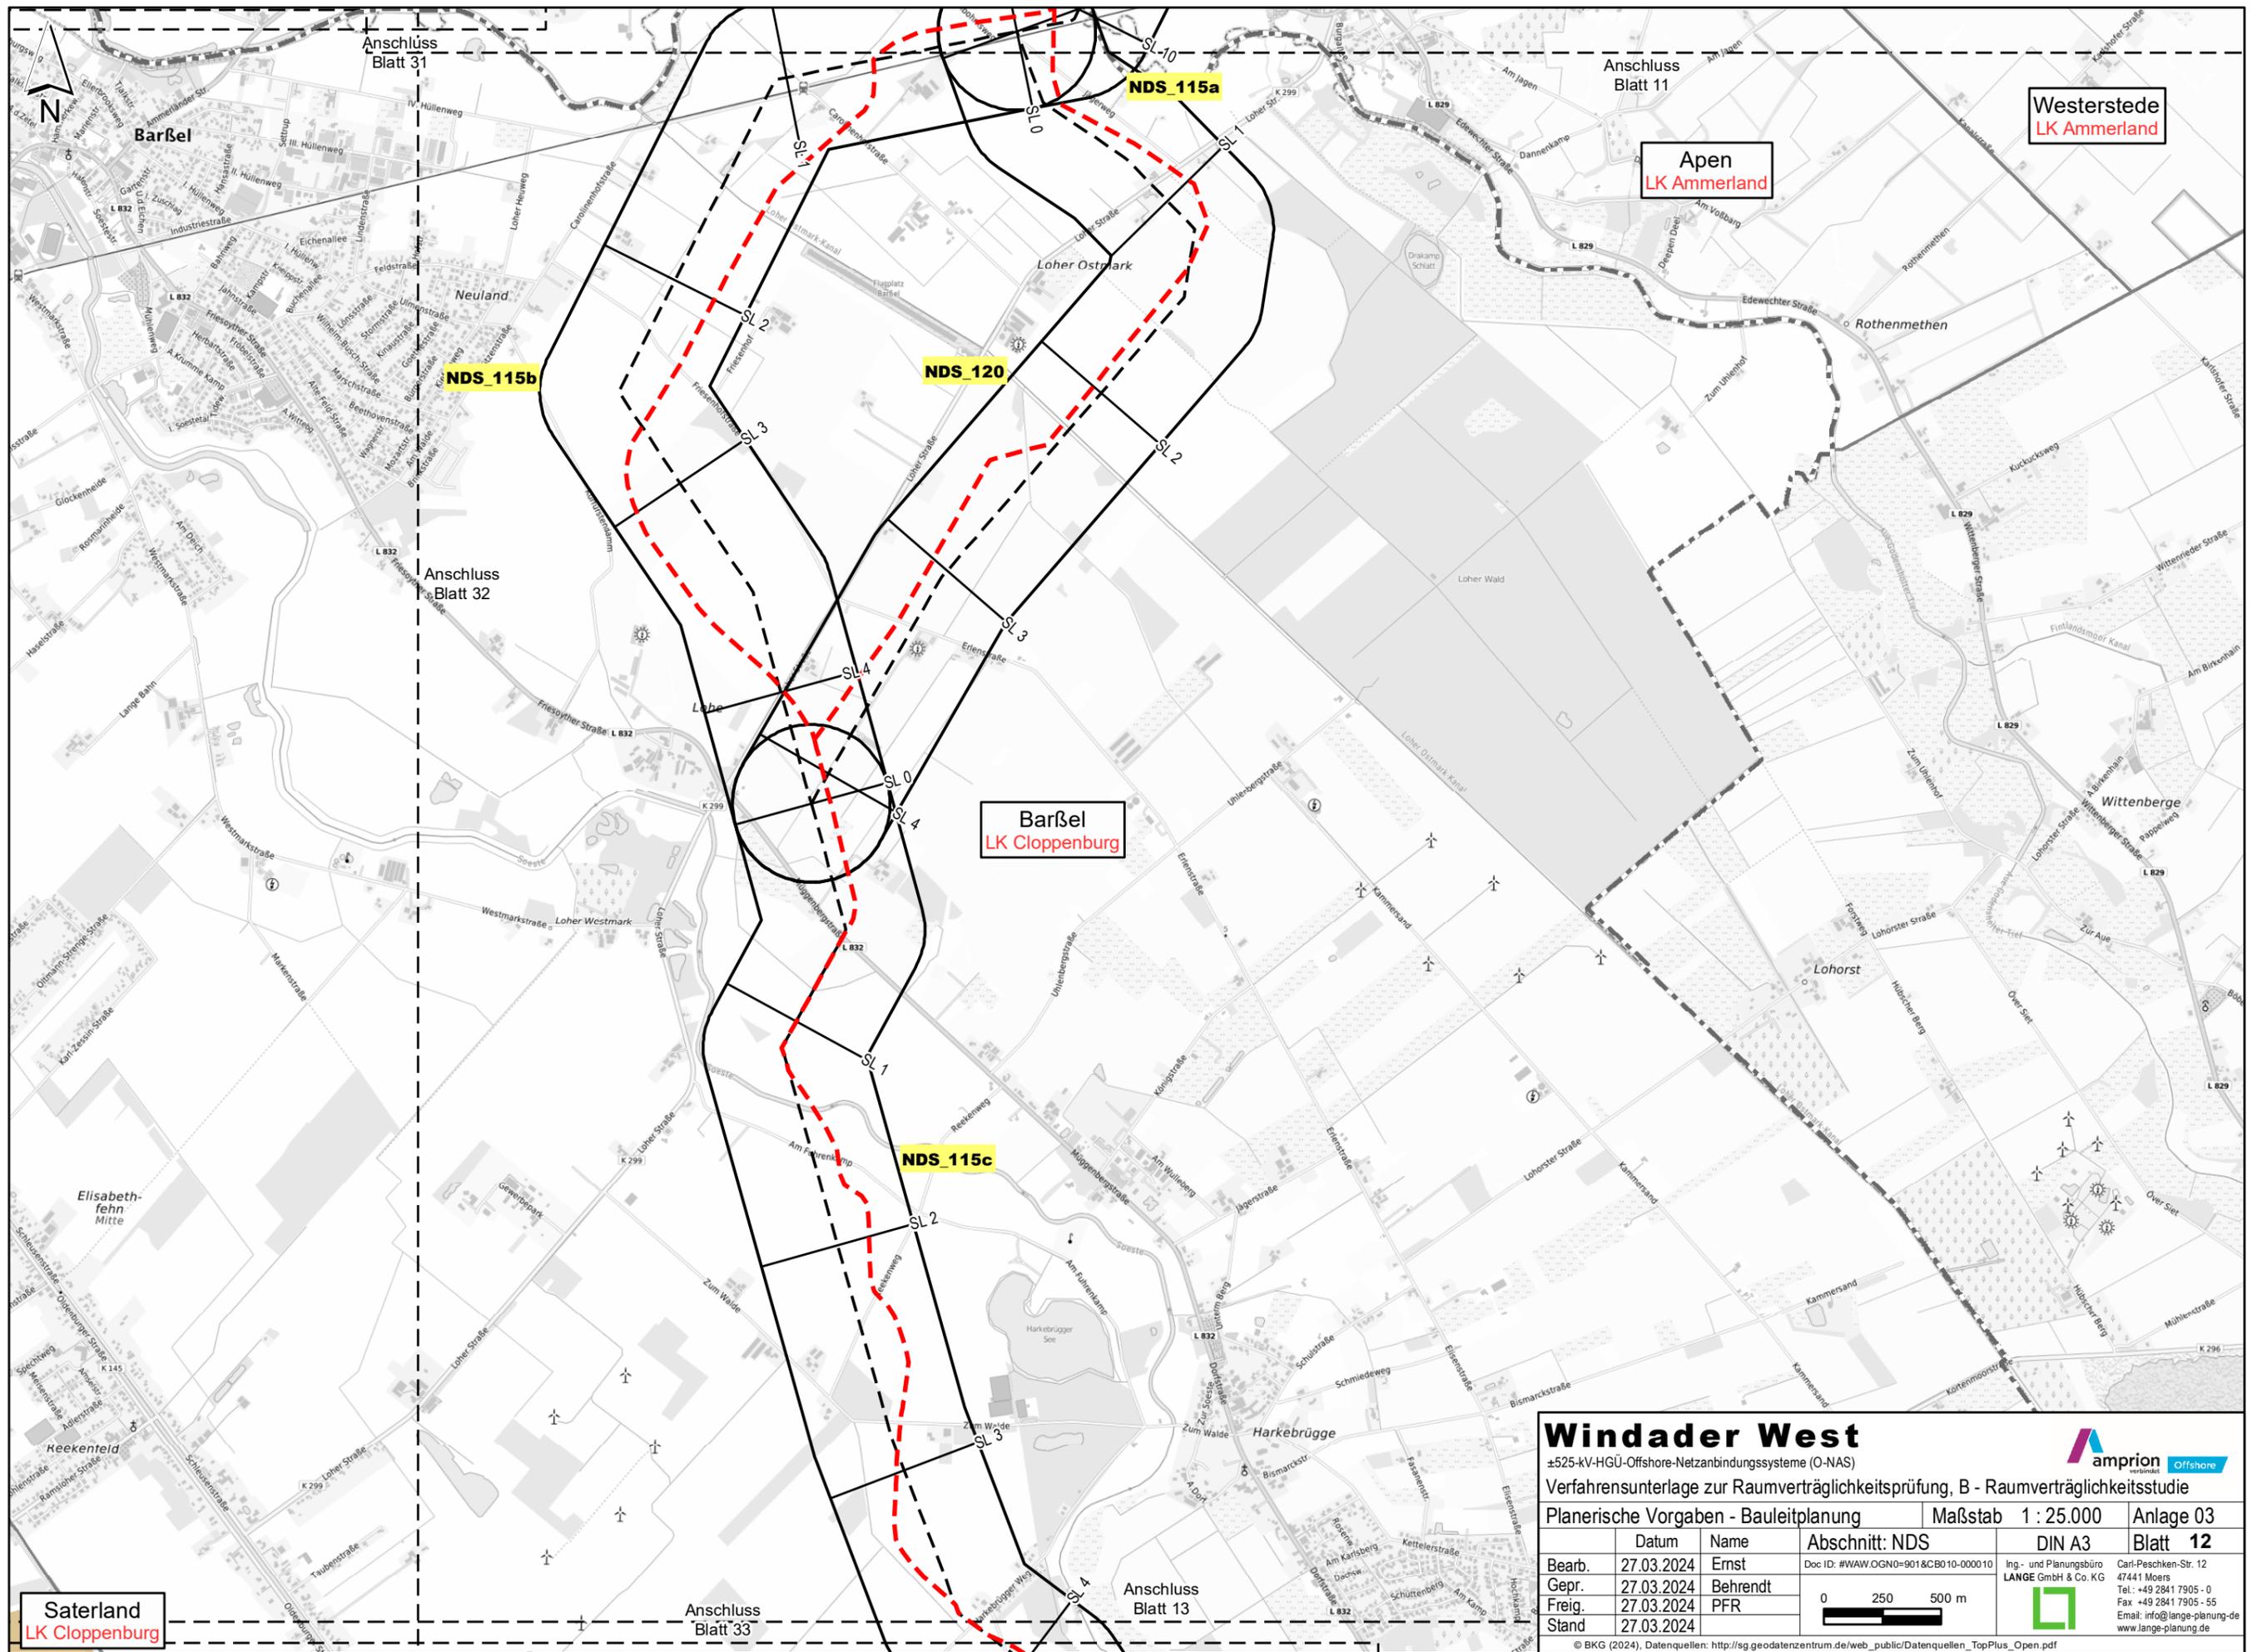

Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 12
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010		
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Ing. - und Planungsbüro		
Freig.	27.03.2024	PFR	LANGE GmbH & Co. KG		
Stand	27.03.2024				

Maßstab 1 : 25.000

Anlage 03

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf



Saterland
LK Cloppenburg

Westerstede
LK Ammerland

Apen
LK Ammerland

Barßel
LK Cloppenburg

NDS 115b

NDS 120

NDS 115a

NDS 115c


Anschluss Blatt 31

Anschluss Blatt 11

Anschluss Blatt 32

Anschluss Blatt 13

Anschluss Blatt 33

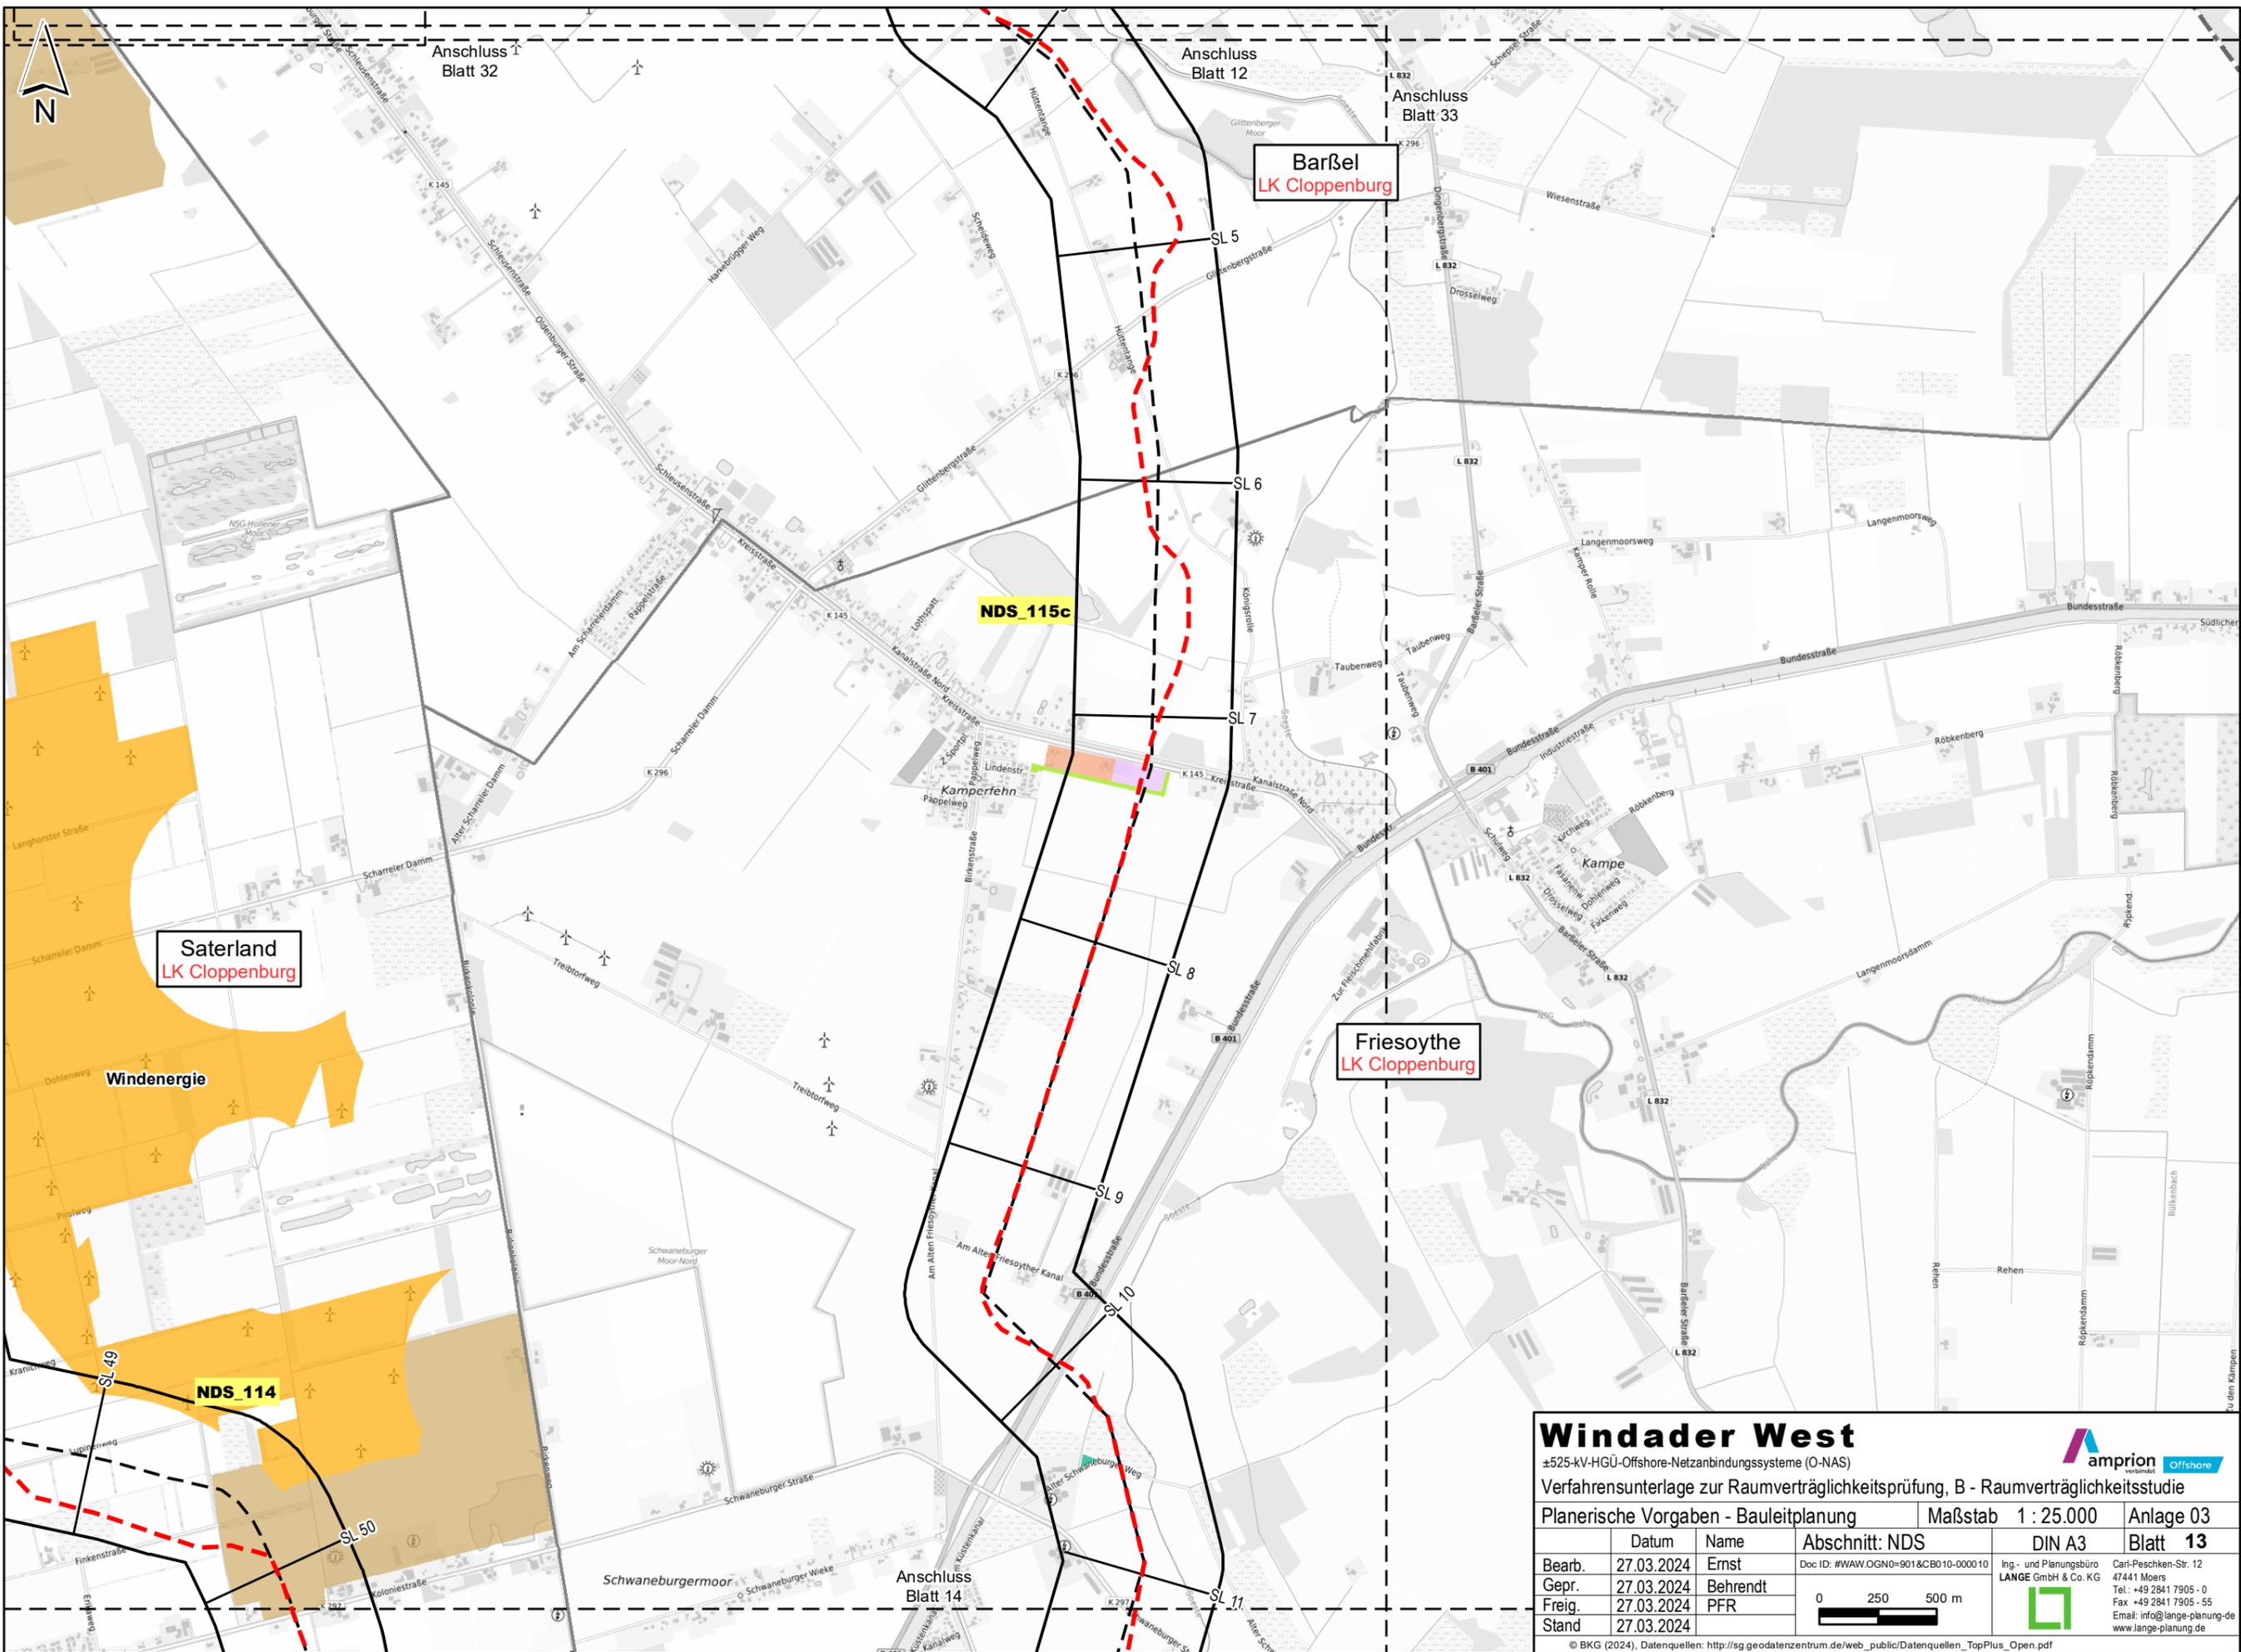


Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 13
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010		
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Ing- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG Carl-Peschken-Str. 12 47411 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de		
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

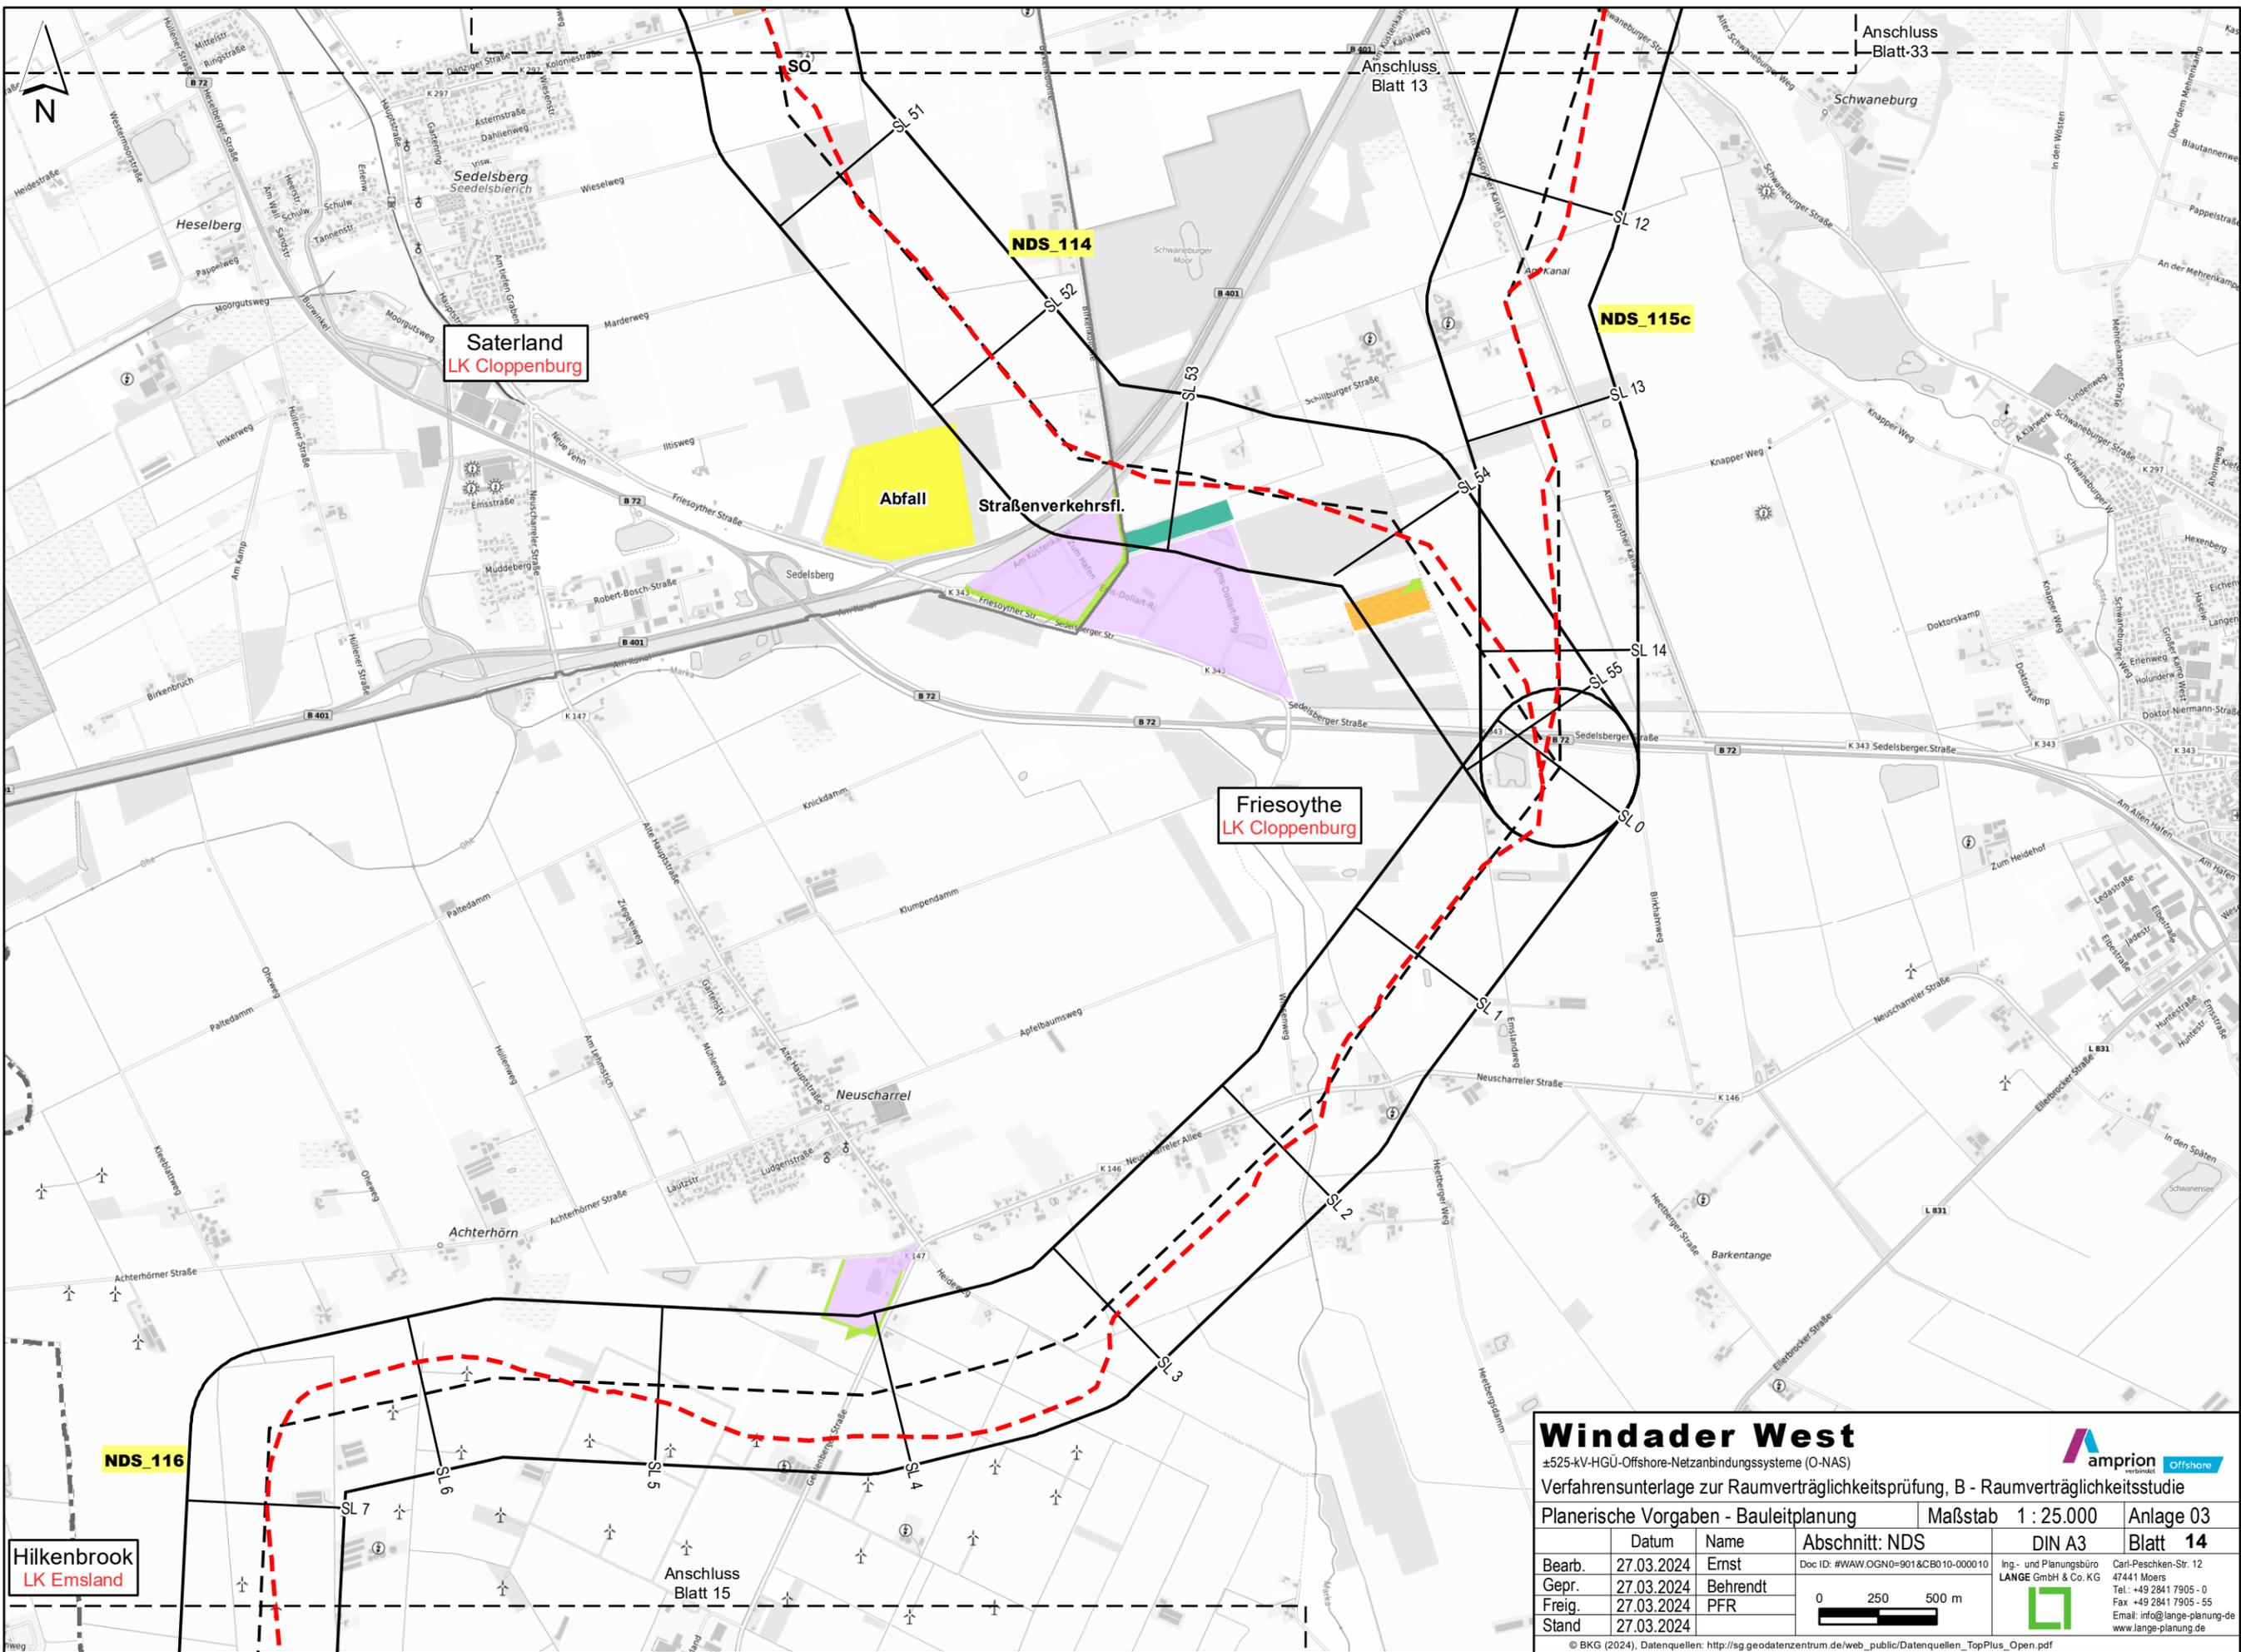


Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 14
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010	 Ing.- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de	
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

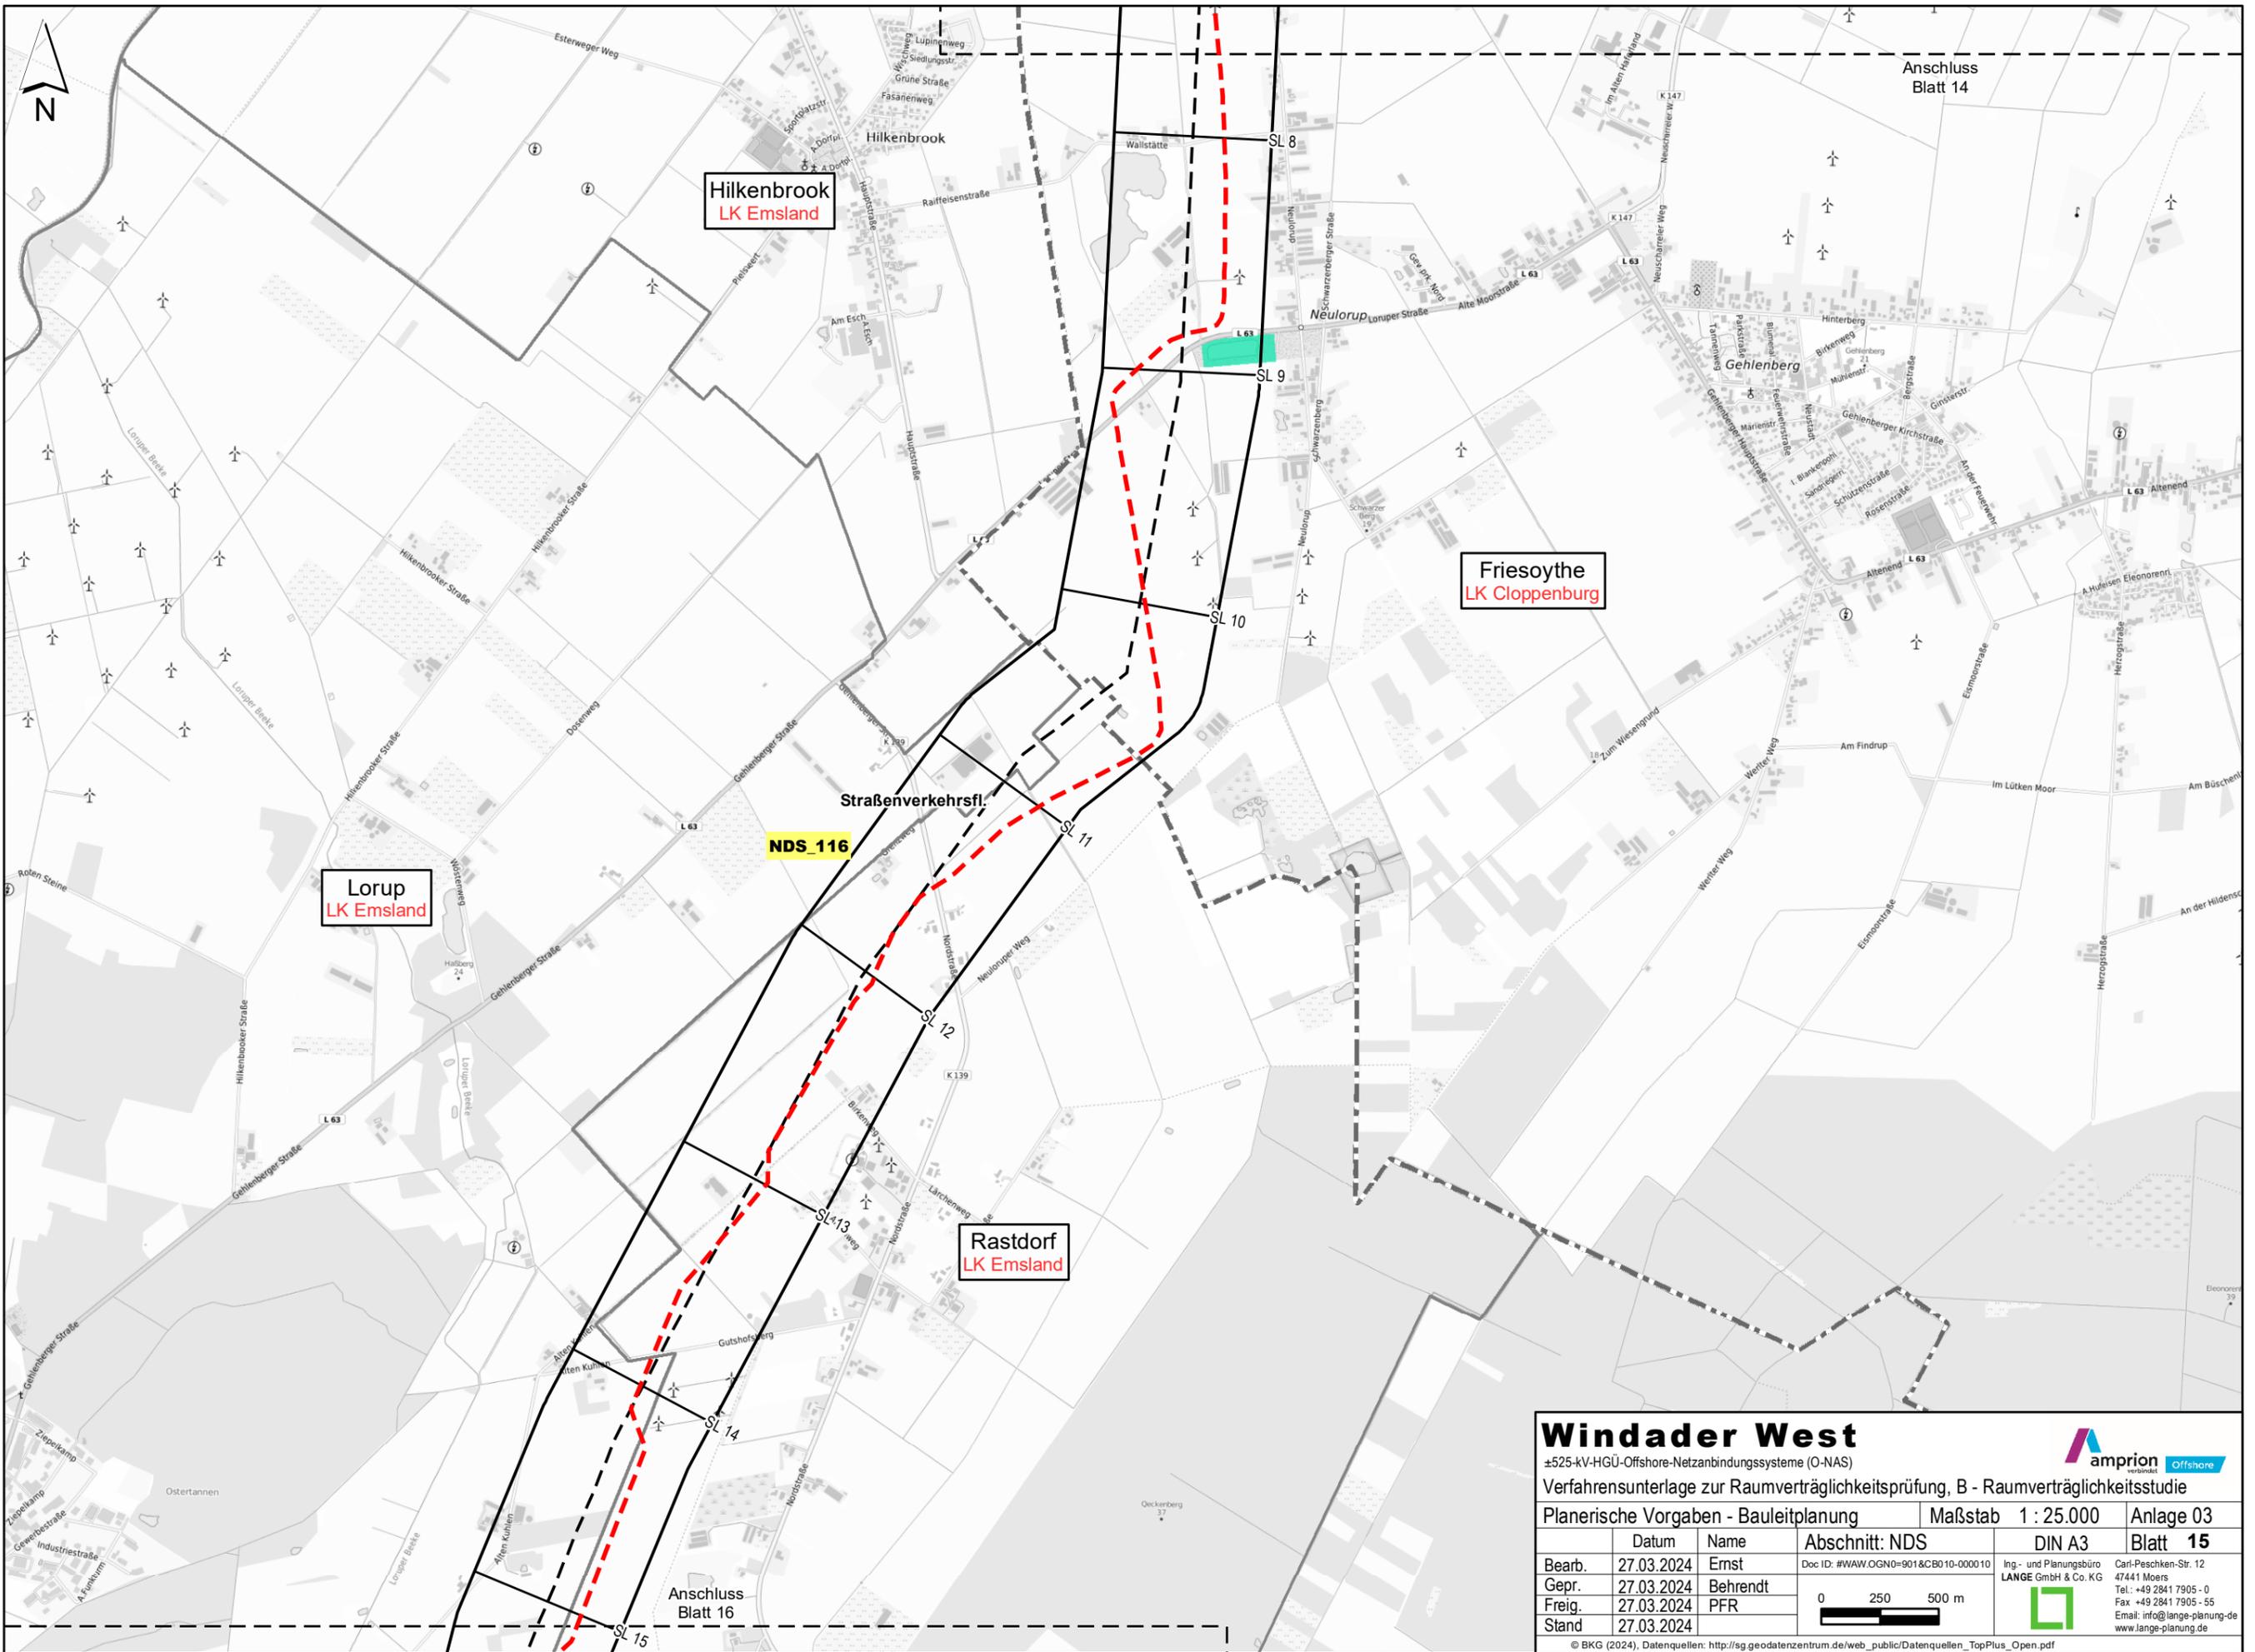

Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)




Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 15
Bearb.	27.03.2024	Ernst	<div style="display: flex; align-items: center;"> </div>		Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

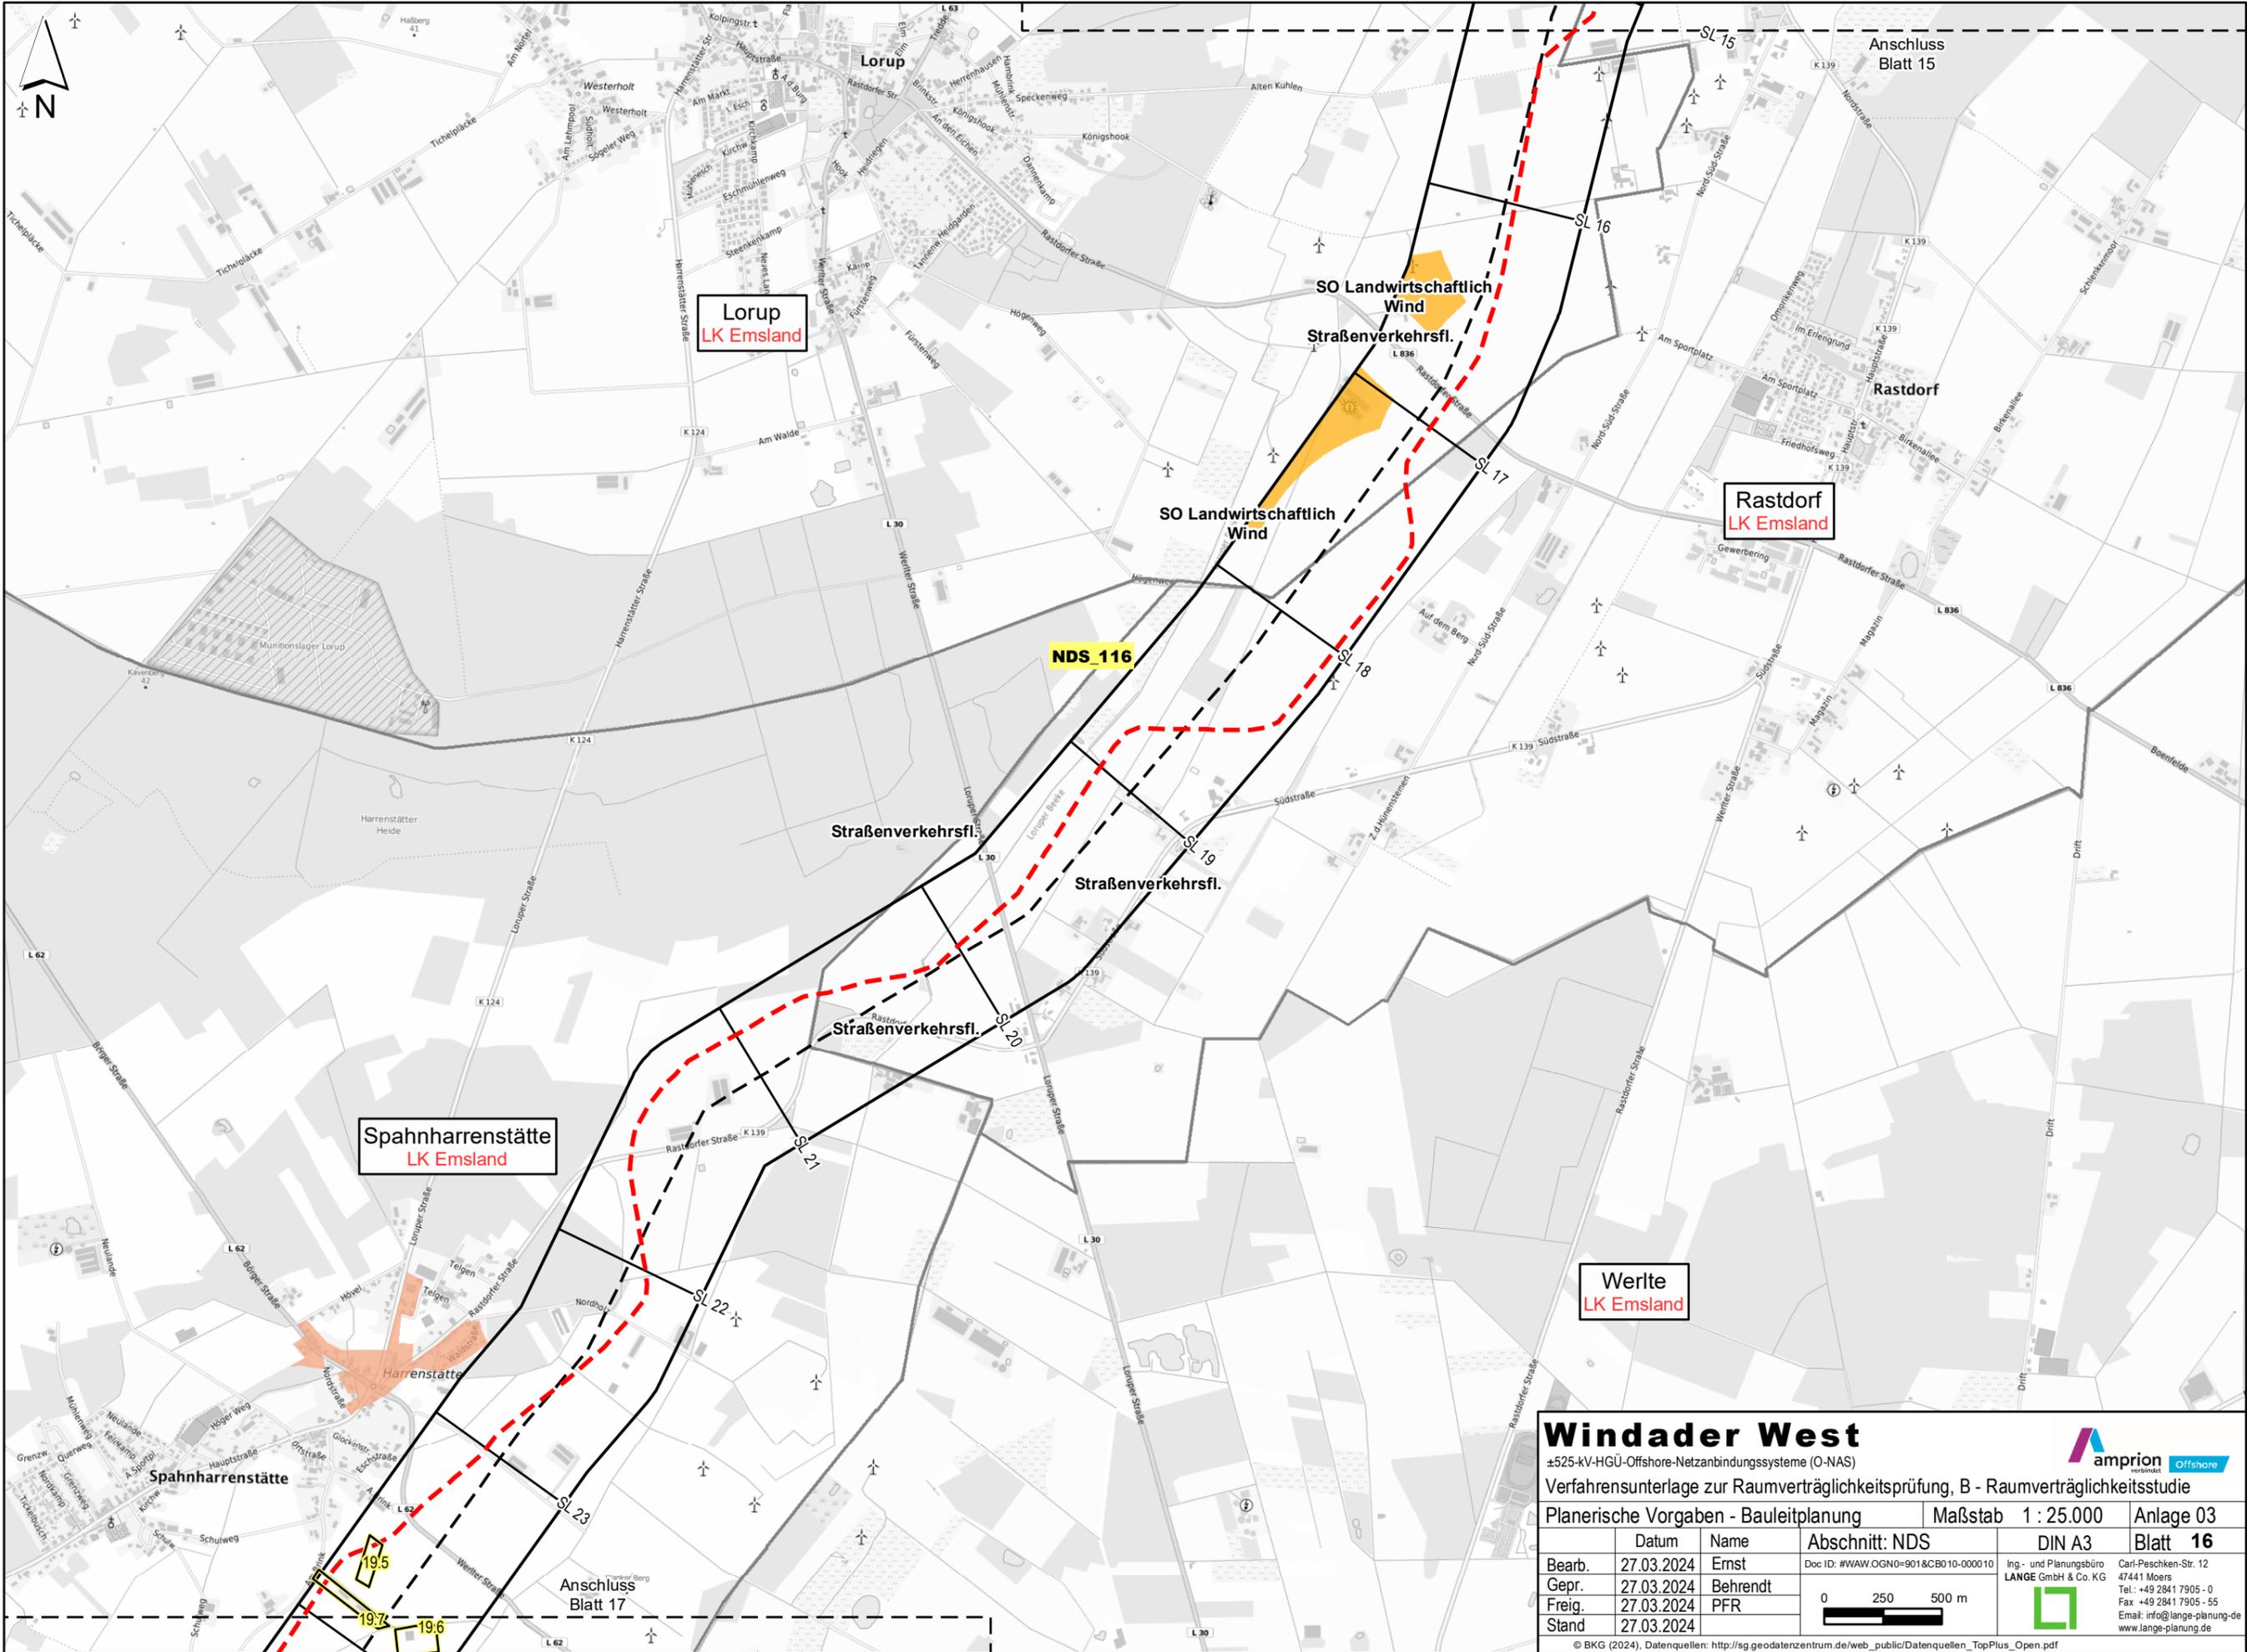

Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanschluss (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie


amprion Offshore

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 16
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010	Ing. - und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

0 250 500 m

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

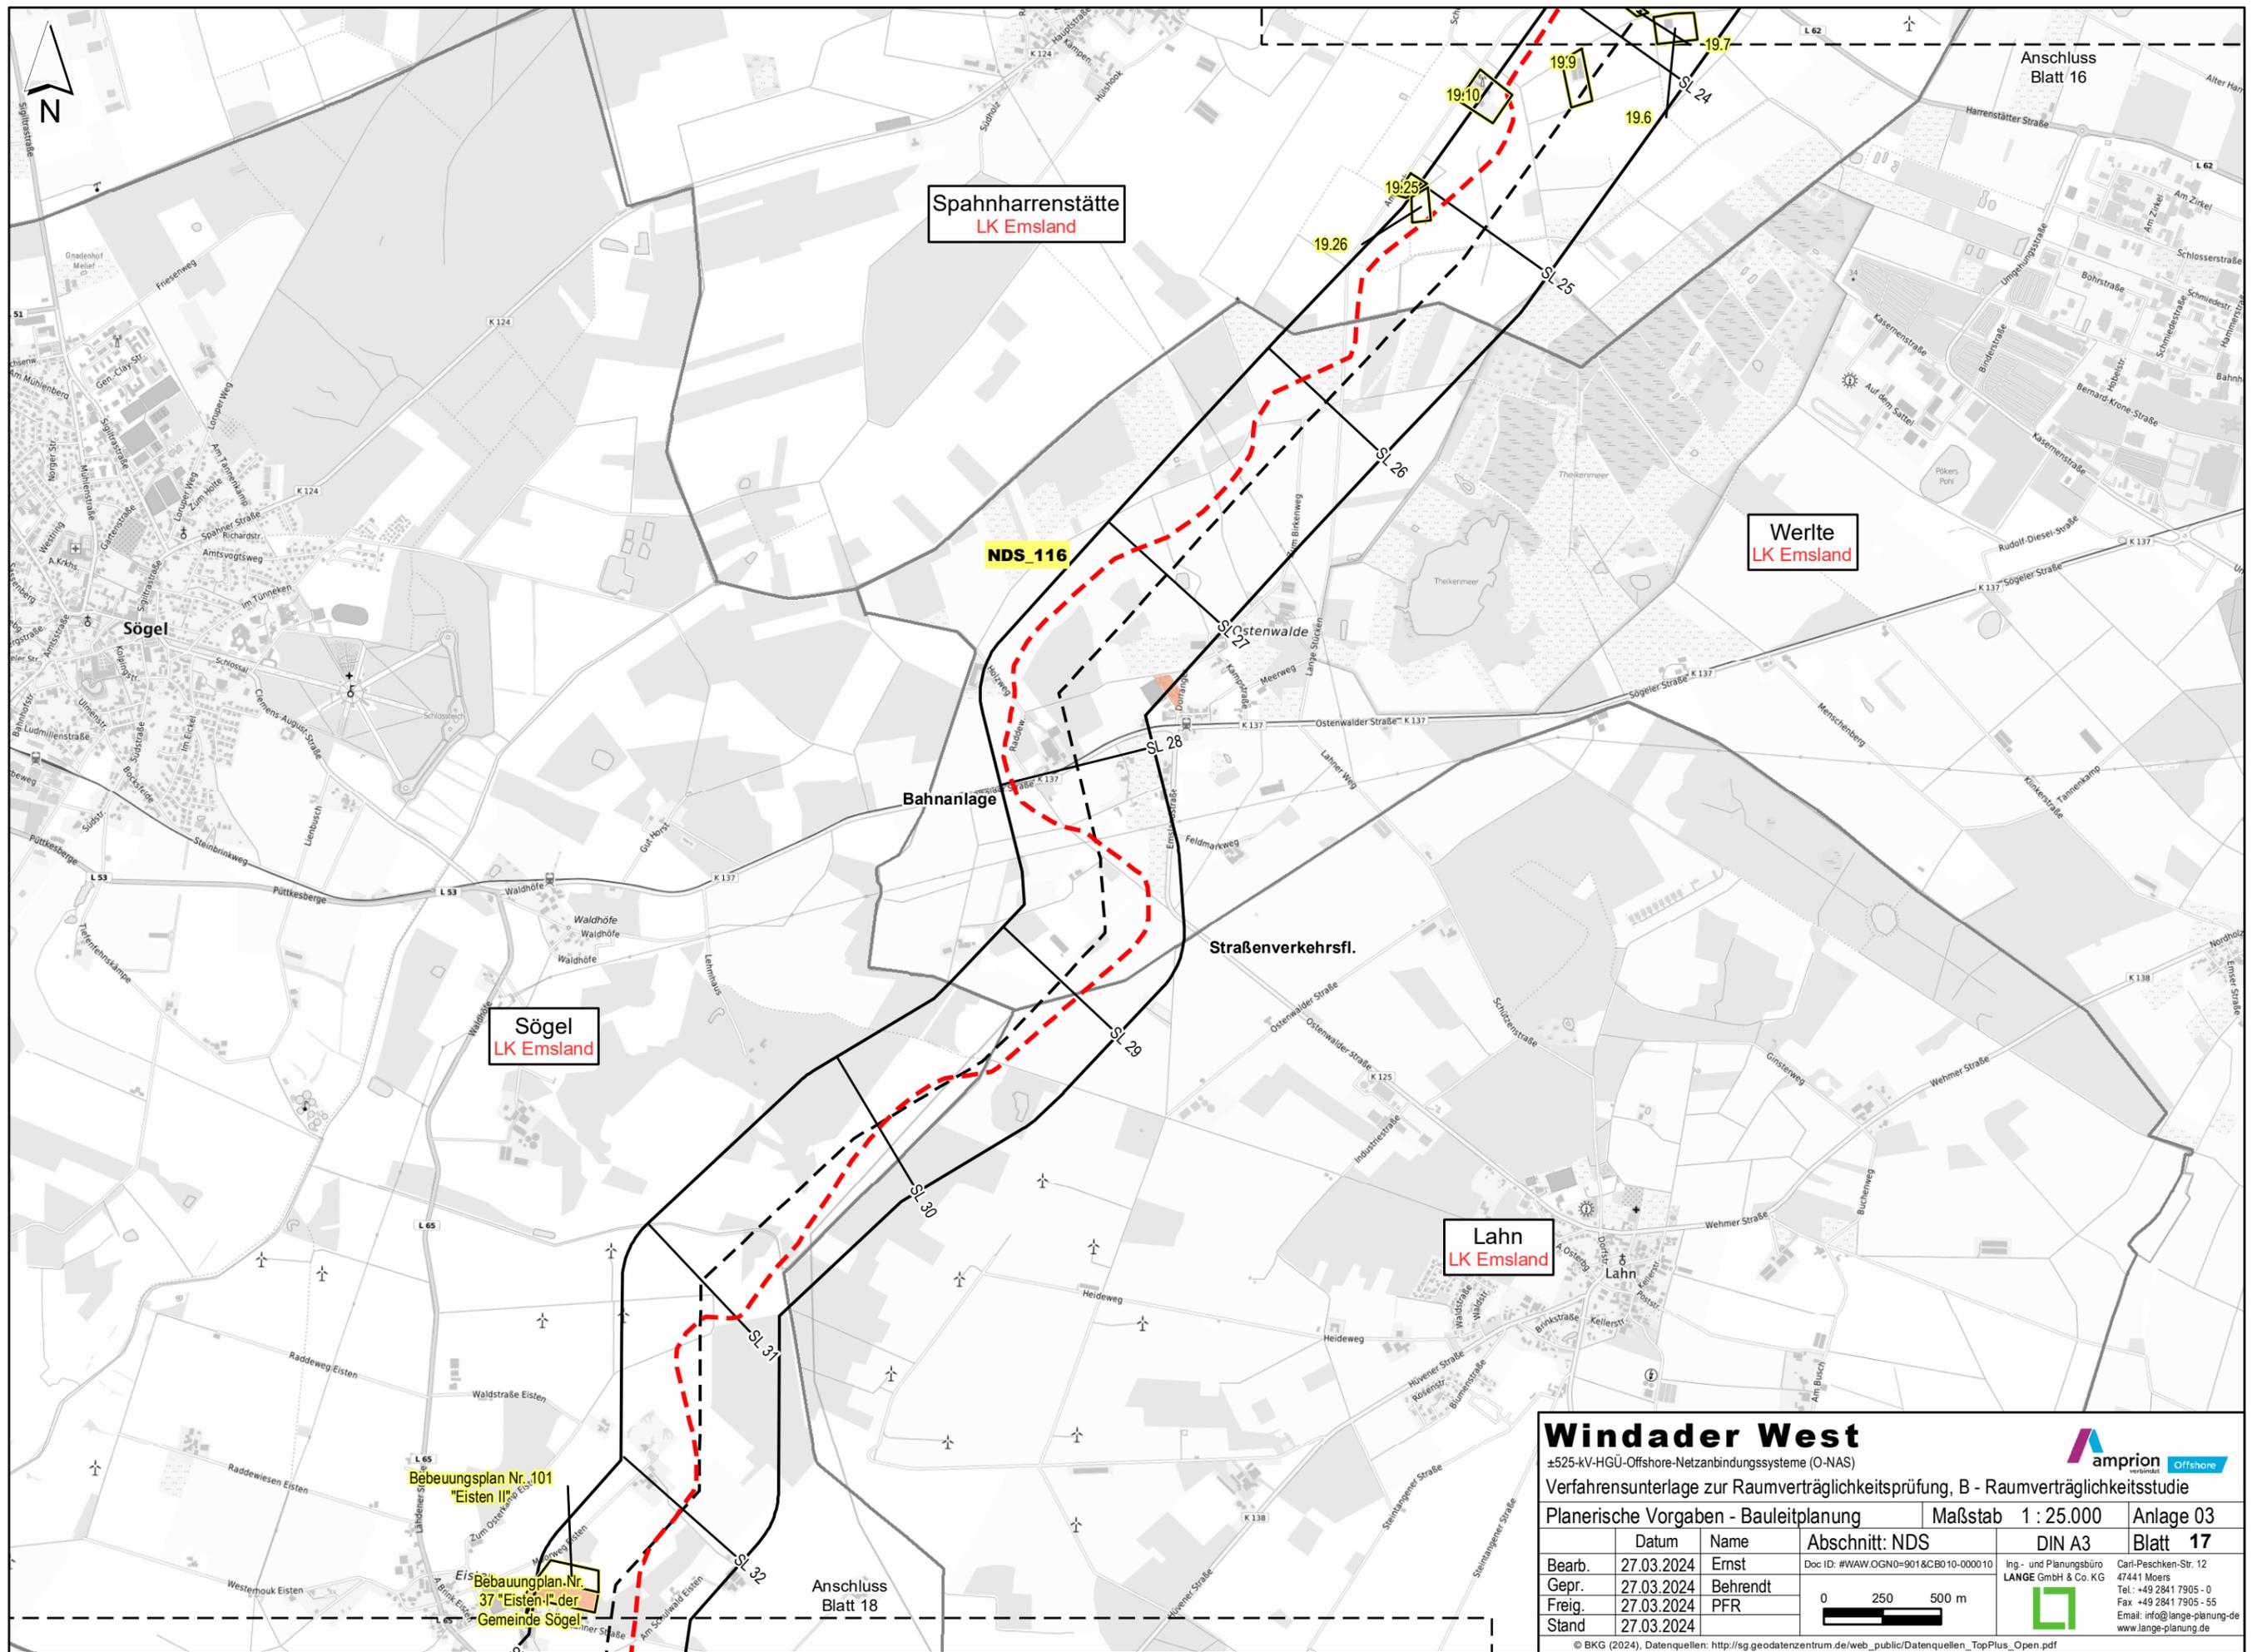

Spahnharrenstätte
LK Emsland

Werite
LK Emsland

Sögel
LK Emsland

Lahn
LK Emsland

Bebauungsplan Nr. 101
"Eisten II"

Bebauungsplan-Nr.
37 "Eisten I" der
Gemeinde Sögel

NDS_116


Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanschlussssysteme (O-NAS)


Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie



Planerische Vorgaben - Bauleitplanung		Maßstab 1 : 25.000	Anlage 03
	Datum	Name	Abschnitt: NDS
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Ing.- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG
Freig.	27.03.2024	PFR	Carl-Peschken-Str. 12 47411 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Stand	27.03.2024		




© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

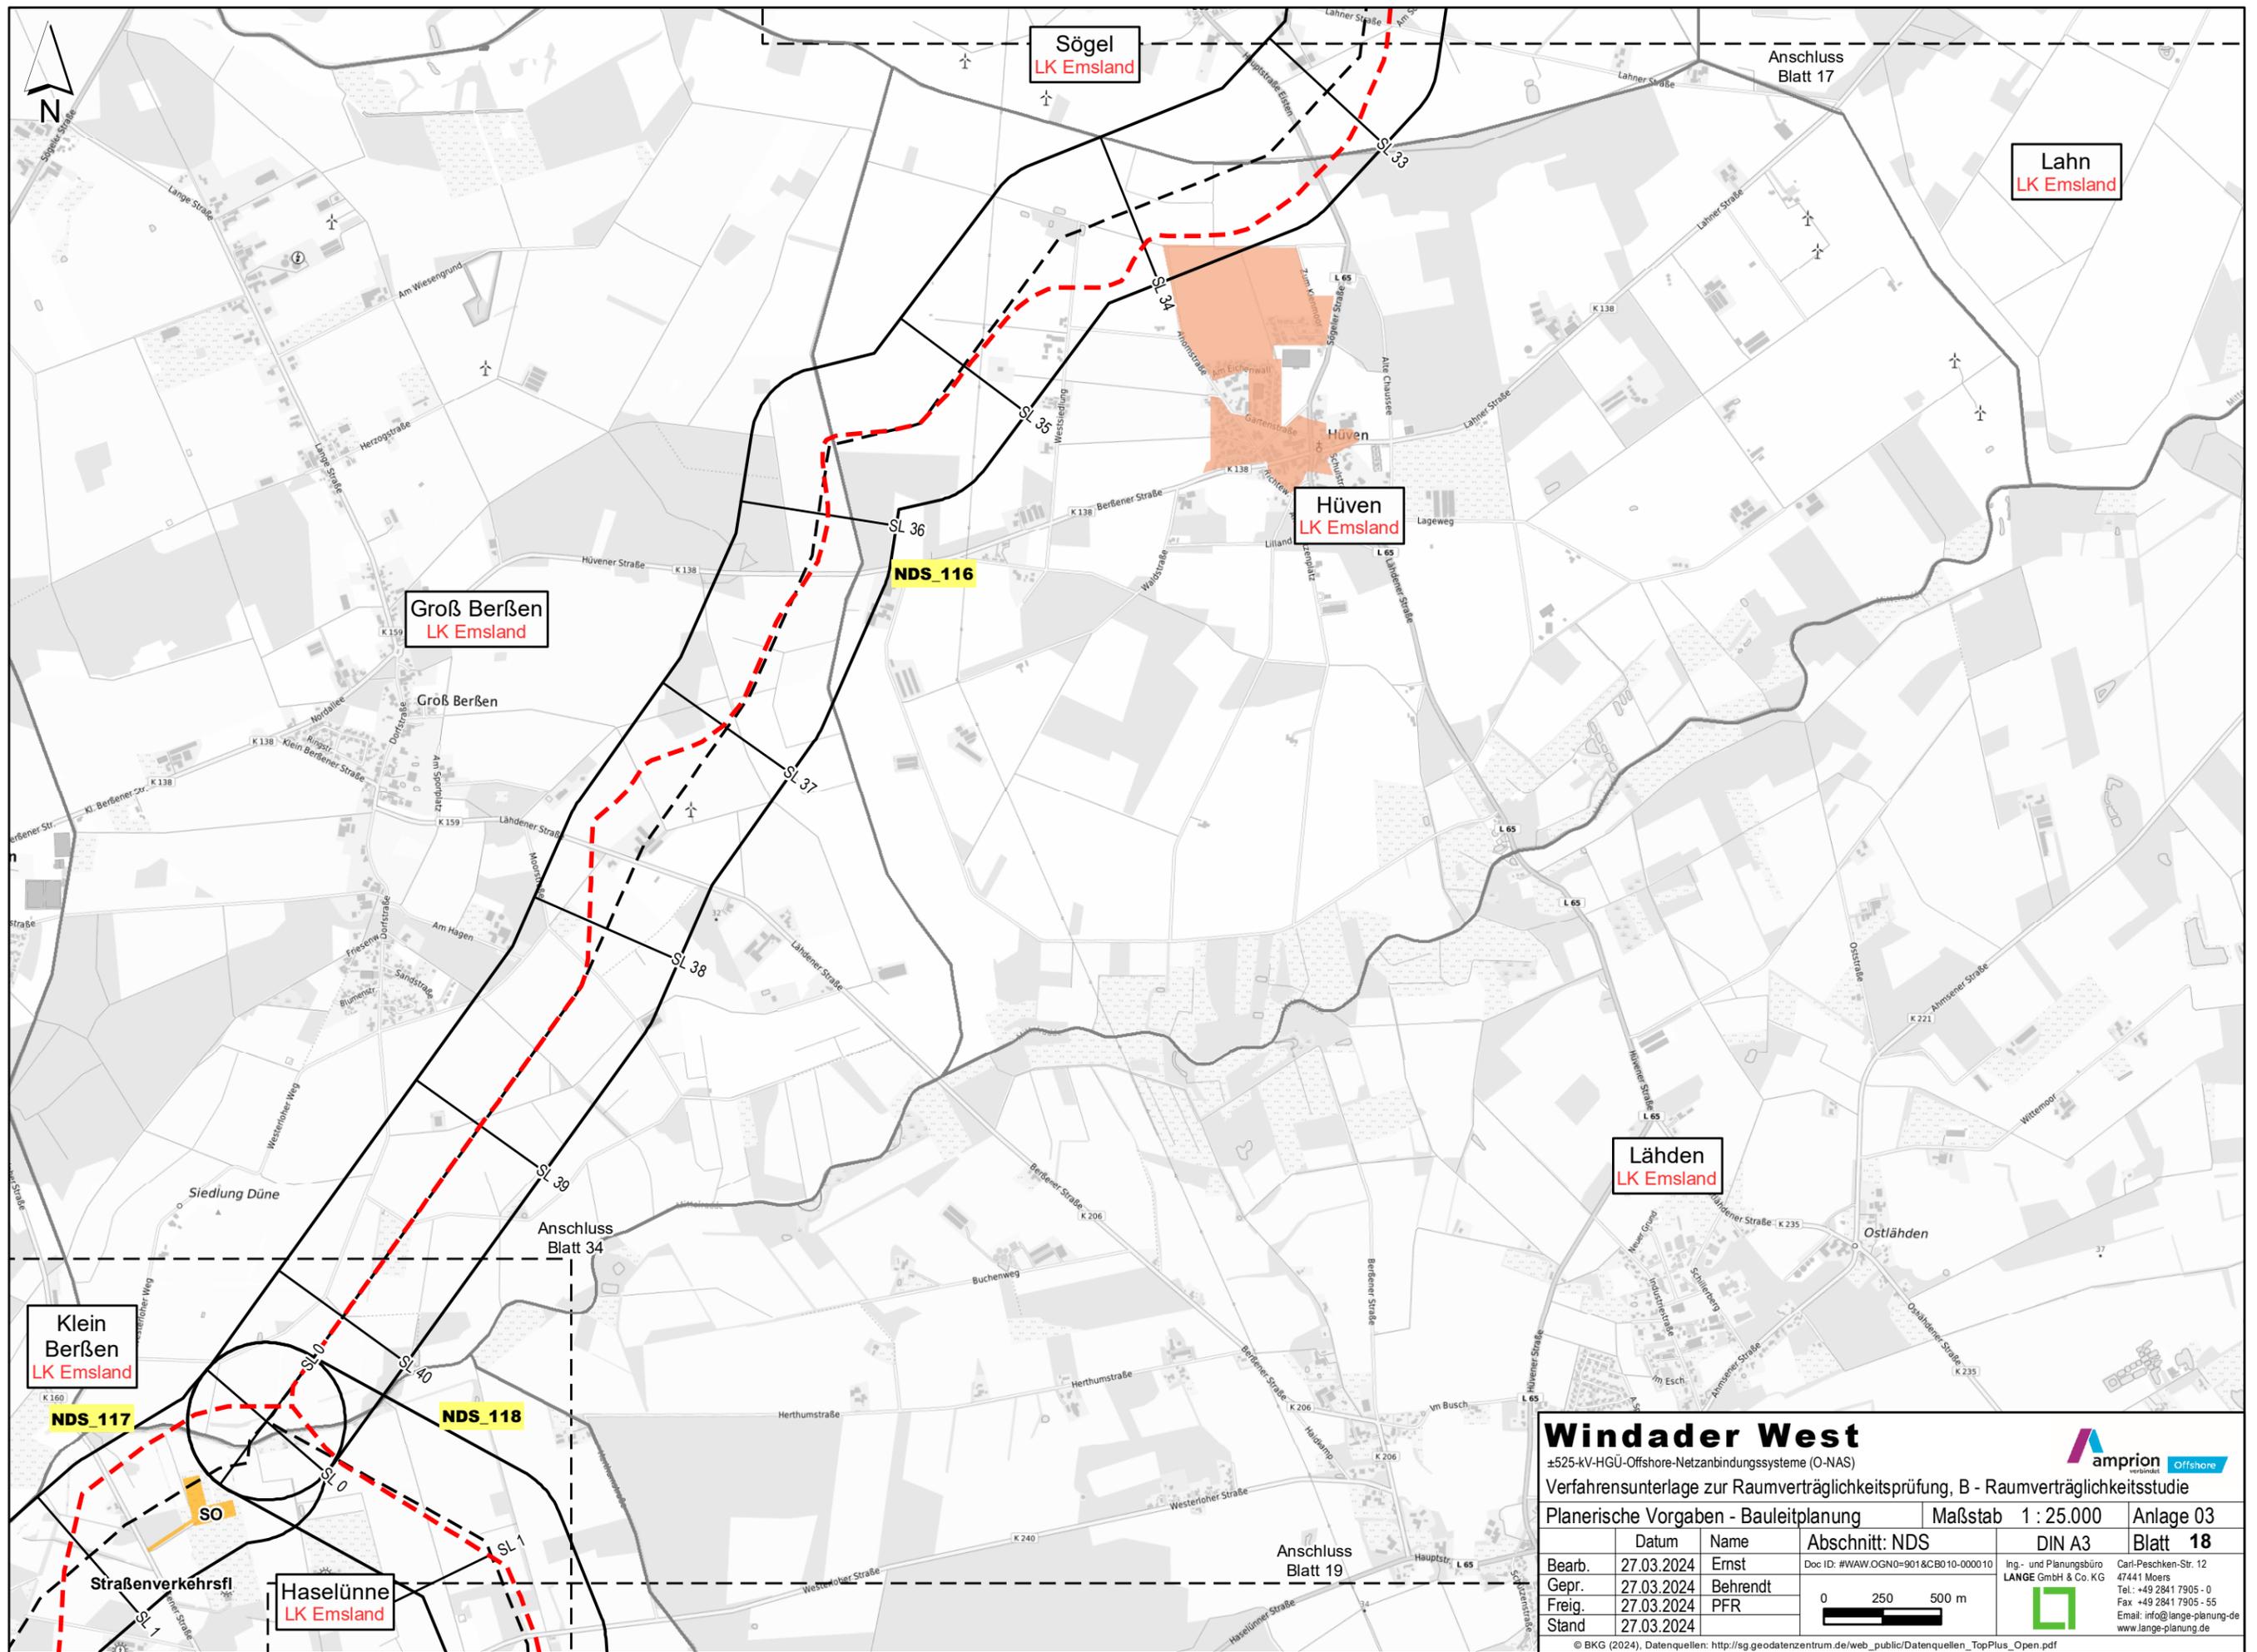


Windader West
 ±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 18
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010	 Ing.- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de	Blatt 18
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

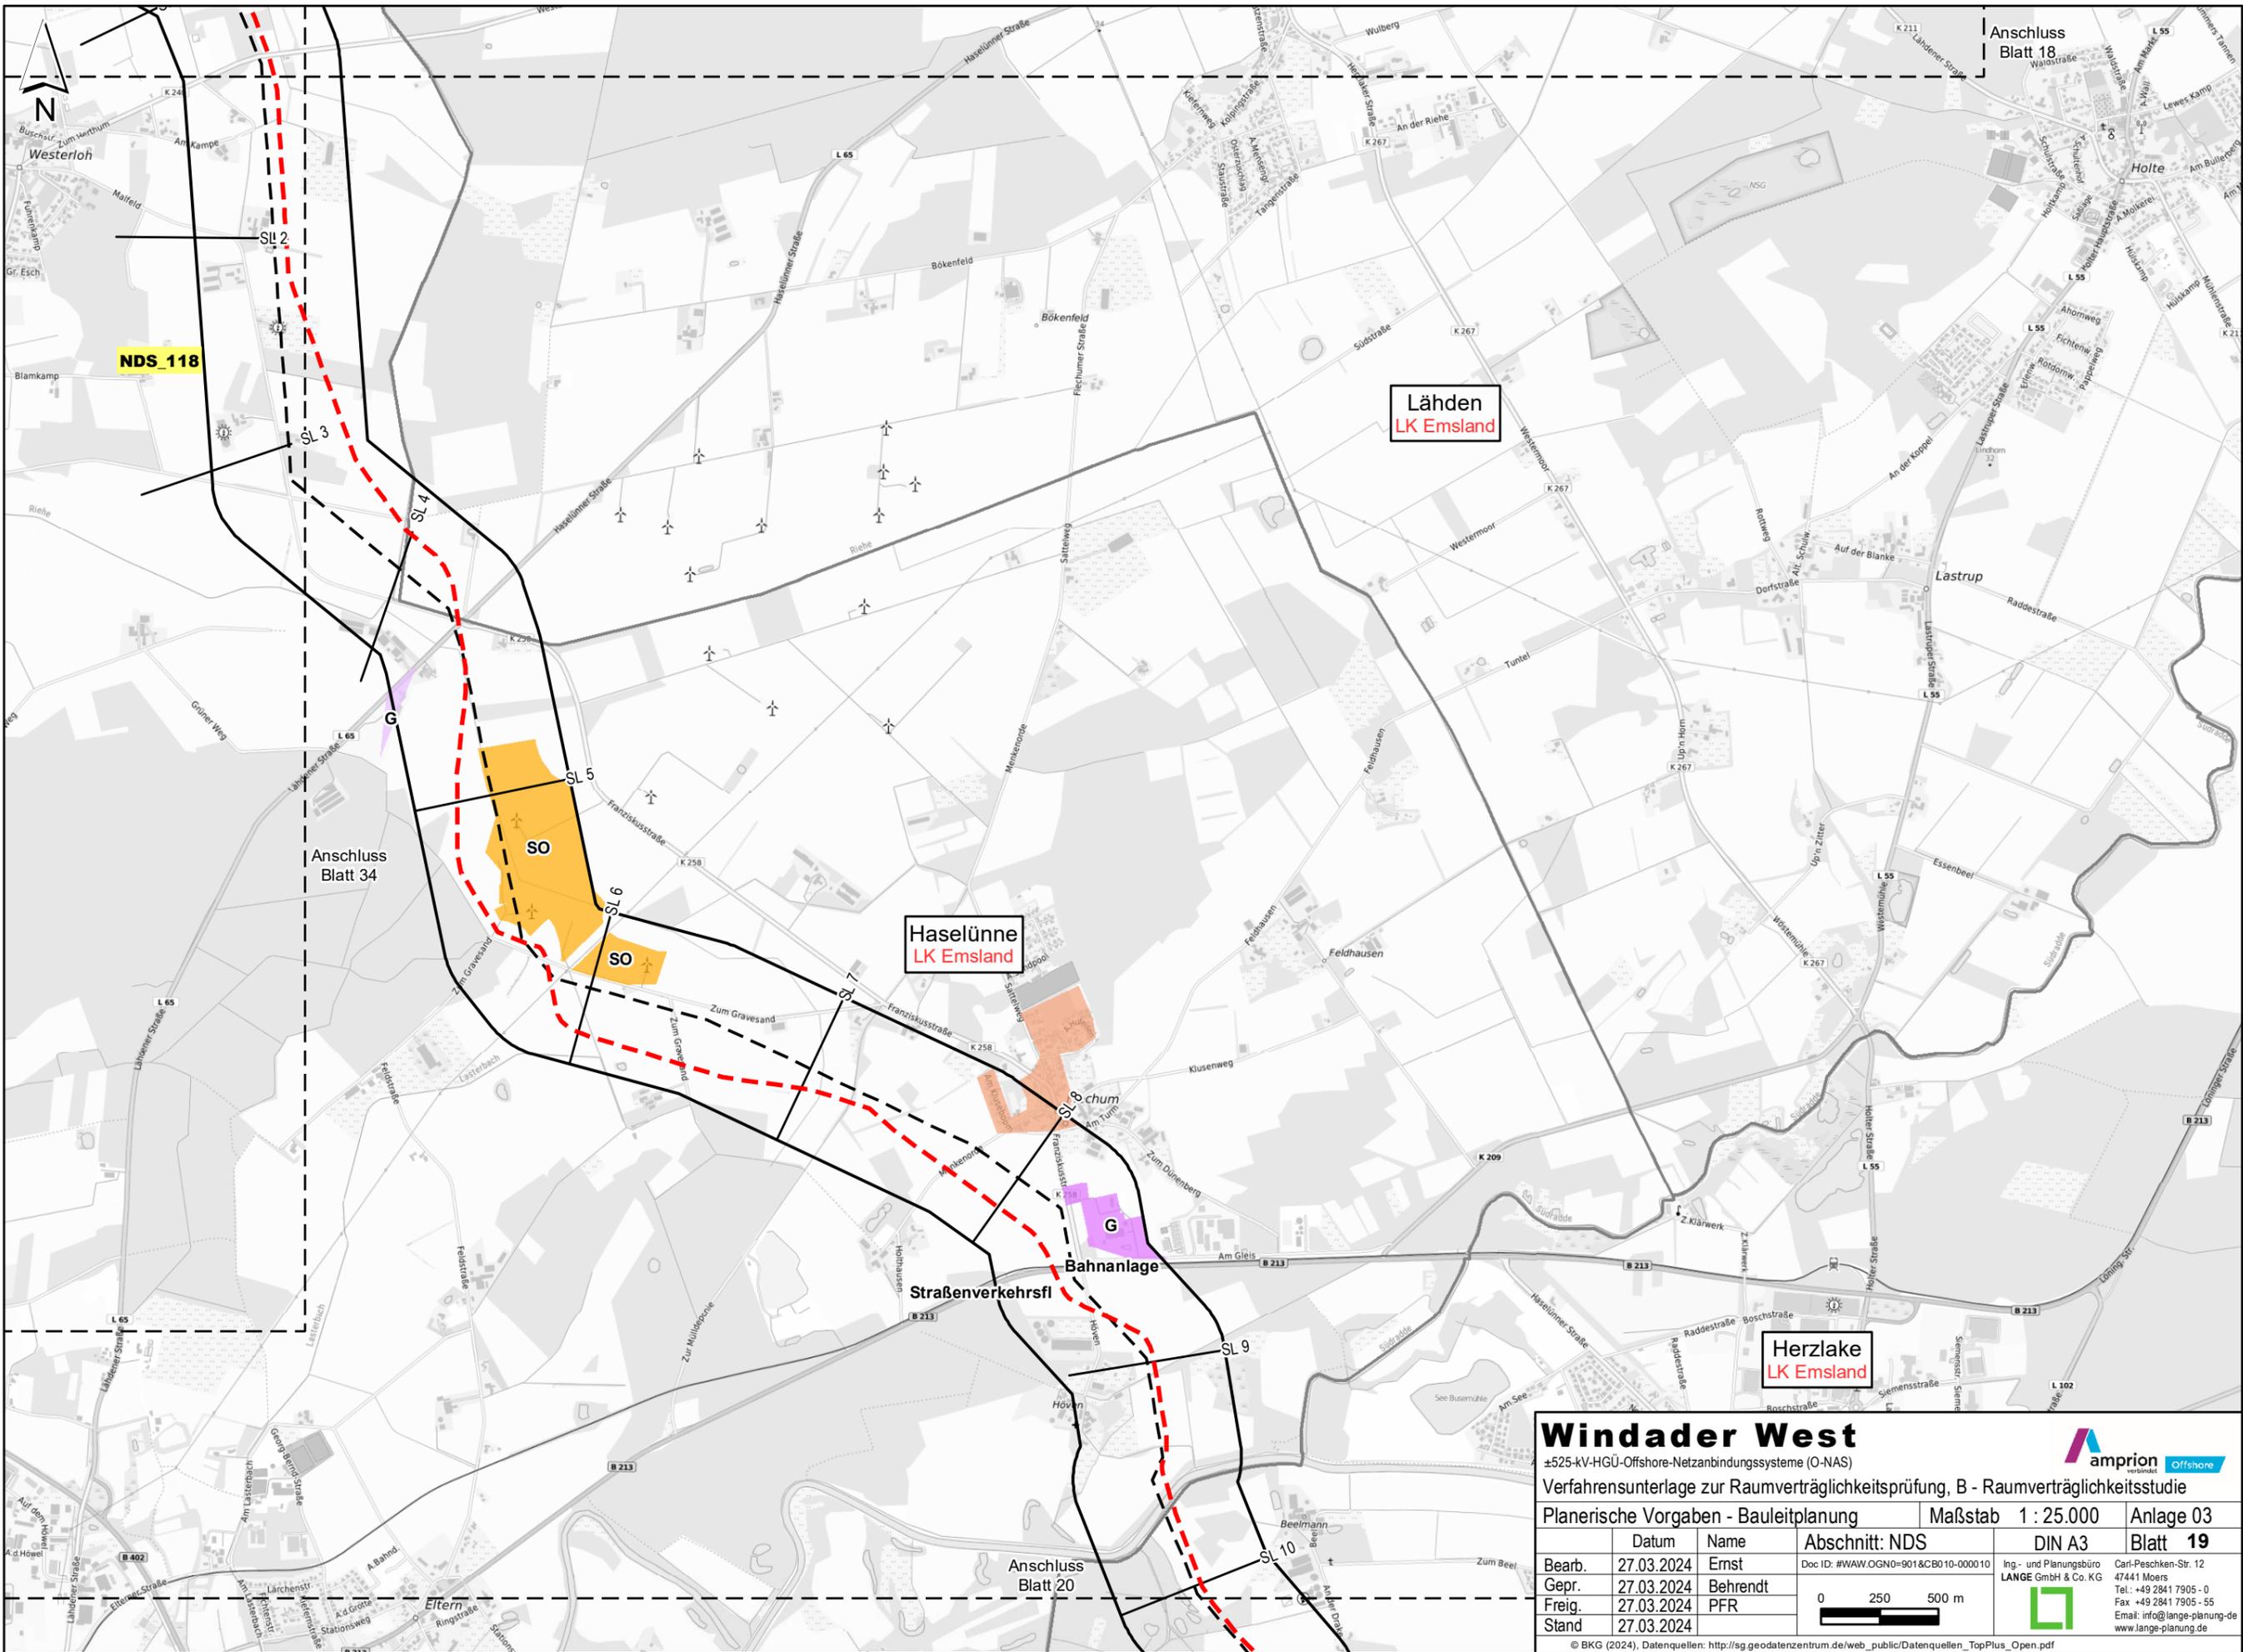

Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie


Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 19
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010	Ing- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

0 250 500 m

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf



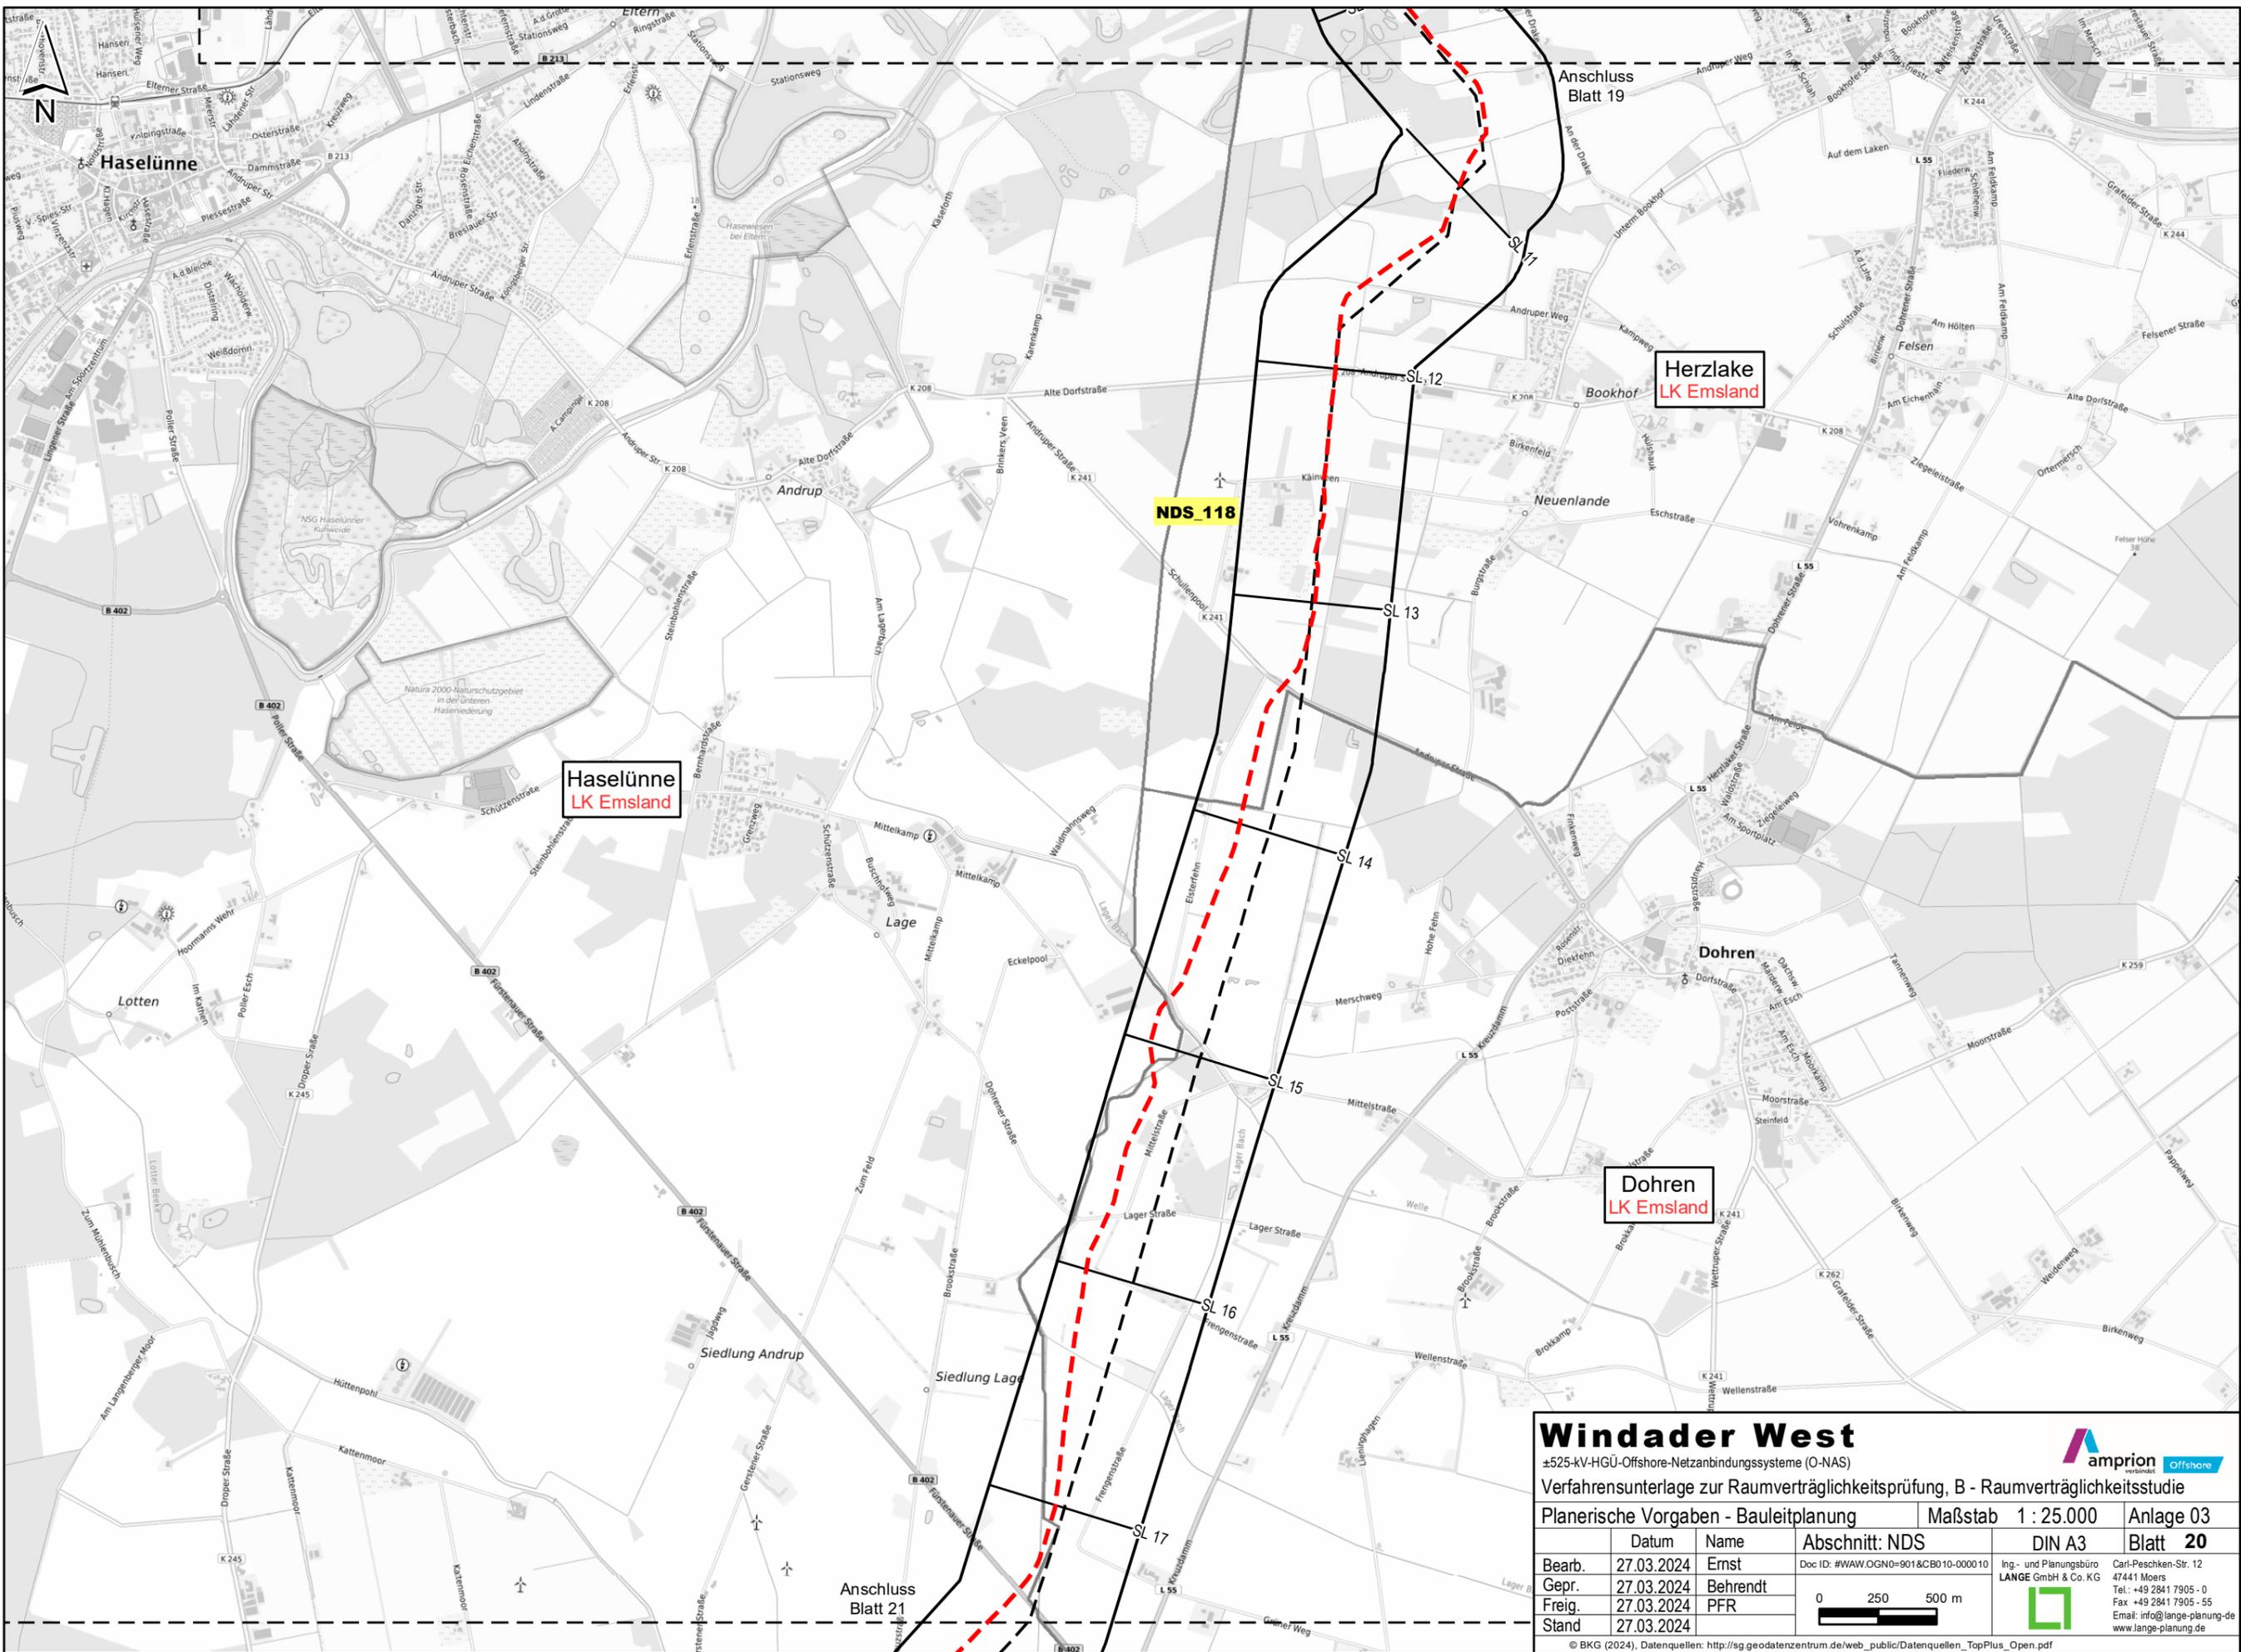

Herzlake
LK Emsland

Haselünne
LK Emsland

Dohren
LK Emsland


Windader West

±525-kV-HV-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

Bearb.	27.03.2024	Ernst	Abchnitt: NDS	DIN A3	Blatt 20
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010	Ing.- und Planungsbüro	Carl-Peschken-Str. 12
Freig.	27.03.2024	PFR		LANGE GmbH & Co. KG Ing.- und Planungsbüro Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de	
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

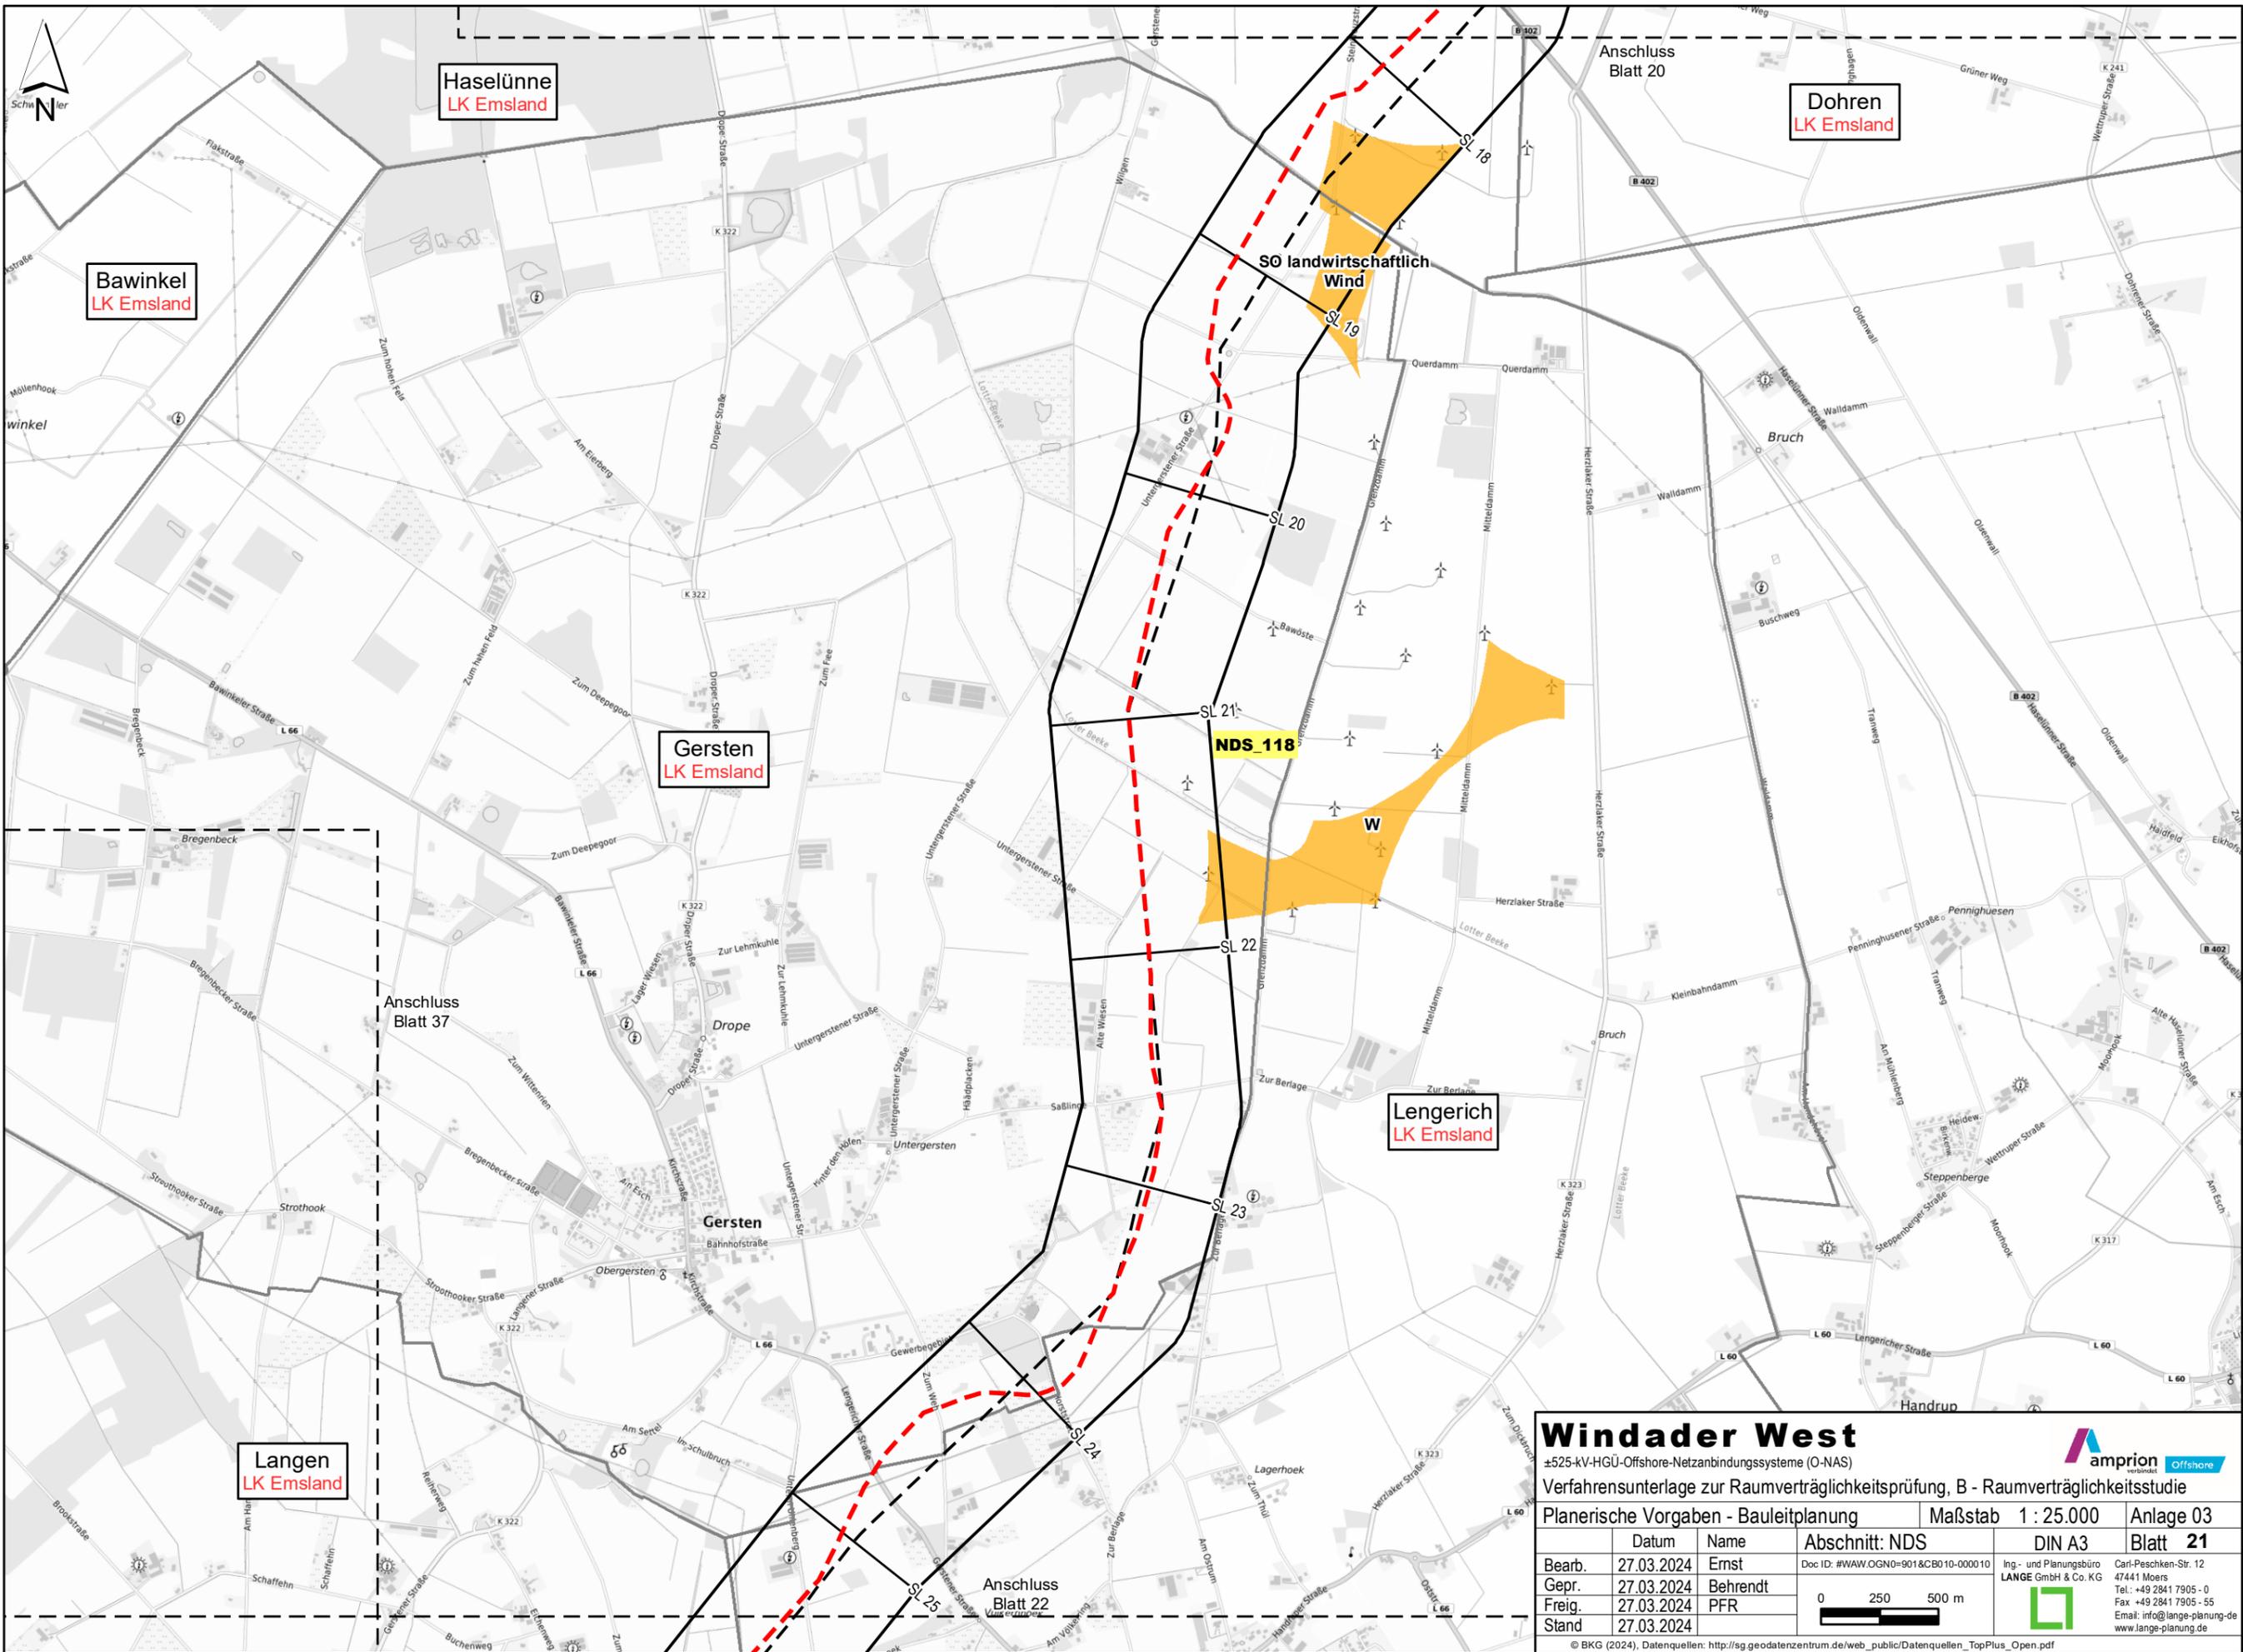

Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung

Maßstab 1 : 25.000

Anlage 03


Abschnitt: NDS

DIN A3

Blatt 21

Bearb.	Datum	Name	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010	Ing- und Planungsbüro	Carl-Peschken-Str. 12
Gepr.	27.03.2024	Behrendt		LANGE GmbH & Co. KG	47441 Moers
Freig.	27.03.2024	PFR			Tel.: +49 2841 7905 - 0
Stand	27.03.2024				Fax: +49 2841 7905 - 55
					Email: info@lange-planung.de
					www.lange-planung.de

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

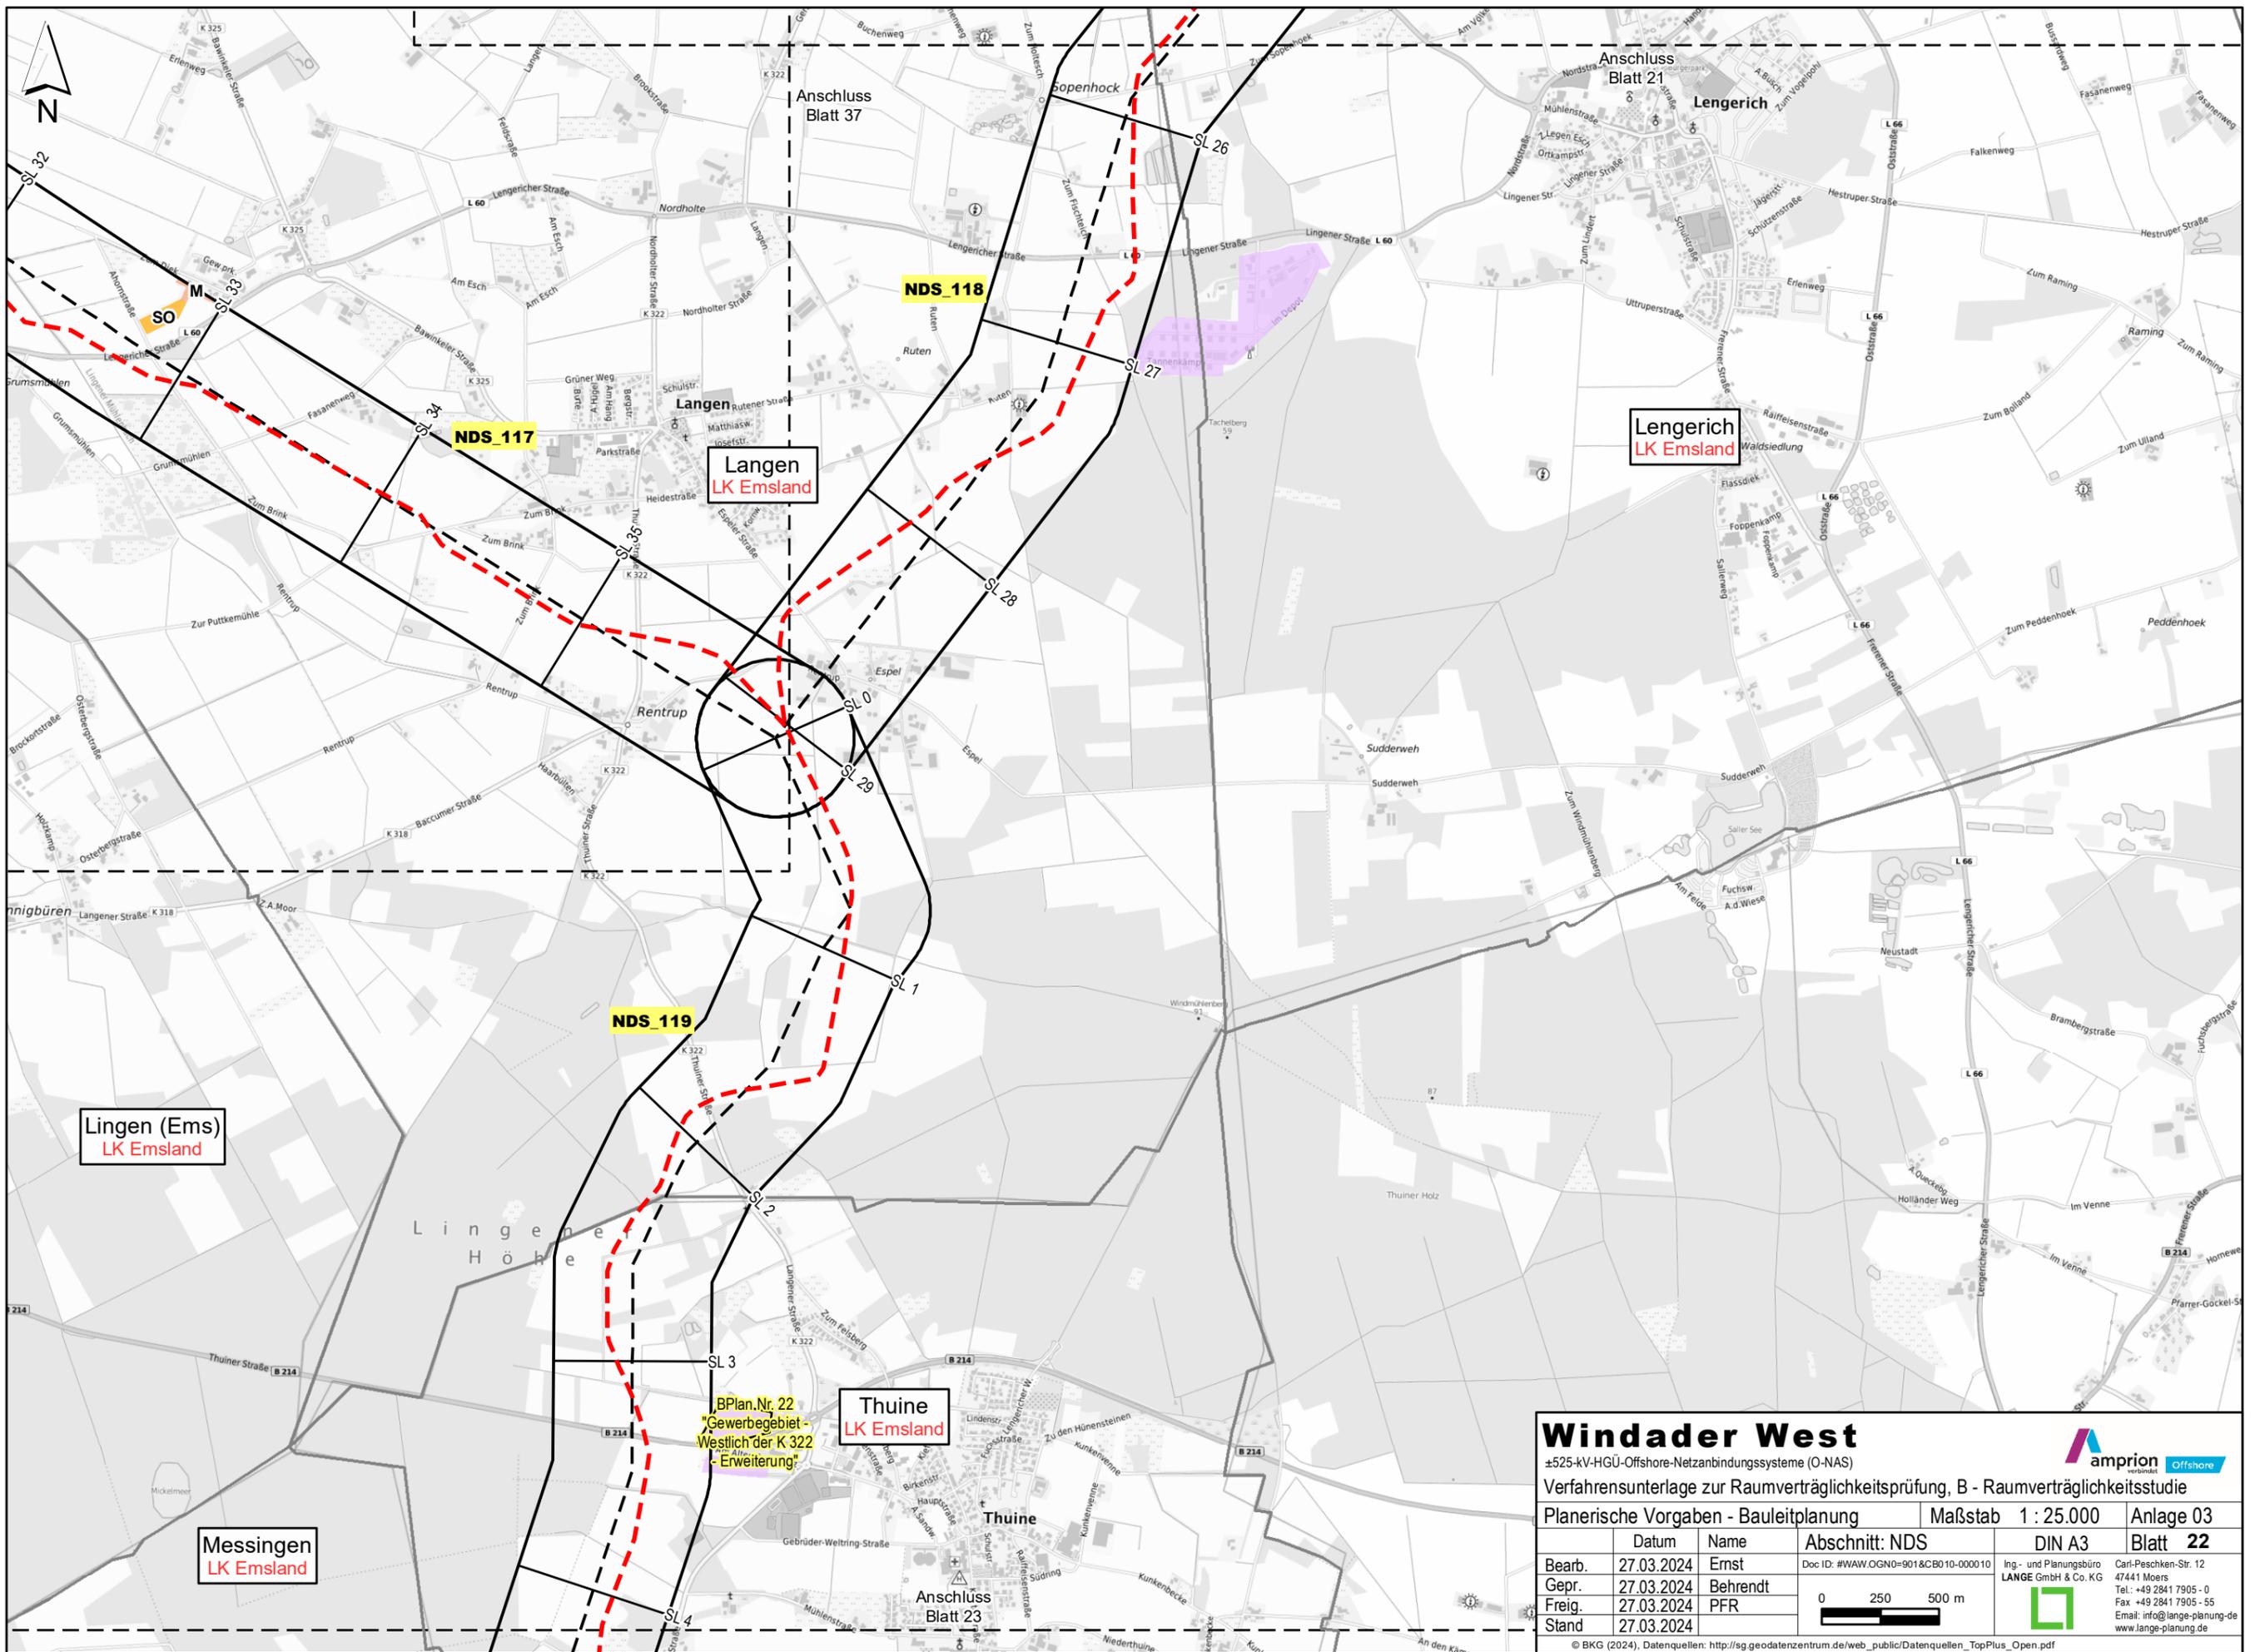


Windader West


±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie



Planerische Vorgaben - Bauleitplanung		Maßstab 1 : 25.000	Anlage 03
Bearb.	Datum	Name	Abschnitt: NDS
Gepr.	27.03.2024	Ernst	DIN A3
Freig.	27.03.2024	Behrendt	Blatt 22
Stand	27.03.2024	PFR	



© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

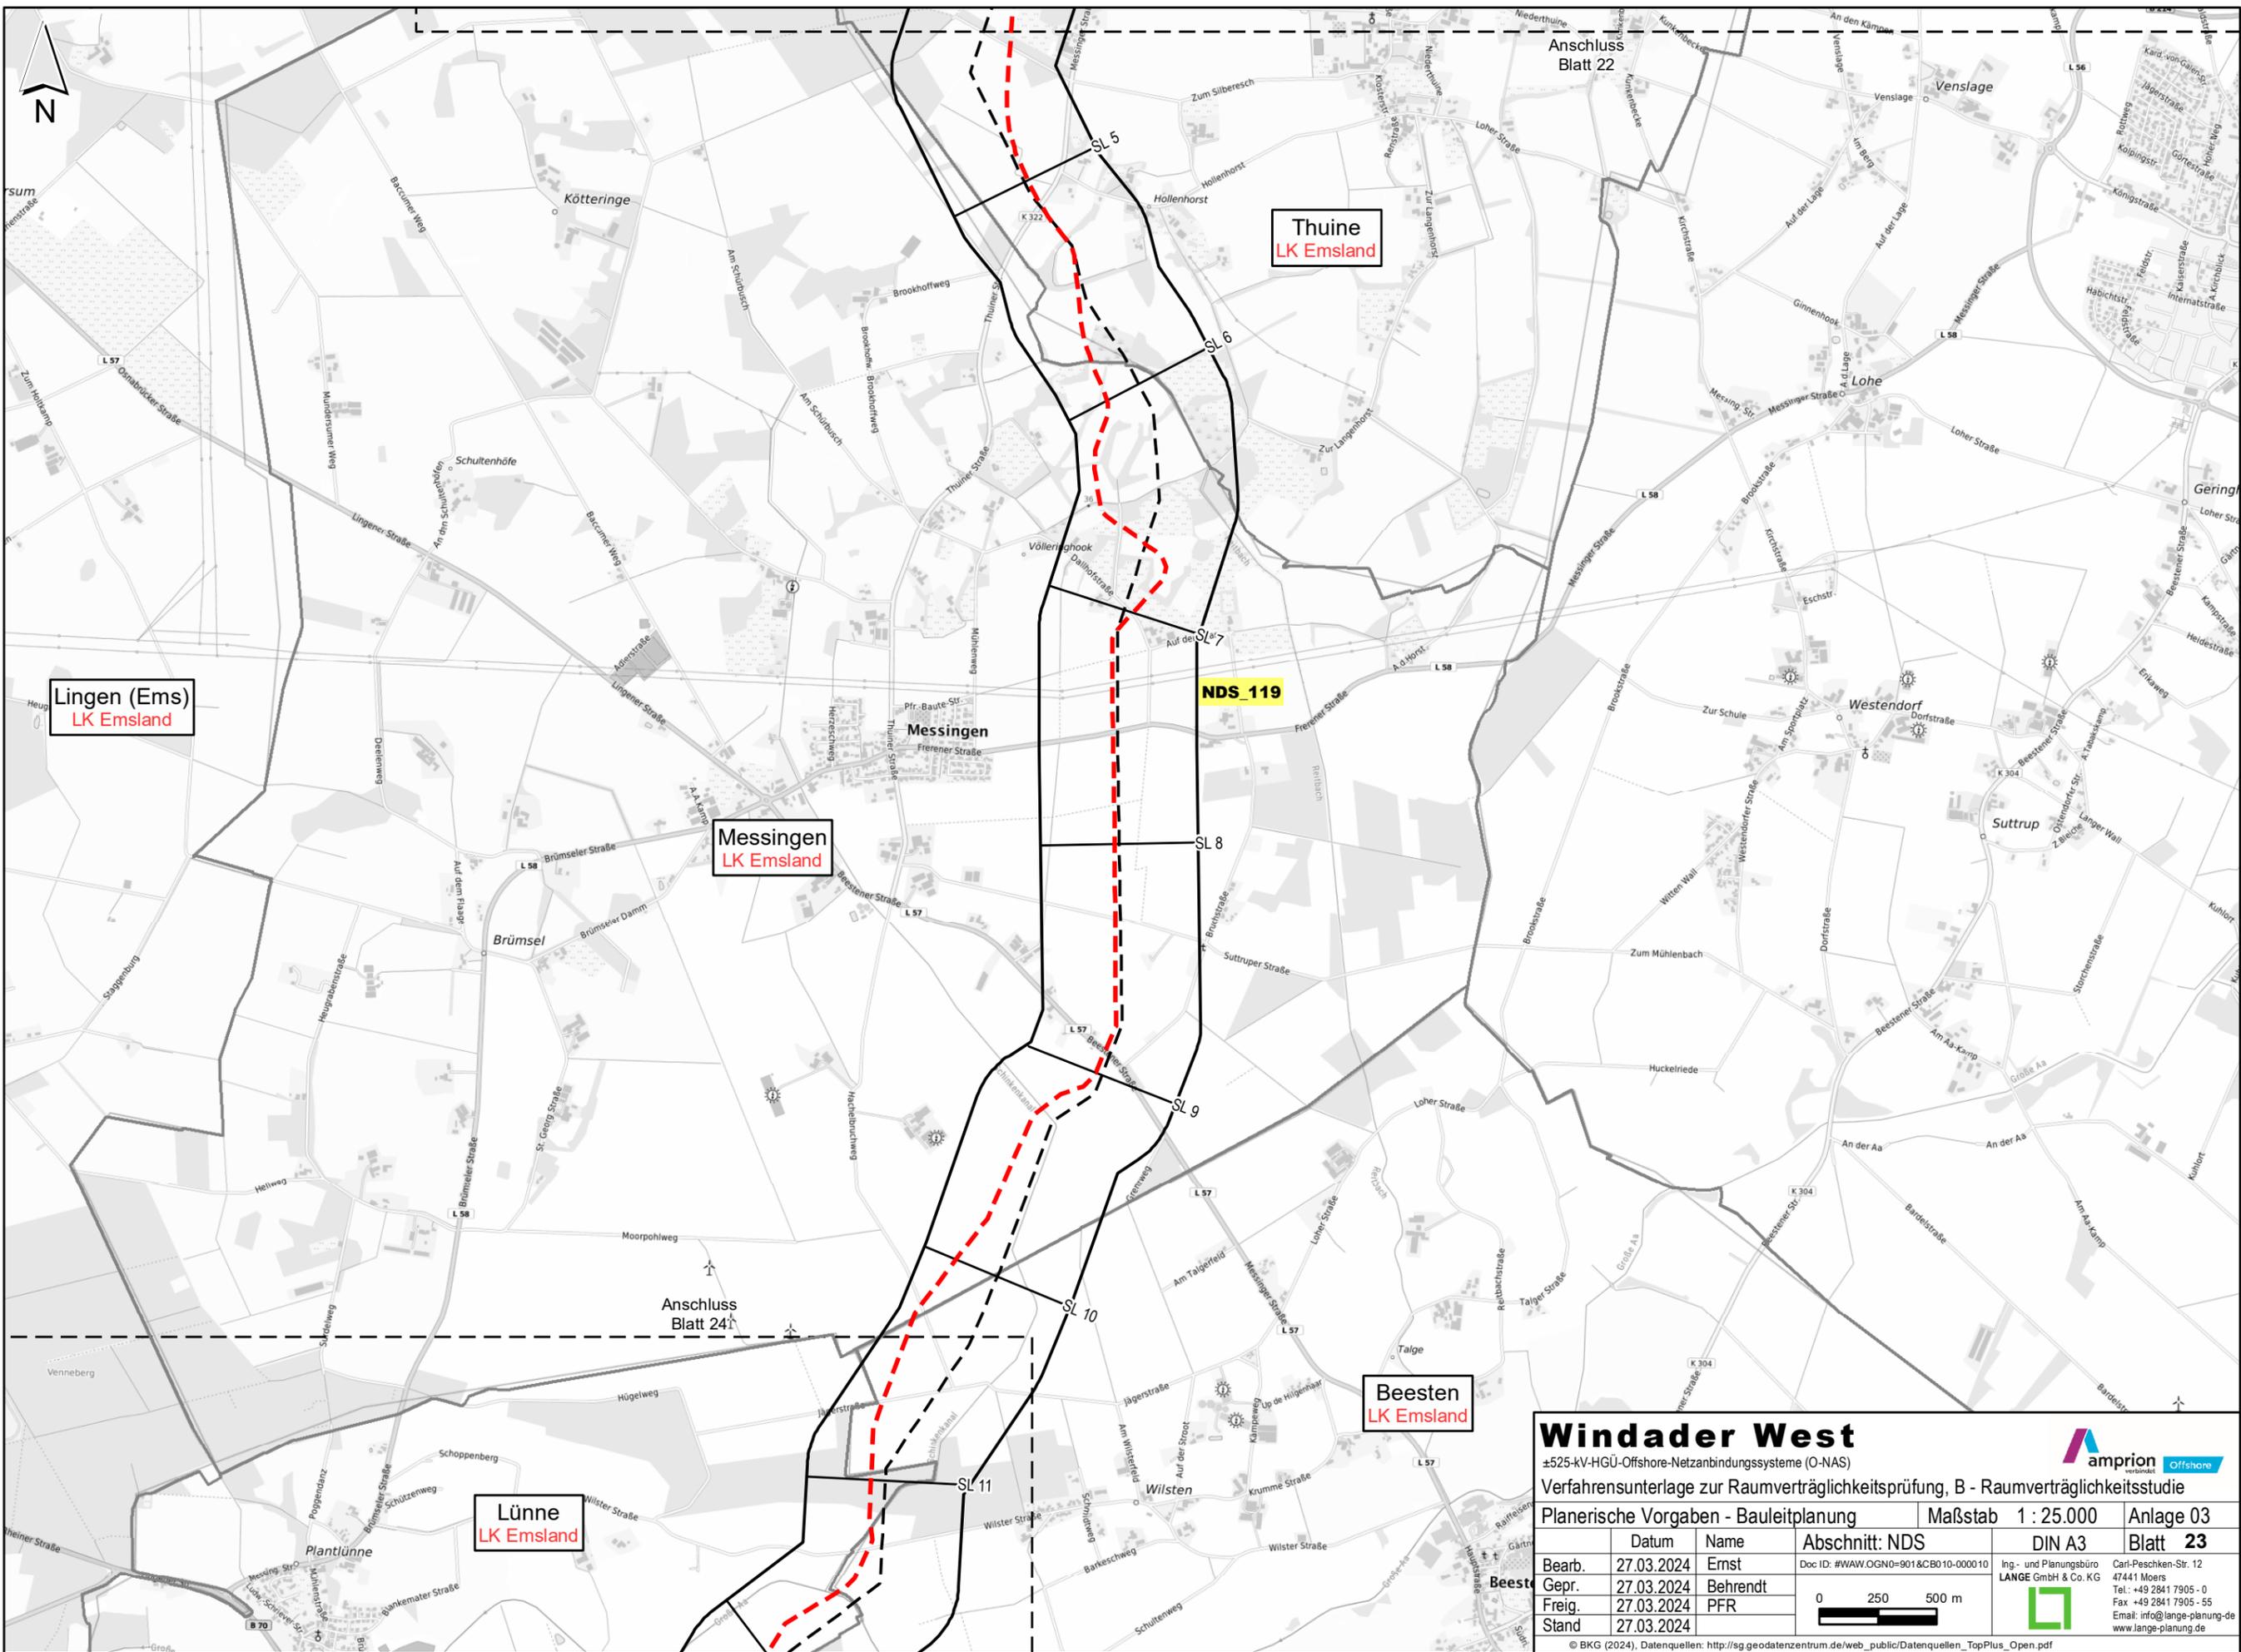


Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie



Planerische Vorgaben - Bauleitplanung		Maßstab 1 : 25.000	Anlage 03
Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3
Bearb. 27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010	Blatt 23
Gepr. 27.03.2024	Behrendt		Ing- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Freig. 27.03.2024	PFR		
Stand 27.03.2024			

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

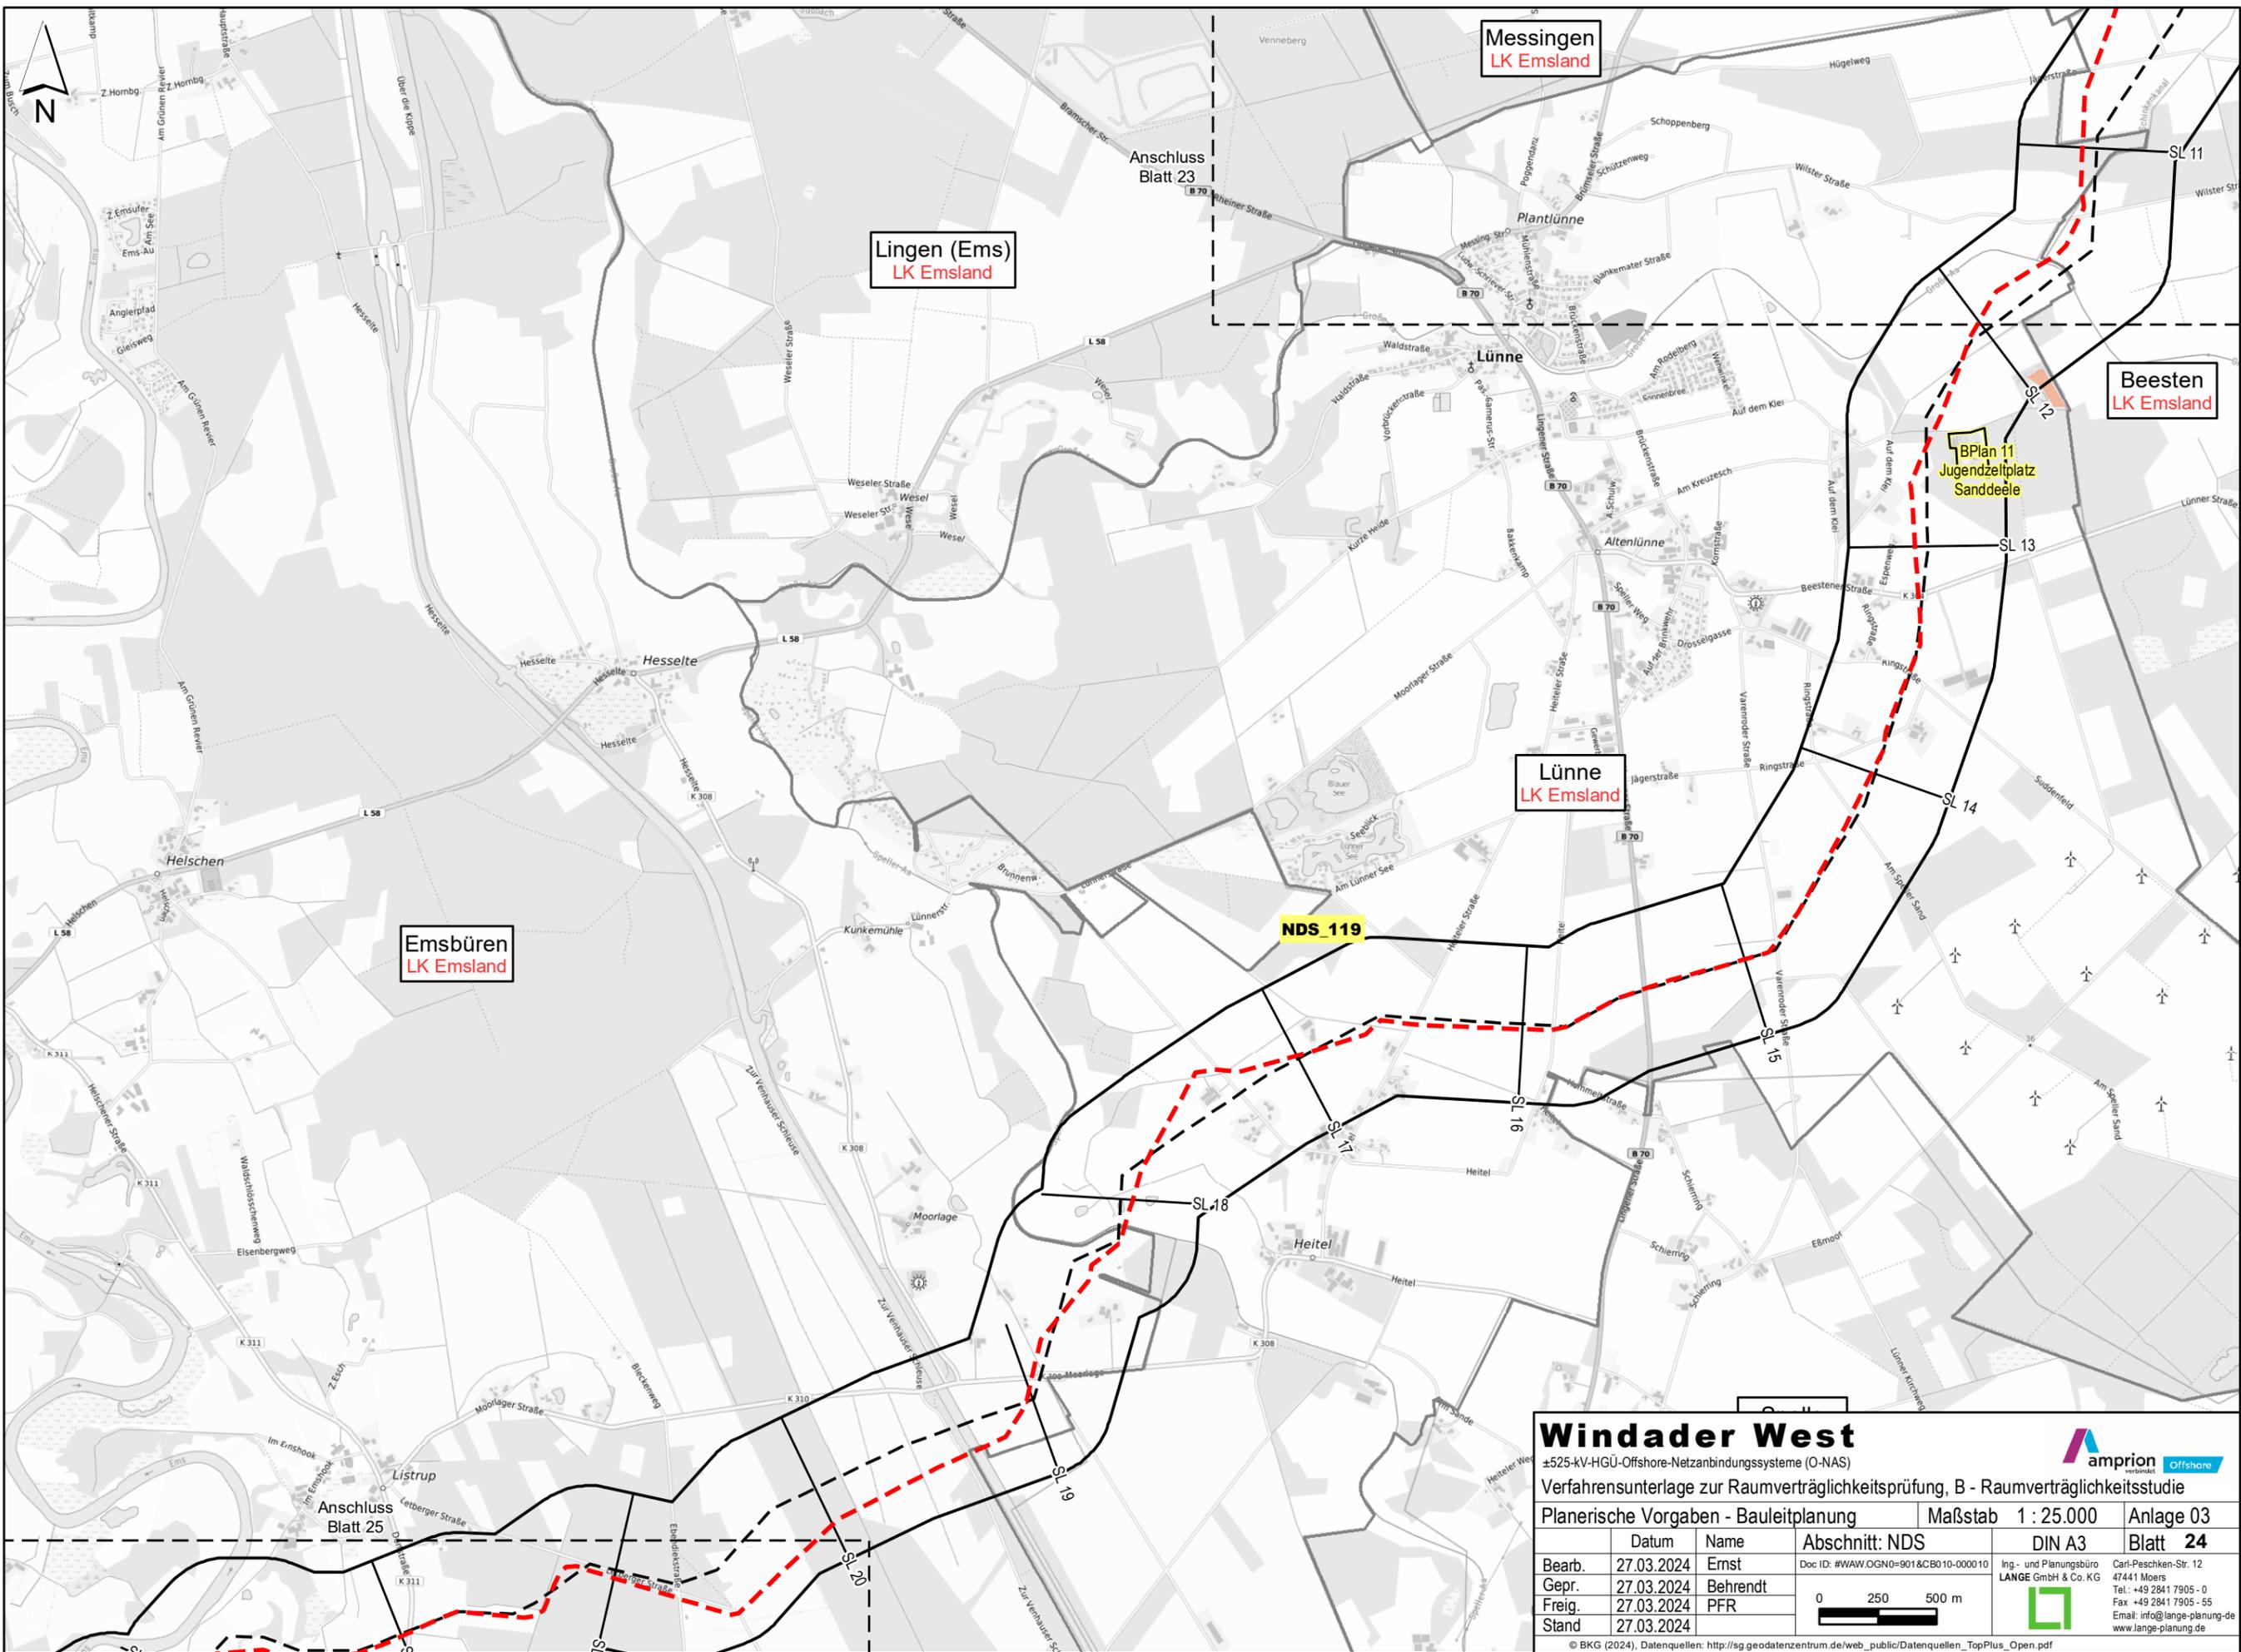


Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)

Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie


Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 24
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010	Ing- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				



© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf



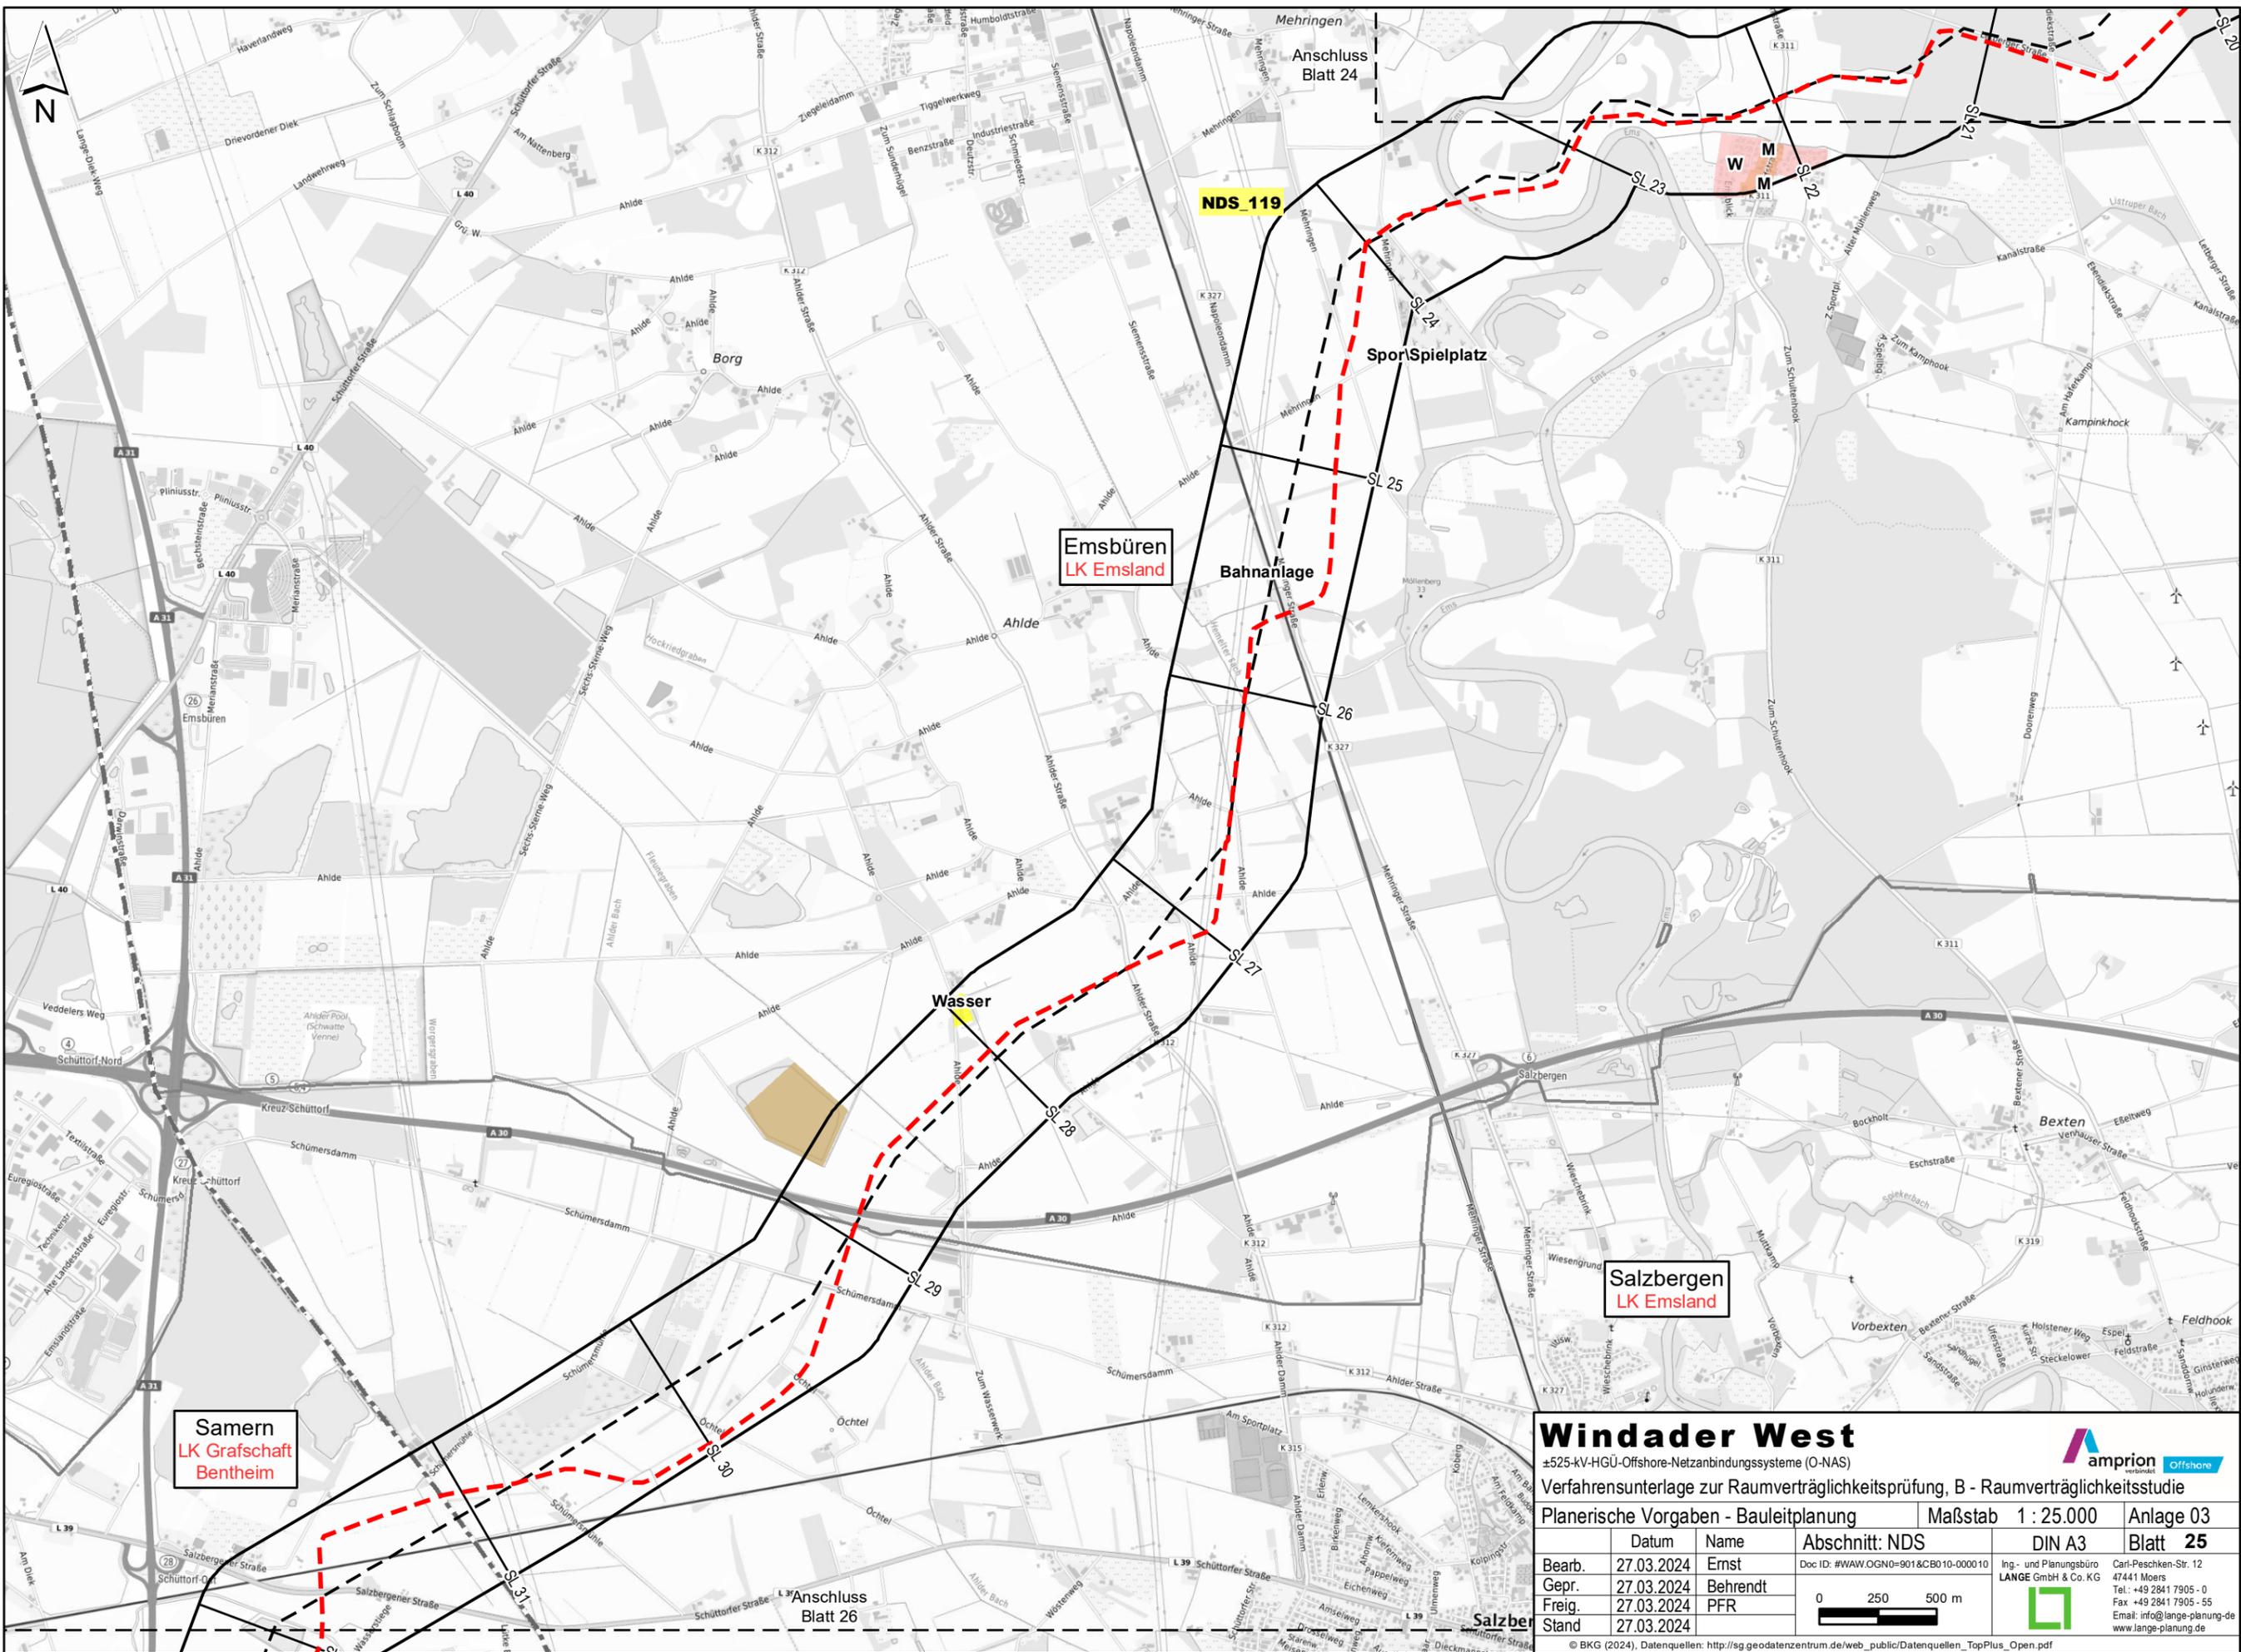


Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)

Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung		Maßstab 1 : 25.000	Anlage 03
	Datum	Name	Abchnitt: NDS
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.0GN0=901&CB010-000010
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Ing- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG
Freig.	27.03.2024	PFR	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Stand	27.03.2024		

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

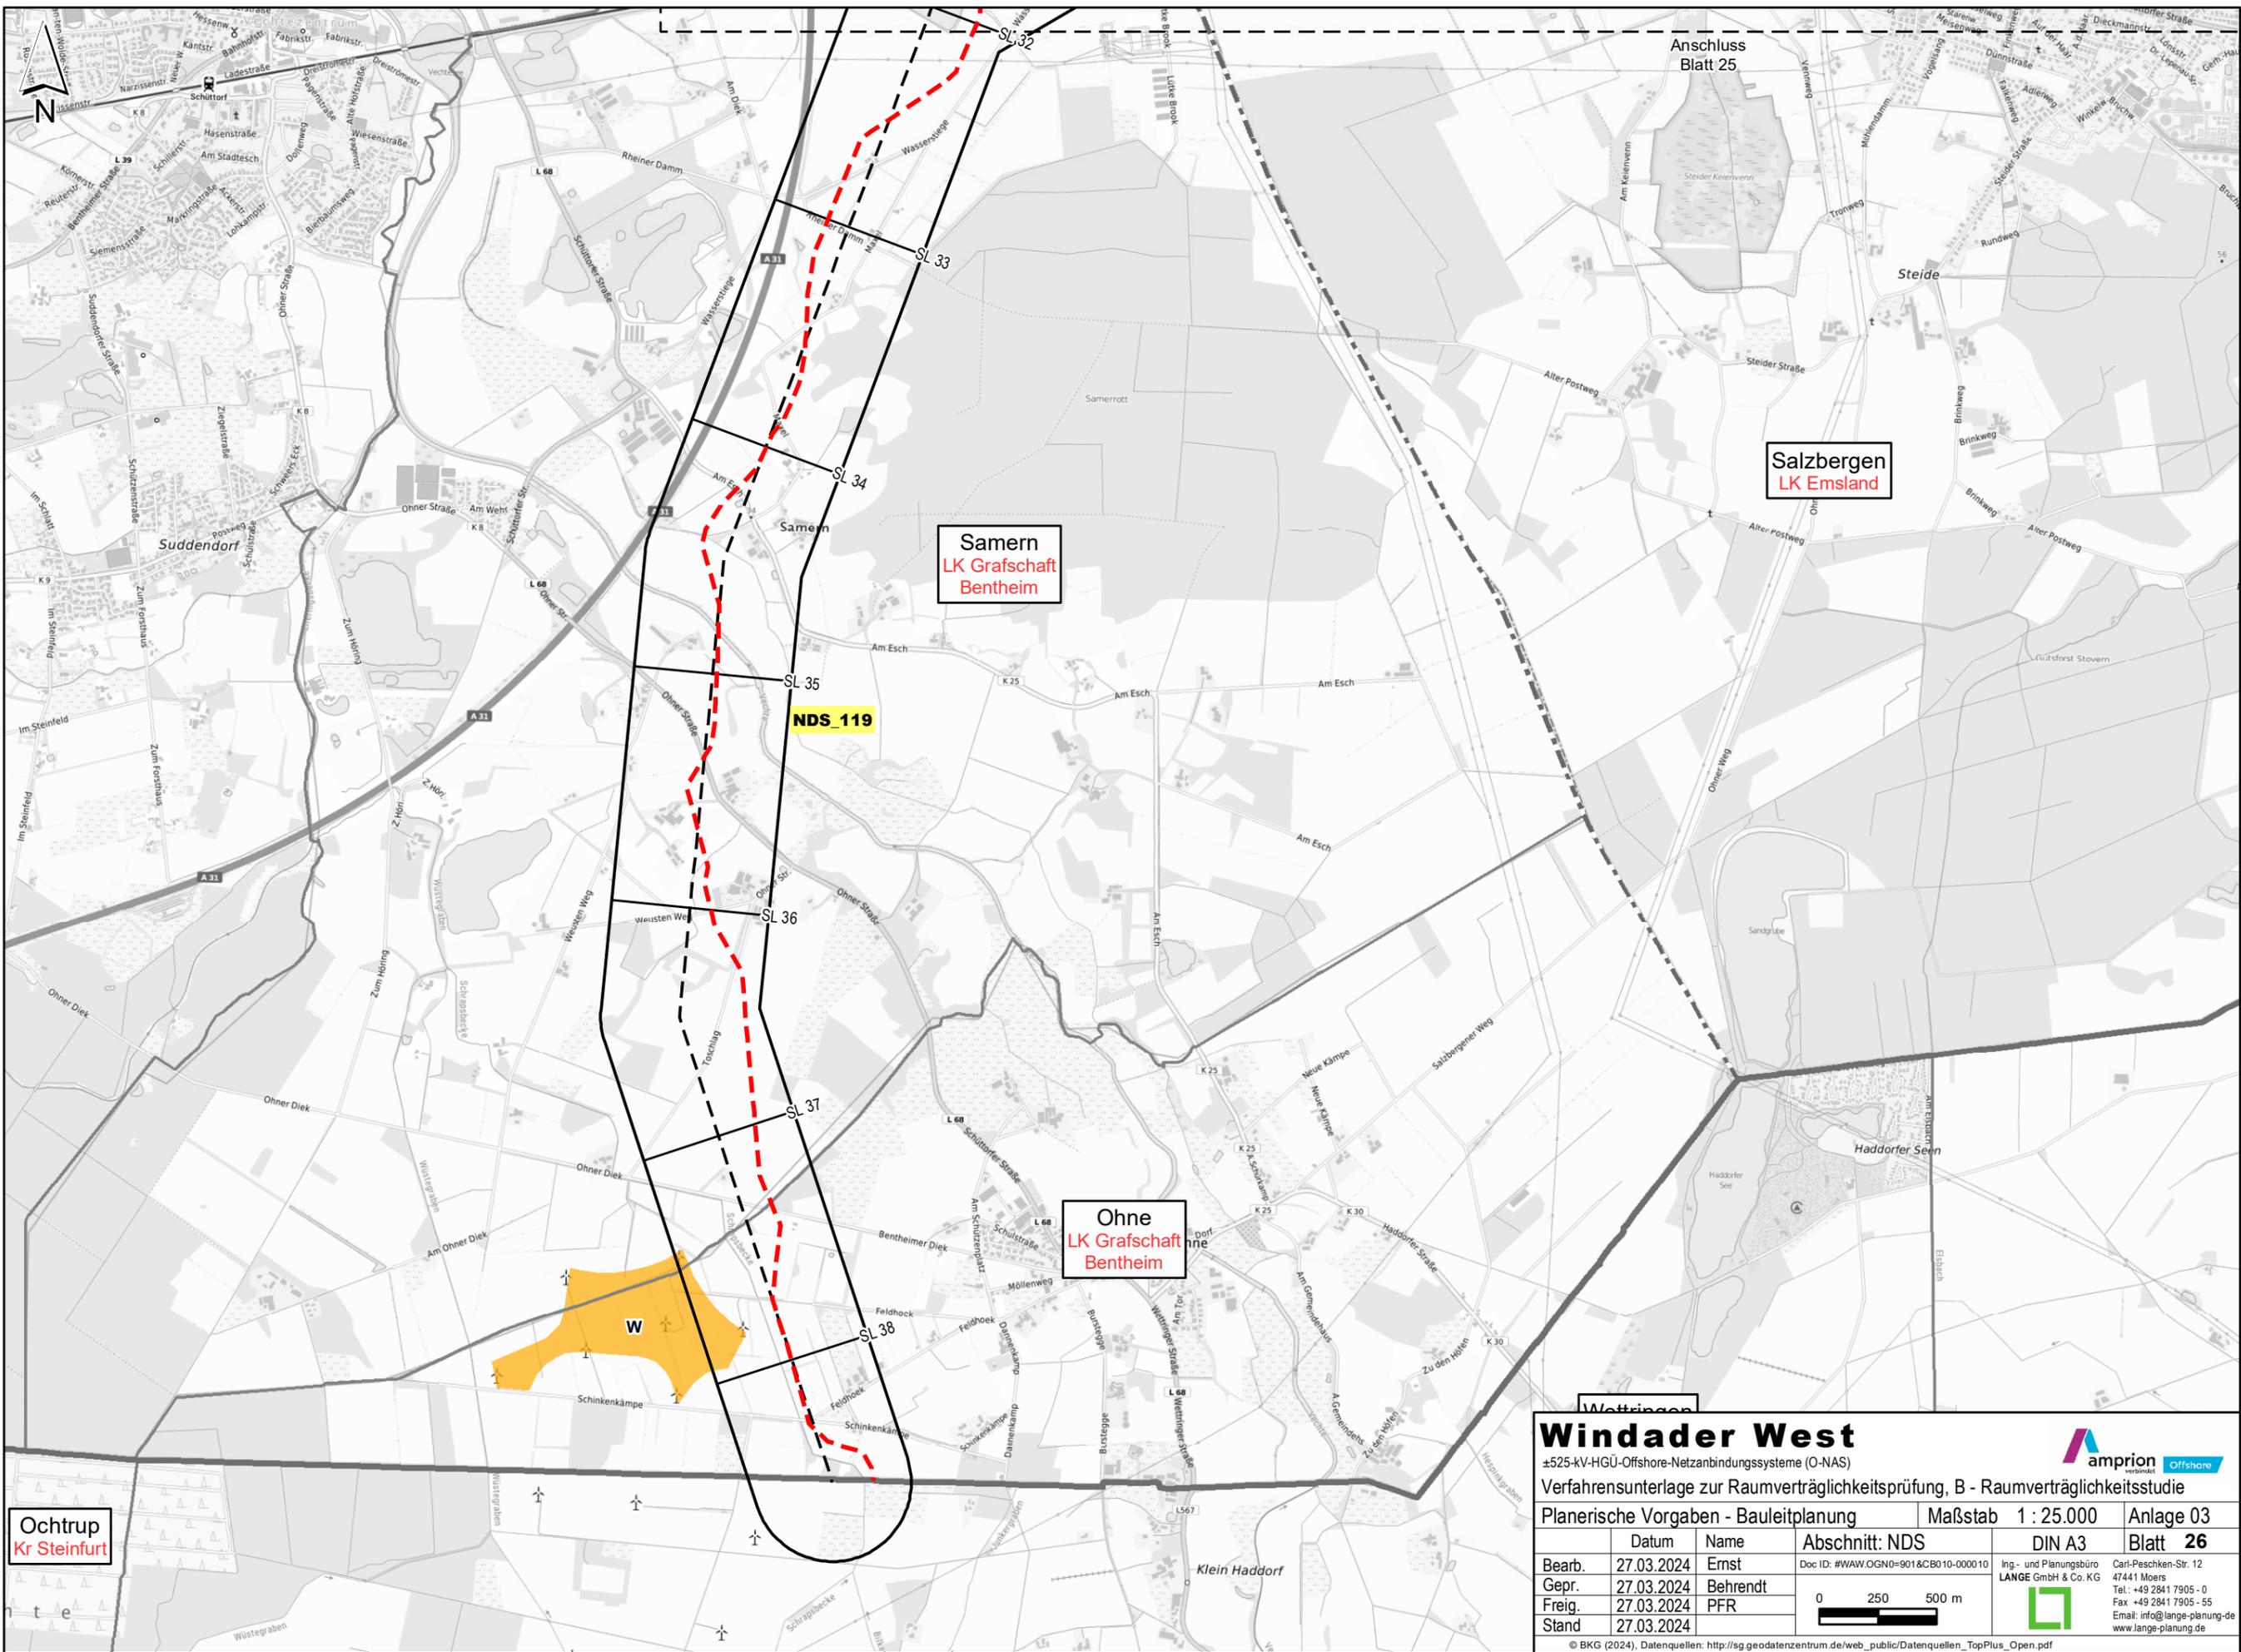

Anschluss
Blatt 25

Salzbergen
LK Emsland

Samern
LK Grafschaft
Bentheim

Ohre
LK Grafschaft
Bentheim

Ochtrup
Kr Steinfurt

Windader West


±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 26
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010	Ing- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf



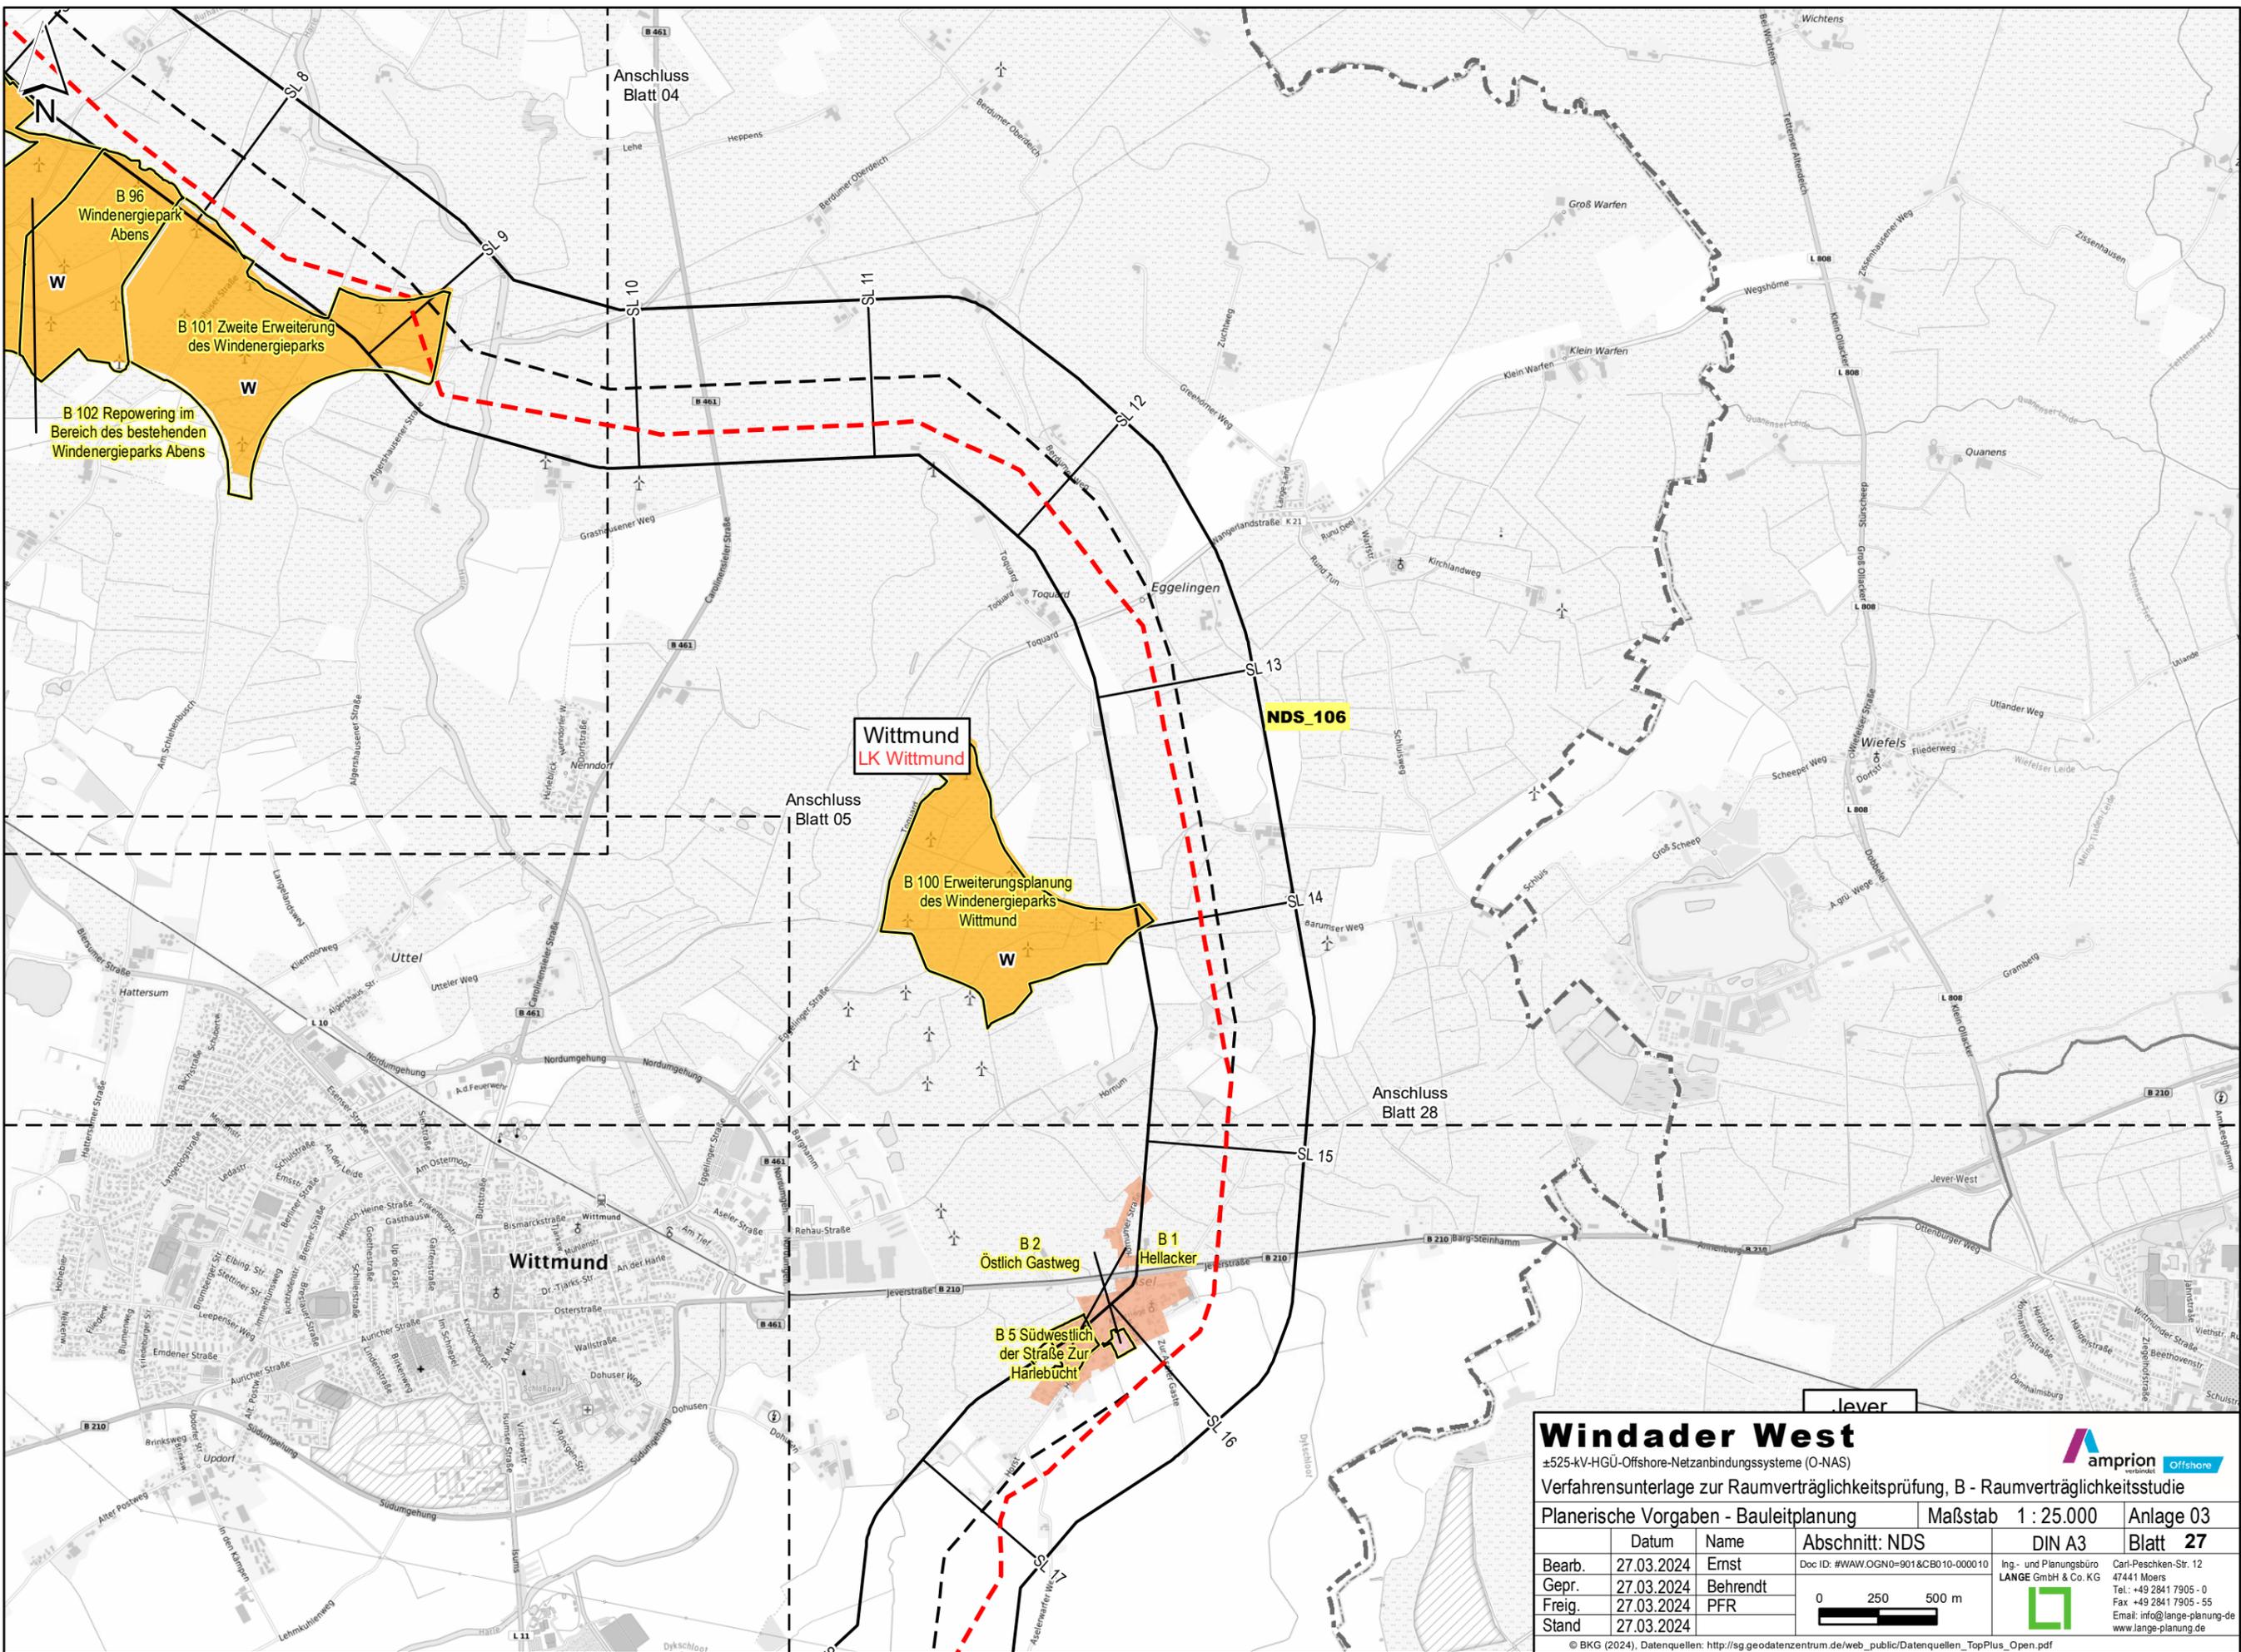


Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 27
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010		
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

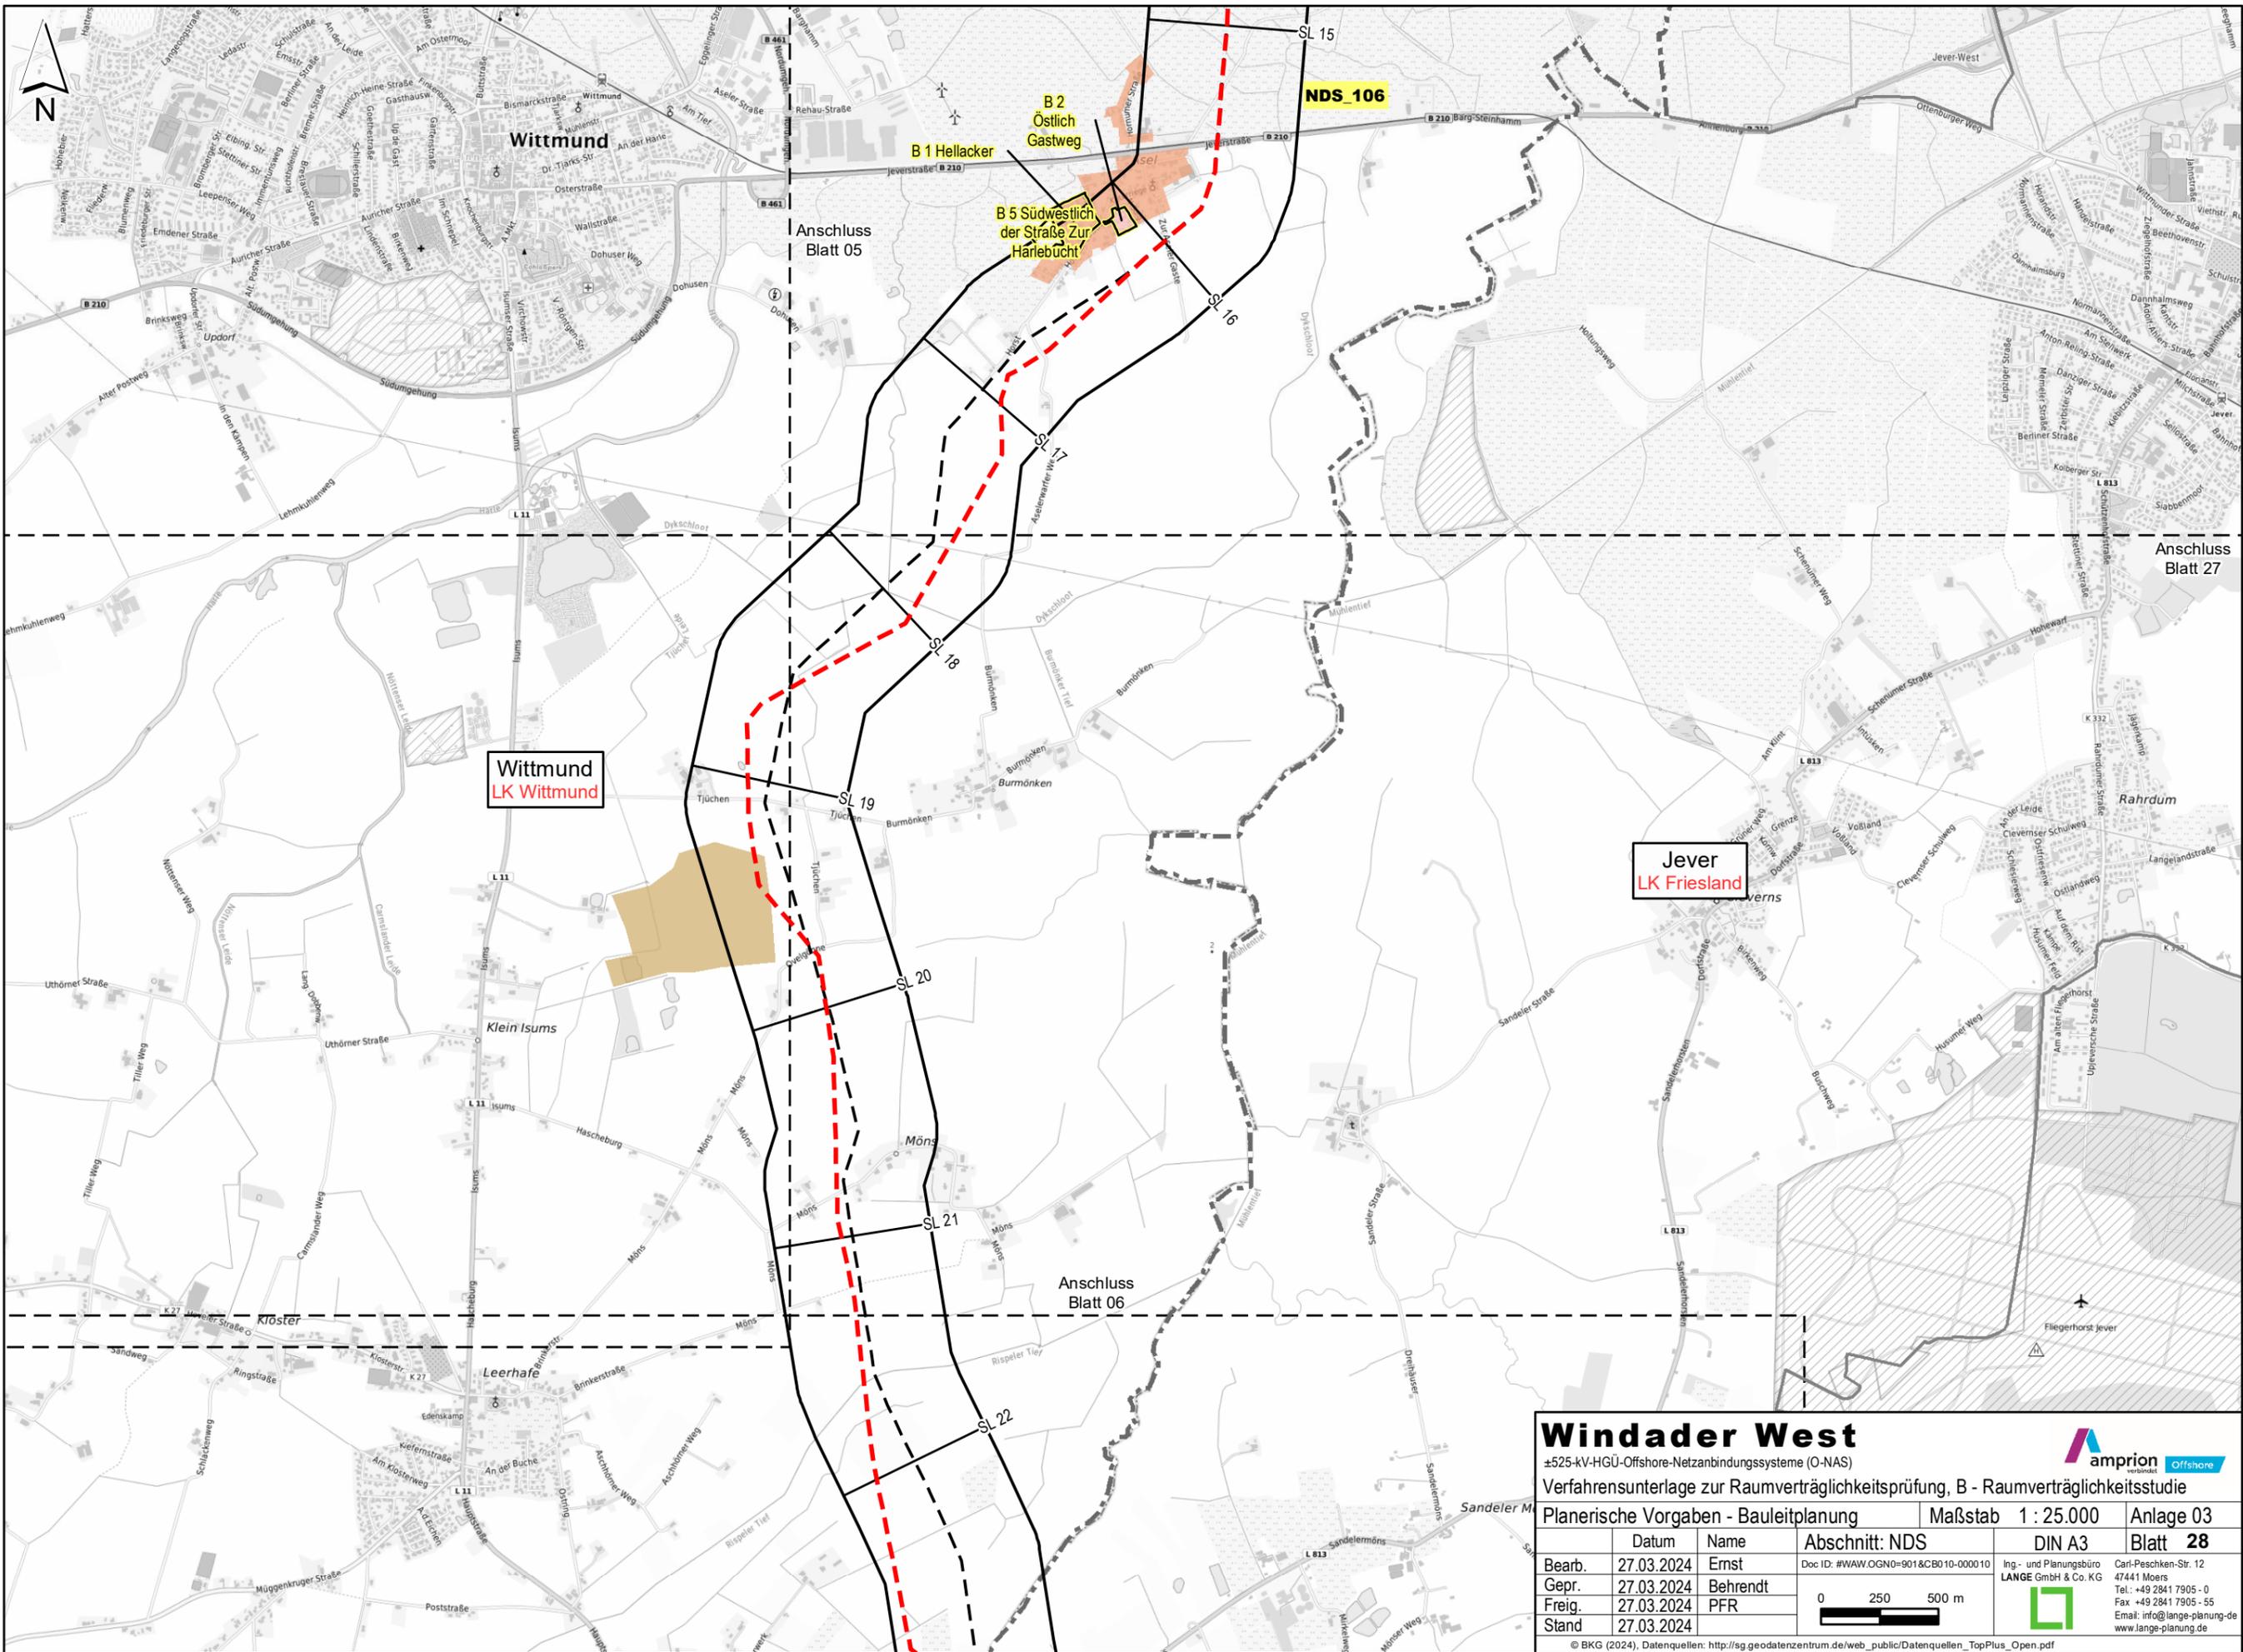

Windader West


±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie



Planerische Vorgaben - Bauleitplanung		Maßstab 1 : 25.000	Anlage 03
	Datum	Name	Abchnitt: NDS
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Ing- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG
Freig.	27.03.2024	PFR	Carl-Peschken-Str. 12 47411 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Stand	27.03.2024		

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

Walsmoor
LK Aurich

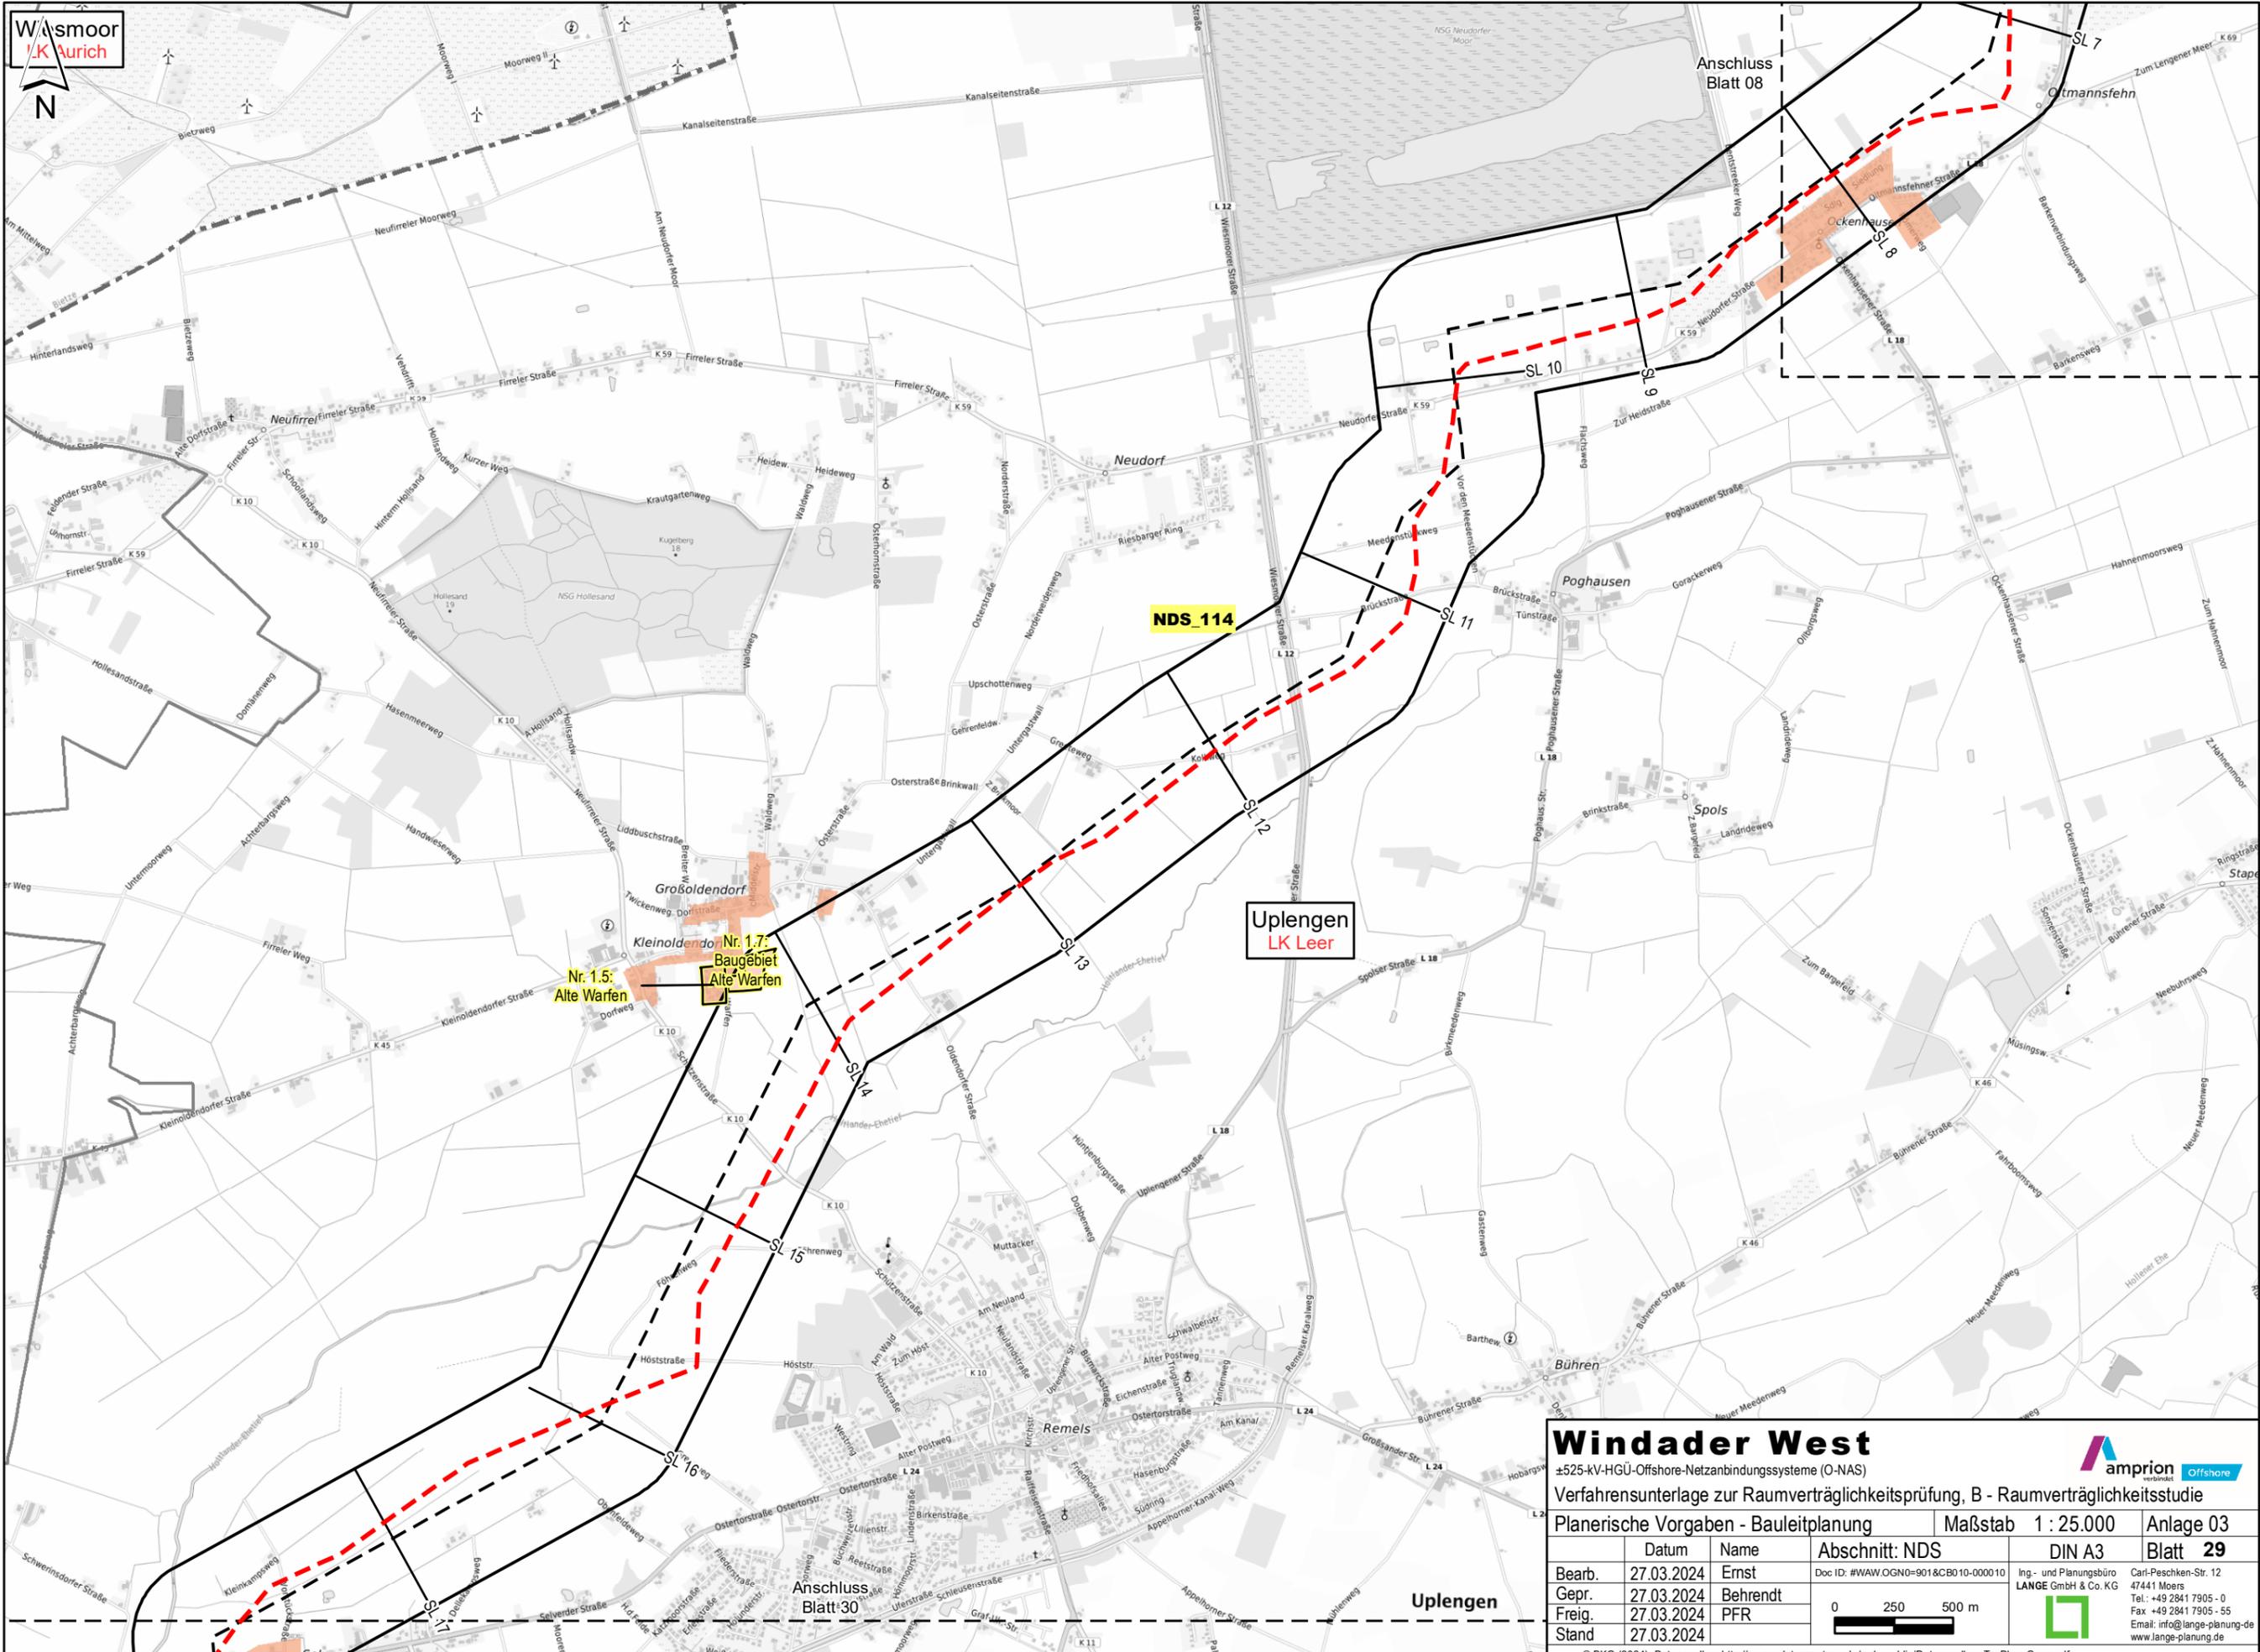

NDS_114

Uplengen
LK Leer

Nr. 1.5: Alte Warfen
Baugebiet Nr. 1.7: Alte Warfen


Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03


	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 29
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010	Ing- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905-0 Fax: +49 2841 7905-55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf



Uplengen

Anschluss
Blatt 30

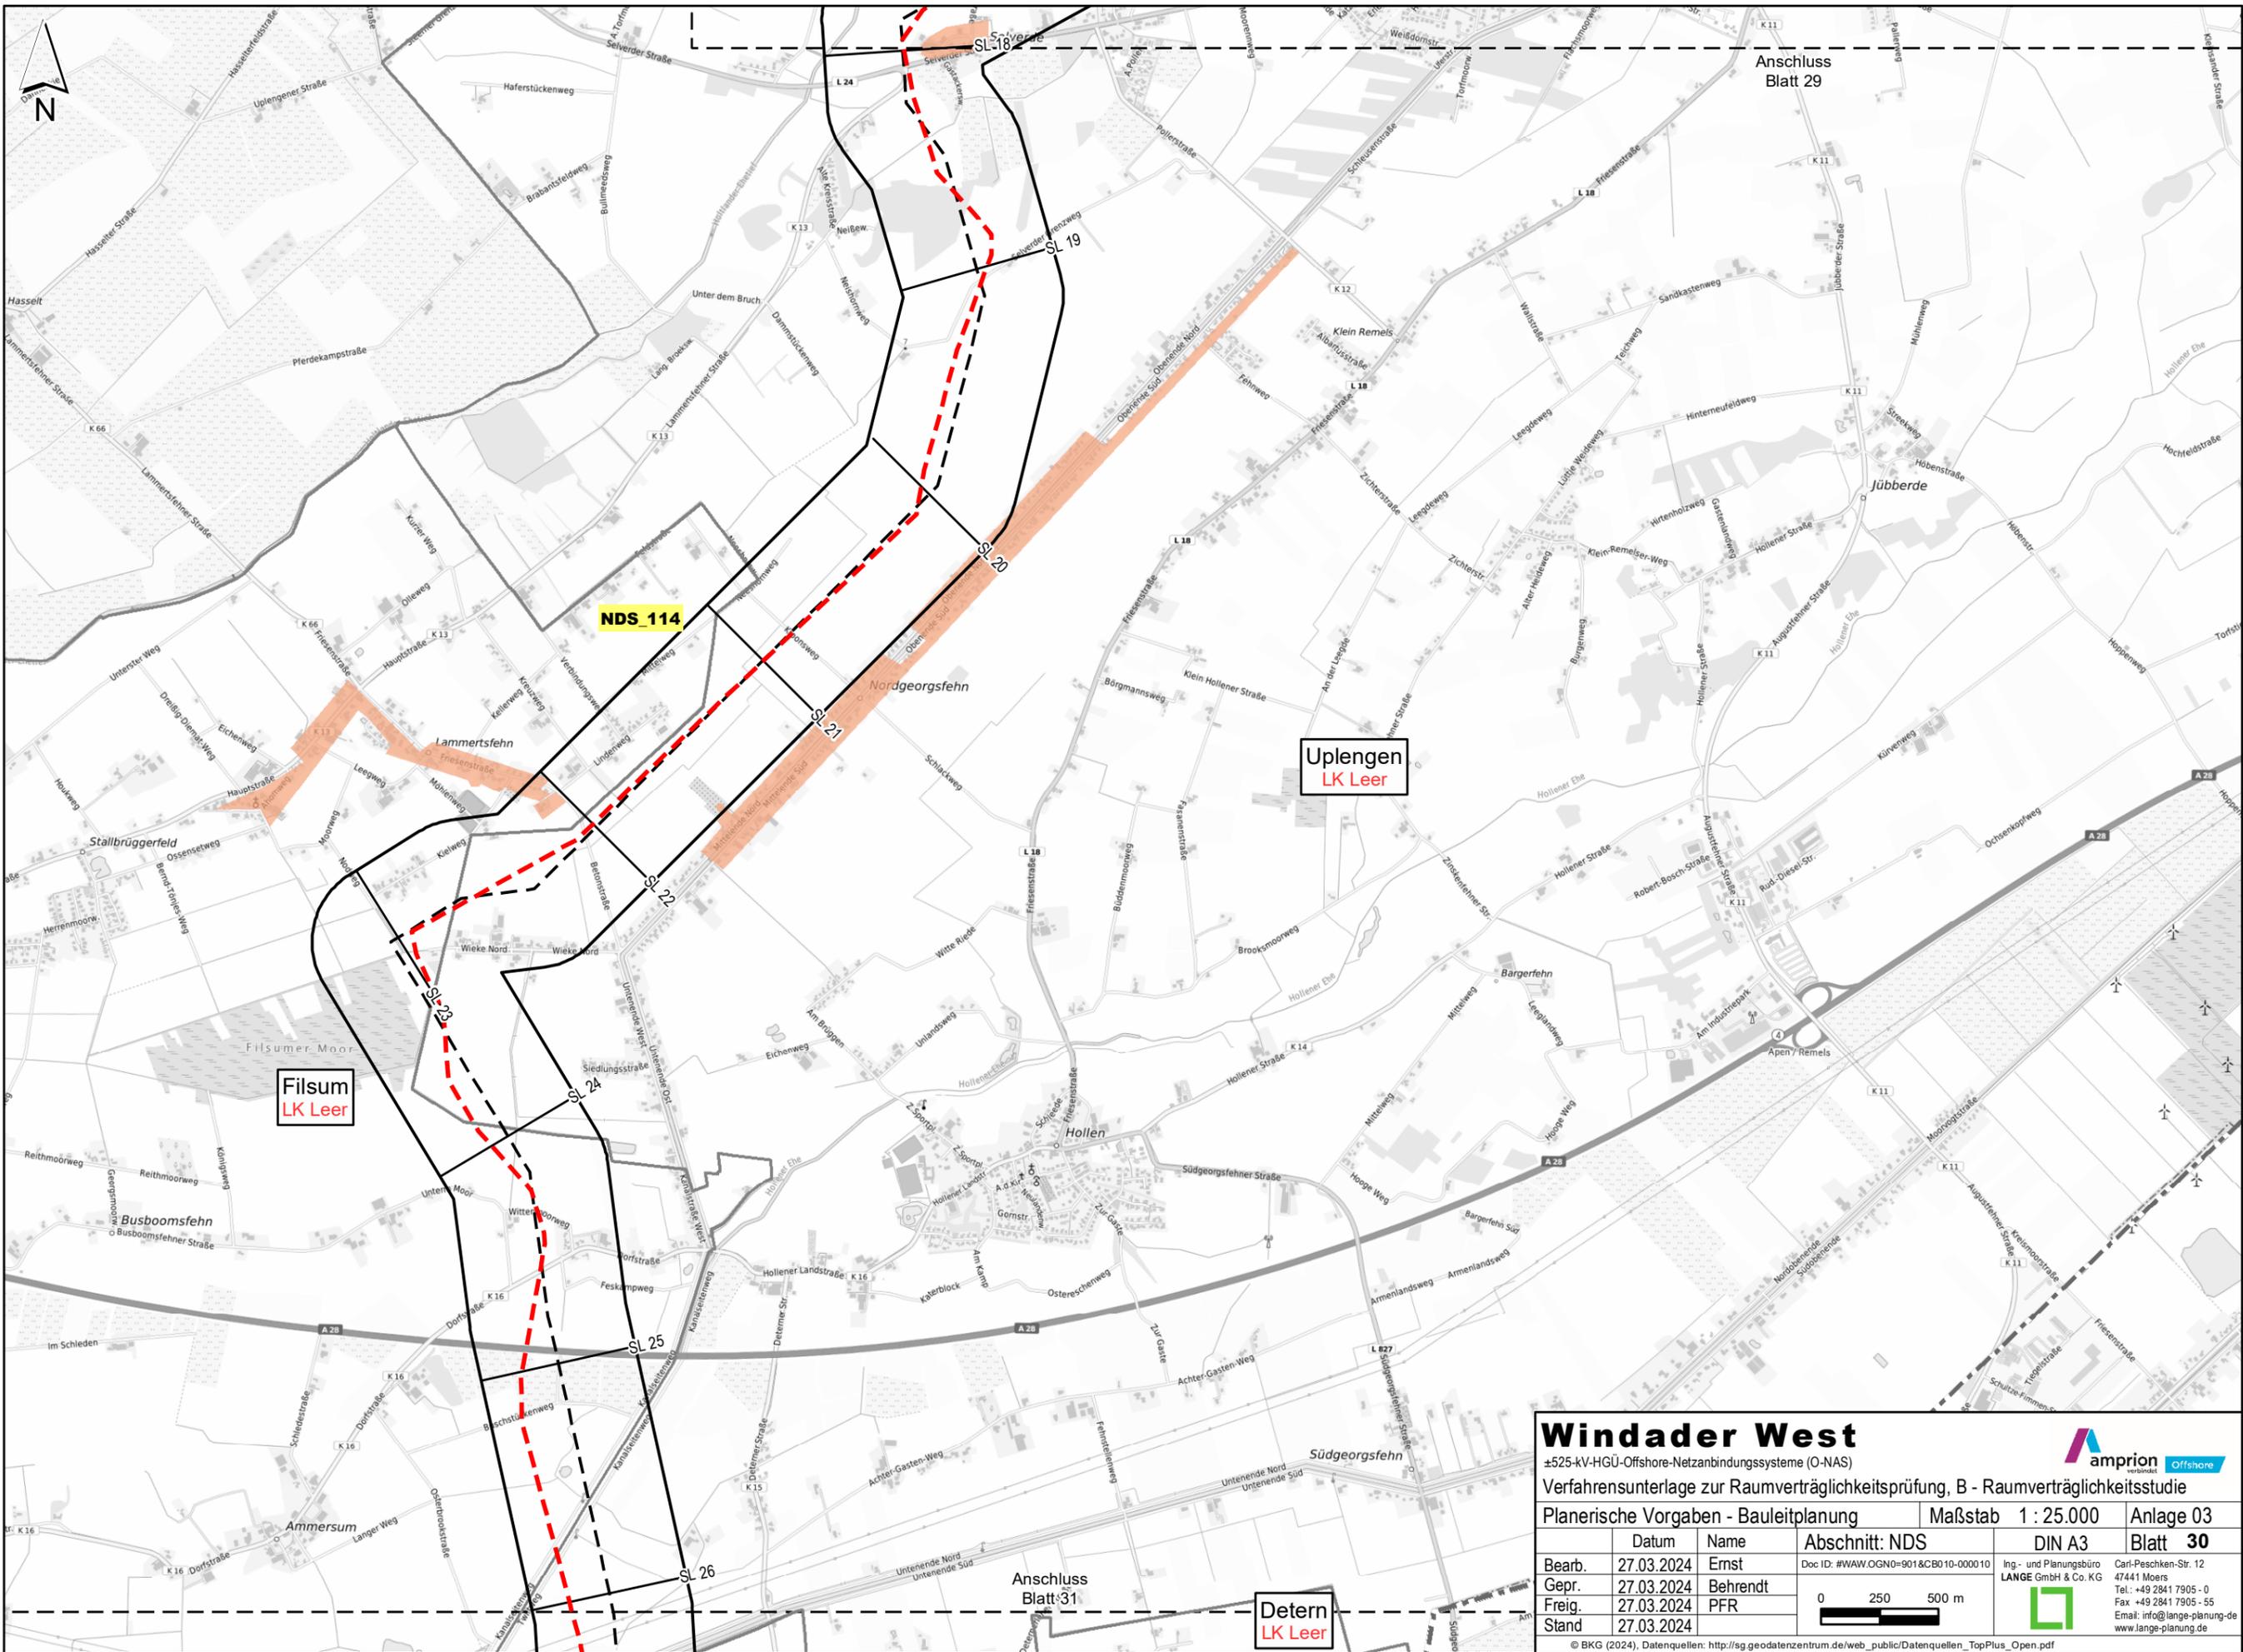

Anschluss Blatt 29

Anschluss Blatt 31

Filsum
LK Leer

Uplengen
LK Leer


Detern
LK Leer

Windader West


±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie



Planerische Vorgaben - Bauleitplanung		Maßstab 1 : 25.000	Anlage 03
	Datum	Name	Abchnitt: NDS
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Ing. - und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG
Freig.	27.03.2024	PFR	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Stand	27.03.2024		



© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

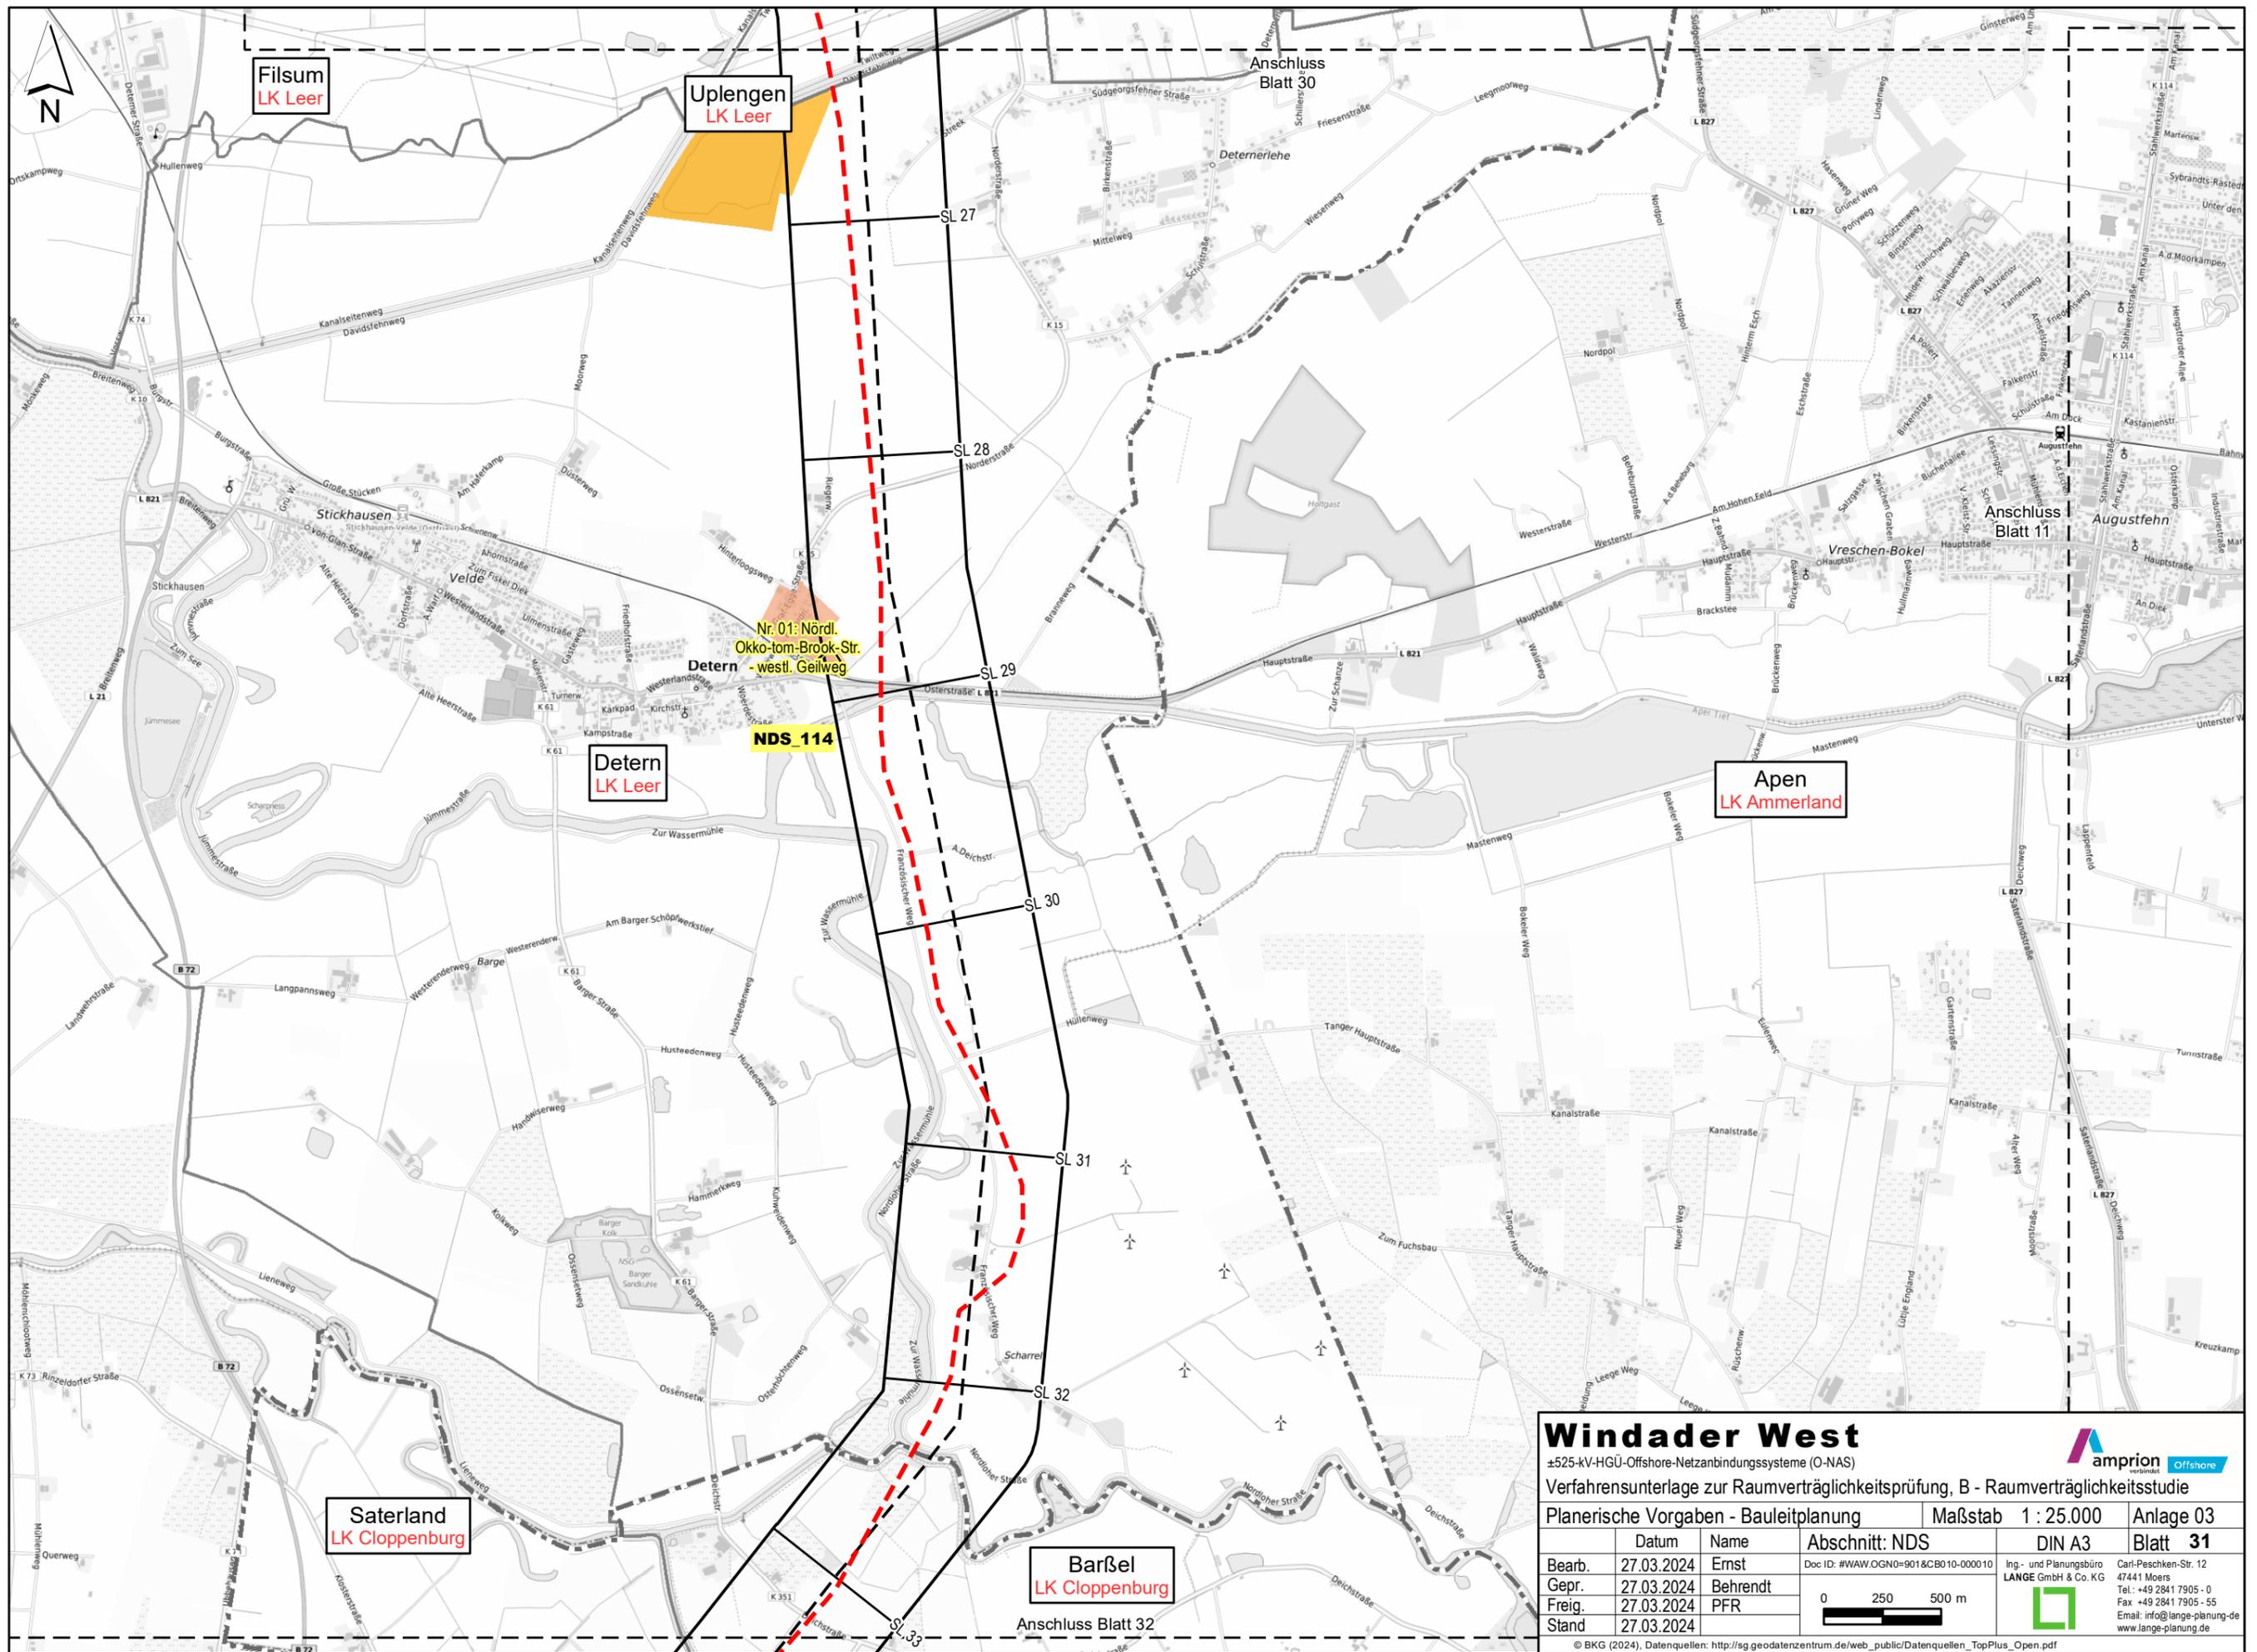

Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
 Verfahrnsunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung


	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 31
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010		
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Ing. - und Planungsbüro		
Freig.	27.03.2024	PFR	LANGE GmbH & Co. KG		
Stand	27.03.2024				

Maßstab 1 : 25.000

Anlage 03

Carl-Peschken-Str. 12
 47441 Moers
 Tel.: +49 2841 7905 - 0
 Fax: +49 2841 7905 - 55
 Email: info@lange-planung.de
 www.lange-planung.de

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

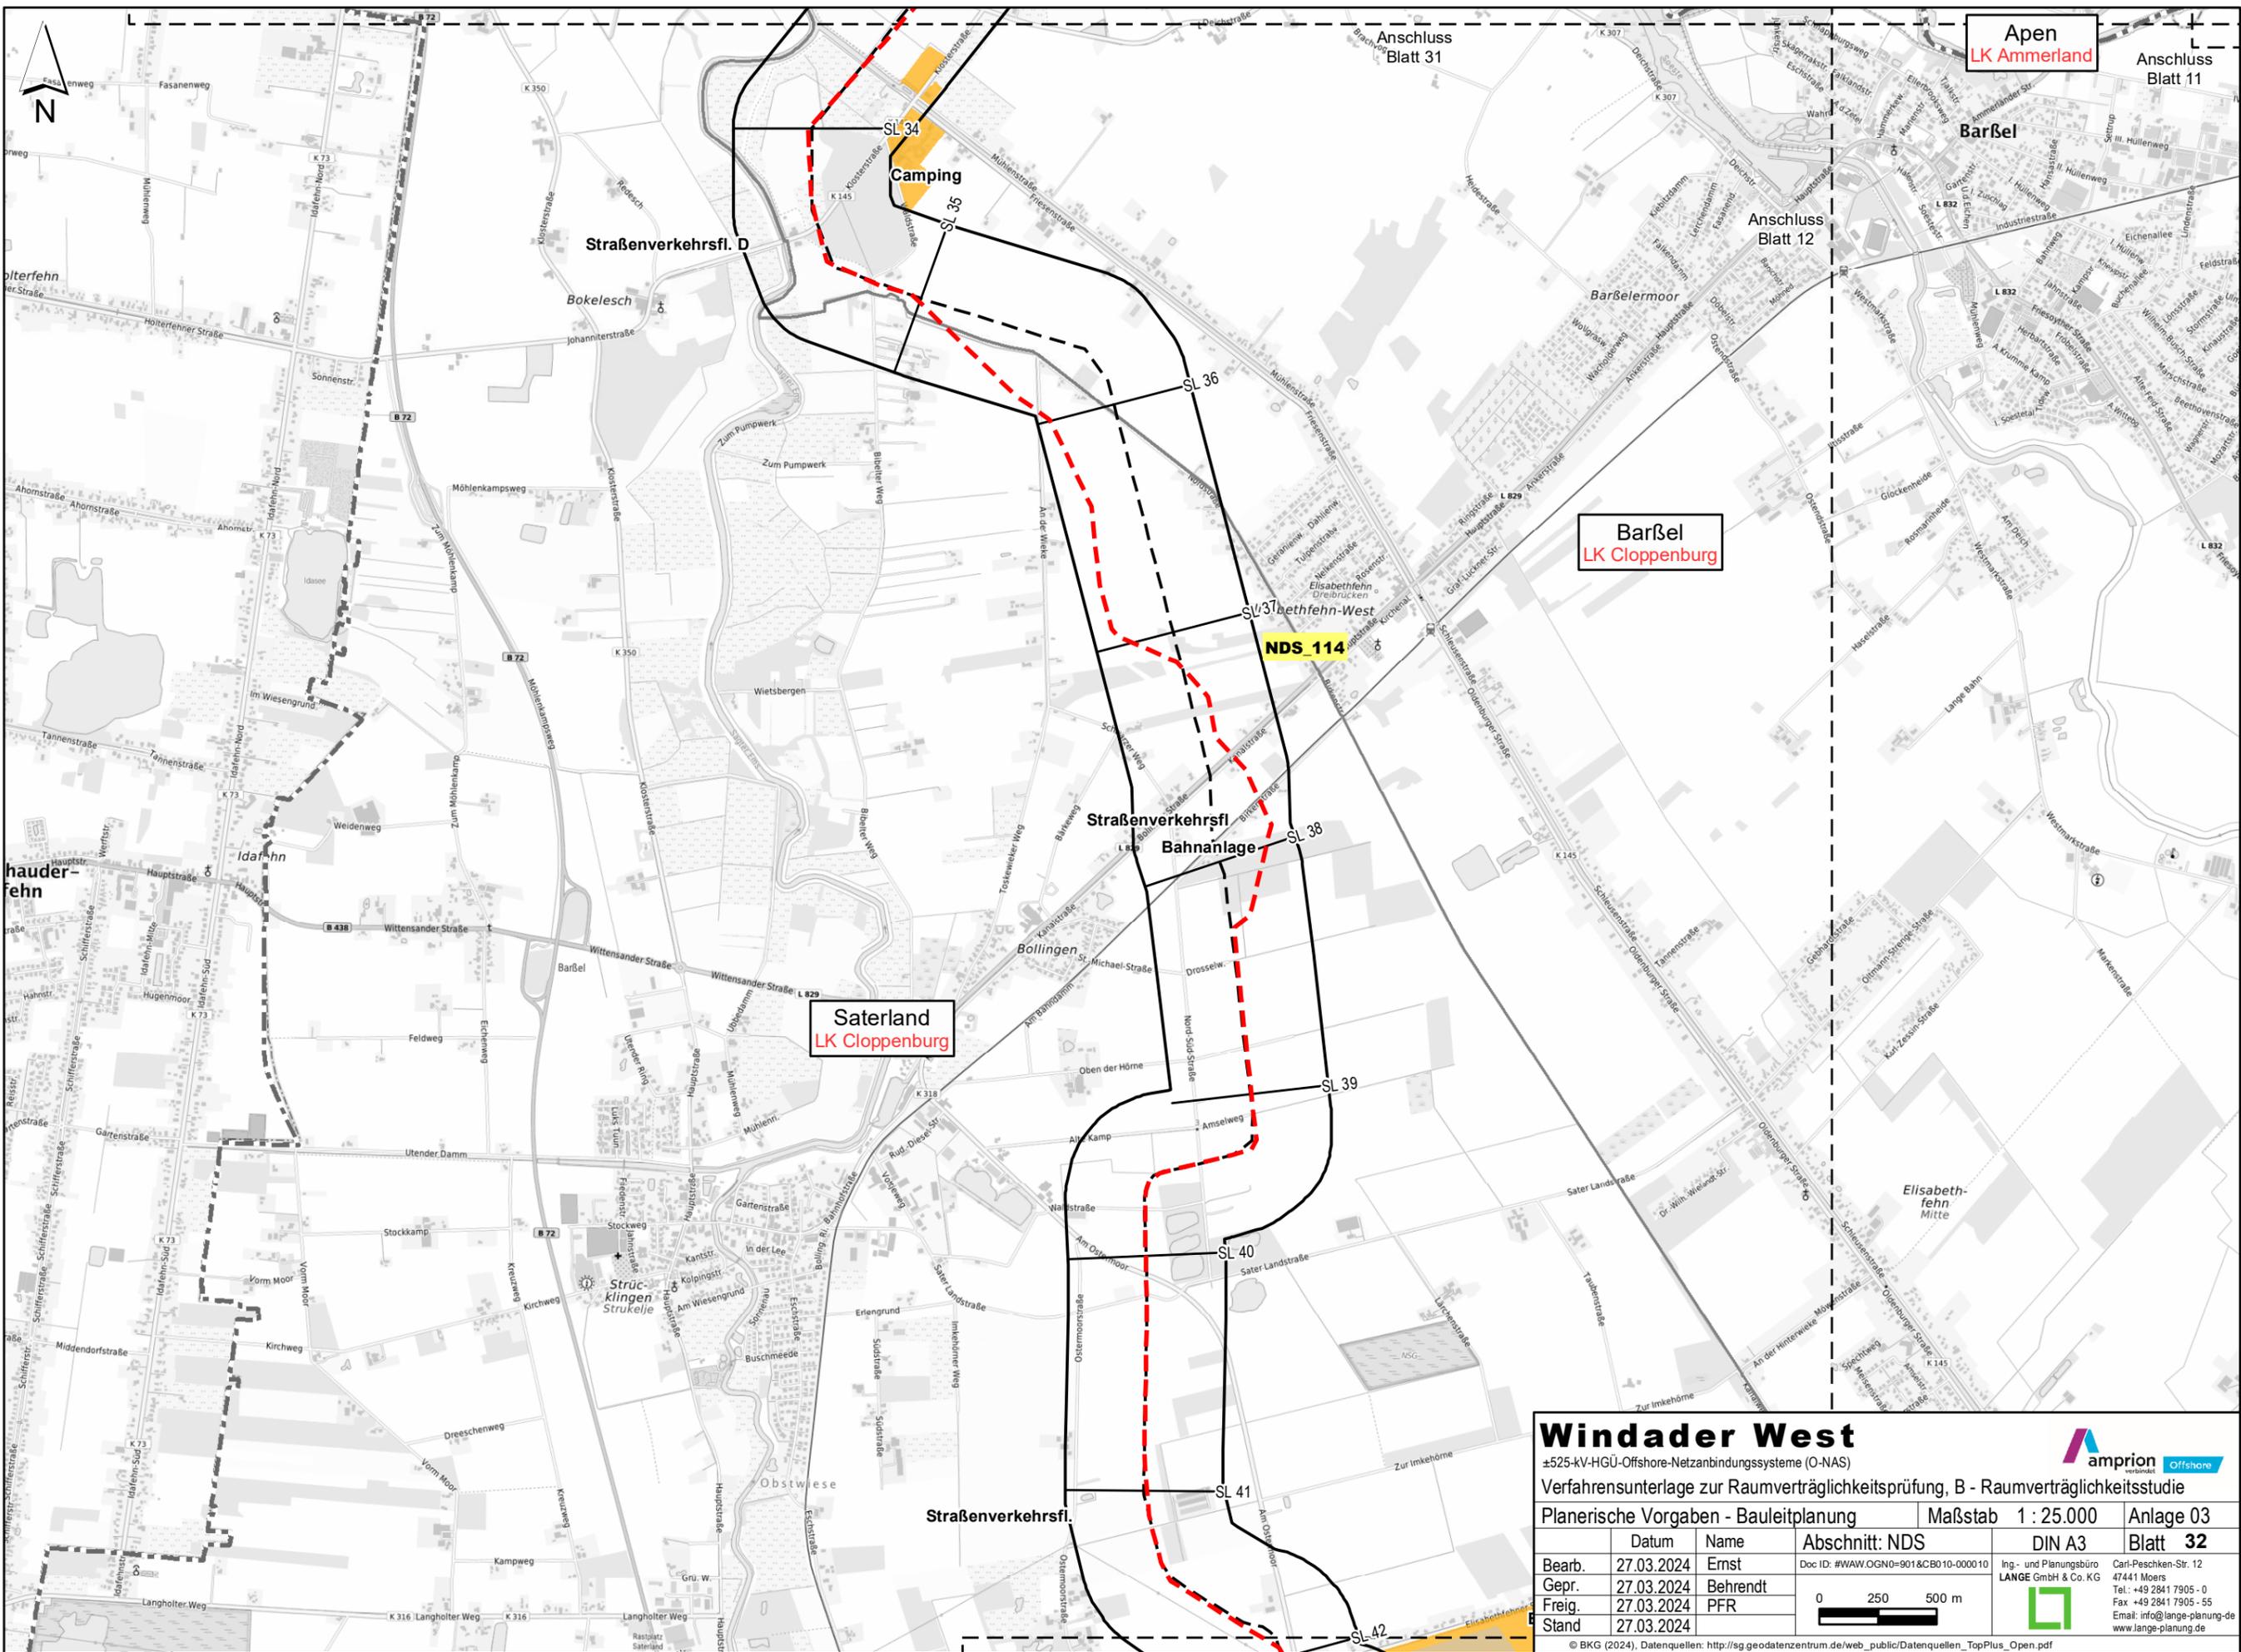

Apen
LK Ammerland

Barßel
LK Cloppenburg

Saterland
LK Cloppenburg

Windader West


±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)

Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010	Ing.- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

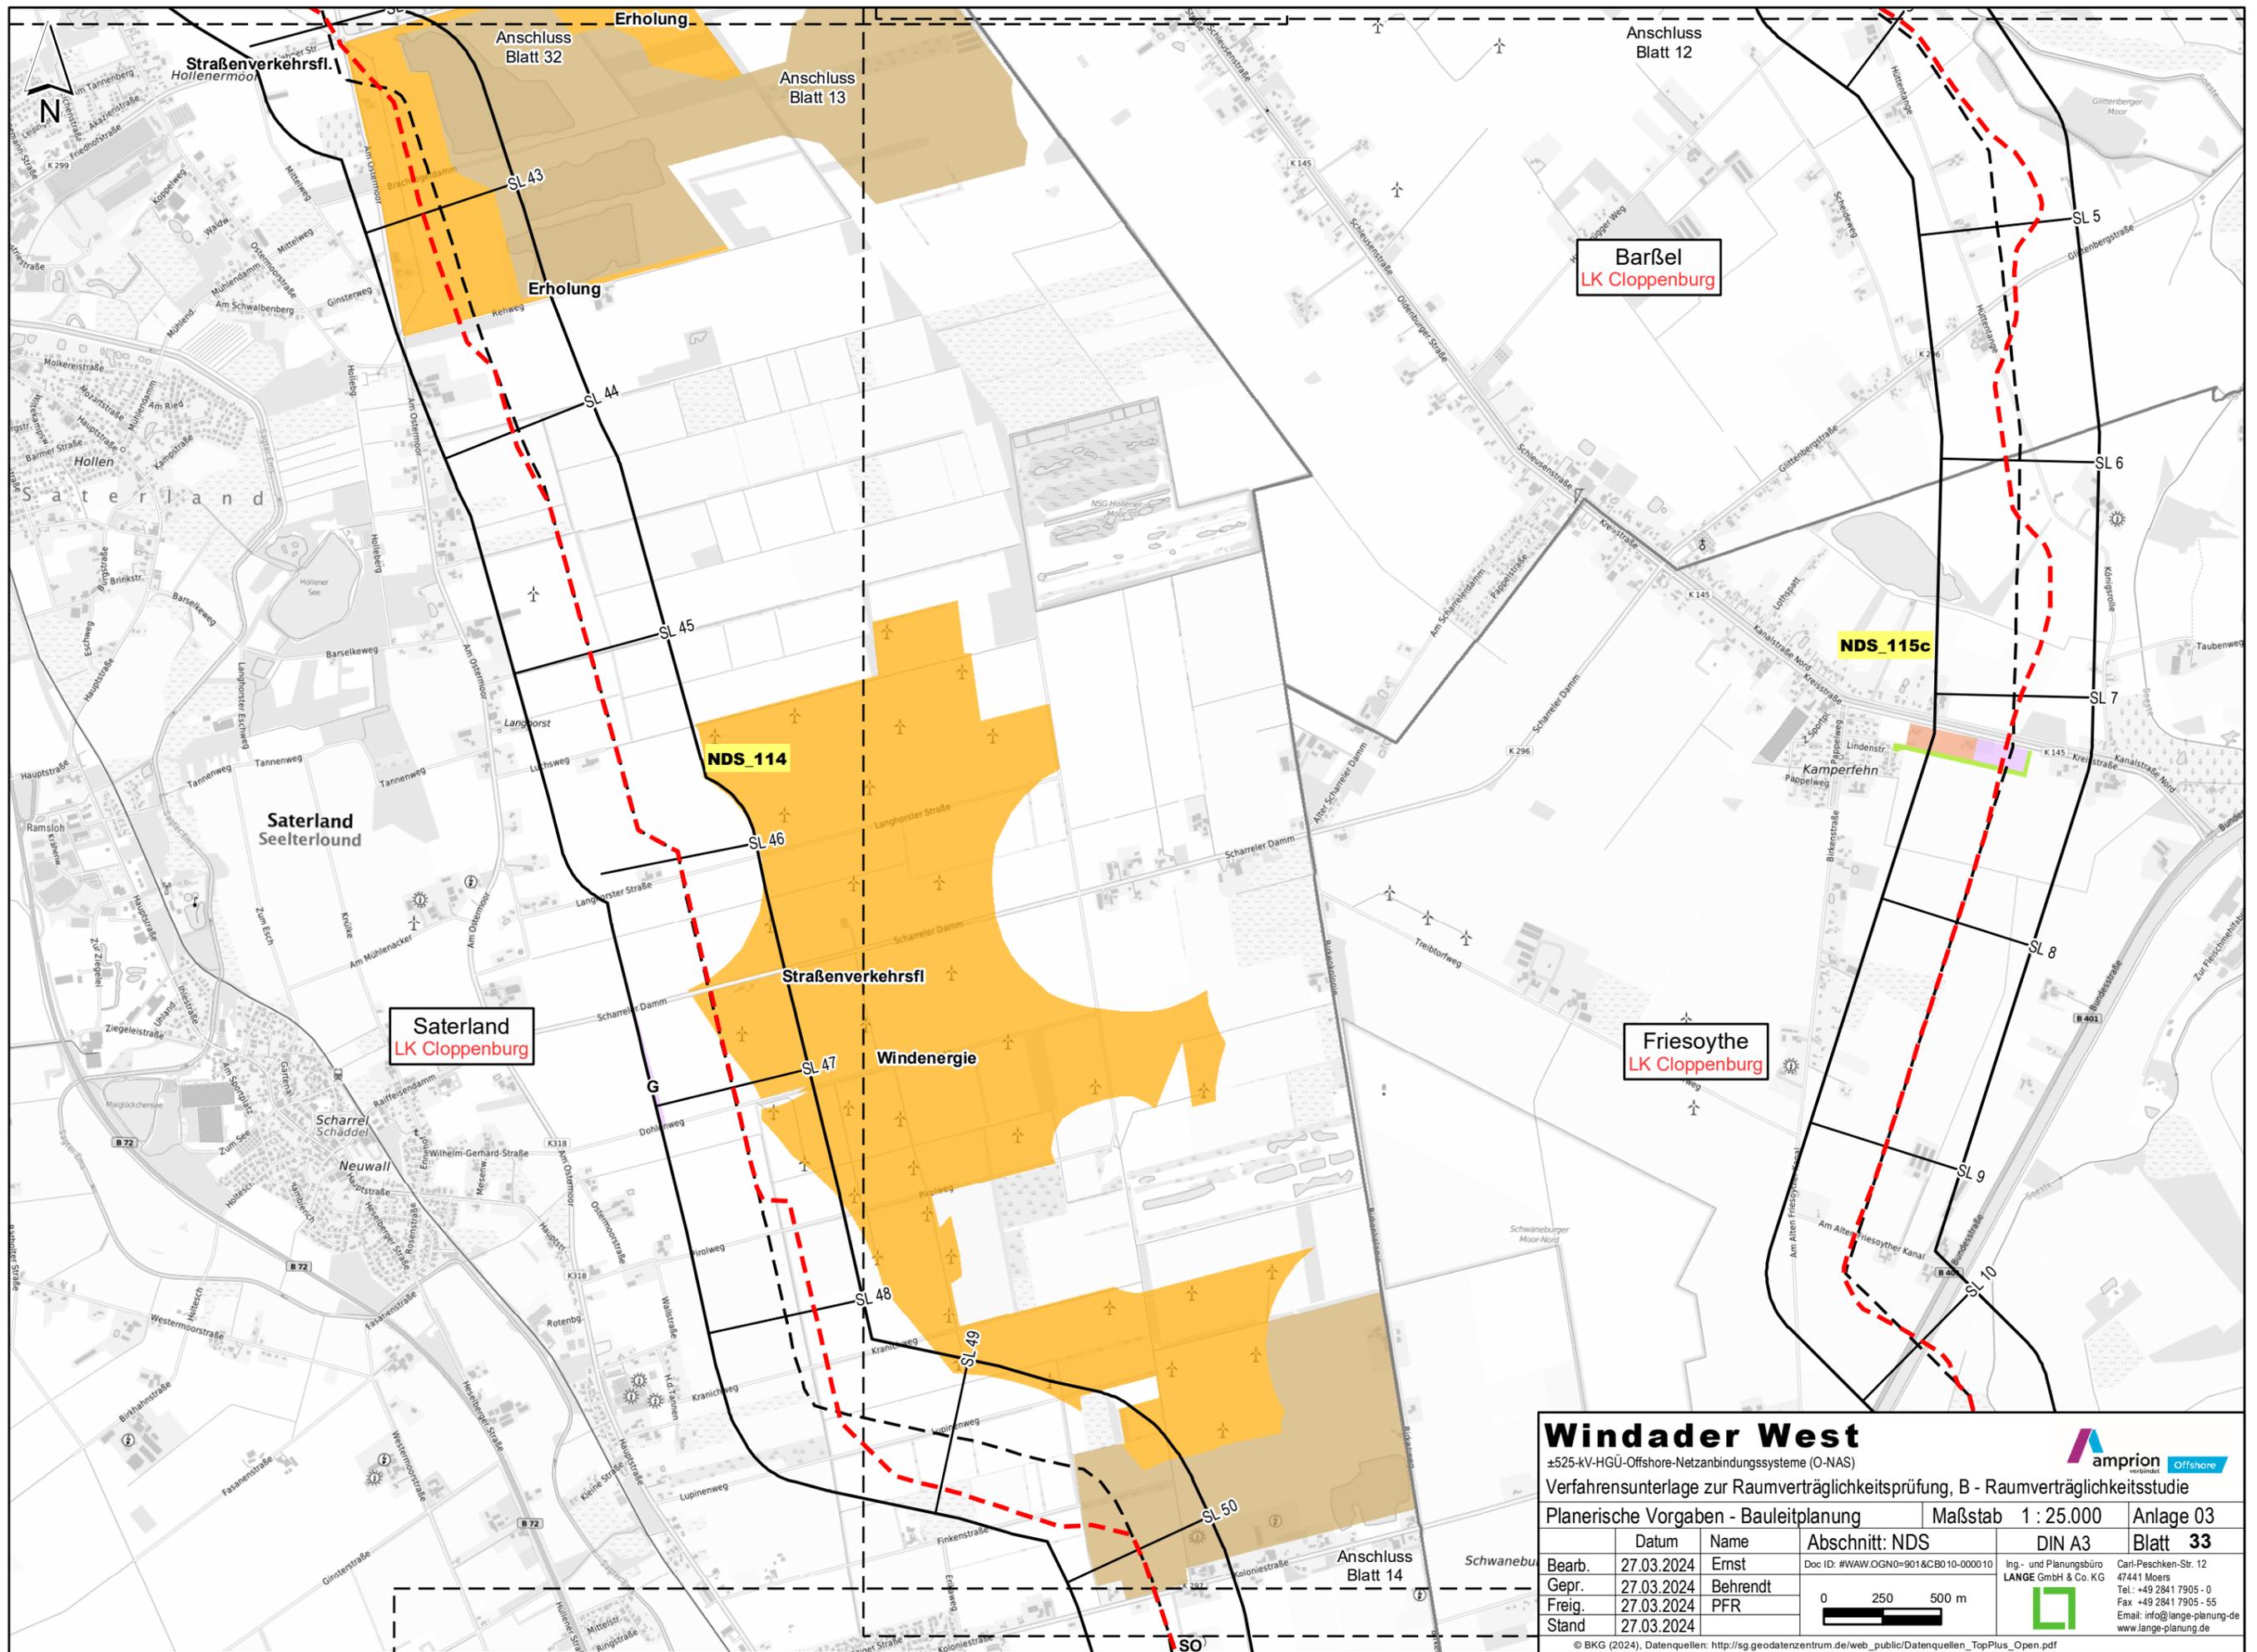

Saterland
LK Cloppenburg

Barßel
LK Cloppenburg

Friesoythe
LK Cloppenburg


Windadler West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)
Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 33
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010	 Ing.- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG 	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

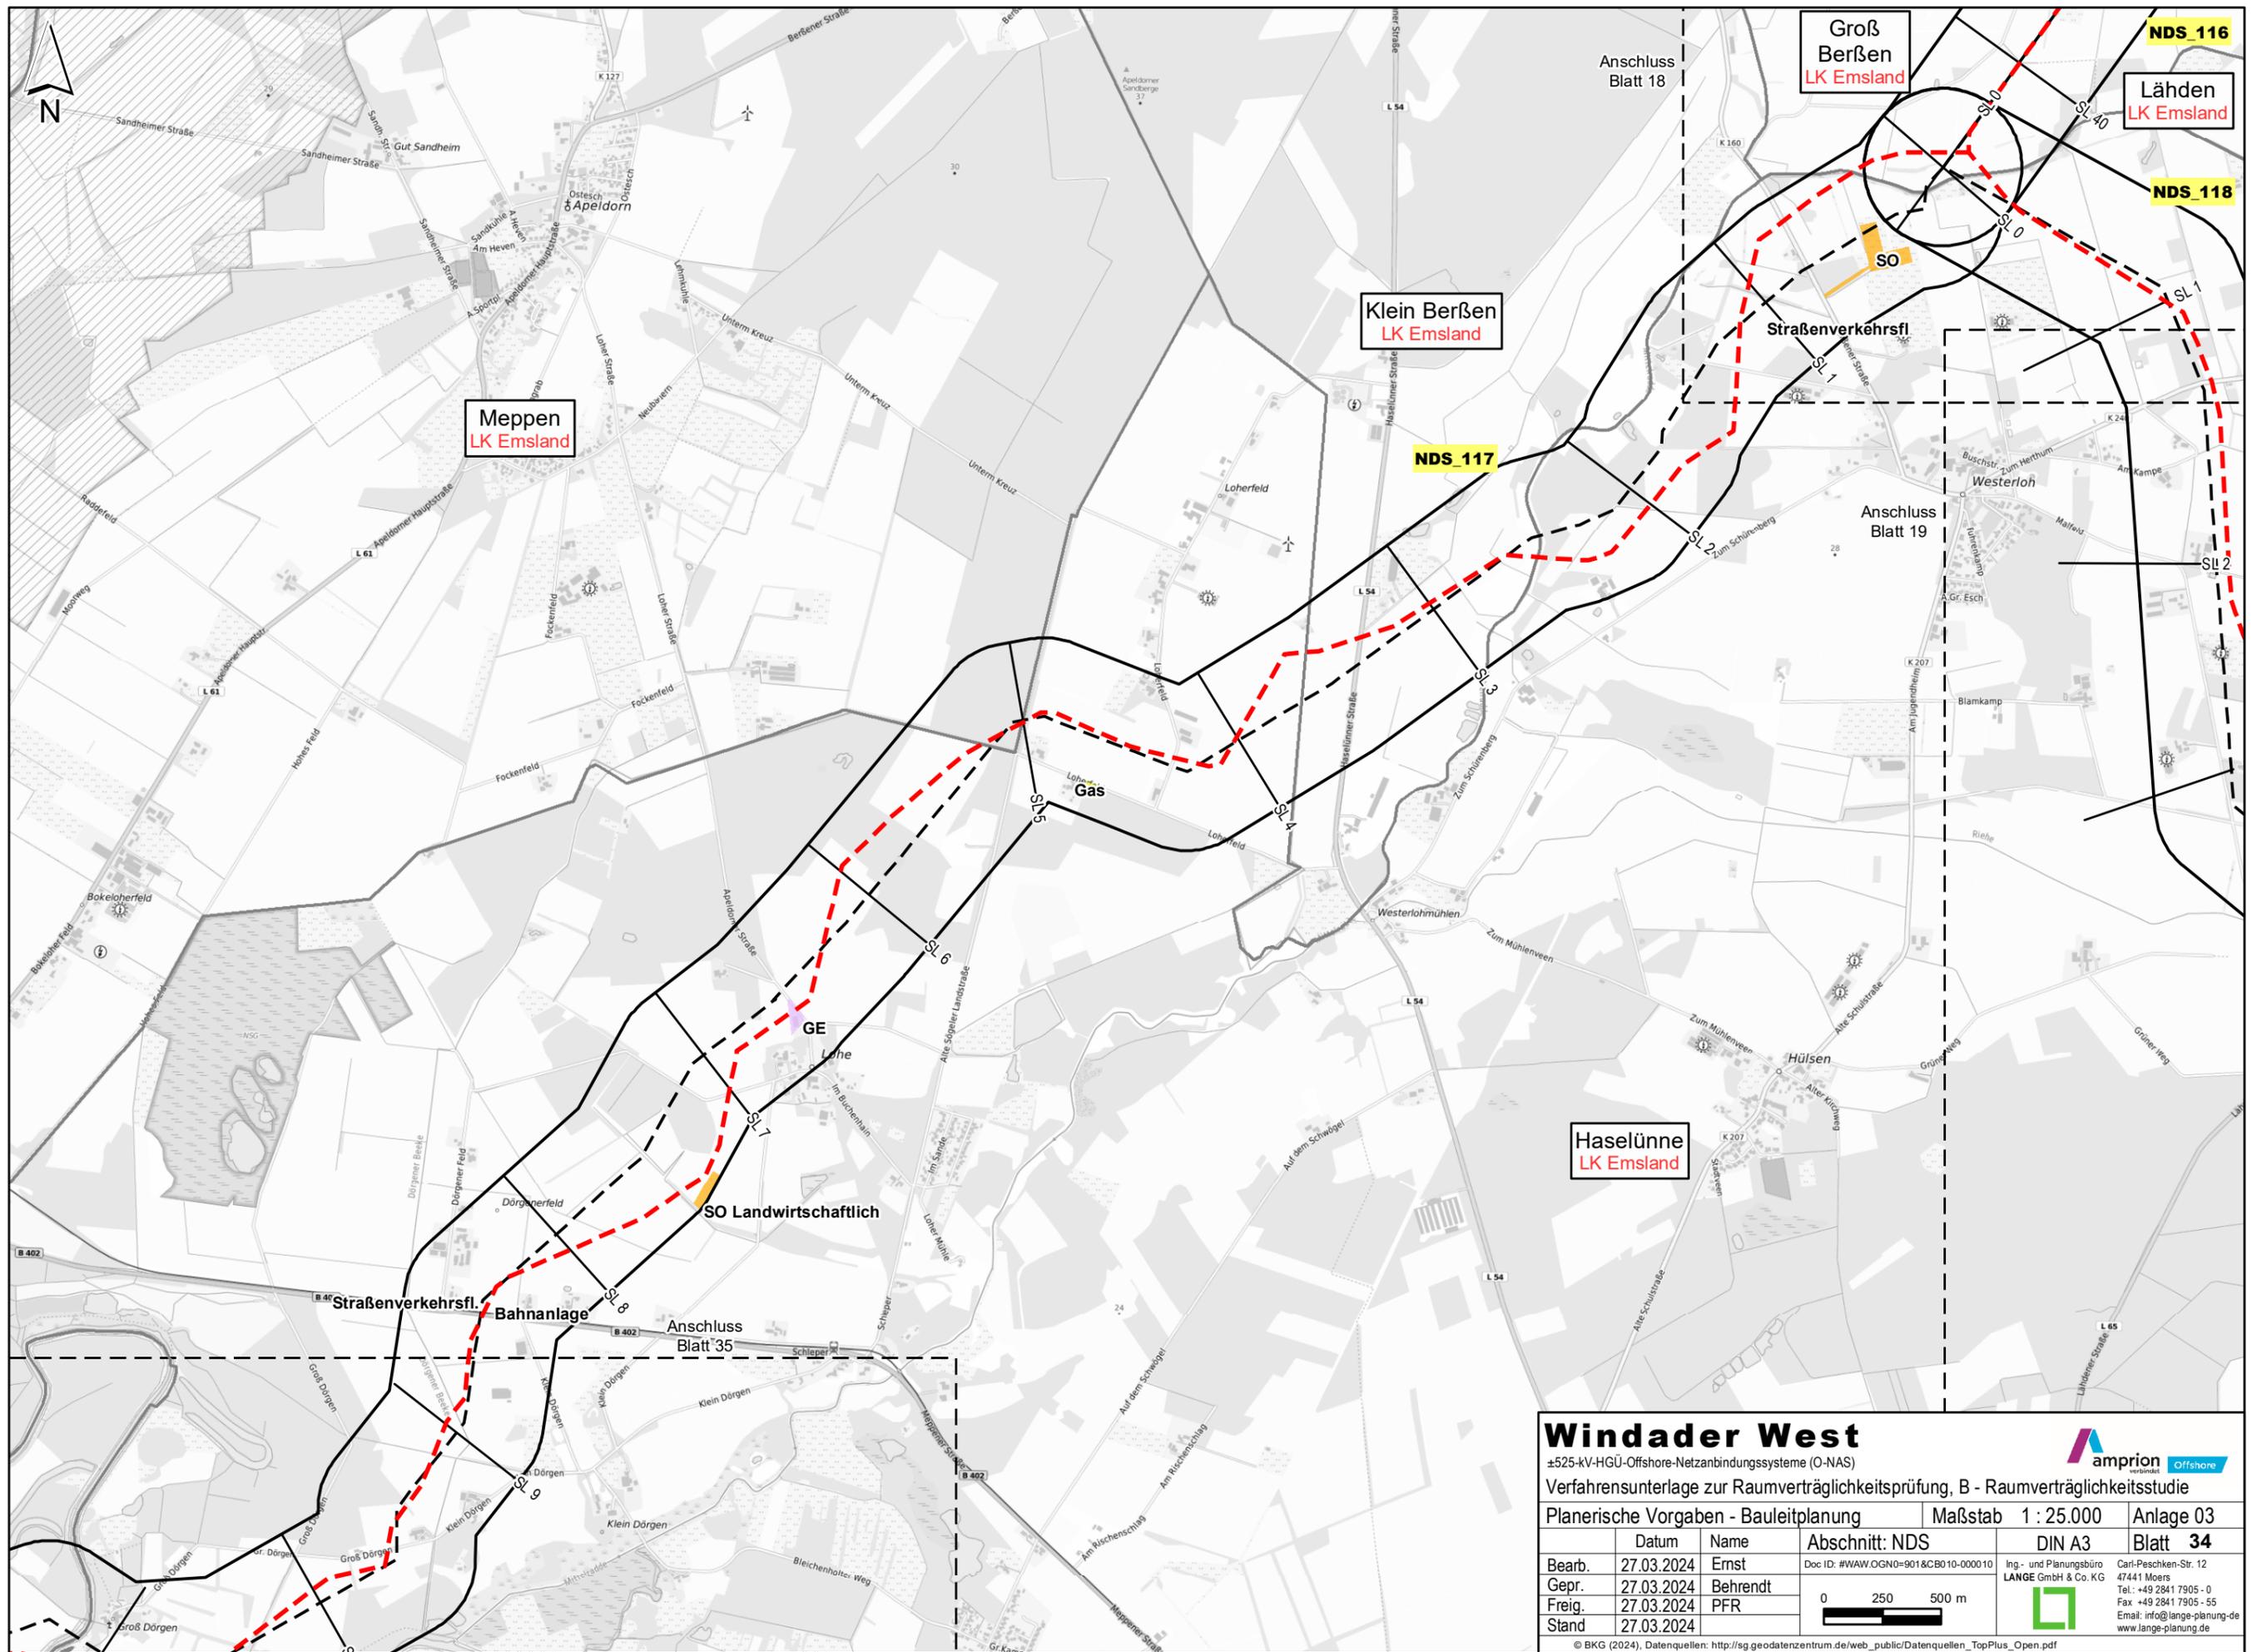

Windader West


±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)

Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung Maßstab 1 : 25.000 Anlage 03

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 34
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010 		Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr.	27.03.2024	Behrendt			
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

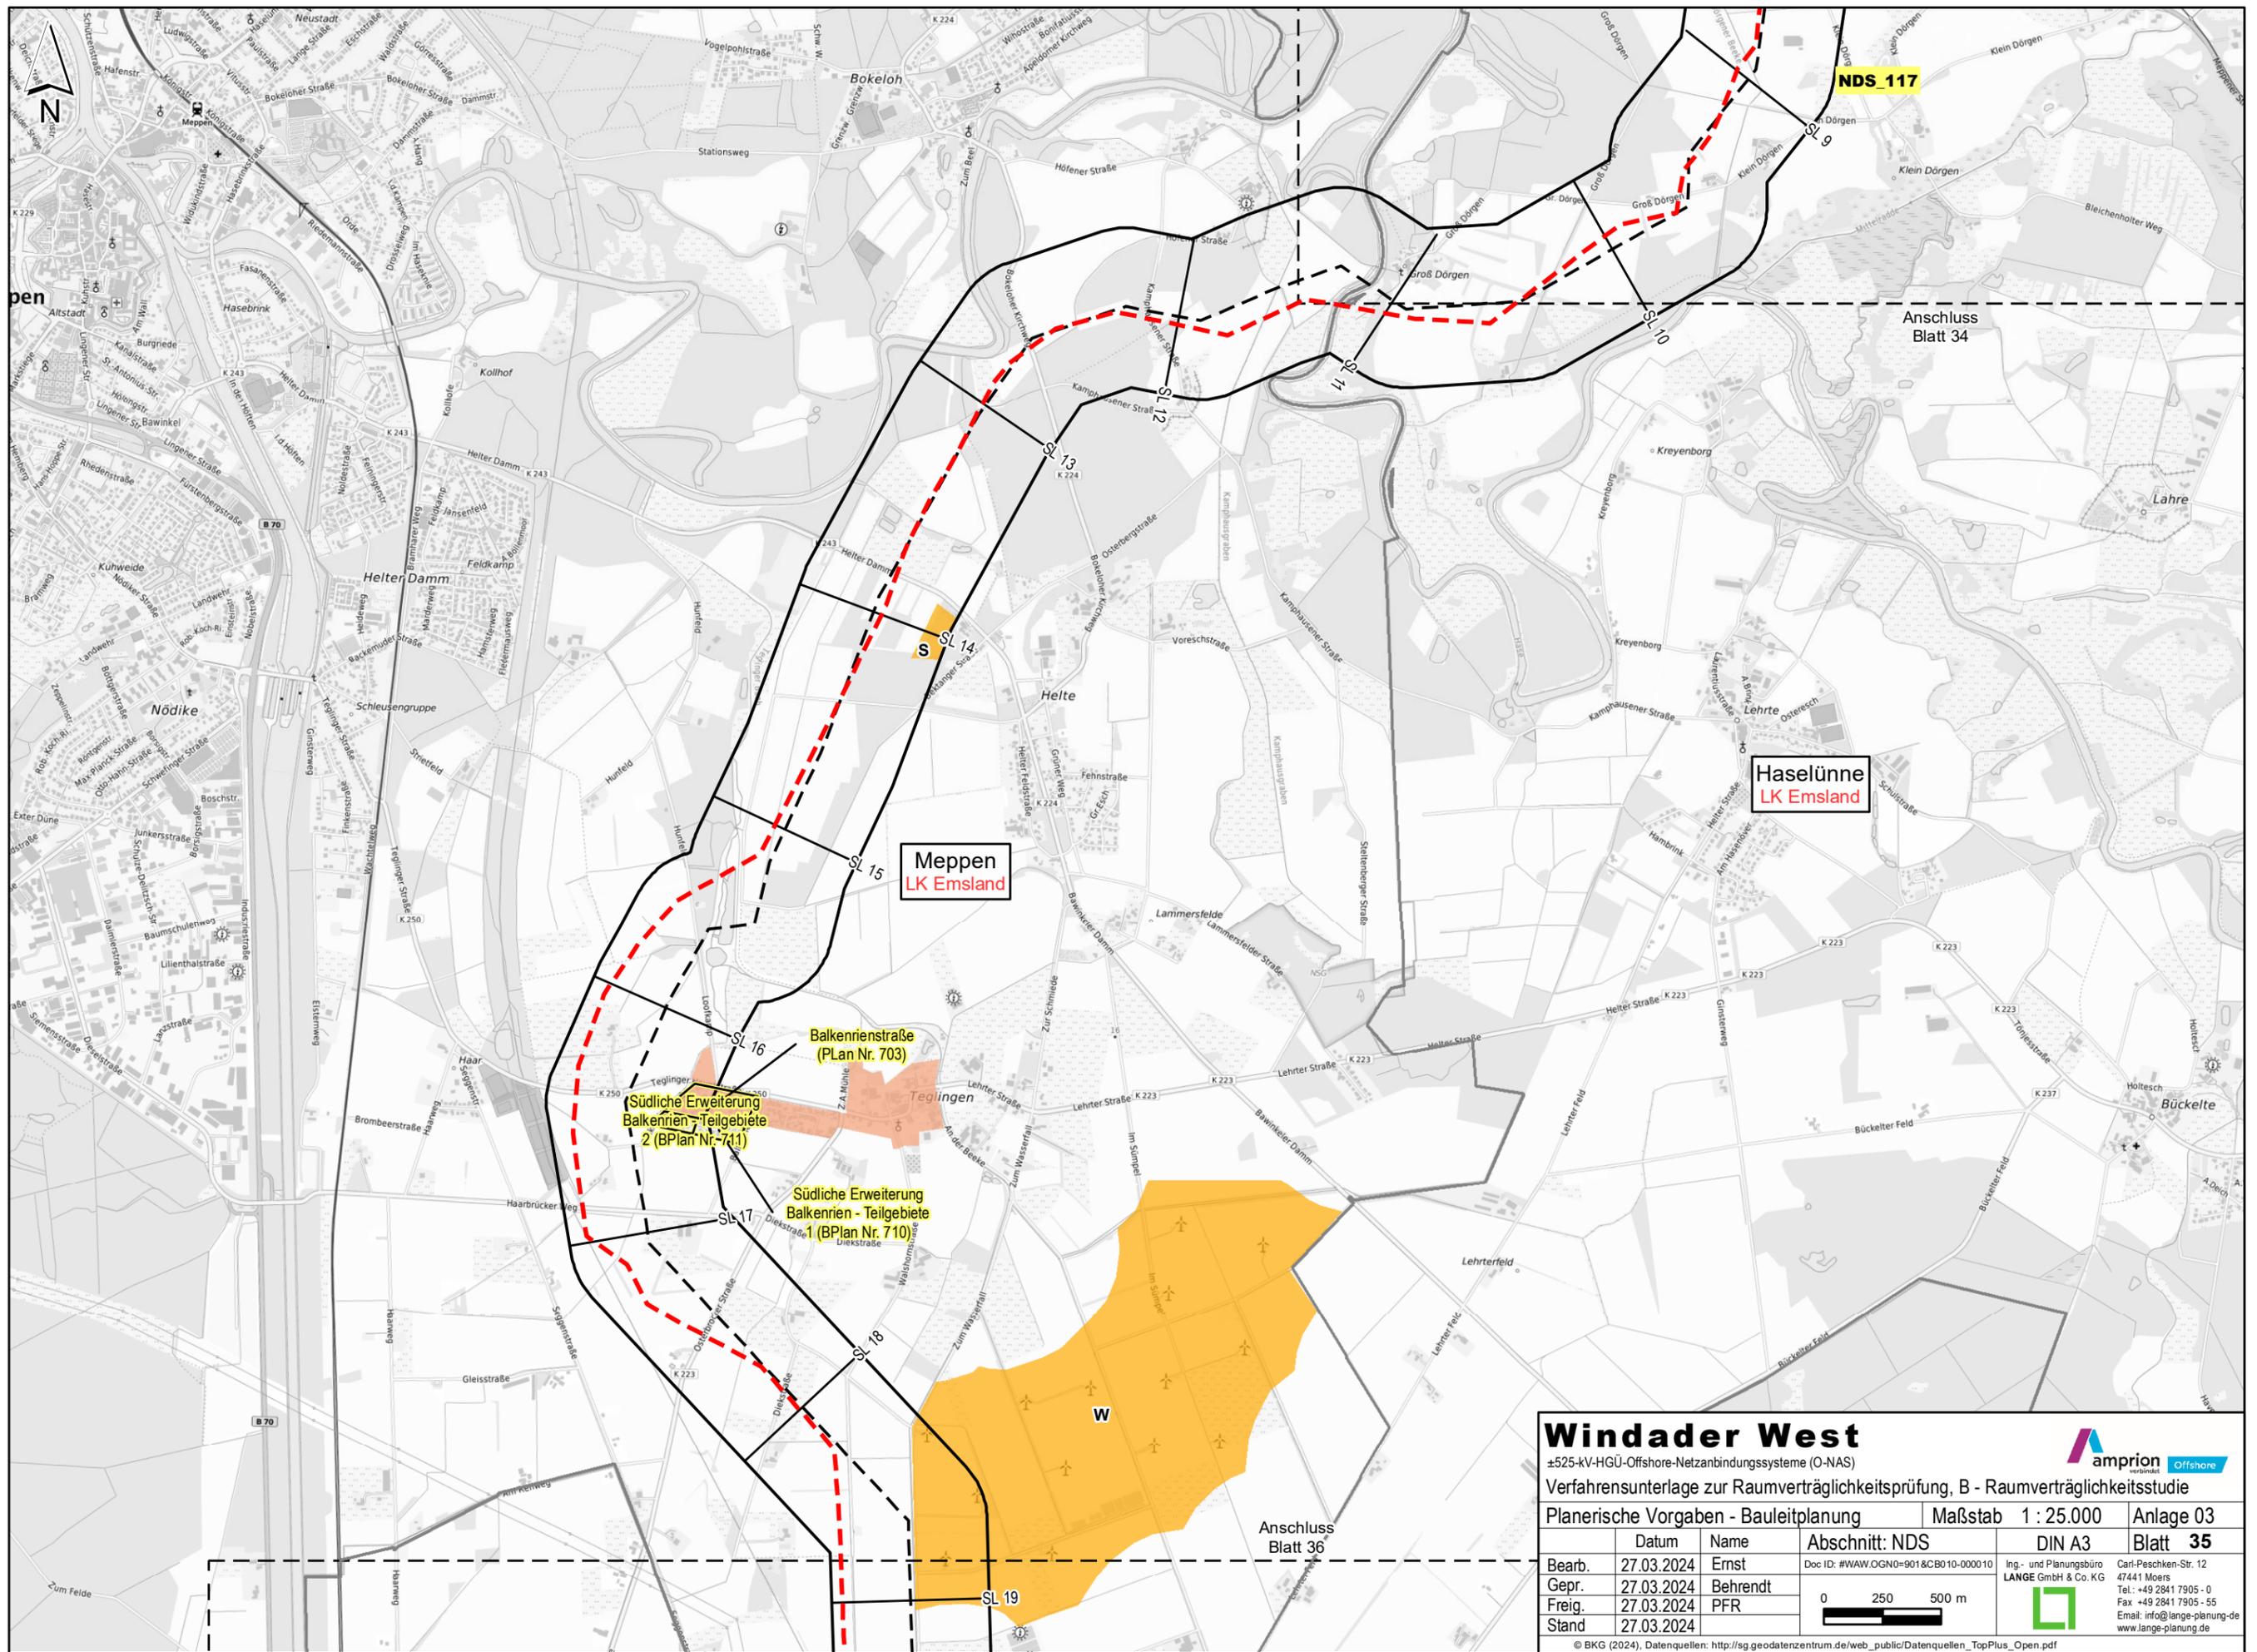

Windader West


±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)

Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung		Maßstab 1 : 25.000	Anlage 03
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Ing. - und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG
Freig.	27.03.2024	PFR	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Stand	27.03.2024		



© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

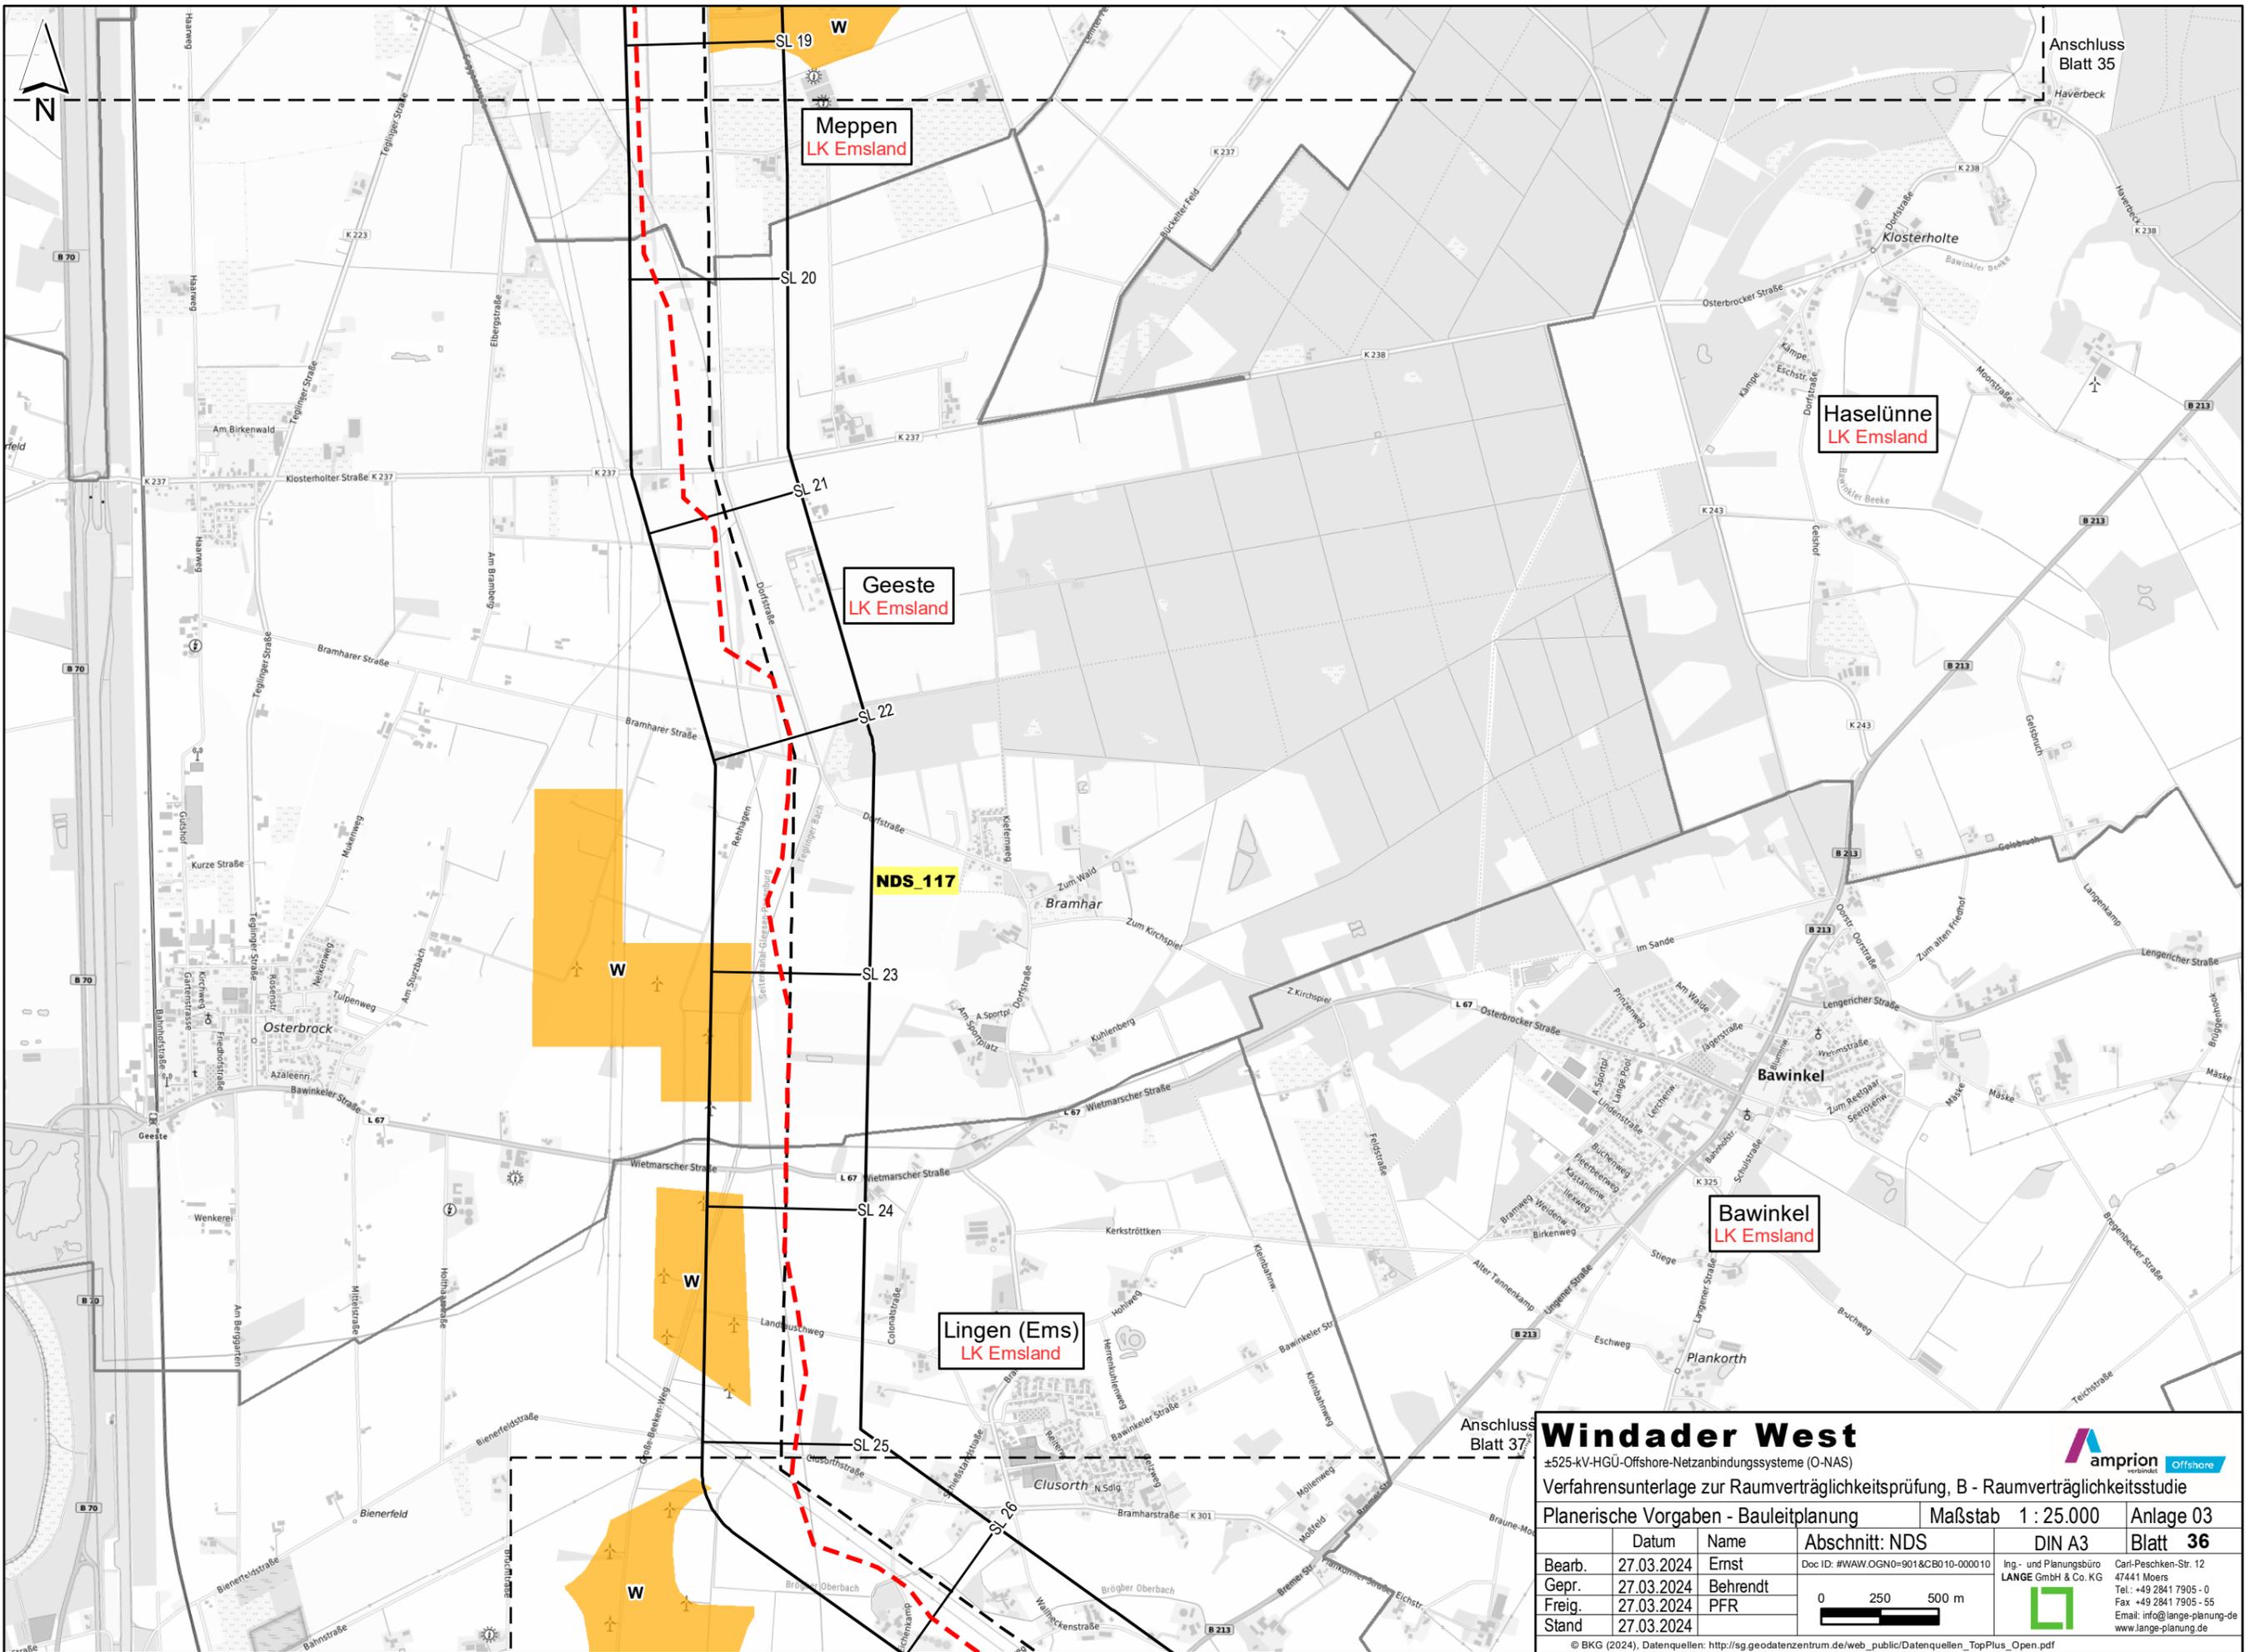

Anschluss Blatt 35

Meppen
LK Emsland

Haselünne
LK Emsland

Geeste
LK Emsland

NDS 117

Lingen (Ems)
LK Emsland

Bawinkel
LK Emsland

Anschluss Blatt 37

Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)

Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie


Planerische Vorgaben - Bauleitplanung

Datum	Name	Abchnitt: NDS	DIN A3	Blatt 36
Bearb. 27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.OGN0=901&CB010-000010		Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de
Gepr. 27.03.2024	Behrendt	Ing- und Planungsbüro		
Freig. 27.03.2024	PFR	LANGE GmbH & Co. KG		
Stand 27.03.2024				

Maßstab 1 : 25.000

Anlage 03

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

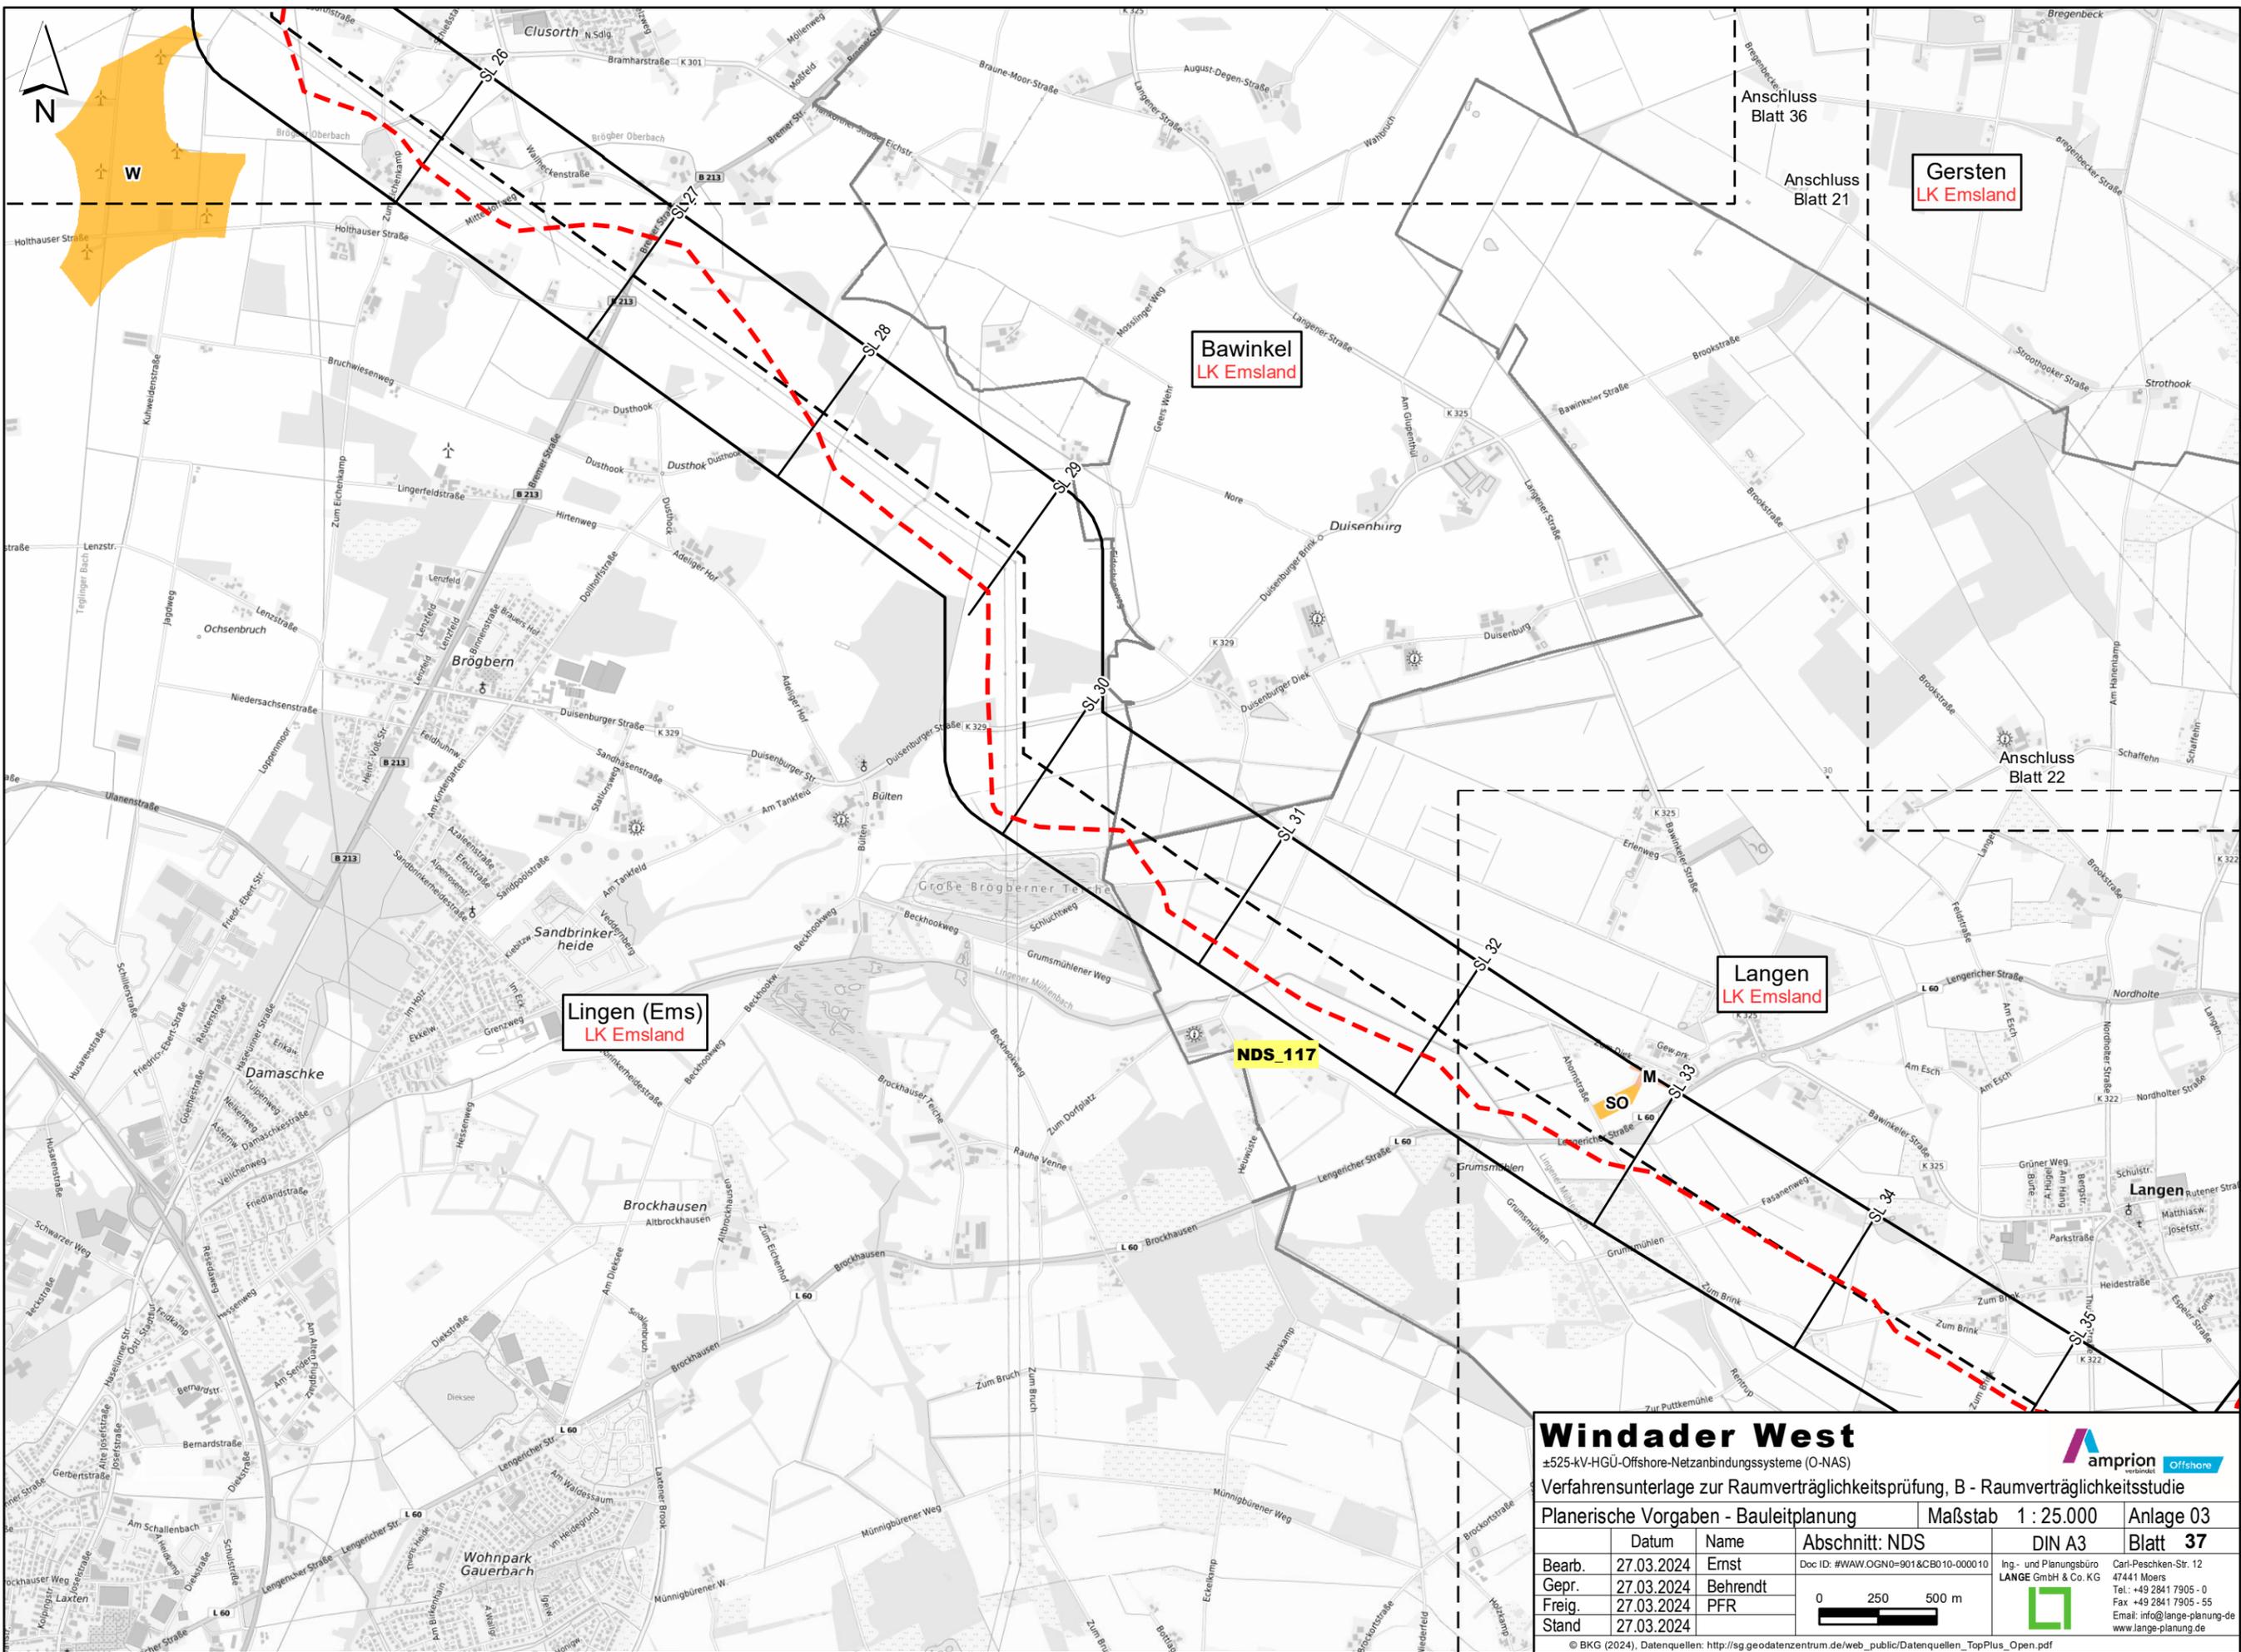

Windader West

±525-kV-HGÜ-Offshore-Netzanbindungssysteme (O-NAS)

Verfahrensunterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung, B - Raumverträglichkeitsstudie

Planerische Vorgaben - Bauleitplanung

	Datum	Name	Abschnitt: NDS	DIN A3	Blatt 37
Bearb.	27.03.2024	Ernst	Doc ID: #WAW.0GN0=901&CB010-000010		
Gepr.	27.03.2024	Behrendt	Ing.- und Planungsbüro LANGE GmbH & Co. KG Carl-Peschken-Str. 12 47411 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-planung.de www.lange-planung.de		
Freig.	27.03.2024	PFR			
Stand	27.03.2024				

Maßstab 1 : 25.000

Anlage 03

amprion verbunden Offshore

© BKG (2024). Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf